


*wilo*

# CONSIGNES D'INSTALLATION RAIN 3



# CONSIGNES D'INSTALLATION RAIN 3

wilo

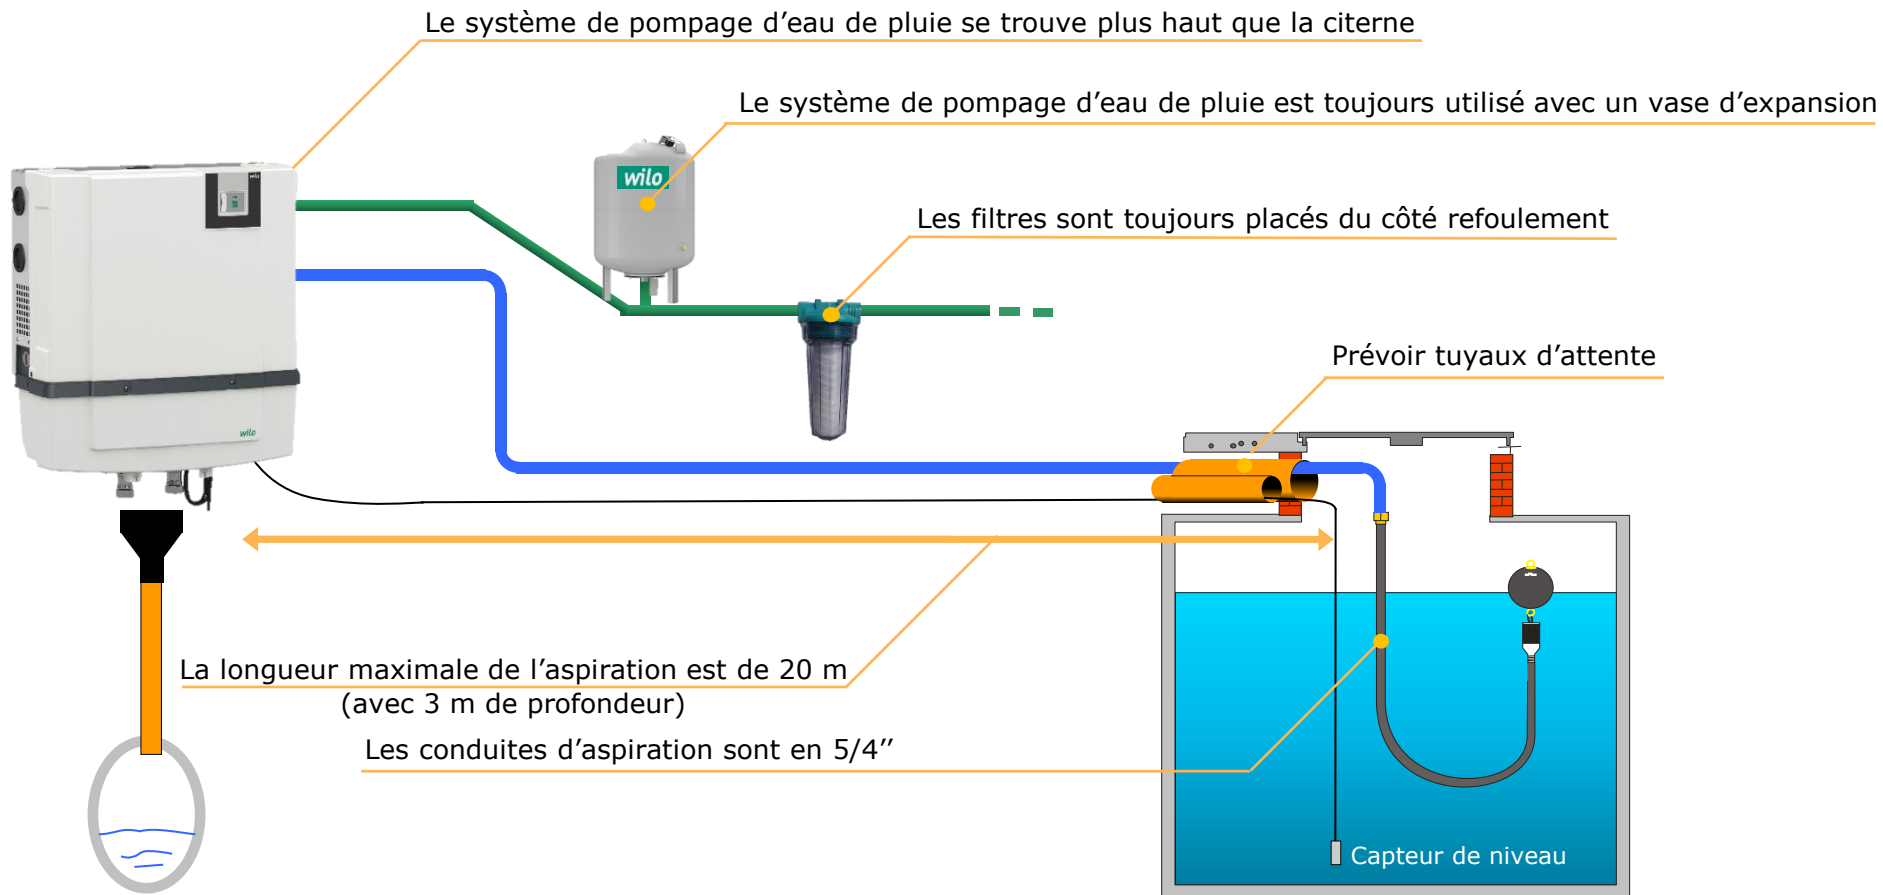


# CONSIGNES D'INSTALLATION

## RAIN 3 - CAPTEUR DE NIVEAU

wilo

Assurez-vous que le câble du capteur est accessible depuis le trou d'homme

Évitez les rallonges de câble ou les boîtes de distribution dans le puits. Si cela est inévitable, utilisez la boîte de jonction ventilée suivante:

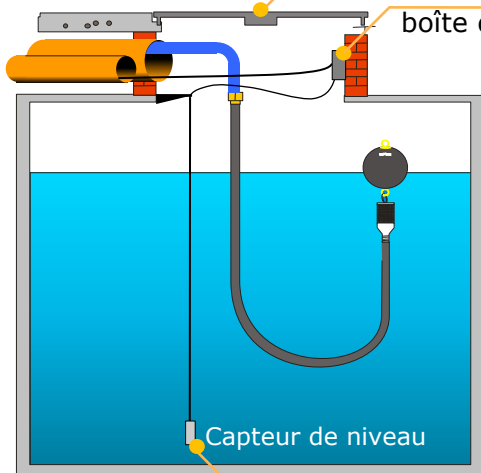

Placez le capteur à 10 cm du fond

**Réf. 2926837 - Junctionbox sonde de niveau**



# CONSIGNES D'INSTALLATION

## RAIN 3 – CONDUITE D'ASPIRATION

wilo

Les accouplements doivent être étanches. Utilisez de préférence des raccords en laiton.

Si vous utilisez des raccords PE dans le tuyau d'aspiration, vous devez **fournir un joint supplémentaire**



+





Prévoir deux tuyaux d'aspiration flexibles et renforcé avec deux filtres d'aspiration à flotteur



Réf. 2024960  
Filtre d'aspiration  
grossier



Réf. 2025974  
Tuyau d'aspiration  
5/4" (3 m)

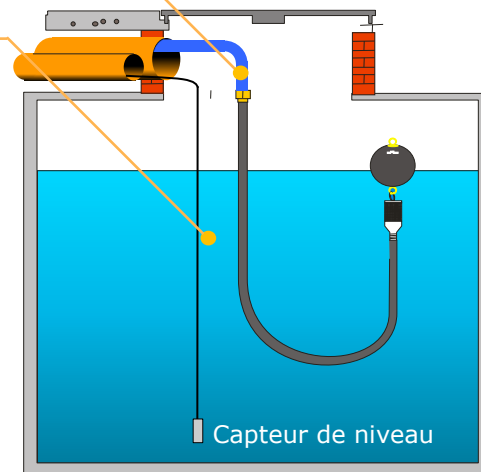


# CONSIGNES D'INSTALLATION


## RAIN 3 – VASE D'EXPANSION

*wilo*

Prévoir un vase d'expansion d'au moins 100 l. Le vase d'expansion doit être équipé d'une vanne d'isolement et d'une vanne de vidange.

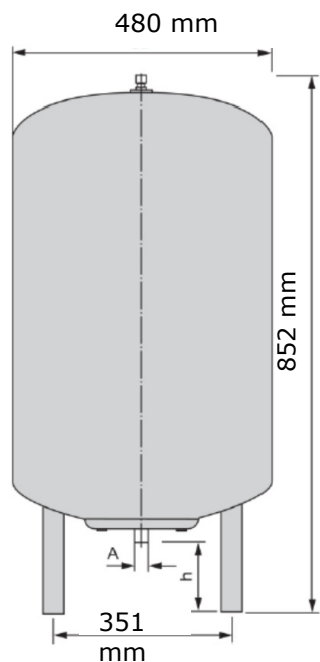

Réf. 2515525 – Vase d'expansion DE100

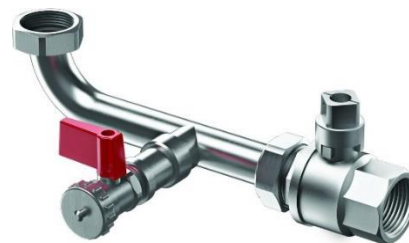

Réf 2926751 – Kit de raccordement AG 5/4"

# L'EQUIPE WILO EST LA POUR VOUS AIDER

wilo

## VOUS AVEZ BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE



+32 2 482 33 47  
+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

## VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES INTERVENTIONS ?



+32 2 482 33 46  
+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Assistance technique téléphonique
- Mise en service
- Réparation
- Entretien et contrats d'entretien
- Pièces de rechange
- Offre après vérification
- Facturation après réparation

- Entretiens prévus

## VOUS AVEZ BESOIN D'UN TECHNICIEN WILO ?

Veuillez remplir le formulaire

"Demande d'intervention ou mise en service"  
sur [www.wilo.be](http://www.wilo.be) – Wilo-Services – Mise en service

\* pour les particuliers et les clients directs