

Pioneering for You

wilo



Bâtiments tertiaires
Logements collectifs

Utilitaire et subventions CEE

**Applications de chauffage, distribution
d'eau glacée, surpression et relevage.**




Logements collectifs

Exemple de subventions CEE

Immeuble de 50 logements collectifs

wilo

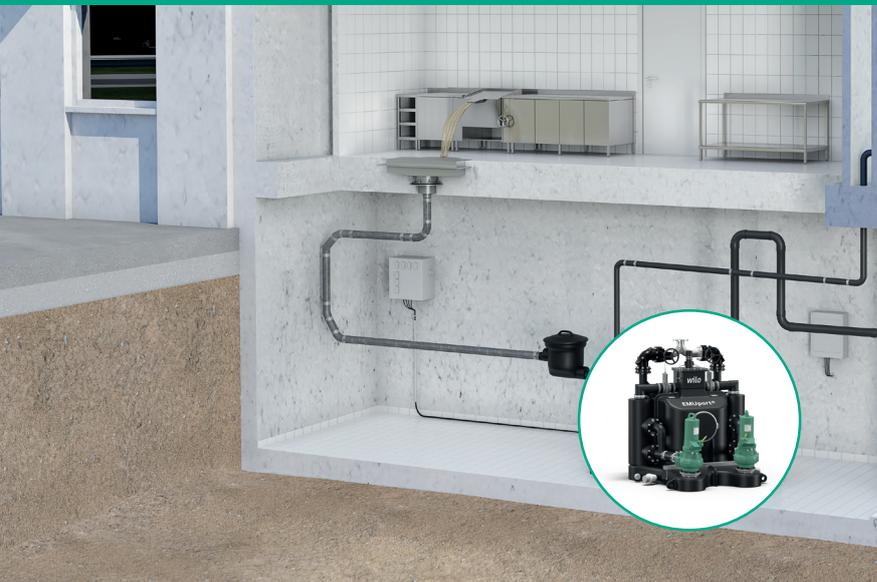

Station de relevage 30m³/h – 5 mCE

BAR-TH-139
EMUport Core 45.2-9
105 €



Surpresseur eau de ville 10 m³/h – 35 mCE

BAR-TH-139
Wilo-Siboost Smart 2 Helix VE405
193 €



Distribution de chauffage 15m³/h – 10 mCE

BAR-TH-139
Wilo-Stratos GIGA 2.0-I 20/1-23/1,5
131 €

Extrait BAR-TH-139 : « Les circulateurs à rotor noyé avec variation de vitesse embarquée sont exclus. »

Simulations données à titre indicatif sur la 5^{ème} période pour un montant de rachat de 6€/Mwhc par un délégataire.

Bâtiment tertiaire

Exemple de subventions CEE pour un hôpital

wilo

Distribution de chauffage 80m³/h – 12 mCE

BAT-EQ-123


Wilo-Stratos-GIGA 2.0-I 100/1-25/4,0

329 €

variante avec BAT-TH-112

Wilo -VeroLine IP-E 80/110-4/2

230 €

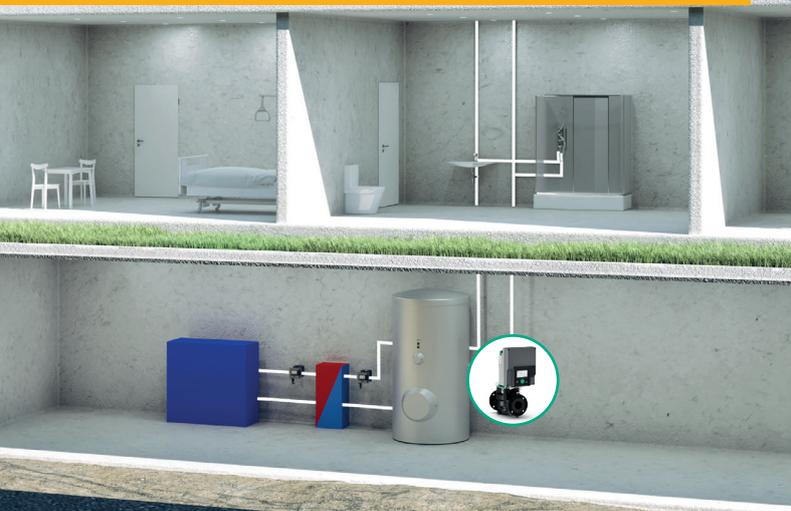

Distribution d'eau glacée 120m³/h – 40 mCE

BAT-EQ-123

Wilo-Stratos-GIGA 80/4-53/22

1808 €

variante avec BAT-TH-112

Wilo-CronoLine IL-E 80/200-22/2

ou

Wilo-CronoLine IL 80/200-22/2 + 1 EFC22

1267 €



Surpresseur eau de ville 20m³/h – 50 mCE

BAT-EQ-123

Wilo-Siboost Smart 2 Helix EXEL 1605

452 €

variante avec BAT-TH-112

Wilo-Siboost Smart 2 Helix VE1605

317 €




Station de relevage 60m³/h – 15 mCE

BAT-TH-112

EMUport CORE 50.2-23

380 €

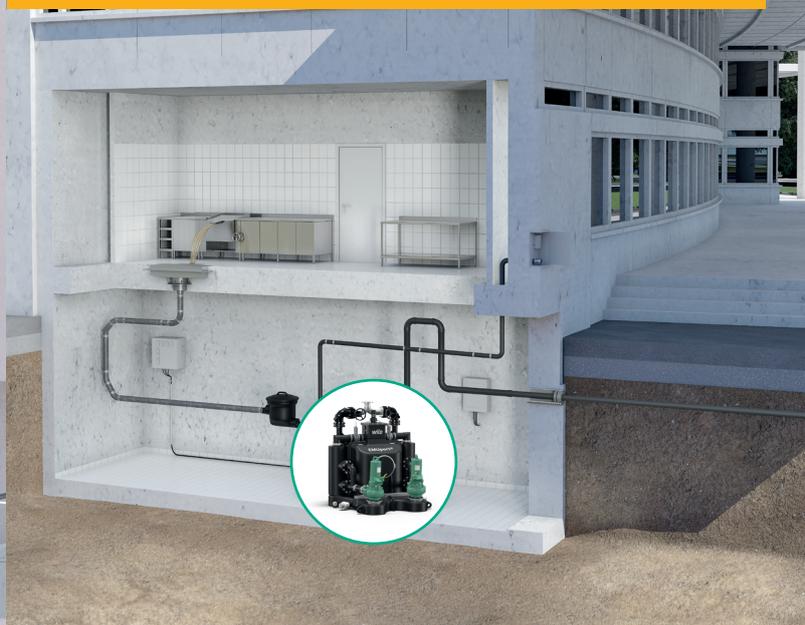

Extrait BAT-EQ-123 : « Les moteurs « EC », les moteurs « pas » et les moteurs à « reluctance variable » ne sont pas éligibles à la présente fiche. »
Simulations données à titre indicatif sur la 5^{ème} période pour un montant de rachat de 6€/Mwhc par un délégataire.

Gammes de produits Wilo éligibles au dispositif CEE 5^{ème} période

5ème période : 1 ^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2025					
Applications CEE	Bât. résidentiel	Bâtiment tertiaire			
	BAR-TH-139	BAT-EQ-123	BAT-TH-112	BAT-TH-116	
Produits Wilo éligibles aux CEE	Variateur sur pompe	Variateur + moteur	Variateur sur moteur	GTB + « Auxiliaires »	
				Mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, ECS, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires.	
	Asynchrone IE3, IE4 et synchrone IE5	Synchrone IE5	Asynchrone IE3 et IE4		
VEV	Wilo-Stratos MAXO-D-Z	-	-	-	Oui
	Wilo-Stratos Giga-D-B	Oui	Oui		Oui
	Wilo-Stratos GIGA2.0-I-D	Oui	Oui		Oui
	Wilo-Veroline-IP-E	Oui		Oui	Oui
	Wilo-VeroTwin-DP-E	Oui		Oui	Oui
	Wilo-CronoLine-IL-E	Oui		Oui	Oui
	Wilo-CronoTwin-DL-E	Oui		Oui	Oui
	Wilo-CronoBloc-BL-E	Oui		Oui	Oui
	Wilo-Yonos GIGA-N	Oui		Oui	Oui
	Wilo-EFC	Oui		Oui	
VITESSE FIXE	Wilo-Atmos GIGA-N	-	-	-	-
	Wilo-CronoNorm-NLG	-	-	-	-
	Wilo-VeroNorm-NPG	-	-	-	-
	Wilo-SCP	-	-	-	-
SURPRESSION	Wilo-Helix EXCEL	Oui	Oui	-	-
	Wilo-Helix VE	Oui	-	Oui	-
	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	Oui	-	Oui	-
	Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL	Oui	Oui	-	-
	Wilo-Comfort-COR-Helix VE	Oui	-	Oui	-

Industrie et réseau de chaleur				Agriculture	
IND-UT-136	IND-UT-114	IND-UT-132	IND-UT-102	AGRI-UT-101	AGRI-UT-102
Variateur + moteur + instrumentation	Variateur + moteur	Moteur	Variateur sur moteur	Variateur + moteur	Variateur sur moteur
Le système doit intégrer : - Un moteur et sa transmission performante - Une pompe entraînée par ce moteur - Un variateur électronique de vitesse - Un ou plusieurs capteur(s) nécessaire(s) à la régulation - Une boucle de régulation - Un compteur de l'énergie électrique consommée par le système.	-	-	-	-	-
Asynchrone IE3, IE4 et synchrone IE5	Synchrone IE5	Asynchrone IE4	Asynchrone IE3 et IE4	Synchrone IE5	Asynchrone IE3 et IE4
-	-	-	-	-	-
Oui	Oui	-	-	Oui	-
Oui	Oui	-	-	-	-
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
-	-	Oui avec option IE4		-	-
-	-	Oui avec option IE4		-	-
-	-	Oui avec option IE4		-	-
-	-	Oui avec option IE4		-	-
-	Oui	-		Oui	-
-	-	-	Oui	-	Oui
-	-	-	Oui	-	Oui
-	Oui	-	-	Oui	-
-	-	-	Oui	-	Oui

Pioneering for You

wilo

Ed. 02-2022

Wilo France SAS

Espace Lumière – Bâtiment 6

53 bd de la République

78403 Chatou Cedex

T 0 801 802 802 (N° vert)

F 01 30 09 81 01

info.fr@wilo.com

wilo.com/fr/fr