

Pioneering for You

wilo

Wilo-Yonos MAXO-Z



da Monterings- og driftsvejledning

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1 Information vedr. vejledningen..... | 4 |
| 1.1 Om denne vejledning..... | 4 |
| 1.2 Original driftsvejledning..... | 4 |
| 1.3 Sikkerhedsrelevante oplysninger | 4 |
| 2 Beskrivelse af pumpen | 4 |
| 2.1 Oversigt | 4 |
| 2.2 Beskrivelse af pumpen | 4 |
| 2.3 Typekode | 5 |
| 2.4 Tekniske data | 5 |
| 2.5 Min.-indsugningstryk..... | 5 |
| 3 Sikkerhed..... | 5 |
| 3.1 Anvendelsesformål | 5 |
| 3.2 Fejlanvendelse..... | 5 |
| 3.3 Brugerens ansvar..... | 6 |
| 3.4 Sikkerhedsforskrifter..... | 6 |
| 4 Transport og opbevaring | 6 |
| 4.1 Leveringsomfang | 6 |
| 4.2 Tilbehør | 6 |
| 4.3 Transportinspektion | 6 |
| 4.4 Transport- og opbevaringsbetingelser..... | 6 |
| 4.5 Transport..... | 7 |
| 5 Montering | 7 |
| 5.1 Krav til personale..... | 7 |
| 5.2 Sikkerhed under montering..... | 7 |
| 5.3 Forberedelse af installation | 7 |
| 5.4 Tilladte installationspositioner | 7 |
| 5.5 Udendørs installation | 7 |
| 5.6 Justering..... | 7 |
| 5.7 Montering | 8 |
| 6 Tilslutning..... | 11 |
| 6.1 Krav til personale..... | 11 |
| 6.2 Krav | 11 |
| 6.3 Tilslutningsmuligheder..... | 11 |
| 6.4 Kombinationsfejlsignal (SSM) | 12 |
| 6.5 Tilslutning | 12 |
| 7 Ibrugtagning | 14 |
| 7.1 Udluftning | 14 |
| 7.2 Skylning | 14 |
| 7.3 Valg af driftstype | 14 |
| 7.4 Indstilling af driftstype og pumpeydelse..... | 14 |
| 8 Afhjælpning af fejl | 14 |
| 8.1 Krav til personale..... | 14 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 8.2 | Sikkerhed under fejlafhjælpning..... | 14 |
| 8.3 | Fejltabel..... | 15 |
| 8.4 | Feilmeldinger..... | 15 |
| 8.5 | Advarsler..... | 15 |
| 9 | Reservedele..... | 16 |
| 10 | Bortskaffelse | 16 |
| 10.1 | Information om indsamling af brugte el- og elektronikprodukter..... | 16 |

1 Information vedr. vejledningen

1.1 Om denne vejledning

- Denne vejledning giver mulighed for sikker installation og første ibrugtagning af pumpen.
- Læs denne vejledning før alle aktiviteter, og opbevar den altid tilgængeligt.
 - Vær opmærksom på oplysninger og mærkninger på pumpen.
 - Overhold gældende forskrifter på pumpens installationssted.

1.2 Original driftsvejledning

Den tyske udgave er den originale udgave af driftsvejledningen. Alle andre sprogedgaver er oversættelser af den originale driftsvejledning.

1.3 Sikkerhedsrelevante oplysninger

1.3.1 Mærkning af sikkerhedsforskrifter

I denne monterings- og driftsvejledning anvendes og vises sikkerhedsforskrifter for tings- og personskader på forskellig vis:

- Sikkerhedsforskrifter vedrørende personskader begynder med et signalord og har et tilhørende **foranstillet symbol**.
- Sikkerhedsforskrifter vedrørende tingsskader begynder med et signalord og vises **uden** symbol.

Signalord

▪ Fare!

Manglende overholdelse medfører død eller meget alvorlige kvæstelser!

▪ Advarsel!

Manglende overholdelse kan medføre (meget alvorlige) kvæstelser!

▪ Forsiktig!

Manglende overholdelse kan medføre tingsskader, risiko for totalskade.

▪ Bemerk!

Nyttig oplysning vedrørende håndtering af produktet

Symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:



Generelt faresymbol



Fare for elektrisk spænding



Advarsel om varme overflader



Advarsel om magnetiske felter



Bemærkninger

1.3.2 Personalekvalifikationer

- Betjening skal udføres af personer, som har modtaget undervisning i hele anlæggets funktionsmåde.
- Installation/afmontering skal udføres af en fagmand, som er uddannet i håndteringen af de nødvendige værktøjer og de påkrævede fastgørelsesmaterialer.
- Elarbejde skal udføres af en elinstallatør (iht. EN 50110-1).

Definition af »Elinstallatør«

En elinstallatør er en person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se **og undgå** farerne i forbindelse med elektricitet.

2 Beskrivelse af pumpen

2.1 Oversigt

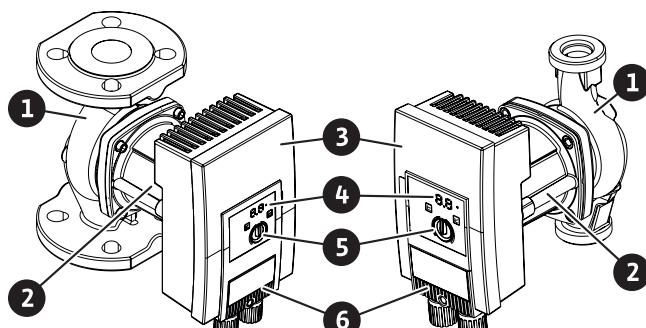


Fig. 1: Oversigt over flange- og rørgevindpumpe (enkelpumpe)

1. Pumpehus
2. Motor
3. Reguleringsmodul
4. LED-visning og fejmeldingsindikator
5. Betjeningsknap
6. Stik

2.2 Beskrivelse af pumpen

Den højeffektive pumpe Wilo-Yonos MAXO-Z i versionen som enkelpumpe med flange- eller rørgevindtilslutning er en vådløberpumpe med permanentmagнетotor og integreret differenstrykregulering. Pumpernes materialer er valgt ud fra de nyeste tekniske standarder under hensyntagen til de retningslinjer, som den tyske miljøstyrelse (UBA) har fastlagt.

Effektbegrensning

Pumpen er udstyret med en effektbegrensende funktion, som beskytter mod overbelastning. Dette kan afhængigt af driften påvirke pumpeydelsen.

2.3 Typekode

Eksempel: Yonos MAXO-Z 40/0,5-12

| | |
|------------|---|
| Yonos MAXO | Pumpebetegnelse |
| -Z | Enkeltpumpe til cirkulationssystemer for drikkevand |
| 40 | Flangeforbindelse DN 40 |
| | 0,5: Min. løftehøjde i m |
| 0,5-12 | 12: Maks. løftehøjde i m ved Q = 0 m ³ /h |

2.4 Tekniske data

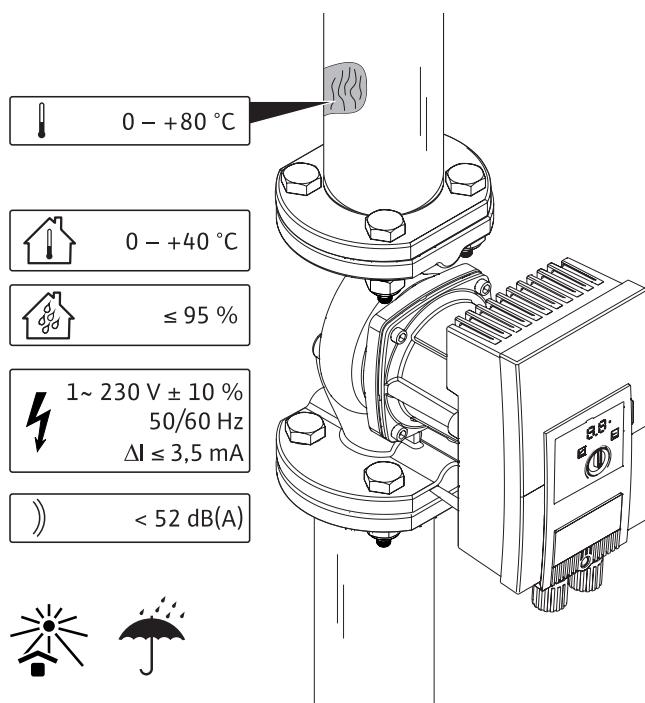


Fig. 2: Tekniske data

| Angivelse | Værdi |
|---------------------------------|---|
| Tilladt medietemperatur | 0 til 80 °C (kortvarigt (2 h): +110 °C) |
| Tilladt omgivelsestemperatur | 0 til +40 °C |
| Maks. relativ luftfugtighed | 95 % |
| Netspænding | 1~ 230 V +/-10 % 50/60 Hz |
| Fejlstrøm ΔI | ≤ 3,5 mA |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/ bolig (C1) Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/ industrielt miljø (C2) |
| Emissions-lydtryksniveau | < 52 dB(A) |

Yderligere oplysninger, se typeskilt og katalog.

2.5 Min.-indsugningstryk

| Nominal diameter | Medietemperatur | | |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 0 til +50 °C | op til +95 °C | op til +110 °C |
| RP 1 | 0,3 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
| RP 1½ | 0,3 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
| DN 40 | 0,5 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
| DN 50 | 0,5 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
| DN 65 | 0,7 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |



BEMÆRK

Gyldig op til 300 m over havets overflade. I større højder +0,01 bar/100 m.

3 Sikkerhed

3.1 Anvendelsesformål

Anwendung

Cirkulationspumperne i serien Yonos MAXO-Z må udelukkende anvendes til pumpning af væsker i cirkulationssystemer for drikkevand.

Tilladte medier

- Drikkevand i henhold til EF-drikkevandsdirektivet.
- Drikkevand og vand i henhold til den tyske drikkevandsforordning (TrinkwV).

FORSIGTIG

Materielle skader!

Kemiske desinfektionsmidler kan føre til materielle skader.

Tilladte temperaturer

0 °C til +80 °C

3.2 Fejlanvendelse

ADVARSEL! Forkert brug af pumpen kan medføre farlige situationer og skader.

- Anvend aldrig andre pumpemedier.
- Hold altid let antændelige materialer/medier på afstand af produktet.
- Lad aldrig ubeføjede personer udfører arbejdet.
- Må aldrig bruges ud over de angivne anvendelsesbegrensninger.
- Foretag aldrig egenrådige ombygninger.
- Anvend kun autoriseret tilbehør og autoriserede reservedele.

- Må aldrig anvendes med fasestyring

3.3 Brugerens ansvar

Brugeren skal:

- stille monterings- og driftsvejledningen til rådighed på personalets sprog.
- altid kun lade kvalificeret fagpersonale udføre arbejder.
- sikre, at personalet har den fornødne uddannelse til de foreskrevne arbejder.
- klart fastlægge personalets fordeling af ansvarsområder og kompetencer.
- undervise personalet i anlæggets funktionsmåde.
- udelukke farer som følge af elektrisk strøm.
- forsyne farlige komponenter (ekstremt kolde, ekstremt varme, roterende osv.) med en berøringsbeskyttelse på opstillingsstedet.
- få defekte pakninger og tilslutningsledninger udskiftet.
- altid holde let antændelige materialer på afstand af produktet.

Anvisninger, der er placeret på produktet, skal altid overholdes og konstant holdes i læsbar stand:

- Advarselshenvisninger
- Typeskilt
- Pil for omdrejningsretning/flowretningssymbol
- Markering af tilslutninger

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået undervisning i sikker brug af apparatet, og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

3.4 Sikkerhedsforskrifter

Elektrisk strøm



FARE

Elektrisk stød!

Pumpen er eldrevet. Ved elektrisk stød opstår der livsfare!

- Lad udelukkende elinstallatører (iht. EN 50110-1) udføre arbejde på elektriske komponenter.
- Sørg inden enhver form for arbejde for at slå spændingsforsyningen fra, og for at sikre den mod at blive slået til igen. Da der stadig vil være personfarlig berøringsspænding et stykke tid, må arbejder på reguleringssmodulet først påbegyndes, når der er gået 5 minutter.

- Åbn aldrig reguleringsmodulet, og fjern aldrig betjeningselementer.
- Anvend kun pumpen med intakte komponenter og tilslutningsledninger.

Magnetfelt



FARE

Magnetfelt!

Permanentmagnetrotoren inde i pumpen kan være livsfarlig for personer med medicinske implantater (f.eks. pacemaker) ved afmontering.

- Tag aldrig rotoren ud.

Varme komponenter



ADVARSEL

Varme komponenter!

Pumpehus og vådløbermotor kan blive varme og ved berøring medføre forbrændinger.

- Berør under drift kun reguleringsmodulet.
- Lad pumpen køle af før ethvert arbejde.
- Hold afstand til antændelige materialer.

4 Transport og opbevaring

4.1 Leveringsomfang

- Pumpe
- 8x skive M12 (kun flangepumpe)
- 8x skive M16 (kun flangepumpe)
- 2x flad tætning (kun rørgevindpumpe)
- Monterings- og driftsvejledning, kompakt

4.2 Tilbehør

Fås separat:

- Isoleringskappe

4.3 Transportinspektion

Kontrollér for skader og komplet leverance straks efter levering. Reklamér altid straks.

4.4 Transport- og opbevaringsbetingelser

- Bær kun pumpen i motoren eller pumpehuset → Fig. 3.
- Skal opbevares i originalemballagen.
- Opbevar pumpen på et vandret underlag.
- Skal beskyttes mod fugtighed og mekaniske belastninger.
- Tør pumpen omhyggeligt efter anvendelse (f.eks. funktionstest), og opbevar den maks. 6 måneder.
- Tilladt temperaturområde: -20 °C til +40 °C

4.5 Transport

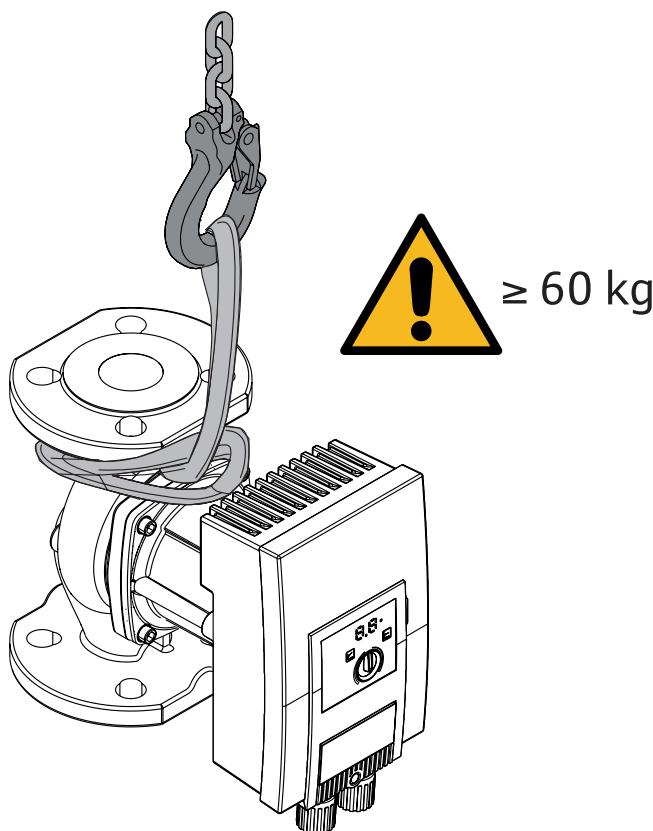


Fig. 3: Transport

- Bær kun pumpen i motoren eller pumpehuset.
- Anvend ved behov løftegreb med tilstrækkelig bæreevne.

5 Montering

5.1 Krav til personale

Installation må kun udføres af kvalificeret fagpersonale.

5.2 Sikkerhed under montering



ADVARSEL

Varme medier!

Varme medier kan medføre skoldning. Vær inden installation eller afmontering af pumpen eller løsning af skruerne til huset opmærksom på følgende:

1. Luk afspæringsventiler, eller tøm anlægget.
2. Lad anlægget køle helt af.

5.3 Forberedelse af installation

1. Afslut alle svejse- og loddearbejder.
 2. Skyl anlægget.
 3. Sørg for afspæringsventiler foran og bagved pumpen.
- Juster afspæringsventilerne, der ligger over pumpen,

ud til siden, så lækvandet ikke drypper ned på reguleringsmodulet.

4. Sørg for, at pumpen kan monteres uden mekaniske spændinger.

5. Sørg for 10 cm afstand hele vejen rundt om reguleringsmoduet, så det ikke bliver overophedet.

5.4 Tilladte installationspositioner

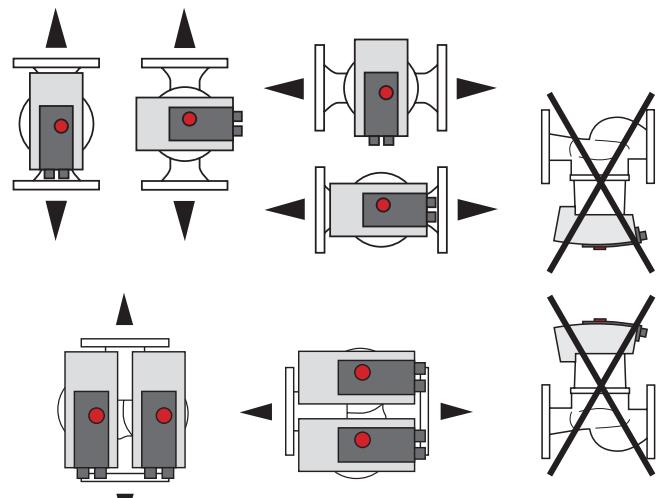


Fig. 4: Tilladte installationspositioner

5.5 Udendørs installation

Vær ved udendørs installation også opmærksom på følgende:

- Monter pumpen i en skakt.
- Sørg for afdækning som beskyttelse mod miljøpåvirkninger (f.eks. regn).
- Overhold de tilladte omgivelsesbetingelser og kapslingsklassen.

5.6 Justering

Alt efter installationssted skal motorhovedet justeres.

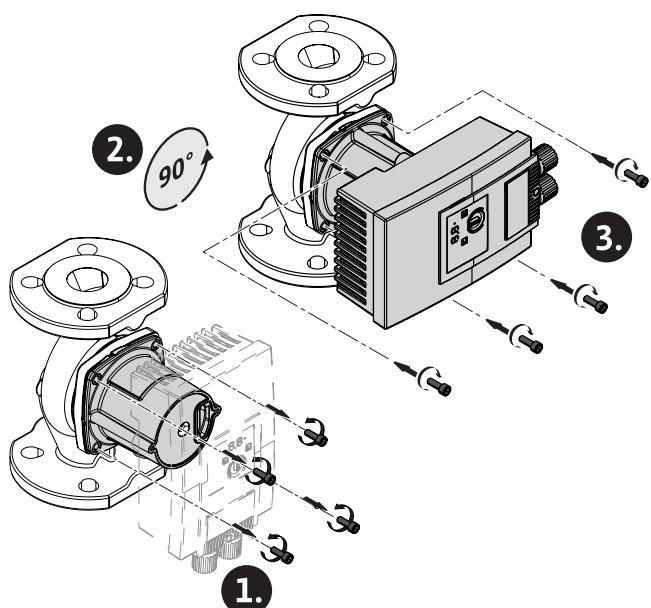


Fig. 5: Justering af motor

1. Kontrollér tilladte installationspositioner → Fig. 4.
2. Løsn motorhovedet, og drej det forsigtigt → Fig. 5.

Tag det ikke ud af pumpehuset.

FORSIGTIG

Materielle skader!

Skader på pakningen medfører utæthed.

Installationstrin



ADVARSEL

Varm overflade

Rørledninger kan være meget varme. Der er risiko for tilskadekomst pga. forbrændinger.

- Bær beskyttelseshandsker.

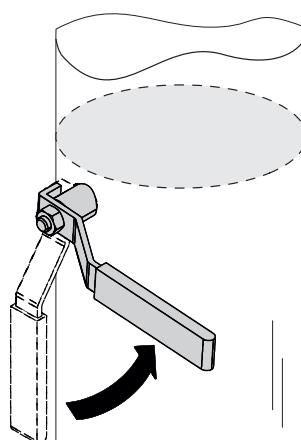
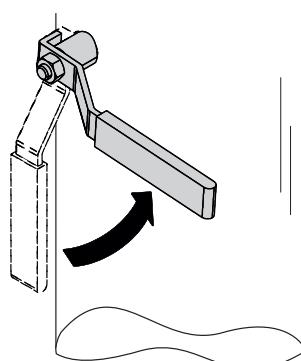


Fig. 6: Lukning af afspæringsventil

1. Luk afspæringsventilerne foran og bag pumpen.

5.7 Montering

5.7.1 Montering af flangepumpe

Skruer og tilspændingsmomenter

| Flangepumpe PN 6 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
|--------------------|---------|---------|-------------|---------|
| Skruediameter | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 |
| Trækstyrke | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 |
| Tilspændingsmoment | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm |
| Skruelængde | ≥ 55 mm | ≥ 55 mm | ≥ 60 m m | ≥ 60 mm |

| Flangepumpe PN 10 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
|--------------------|---------|-------------|-------------|---------|
| Skruediameter | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 |
| Trækstyrke | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 |
| Tilspændingsmoment | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Skruelængde | ≥ 60 mm | ≥ 60 m m | ≥ 65 m m | ≥ 65 mm |

- Forbind aldrig 2 kombiflanger med hinanden.

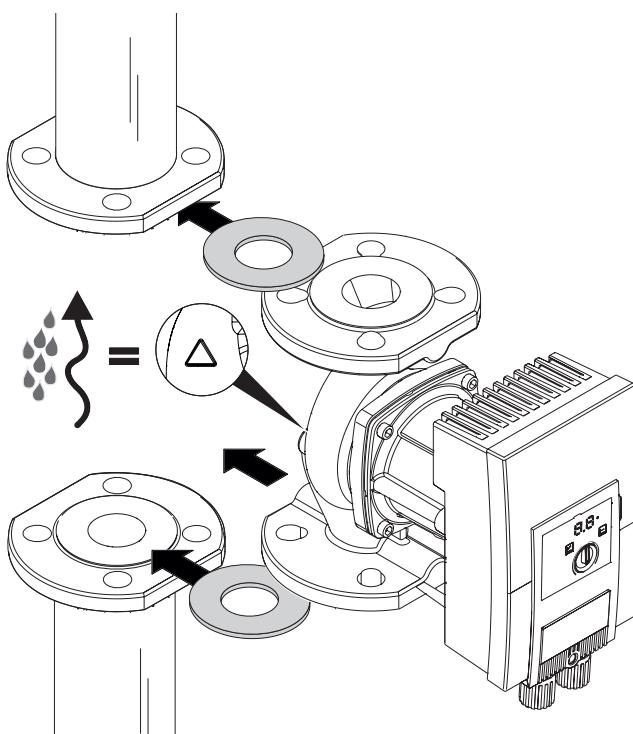


Fig. 7: Isætning af pumpe

2. Sæt pumpen i rørledningen sammen med 2 egnede, flade tætninger på en sådan måde, at flangen på pumpeind- og udgangen kan skrues sammen med hinanden. Pilen på pumpehuset skal pege i samme retning som flowet.


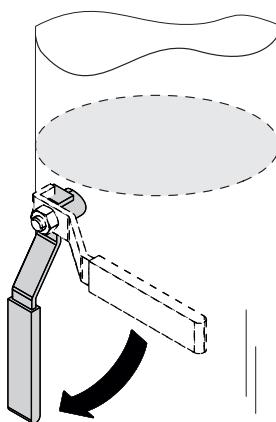


Fig. 9: Åbn afspæringsventilen

4. Åbn afspæringsventilerne foran og bag pumpen.
5. Kontrollér tætheden.

5.7.2 Montering af rørgevindpumpe

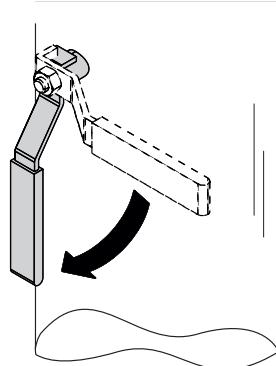

ADVARSEL

Varm overflade

Rørledninger kan være meget varme. Der er risiko for tilskadekomst pga. forbrændinger.



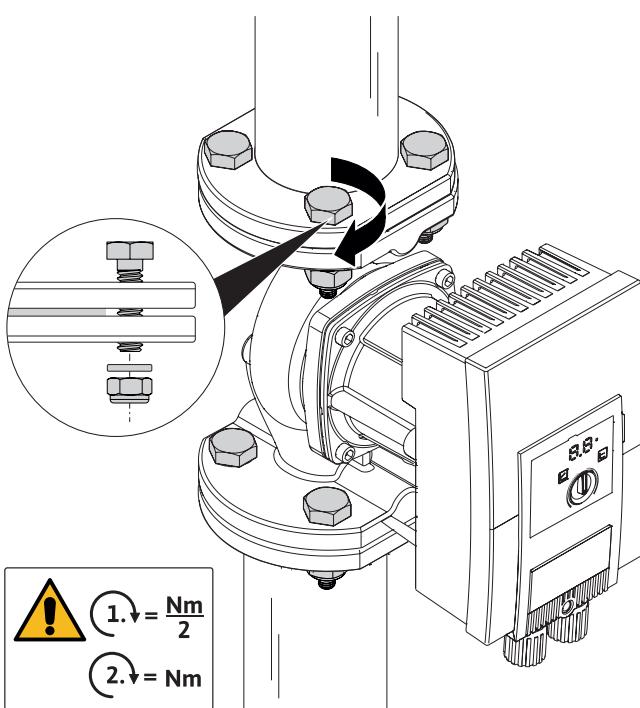


Fig. 8: Montering af pumpe

3. Skru flangerne sammen med egnede skruer og de medfølgende skiver. Overhold de anbefalede tilspændingsmomenter!

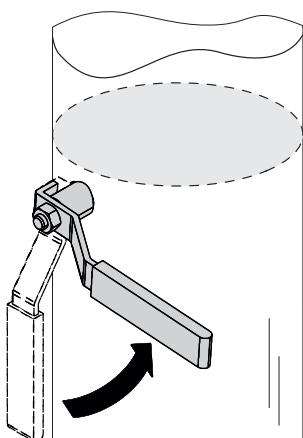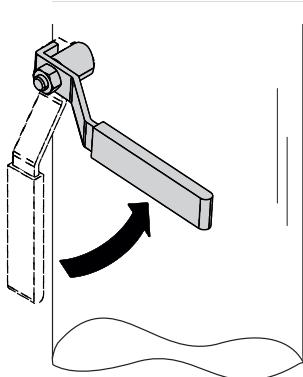

3. Sæt pumpen i sammen med de medfølgende flade tætninger.

4. Skru pumpen fast med omløbemøtrikkerne. Hold kontra på nøglefladerne på pumpehuset.

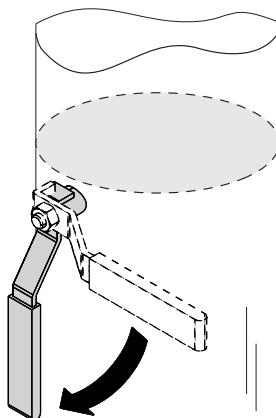
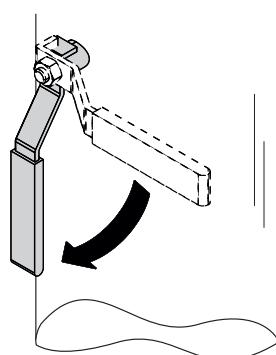


Fig. 10: Lukning af afspæringsventiler

2. Luk afspæringsventilerne foran og bag pumpen.

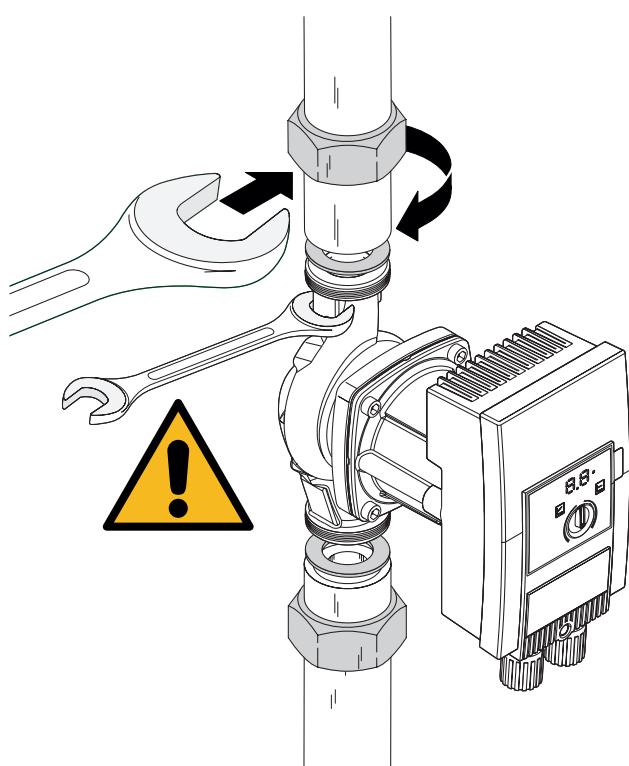


Fig. 11: Montering af pumpe

Fig. 12: Åbning af afspæringsventiler

5. Åbn afspæringsventilerne foran og bag pumpen.

6. Kontrollér tæthedten.

5.7.3 Isolering

Drikkevandsanvendelser med medietemperatur

> 20 °C

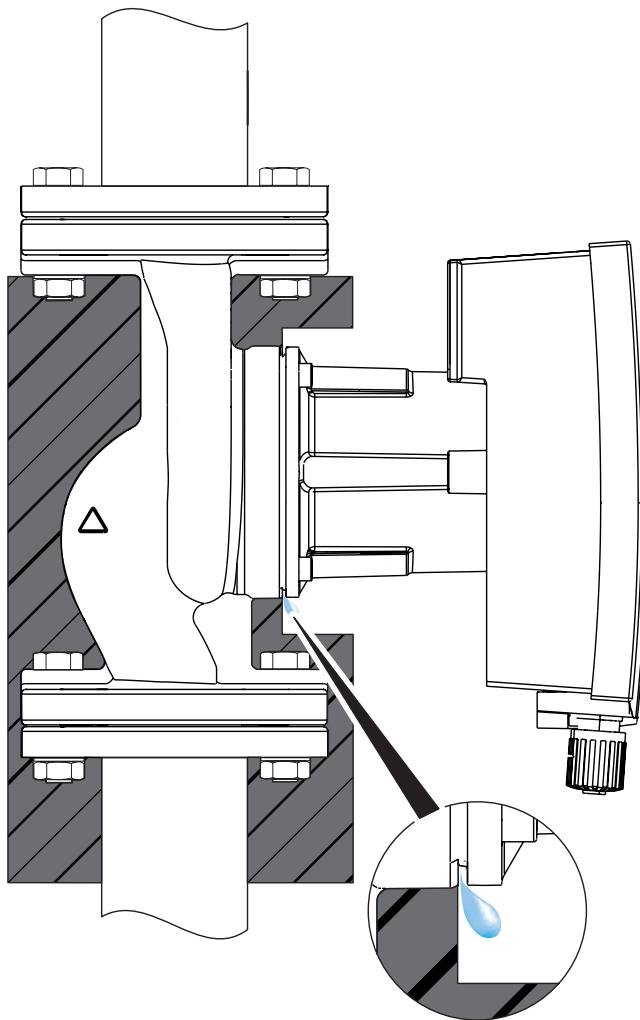


Fig. 13: Isolering, lad kondensatudløbet være frit

- Anbring isoleringskapper (tilbehør) på pumpehuset.

Koldtvandsanvendelser

- Anvend almindelige, diffusionstætte isoleringsmaterialer.
Lad kondensatudløbet være frit.

6 Tilslutning

6.1 Krav til personale

- Elarbejde skal udføres af en elinstallatør (iht. EN 50110-1).

6.2 Krav

FORSIGTIG

Forkert tilslutning

Forkert tilslutning af pumpen medfører skader på elektronikken.

- Overhold spændingsværdierne på typeskiltet.

- Maksimal forsikring: 10 A, træg eller ledningssikkerhedsafbrydere med C-karakteristik.
- Må aldrig tilsluttes en afbrydelsesfri spændingsforsyning eller IT-net.
- Ved ekstern tilkobling af pumpen skal en af spændingens pulser (f.eks. fasestyring) deaktiveres.
- Kontrollér i hvert enkelt tilfælde pumpens tilkobling via triacs/halvlederrelæ.
- Ved frakobling med relæ på opstillingsstedet: Nominal strømstyrke ≥ 10 A, nominal spænding 250 V AC
- Tag hensyn til koblingsfrekvensen:
 - Til-/frakoblninger via netspændinger $\leq 100/24$ h
 - $\leq 20/h$ ved en koblingsfrekvens på 1 min mellem til-/frakoblninger via netspænding
- Sørg for at sikre pumpen med et HFI-relæ (type A eller B).
- Afledningsstrøm $I_{eff} \leq 3,5$ mA
- Etabler elektrisk tilslutning via en fast tilslutningsledning med en stikanordning eller en afbryder med alle poler og med mindst 3 mm kontaktåbningsvidde (VDE 0700, del 1).
- Anvend på kabelforskrningen en tilslutningsledning med tilstrækkelig udvendig diameter til beskyttelse mod lækvand og som trækaflastning.
- Træk tilslutningsledningen på en sådan måde, at den hverken berører rørledningerne eller pumpen.

6.3 Tilslutningsmuligheder

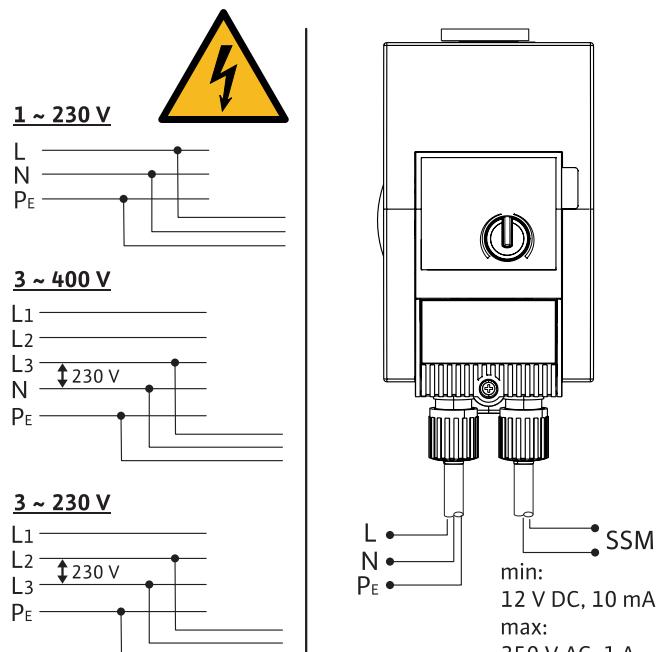


Fig. 14: Tilslutningsmuligheder

Pumpen kan tilsluttes net med følgende spændingsværdier:

- 1~ 230 V
- 3~ 400 V med neutral leder

- 3~ 400 V uden neutral ledter (nettransformer forkoblet)
- 3~ 230 V

6.4 Kombinationsfejlsignal (SSM)

Kombinationsfejlsignalets kontakt (potentialefri åbnekontakt) kan tilsluttes til en bygningsautomatisering.

Den interne kontakt er i følgende tilfælde lukket:

- Pumpen er uden strøm.
- Ingen tilsyneladende fejl.
- Reguleringsmodulet svigter.



FARE

Elektrisk stød!

Livsfare på grund af spændingsoverførsel, hvis net- og kombinationsfejlsignal-ledning føres sammen i et 5-leder-kabel.

- Tilslut ikke ledningen for kombinationsfejlsignalet på sikkerhedslavspænding.
- Anvend kabel 5 x 1,5 mm².

Tilkoblingsværdier

- min. tilladt: 12 V DC, 10 mA
- maks. tilladt: 250 V AC, 1 A, AC 1

Ved tilslutning af ledning for kombinationsfejlsignal på netpotentiale:

- Fase SSM = fase L1

6.5 Tilslutning





FARE


Elektrisk stød!

Ved tilslutning af pumpen er der livsfare på grund af elektrisk strøm.

- Afbryd spændingsforsyningen, inden arbejdet påbegyndes.
- Lad udelukkende kvalificerede elinstallatører foretage elektrisk tilslutning.

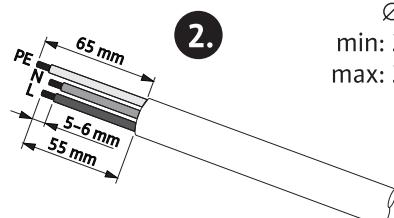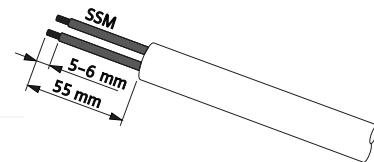

Ø 8-10 mm
min: 2x0,5 mm²
max: 2x1,5 mm²



Ø 8-10 mm
min: 3x1,5 mm²
max: 3x2,5 mm²

Fig. 15: Forberedelse af tilslutning

1. Afbryd spændingsforsyningen.
2. Forbered ledninger iht. angivelser på illustrationen.

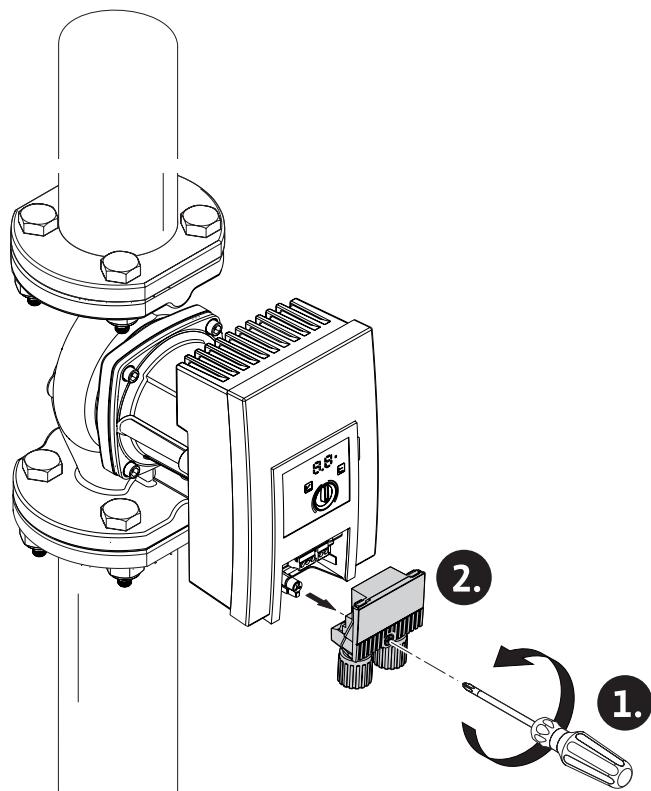


Fig. 16: Afmontering af stik

3. Skru skruen i stikket ud.
4. Tag stikket af.

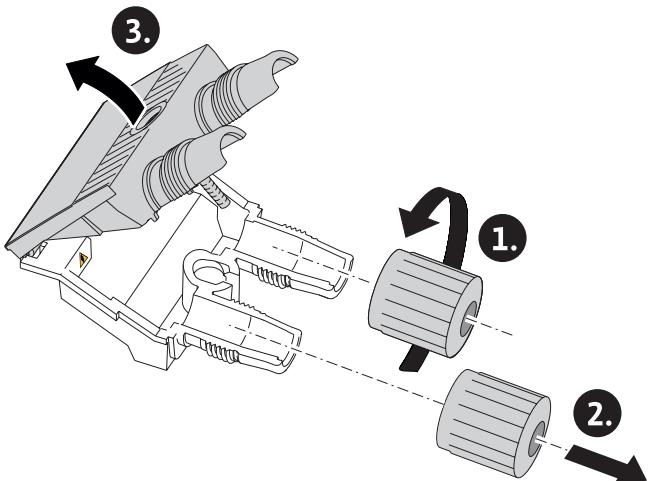


Fig. 17: Åbning af stik

5. Skru kabelgennemføringerne af.
6. Klap stikket op.

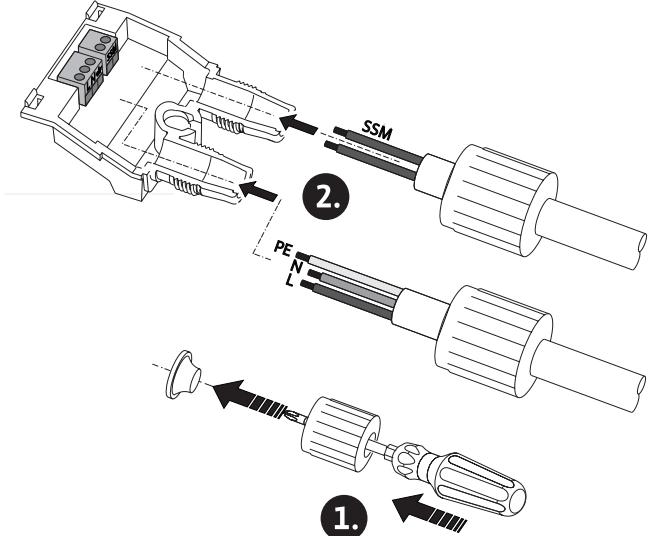


Fig. 18: Tilslutning

7. Tryk på afslutningsgummiet til kabelgennemføringerne med en lille skruetrækker.
8. Før ledningerne igennem kabelgennemføringerne til tilslutningsbøsningerne.

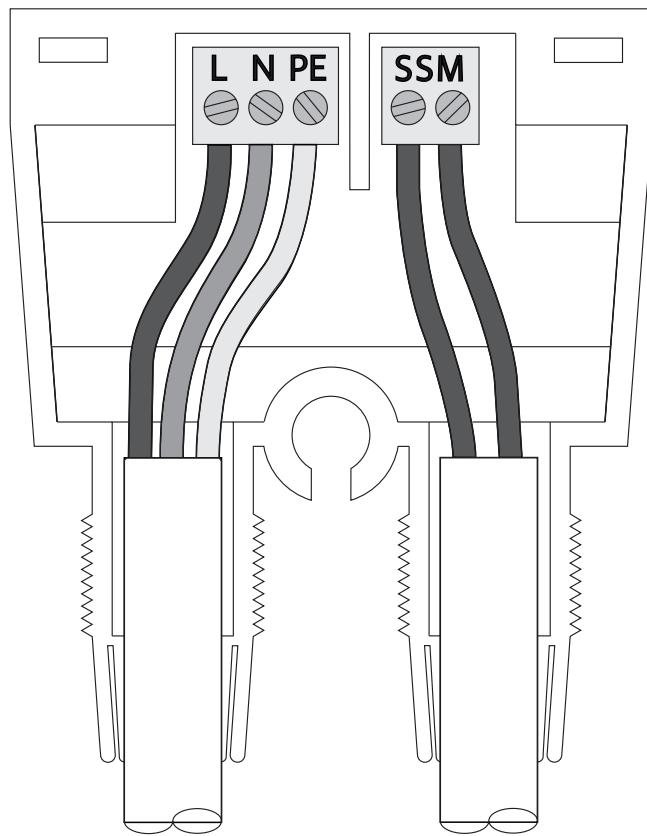


Fig. 19: Tilslutning

9. Tilslut ledningerne i korrekt position.

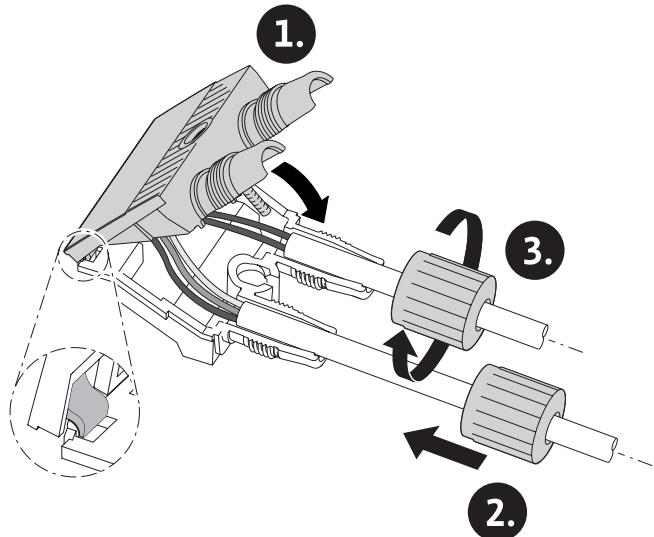


Fig. 20: Tilslutning af stik

10. Tilslut stikket, og skru kabelgennemføringerne på.

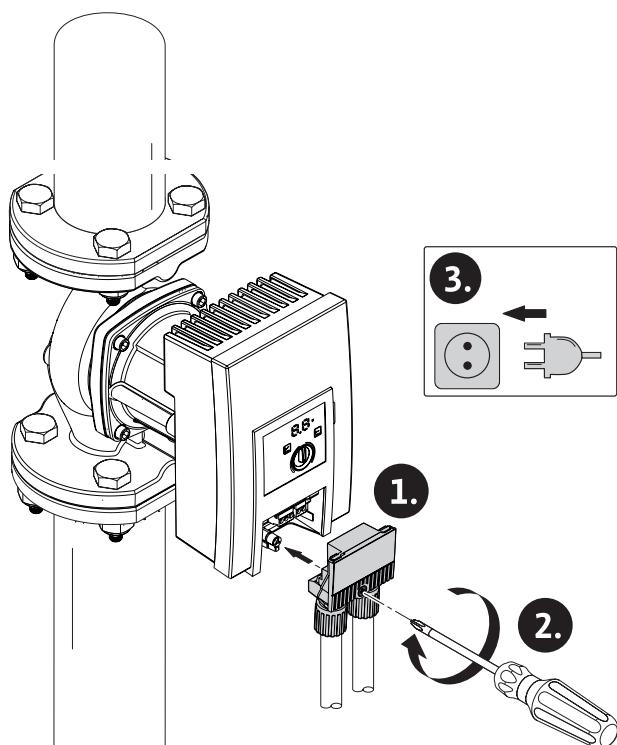


Fig. 21: Montering af stik

11. Sæt stikket på, og fastgør det med skruen.
12. Tilslut spændingsforsyningen.

7 Ibrugtagning

7.1 Udluftning

1. Fyld, og udluft anlægget korrekt.
► Pumpen udluftes automatisk.

7.2 Skylning

1. Skyl anlægget før ibrugtagning.
2. Afmonter pumpen inden tryksvingningsskylninger.
3. Foretag ikke kemiske skylninger.

7.3 Valg af driftstype

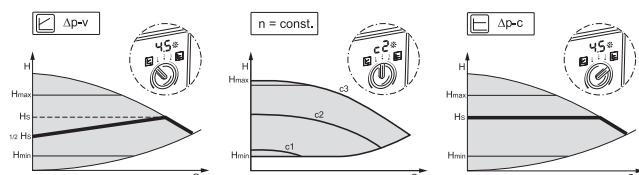


Fig. 22: Valg af driftstype

| Driftstype | Anlægstype | Systemegenskaber |
|---------------------------------------|--|---|
| Variabelt differensetryk $\Delta p-v$ | Cirkulationssystemer for drikkevand med termostatiske regulérerende afspæringsventiler | Cirkulationssystemer for drikkevand med termostatiske regulérerende afspæringsventiler. |
| Hastighed konstant (c1, c2, c3) | Cirkulationssystemer for drikkevand | Konstant flow |

| Driftstype | Anlægstype | Systemegenskaber |
|---------------------------------------|--|--|
| Variabelt differensetryk $\Delta p-v$ | Cirkulationssystemer for drikkevand med termostatiske regulérerende afspæringsventiler | Cirkulationssystemer for drikkevand med termostatiske regulérerende afspæringsventiler. ▪ Differensetrykket holdes konstant på den indstillede nominelle værdi for differensetryk H . |
| Konstant differensetryk $\Delta p-c$ | | Anbefaling i forbindelse med anlæg med strengreguleringsventiler |

7.4 Indstilling af driftstype og pumpeydelse

Fabriksindstilling

Pumperne leveres i reguleringstypen $\Delta p-c$. Den nominelle løftehøjde er alt efter pumpetypen forhåndsinnstillet til mellem $\frac{1}{2}$ og $\frac{3}{4}$ af den maksimale nominelle løftehøjde (se pumpedata i kataloget). Tilpas driftstypen og pumpeydelsen alt efter anlægsforudsætningerne.

Udførelse af indstillinger

Under projekteringen dimensioneres anlægget til et bestemt driftspunkt (drikkevandsrørnettets samlede modstand). Indstil under ibrugtagningen pumpeydelsen (løftehøjden) iht. driftspunktet. Valg af alternativ driftstype med konstant hastighed:

1. Indstil den ønskede driftstype med betjeningsknap.
► LED-indikatoren viser driftstypen (c1, c2, c3) eller indstillet nominel værdi i m (ved $\Delta p-c$, $\Delta p-v$).
1. Indstil nominel værdi ved at dreje betjeningsknappen (kun ved $\Delta p-c$ og $\Delta p-v$).

8 Afhjælpning af fejl

8.1 Krav til personale

Fejlafhjælpning må kun udføres af kvalificerede faglærte personer, arbejde på den elektriske tilslutning må kun udføres af kvalificerede elektrikere.

8.2 Sikkerhed under fejlafhjælpning



FARE Livsfare!

Livsfare pga. berøringsspænding efter frakobling af pumpen.

- Inden arbejdet påbegyndes skal alle spændingsforsyningen afbrydes med alle poler.
- Arbejdet må først påbegyndes 5 min. efter, at spændingsforsyningen er blevet afbrudt.

8.3 Fejltabel

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|---|--|--|
| Pumpen kører ikke med tilkoblet strømforsyning. | Elektrisk sikring defekt. Ingen spænding. | Kontrollér sikring. Kontrollér spænding. |
| Pumpen støjer. | Kavitation som følge af utilstrækkeligt fremløbsttryk. | Øg trykholdning/anlægsttryk. Overhold det tilladte trykområde. Kontrollér den indstillede løftehøjde, og tilpas den evt. |
| Varmtvand bliver ikke varmt efter kort tid. | Nominel værdi indstillet for lavt. | Øg nominel værdi. Indstil driftstype Δp-c. |

8.4 Fejlmeldinger

- Der vises en meddelelse.
- Fejlmeldings-LED'en lyser.
- Kontakten for kombinationsfejlsignal åbner.
- Pumpen slår fra og forsøger genstart med jævne mellemrum. Ved E10 slår pumpen efter 10 min konstant fra.

| Nr. | Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|-------------------|----------------|---|---|
| E04 | Underspænding | Spændingsforsyning på netsiden for lav. | Kontrollér net-spænding. |
| E05 | Overspænding | Spændingsforsyning på netsiden for høj. | Kontrollér net-spænding. |
| E09 ¹⁾ | Turbinedrift | Pumpe drives baglæns. | Kontrollér gen-nemstrømning, og monter evt. tilbagestrøms-ventilen. |
| E10 | Blokering | Rotor blokeret. | Kontakt kunde-service. |
| E21 ²⁾ | Overbelastning | Træg motor. | Kontakt kunde-service. |

| Nr. | Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| E23 | Kortslutning | Motorstrøm for høj. | Kontakt kunde-service. |
| E25 | Kontakttetable-ring/vikling | Vikling defekt. | Kontakt kunde-service. |
| E30 | Modulovertemperatur | Modul for varmt indeni. | Kontrollér anvendelsesbetingelser. |
| E31 | Overtemperatur ydelsesdel | Omgivelsestemperatur for høj. | Kontrollér anvendelsesbetingelser. |
| E36 | Elektronikfejl | Elektronik defekt. | Kontakt kunde-service. |

Kontakt en fagmand eller kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes.

¹⁾ kun til pumper med $P_1 \geq 200 \text{ W}$

²⁾ ud over LED-visningen viser fejlmeldings-LED rødt, konstant lys.

* se også advarsel E21

8.5 Advarsler

- Der vises en meddelelse.
- Fejlmeldings-LED'en lyser ikke.
- Kontakten for kombinationsfejlsignal åbner ikke.
- Pumpen kører videre med begrænset ydelse.

| Nr. | Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| E07 | Generatordrift | Pumpehydrauliken gennemstrømmes. | Kontrollér anlæg. |
| E11 | Tørløb | Luft i pumpen. | Kontrollér medietryk og -mængde. |
| E21 ¹⁾ | Overbelastning | Træg motor. Pumpen anvendes uden for specifikationen (f.eks. høj modultemperatur). Omdrejningstallet er lavere end i normal drift. | Kontrollér omgivelsesbetingelser. |

¹⁾ kun til pumper med $P_1 \geq 200 \text{ W}$

* se også fejlmelding E21

9 Reservedele

Bestil udelukkende reservedele hos fagfolk eller hos kundeservice.

10 Bortskaffelse

10.1 Information om indsamling af brugte el- og elektronikprodukter

Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse af dette produkt undgås miljøskader og sundhedsfarer for den enkelte.



BEMÆRK

Forbud mod sammenblanding med husholdningsaffald!

Inden for EU kan dette symbol forekomme på produktet, på emballagen eller i de ledsagende dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt at bortskaffe de pågældende el- og elektronikprodukter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at behandle, genanvende og bortskaffe de pågældende udjente produkter korrekt skal man overholde følgende punkter:

- Aflever altid disse produkter til en indsamler, der er godkendt og beregnet til formålet.
- Følg lokalt gældende forskrifter!

Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den lokale kommune, på den nærmeste genbrugsplads eller hos den forhandler, hvor produktet blev købt. Flere oplysninger om genanvendelse findes på www.wilo-recycling.com.

**EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE**

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe,

*We, manufacturer, declare under our sole responsibility that these glandless circulating pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs de la série,*

Yonos MAXO-Z ...

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :

In their delivered state comply with the following relevant directives :

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
*and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE*

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG

_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 geändert wird
*This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du règlement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement 622/2012*

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

and with the relevant national legislation,

et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :

comply also with the following relevant harmonized European standards :

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1

EN 60335-2-51

EN 16297-1

EN 61800-3+A1:2012

EN 16297-2

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Dortmund,

Herr Holger Herchenhein

Digital unterschrieben
von Holger Herchenhein
Datum: 2017.02.17
15:24:34 +01'00'

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

N°2156057.01 (CE-A-S n°4178941)

Division HVAC
Quality Manager - PBU Circulating Pumps
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund

wilo

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund - Germany

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">(BG) - Български език ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ ЕО</p> <p>WILO SE декларираат, че продуктите посочени в настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и приелите ги национални законодателства:</p> <p>Машини 2006/42/EO ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/EO ; Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO</p> <p>както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на предишната страница.</p> | <p style="text-align: center;">(CS) - Čeština ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</p> <p>WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním předpisům, které je přejímají:</p> <p>Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES</p> <p>a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na předcházející stránce.</p> |
| <p style="text-align: center;">(DA) - Dansk EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</p> <p>WILO SE erklaerer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:</p> <p>Maskiner 2006/42/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; Energirelaterede produkter 2009/125/EU</p> <p>De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.</p> | <p style="text-align: center;">(EL) - Ελληνικά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ</p> <p>WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:</p> <p>Μηχανήματα 2006/42/EK ; Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EK ; Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK</p> <p>και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.</p> |
| <p style="text-align: center;">(ES) - Español DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD</p> <p>WILO SE declara que los productos citados en la presente declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :</p> <p>Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; Productos relacionados con la energía 2009/125/CE</p> <p>Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la página anterior.</p> | <p style="text-align: center;">(ET) - Eesti keel EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI</p> <p>WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnustuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide säteteega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:</p> <p>Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ</p> <p>Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.</p> |
| <p style="text-align: center;">(FI) - Suomen kieli EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS</p> <p>WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:</p> <p>Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; Energian liittyvien tuotteiden 2009/125/EY</p> <p>Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.</p> | <p style="text-align: center;">(GA) - Gaeilge EC DEARBHÚ COMHLÍONTA</p> <p>WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:</p> <p>Inneala 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; Fuinneamh a bhainneann le táirgí 2009/125/EC</p> <p>Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeán chomhchuibhithe na hEorpa dák dtagraítear sa leathanach roimhe seo.</p> |
| <p style="text-align: center;">(HR) - Hrvatski EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI</p> <p>WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima: EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ</p> <p>i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.</p> | <p style="text-align: center;">(HU) - Magyar EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</p> <p>WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai irányelvök előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:</p> <p>Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK</p> <p>valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.</p> |
| <p style="text-align: center;">(IS) - Íslenska EB LEYFISYFIRLÝSING</p> <p>WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:</p> <p>Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB</p> <p>og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.</p> | <p style="text-align: center;">(IT) - Italiano DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ</p> <p>WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono :</p> <p>Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; Prodotti connessi all'energia 2009/125/CE</p> <p>E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente.</p> |
| <p style="text-align: center;">(LT) - Lietuvių kalba EB ATITIKTIES DEKLARACIJA</p> <p>WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šiuos Europos direktyvų ir jas perkeliančiu nacionalinių įstatymų nuostatus:</p> <p>Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB</p> <p>ir taip pat harmonizuotas Europos normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje.</p> | <p style="text-align: center;">(LV) - Latviešu valoda EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU</p> <p>WILO SE deklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:</p> <p>Mašinas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK</p> <p>un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(MT) - Malti DIKJARAZZJONI KE TA' KONFORMITÀ</p> <p>WILO SE jiddikjara li l-prodotti spéċifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li jaapplikawhom:</p> <p>Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE</p> <p>kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-paġna preċedenti.</p> | <p>(NL) - Nederlands EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</p> <p>WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:</p> <p>Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG</p> <p>De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.</p> |
| <p>(NO) - Norsk EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</p> <p>WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:</p> <p>EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF</p> <p>og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.</p> | <p>(PL) - Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE</p> <p>WILO SE oznacza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i transponującymi je przepisami prawa krajowego:</p> <p>Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; Produktów związanych z energią 2009/125/WE</p> <p>oraz z następującymi normami europejskimi zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie.</p> |
| <p>(PT) - Português DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE</p> <p>WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem :</p> <p>Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE</p> <p>E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente.</p> | <p>(RO) - Română DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</p> <p>WILO SE declară că produsele citate în prezenta declarație sunt conforme cu dispozițiile directivelor europene următoare și cu legislația națională care le transpun :</p> <p>Mașini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE</p> <p>și, asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în pagina precedentă.</p> |
| <p>(RU) - русский язык Декларация о соответствии Европейским нормам</p> <p>WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и национальным предписаниям:</p> <p>Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EC ; Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EC ; Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/EC</p> <p>и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на предыдущей странице.</p> | <p>(SK) - Slovenčina ES VYHLÁSENIE O ZHODE</p> <p>WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych directive a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:</p> <p>Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES</p> <p>ako aj s harmonizovanými európskymi normami uvedenými na predchádzajúcej strane.</p> |
| <p>(SL) - Slovenščina ES-IZJAVA O SKLADNOSTI</p> <p>WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:</p> <p>Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES</p> <p>pa tudi z uskljenimi evropskimi standardi, navedenimi na prejšnji strani.</p> | <p>(SV) - Svenska EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</p> <p>WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem:</p> <p>Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG</p> <p>Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan.</p> |
| <p>(TR) - Türkçe CE UYGUNLUK TEYİD BELGESİ</p> <p>WILO SE bu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklерine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:</p> <p>Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT</p> <p>ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.</p> | |
| | |

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina
 WILO SALMSON
 Argentina S.A.
 C1295ABI Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires
 T +54 11 4361 5929
 carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
 WILO Australia Pty Limited
 Murrarrie, Queensland, 4172
 T +61 7 3907 6900
 chris.dayton@wilo.com.au

Austria
 WILO Pumpen Österreich
 GmbH
 2351 Wiener Neudorf
 T +43 507 507-0
 office@wilo.at

Azerbaijan
 WILO Caspian LLC
 1065 Baku
 T +994 12 5962372
 info@wilo.az

Belarus
 WILO Bel IODOO
 220035 Minsk
 T +375 17 3963446
 wilo@wilo.by

Belgium
 WILO NV/SA
 1083 Ganshoren
 T +32 2 4823333
 info@wilo.be

Bulgaria
 WILO Bulgaria EOOD
 1125 Sofia
 T +359 2 9701970
 info@wilo.bg

Brazil
 WILO Comercio e
 Importacao Ltda
 Jundiaí – São Paulo – Brasil
 13.213-105
 T +55 11 2923 9456
 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
 WILO Canada Inc.
 Calgary, Alberta T2A 5L7
 T +1 403 2769456
 info@wilo-canada.com

China
 WILO China Ltd.
 101300 Beijing
 T +86 10 58041888
 wilobj@wilo.com.cn

Croatia
 WILO Hrvatska d.o.o.
 10430 Samobor
 T +38 51 3430914
 wilo-hrvatska@wilo.hr

Indonesia
 PT. WILO Pumps Indonesia
 Jakarta Timur, 13950
 T +62 21 7247676
 citrawilo@cbn.net.id

Cuba
 WILO SE
 Oficina Comercial
 Edificio Simona Apto 105
 Siboney. La Habana. Cuba
 T +53 5 2795135
 T +53 7 272 2330
 raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic
 WILO CS, s.r.o.
 25101 Cestlice
 T +420 234 098711
 info@wilo.cz

Denmark
 WILO Danmark A/S
 2690 Karlslunde
 T +45 70 253312
 wilo@wilo.dk

Estonia
 WILO Eesti OÜ
 12618 Tallinn
 T +372 6 509780
 info@wilo.ee

Finland
 WILO Finland OY
 02330 Espoo
 T +358 207401540
 wilo@wilo.fi

France
 Wilo Salmson France S.A.S.
 53005 Laval Cedex
 T +33 2435 95400
 info@wilo.fr

Great Britain
 WILO (U.K.) Ltd.
 Burton Upon Trent
 DE14 2WJ
 T +44 1283 523000
 sales@wilo.co.uk

Greece
 WILO Hellas SA
 4569 Anixi (Attika)
 T +302 10 6248300
 wilo.info@wilo.gr

Hungary
 WILO Magyarország Kft
 2045 Törökállomány
 (Budapest)
 T +36 23 889500
 wilo@wilo.hu

India
 Wilo Mather and Platt Pumps
 Private Limited
 Pune 411019
 T +91 20 27442100
 services@matherplatt.com

Indonesia
 PT. WILO Pumps Indonesia
 Jakarta Timur, 13950
 T +62 21 7247676
 citrawilo@cbn.net.id

Ireland
 WILO Ireland
 Limerick
 T +353 61 227566
 sales@wilo.ie

Italy
 WILO Italia s.r.l.
 Via Novegro, 1/A20090
 Segrate MI
 T +39 25538351
 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
 WILO Central Asia
 050002 Almaty
 T +7 727 312 40 10
 info@wilo.kz

Korea
 WILO Pumps Ltd.
 20 Gangseo, Busan
 T +82 51 950 8000
 wilo@wilo.co.kr

Latvia
 WILO Baltic SIA
 1019 Riga
 T +371 6714-5229
 info@wilo.lv

Lebanon
 WILO LEBANON SARL
 Jdeideh 1202 2030
 Lebanon
 T +961 1 888910
 info@wilo.com.lb

Lithuania
 WILO Lietuva UAB
 03202 Vilnius
 T +370 5 2136495
 mail@wilo.lt

Morocco
 WILO Maroc SARL
 20250 Casablanca
 T +212 (0) 5 22 66 09 24
 contact@wilo.ma

The Netherlands
 WILO Nederland B.V.
 1551 NA Westzaan
 T +31 88 9456 000
 info@wilo.nl

Norway
 WILO Norge AS
 0975 Oslo
 T +47 22 804570
 wilo@wilo.no

Poland
 WILO Polska Sp. z.o.o.
 5-506 Lesznowola
 T +48 22 7026161
 wilo@wilo.pl

Portugal
 Bombas Wilo-Salmson
 Sistemas Hidráulicos Lda.
 4475-330 Maia
 T +351 22 2080350
 bombas@wilo.pt

Romania
 WILO Romania s.r.l.
 077040 Com. Chiajna
 Jud. Ilfov
 T +40 21 3170164
 wilo@wilo.ro

Russia
 WILO Rus ooo
 123592 Moscow
 T +7 495 7810690
 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
 WILO Middle East KSA
 Riyadh 11465
 T +966 1 4624430
 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
 WILO Beograd d.o.o.
 11000 Beograd
 T +381 11 2851278
 office@wilo.rs

Slovakia
 WILO CS s.r.o., org. Zložka
 83106 Bratislava
 T +421 2 33014511
 info@wilo.sk

Slovenia
 WILO Adriatic d.o.o.
 1000 Ljubljana
 T +386 1 5838130
 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
 Wilo Pumps SA Pty LTD
 1685 Midrand
 T +27 11 6082780
 patrick.hulley@salmson.co.za

Spain
 WILO Ibérica S.A.
 8806 Alcalá de Henares
 (Madrid)
 T +34 91 8797100
 wilo.iberica@wilo.es

Sweden
 WILO NORDIC AB
 35033 Växjö
 T +46 470 727600
 wilo@wilo.se

Switzerland
 Wilo Schweiz AG
 4310 Rheinfelden
 T +41 61 836 80 20
 info@wilo.ch

Taiwan
 WILO Taiwan CO., Ltd.
 24159 New Taipei City
 T +886 2 2999 8676
 nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
 WILO Pompa Sistemleri
 San. ve Tic. A.S.,
 34956 İstanbul
 T +90 216 2509400
 wilo@wilo.com.tr

Ukraine
 WILO Ukraina t.o.w.
 08130 Kiev
 T +38 044 3937384
 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
 WILO Middle East FZE
 Jebel Ali Free zone – South
 PO Box 262720 Dubai
 T +971 4 880 91 77
 info@wilo.ae

USA
 WILO USA LLC
 Rosemont, IL 60018
 T +1 866 945 6872
 info@wilo-usa.com

Vietnam
 WILO Vietnam Co Ltd.
 Ho Chi Minh City, Vietnam
 T +84 8 38109975
 nkminh@wilo.vn

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com