

Typ:
Type: **AVU, AVRx**
Type:

Maßstab:
Scale: **1:x (1:5)**
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical changes reserved!
Changements techniques réservés!

Nr./No.: **Plh045**
Stand: 2021-12-02 Rie


		Stromz.1 cable 1	Stromz.2 cable 2	Elektrodenl. cable 5	Steuerl. cable 4	Schutzschl. protect. hose
6010948 (2x)	Gr.3+3	1	1	0	0	≠ 0m
6061712	Gr.3+2	1	0	0	1	≠ 0m
6061713	Gr.3+1	1	0	1	0	≠ 0m
6010948	Gr.3	1	0	0	0	≠ 0m
		1	0	0 / 1	1	= 0m
6010939	Gr.2	1	0	1	0	= 0m
6010940	Gr.1	1	0	0	0	= 0m

Gr.1: Ø10..17 / Gr.2: Ø17..26 / Gr.3: Ø26..36

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels Universaldübel
All connections doweled by means of universal dowel
Raccords par goujon universel

Schraube / Screw / Vis DIN 571 10x70
Bohrloch / Perforation / Orifice Ø14 x 90

Beton / Concrete / Béton ≥ C25
ungerissen / fissure free / non fissuré

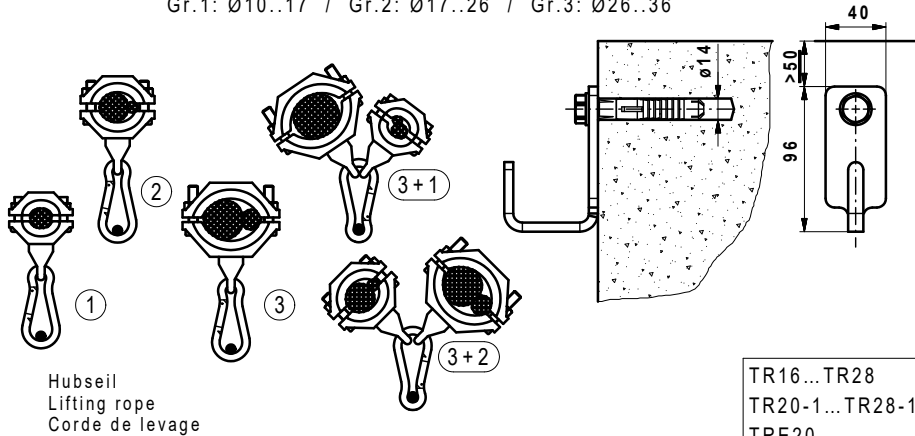

Hubseil
Lifting rope
Corde de levage

Wandhaken (Kabelbefestigung)
Hook for cable fixing
Crochet pour fixation de câble


Scheuer- bzw. Knickstellen zwischen Kabel und Wand sind unbedingt zu vermeiden!

Avoid absolutely scrubbing resp. buckling between the cable and the wall!

Évitez absolument des points de récurage resp. de rebroussement entre le câble et la paroi.

	TR16...TR28 TR20-1...TR28-1 TRE20	TR22...TR40 TR30-1...TR40-1 TRE30...TRE40	TR50-2...TR90-2 TR(E)50-2...60-2 TR(E)50-3...60-3	TR80-1... TR120-1 TR80-3...
x	400	500	500	900
x1	550	750	750	900
		RZP(E)20..20-1 RZP(E)30... RZP(E)40..40-1	RZP50-3..60-3 RZP(E)50-4.. ..RZP(E)60-4	RZP80-2 RZP80-3
x		-	-	-
x1		750	750	900

TR312 ... TRE326-3: PLH047

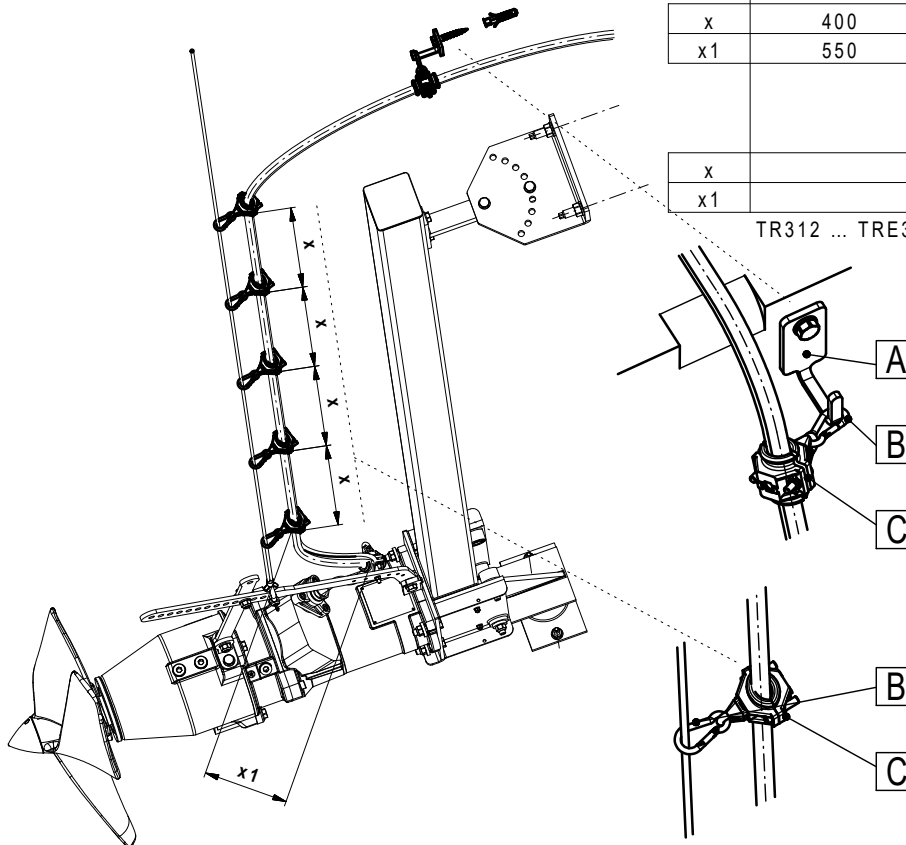

Kabelhalter
(Leitungsklemme + Karabinerhaken)

Cable retainer
(cable clamp + snap hook)

Support de câbles
(serre-câble + mousqueton)

Alle Elektro-, Elektroden- und Steuerleitungen sind in die Kabelhalter einzuklemmen!

All electrical, electrode and control cables have to be clamped into the cable retainers!

Tous les câbles électriques, d'électrodes et de commande doivent être mis dans les supports de câbles!

Lieferumfang
Range of delivery 1x [A] 6x [B] 6x [C]
Gamme de livraison

Die Kabelhalter sind in den vorgegebenen Abständen (siehe Tabelle) am Elektrokabel zu montieren und anschließend am Hubseil aufsteigend einzuhaken. Der oberste Kabelhalter ist statt am Hubseil in die tiefste Arbeitsposition abzulassen. Das Elektrokabel ist nun zu spannen und mit dem obersten Kabelhalter am Wandhaken zu befestigen. Die Kabelspannung ist monatlich zu prüfen! Bei jeder Positionsänderung des Tauchmotorrührwerks muß das Rührwerk ausgeschaltet werden und die Kabelabspannung gelöst werden. In der neuen Arbeitsposition ist das Kabel erneut zu spannen (wie oben beschrieben).

Install the cable retainers at the electric cable by keeping the given distances (see table), hook them on to the lifting cable in upward direction. Hook the upper cable retainer on to the wall hook and not to the lifting cable. While doing so, the mixer has to be lowered to its lowest operation position. Tension the electric cable and hook it on the wall hook by using the upper cable retainer. Check the cable stress monthly! Switch the mixer off and release the cable stress at every change of the mixer position. Tension the cable once again when the mixer is in its new operation position (as described above).

Montez les supports de câble pour le câble électrique en respectant les distances données (voir tableau) et enclenchez-les au câble de levage de bas en haut. Raccordez le support de câble supérieur au crochet de paroi au lieu de l'enclencher au câble. En faisant cela, descendez le circulateur jusqu'à sa position la plus basse. Tendez le câble électrique et fixez le au crochet de paroi avec le support de câble supérieur. Vérifiez la tension du câble tous les mois! Pour chaque changement de position arrêtez le circulateur et desserrez le câble. Tendez à nouveau le câble lorsque la position voulue du circulateur est atteinte (comme décrit ci-dessus).