


Pioneering for You

wilo

Isar BOOST5



hr Upute za ugradnju i uporabu



Isar BOOST5
<http://qr.wilo.com/617>

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| 1 Sigurnost | 4 |
| 1.1 O ovim Uputama | 4 |
| 1.2 Autorsko pravo..... | 4 |
| 1.3 Pravo na preinake..... | 4 |
| 1.4 Odricanje od jamstva i odgovornosti | 4 |
| 1.5 Oznaka sigurnosnih napomena..... | 4 |
| 1.6 Kvalifikacija osoblja | 5 |
| 1.7 Električni radovi..... | 6 |
| 1.8 Montaža/demontaža | 6 |
| 1.9 Radovi održavanja..... | 6 |
| 2 Opis proizvoda | 7 |
| 2.1 Opis..... | 7 |
| 2.2 Opis poslužnog polja | 8 |
| 2.3 Ključ tipa..... | 9 |
| 2.4 Tehnički podaci | 9 |
| 2.5 Dimenzije | 10 |
| 2.6 Opseg isporuke | 10 |
| 3 Primjena/upotreba..... | 10 |
| 3.1 Namjenska uporaba..... | 10 |
| 3.2 Nenamjenska uporaba | 10 |
| 4 Transport i skladištenje | 10 |
| 4.1 Isporuka..... | 10 |
| 4.2 Transport..... | 11 |
| 4.3 Skladištenje..... | 11 |
| 5 Instalacija i električni priključak | 11 |
| 5.1 Mjesto postavljanja..... | 11 |
| 5.2 Hidraulički priključak | 11 |
| 5.3 Električni priključak | 12 |
| 6 Puštanje u pogon | 13 |
| 6.1 Usisni način rada | 13 |
| 6.2 Deaktiviranje usisnog načina rada | 14 |
| 6.3 Rad pod opterećenjem..... | 15 |
| 6.4 Podešavanje radnog tlaka..... | 15 |
| 6.5 Punjenje membranske ekspanzijske posude | 16 |
| 6.6 Kodovi alarma..... | 16 |
| 7 Održavanje | 17 |
| 7.1 Održavanje senzora protoka | 17 |
| 7.2 Održavanje nepovratnog ventila u usisnom priključku | 18 |
| 7.3 Održavanje poklopca membranske ekspanzijske posude | 18 |
| 8 Smetnje, uzroci i uklanjanje..... | 18 |
| 9 Rezervni dijelovi | 19 |
| 10 Zbrinjavanje..... | 19 |
| 10.1 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda | 19 |

1 Sigurnost

1.1 O ovim Uputama

Upute su dio proizvoda. Pridržavanje ovih uputa preduvjet je za ispravno rukovanje i primjenu:

- Upute pažljivo pročitajte prije svih aktivnosti.
- Čuvajte ih tako da uvijek budu dostupne.
- Upute proslijedite sljedećem vlasniku.
- Pridržavajte se svih podataka o proizvodu.
- Pridržavajte se oznaka na proizvodu.

Originalne upute za uporabu napisane su na njemačkom jeziku. Inačice ovih uputa na ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za uporabu.

Nepoštivanje uputa vodi do opasnosti od ozljeda ili materijalne štete. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale:

- nemamjenskom uporabom.
- nepravilnim posluživanjem.

1.2 Autorsko pravo

WILO SE © 2024

Prosljeđivanje i umnožavanje ovog dokumenta, iskorištanje i odavanje njegovog sadržaja zabranjeni su ukoliko za njih ne postoji izričito odobrenje. Prekršaji podliježu naknadi štete. Sva prava pridržana.

1.3 Pravo na preinake

Wilco zadržava pravo promijeniti navedene podatke bez najave i ne preuzima jamstvo za tehničke netočnosti i/ili propuste. Korištene slike mogu odstupati od originala i služe kao primjer za prikaz proizvoda.

1.4 Odricanje od jamstva i odgovornosti

Wilco izričito ne preuzima jamstvo ni odgovornost u sljedećim slučajevima:

- Nedovoljno dimenzioniranje zbog manjkavih ili pogrešnih podataka korisnika ili nalogodavca
- Nepridržavanje ovih uputa
- Nenamjenska uporaba
- Nestručno skladištenje ili transport
- Neispravna montaža ili demontaža
- Manjkavo održavanje
- Nedopušteni popravak
- Manjkavi temelji
- Kemijski, električni ili elektrokemijski utjecaji
- Trošenje

1.5 Oznaka sigurnosnih napomena

U ovim uputama za ugradnju i uporabu predstavljaju se sigurnosne napomene kao u nastavku:

- Opasnost od ozljeda: Sigurnosne napomene imaju odgovarajući **simbol ispred sebe** i označene su sivom bojom.

- Materijalna šteta: Sigurnosne napomene počinju signalnom riječi i prikazuju se **bez** simbola.

Signalne riječi

- **OPASNOST!**
Nepoštivanje uzrokuje smrt ili najteže ozljede!
- **UPOZORENJE!**
Nepoštivanje može uzrokovati (najteže) ozljede!
- **OPREZ!**
Nepoštivanje može izazvati materijalne štete, moguća je totalna šteta.
- **UPUTA!**
Korisna napomena za rukovanje proizvodom

Simboli

U ovim uputama upotrebljavaju se sljedeći simboli:



Opći simbol opasnosti



Opasnost od električnog napona



Napomene

Pridržavati se uputa koje se nalaze izravno na proizvodima i održavati te upute trajno čitkima:

- Napomene o upozorenjima i opasnostima
- Tipska pločica
- Strelica koja pokazuje smjer vrtnje / simbol smjera strujanja
- Označavanje priključaka

1.6 Kvalifikacija osoblja

Osoblje mora:

- Biti podučeno o lokalnim valjanim propisima o zaštiti od nezgoda.
- S razumijevanjem pročitati upute za ugradnju i uporabu.

Osoblje mora imati sljedeće kvalifikacije:

- Električni radovi: Električne rade mora obavljati električar.
- Radovi montaže/demontaže: Stručna osoba mora biti obučena za rukovanje nužnim alatima i potrebnim pričvršćnim materijalima.
- Posluživanje uređaja mora provoditi osoblje koje je prošlo obuku o načinu funkcioniranja cijelog postrojenja.
- Radovi održavanja: Stručna osoba mora biti upoznata s rukovanjem upotrijebljenim pogonskim sredstvima i njihovim zbrinjavanjem.

Definicija „stručnih električara”

Stručni je električar osoba odgovarajuće stručne izobrazbe, znanja i iskustva koja može prepoznati i opasnosti električne energije.

Područje odgovornosti, nadležnost i nadzor osoblja treba osigurati korisnik. Ako osoblje ne raspolaže potrebnim znanjima, valja ga školovati i uputiti. Ako je potrebno, to može izvršiti proizvođač proizvoda po nalogu korisnika.

Proizvodom ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, osim ako ih za rukovanje proizvodom nije obučila osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju proizvodom.

1.7 Električni radovi

- Električar mora provoditi električne radove.
- Treba se pridržavati nacionalno važećih smjernica, normi i propisa te uputa mjesnog poduzeća za opskrbu energijom za priključak na lokalnu električnu mrežu.
- Prije svih radova odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Priključak mora biti zaštićen zaštitnom nadstrujnom sklopkom (RCD).
- Proizvod mora biti uzemljen.
- Neispravne kabele odmah treba zamijeniti električar.

1.8 Montaža/demontaža

- Nosite zaštitnu opremu:
 - Sigurnosnu obuću
 - Rukavice za zaštitu od posjekotina
 - Zaštitnu kacigu (prilikom primjene sredstava za podizanje)
- Na mjestu primjene pridržavajte se važećih zakona i propisa za sigurnost na radu i zaštitu od nezgoda.
- Odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
- Svi rotirajući dijelovi moraju biti u stanju mirovanja.
- Zasun na dovodu i tlačnom vodu treba zatvoriti.
- U zatvorenim prostorima osigurajte dovoljnu ventilaciju.
- Osigurajte da ne postoji opasnost od eksplozije tijekom bilo kakvih radova zavarivanja ili radova s električnim uređajima.

1.9 Radovi održavanja

- Nosite zaštitnu opremu:
 - Zatvorene naočale
 - Sigurnosnu obuću
 - Rukavice za zaštitu od posjekotina
- Na mjestu primjene pridržavajte se važećih zakona i propisa za sigurnost na radu i zaštitu od nezgoda.
- Obvezno se valja pridržavati postupka za obustavu rada proizvoda/postrojenja opisanog u uputama za ugradnju i uporabu.

- Za održavanje i popravljanje smiju se upotrebljavati samo originalni dijelovi proizvođača. Upotreba drugih dijelova osim originalnih oslobođa proizvođača od svake odgovornosti.
- Odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
- Svi rotirajući dijelovi moraju biti u stanju mirovanja.
- Zasun na dovodu i tlačnom vodu treba zatvoriti.
- Čuvajte alate na za to predviđenim mjestima.
- Nakon završetka radova opet postavite sve sigurnosne i nadzorne uređaje te provjerite rade li ispravno.

2 Opis proizvoda

2.1 Opis

- Kompaktan, tih pumpni sustav visoke učinkovitosti.
- Električni sustav s inteligentnim i intuitivnim upravljanjem proizvodom.
 - Podešavanjem broja okretaja pumpe ovisno o potrošnji održava se stalan tlak sustava.
 - Proizvod upravlja hidrauličkim i električnim pogonskim parametrima i štiti od neispravnog funkcioniranja.

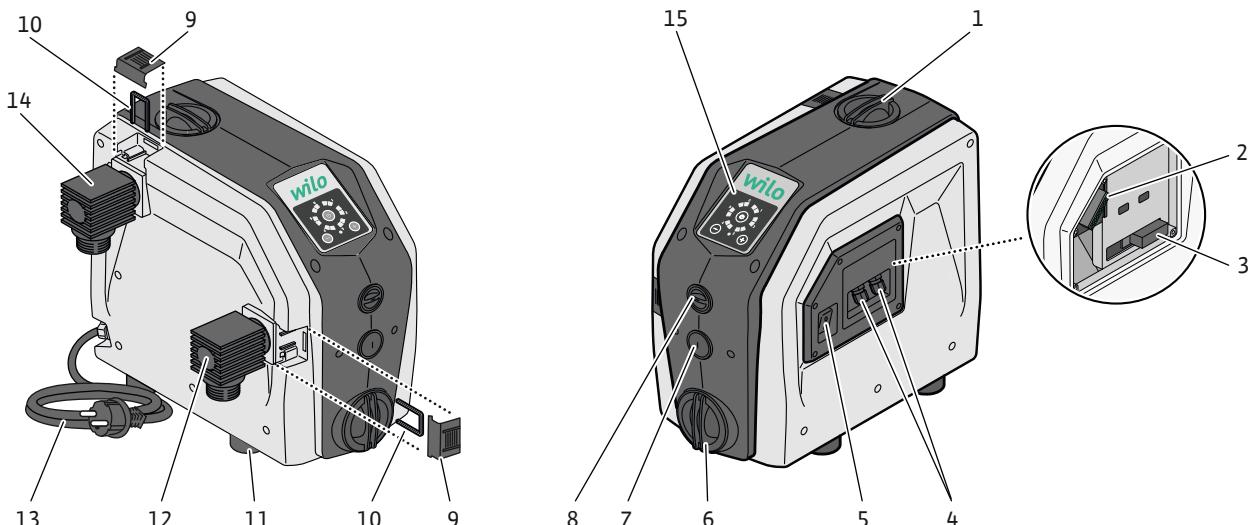


Fig. 1: Pregled proizvoda

| | |
|----|--|
| 1 | Poklopac otvora za punjenje |
| 2 | Karta proširenja |
| 3 | Osigurač (12,5 A) |
| 4 | Ulaz/izlaz kabelske provodnice |
| 5 | Glavna sklopka |
| 6 | Poklopac ispusnog vijka |
| 7 | Vijak za odzraćivanje |
| 8 | Poklopac membranske ekspanzijske posude |
| 9 | Držač tlačnog/usisnog priključaka |
| 10 | Prihvativa naprava tlačnog/usisnog priključaka |
| 11 | Postolja (prigušuju vibracije) |
| 12 | Usisni priključak |
| 13 | Mrežni kabel |
| 14 | Tlačni priključak |
| 15 | Poslužno polje |

2.2 Opis poslužnog polja


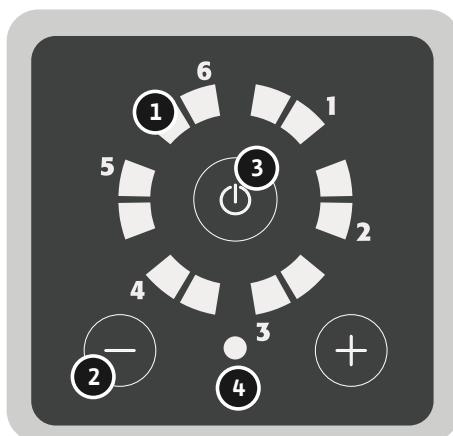



Fig. 2: Poslužno polje

2.2.1 Opis pogonskih stanja

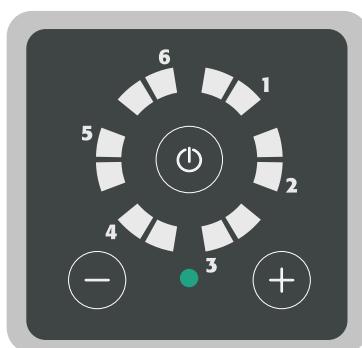


Postrojenje spremno za rad

- Postrojenje je uključeno i nije u pogonu.
- LE diode „pogonsko stanje“ su isključene.
- LE dioda „status sustava“ trajno svijetli zeleno.

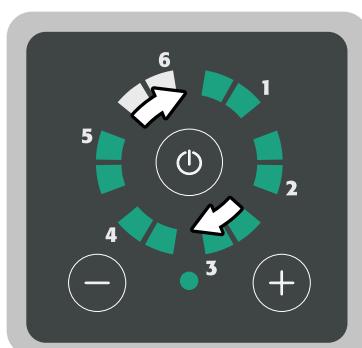


Postrojenje u pogonu

- Postrojenje je uključeno i u pogonu.
- LE diode „pogonsko stanje“ rade u krug.
- LE dioda „status sustava“ trajno svijetli zeleno.

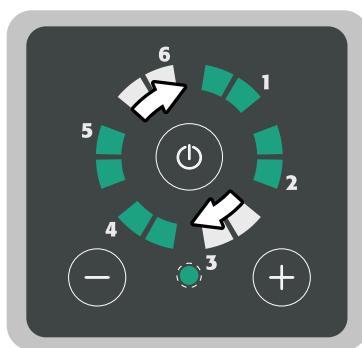

Postrojenje se isključuje

- Postrojenje se zaustavlja.
- LE diode „pogonsko stanje“ rade u krug.
- LE dioda „status sustava“ treperi zeleno.

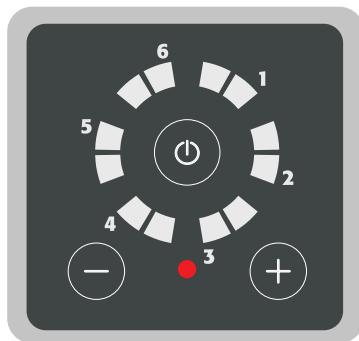

Greška/alarm sustava

- Postrojenje je uključeno, ali nije spremno za rad.
- LE diode „pogonsko stanje“ su isključene.
- LE dioda „status sustava“ trajno svijetli crveno.

2.3 Ključ tipa

| Primjer: | Wilco-Isar BOOST5-E-3 |
|----------|---|
| Wilo | Oznaka marke |
| Isar | Postrojenje za povišenje tlaka |
| BOOST | Upotreba u kućanstvu |
| 5 | Ugrađeno upravljanje pumpama |
| E | Elektronički regulirana |
| 3 ili 5 | Nazivni volumeni protok u m ³ /h |

2.4 Tehnički podaci

| Općenito | |
|---------------------------|---|
| Dimenzije (DxŠxV) | 390x274x344 mm |
| Neto težina (±10 %) | 15 kg |
| Dopušteni medij | Čista voda |
| Razina zvuka | Zvučni tlak od 58 dB(A) pri 1 m u normalnom pogonu |
| Priklučak s tlačne strane | G1" |
| Priklučak s usisne strane | G1" |
| Tlak | |
| Maks. radni tlak | 5,5 bar |
| Maks. tlak polaznog toka | 4,5 bar (H+) |
| Maks. količina protoka | Vidi tipsku pločicu |
| Maks. visina dobave | Vidi tipsku pločicu |
| Usis na geodetskoj visini | 8 m (H-) |
| Tlak uključenja | 1 bar |
| Temperatura | |
| Temperatura medija | 0 °C do +40 °C |
| Temperatura okoline | 0 °C do +40 °C |
| Električni podatci | |
| Napon | 1 ~ 230 V izmjenična struja |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Potrošnja struje | Vidi tipsku pločicu |
| Nazivna struja | Vidi tipsku pločicu |
| Kontakt releja alarma | Maks. 0,3 A pri 230 V izmjenične struje/maks. 1 A pri 30 V istosmjerne struje |
| Stupanj zaštite | IPX4 |
| Zaštita motora | Zaštitni osigurač maks. 12,5 A |
| Vod za dovod struje | 1,5 m |

2.5 Dimenzije

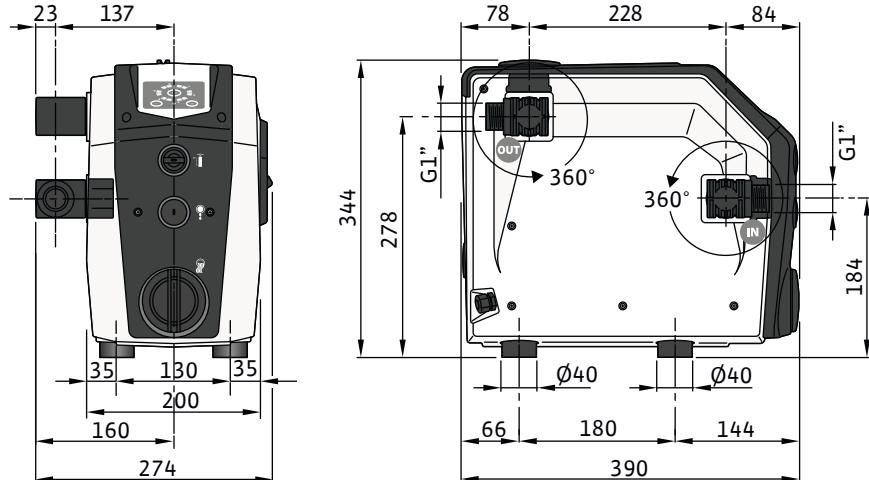


Fig. 3: Dimenzije

2.6 Opseg isporuke



Fig. 4: Opseg isporuke

3 Primjena/upotreba

3.1 Namjenska uporaba

Wilo-Isar BOOST5 je automatsko postrojenje za povišenje tlaka s promjenjivom funkcijom broja okretaja uključujući:

- visokoučinkovitu samousisnu pumpu s elektromotorom
- membransku ekspanzijsku posudu
- tlačne senzore i senzore količine protoka
- nepovratni ventil u usisnom priključku.

Postrojenje za povišenje tlaka dizajnirano je za povišenje tlaka čiste vode u stambenim zgradama i za navodnjavanje, natapanje kišnicom u poljoprivredi.

Vodoopskrba se odvija iz bunara, izvora, spremnika ili putem gradske vodoopskrbne mreže.



UPUTA

- Obratite pažnju na lokalne propise pri svim primjenama za pitku vodu.

Certifikat WRAS i ACS dostupan je za sva postrojenja za povišenje tlaka Wilo-Isar BOOST5.

3.2 Nenamjenska uporaba

Samo za Njemačku:

Proizvod se u Njemačkoj ne smije primjenjivati za pitku vodu. Priključak na komunalnu vodoopskrbnu mrežu nije dopušten.

4 Transport i skladištenje

4.1 Isporuka

- Nakon dostave provjerite ima li na proizvodu i ambalaži nedostataka (oštećenja, potpunost).

- Zabilježite postojeće nedostatke na teretnim listovima i još na dan primitka prijavite prijevoznom poduzeću ili proizvođaču.

Kasnije se više ne mogu potraživati prikazani nedostaci.

4.2 Transport

OPREZ

Materijalna šteta zbog mokre ambalaže!

Promočene ambalaže mogu puknuti. Proizvod može pasti na pod nezaštićen i uništiti se.

- Promočene ambalaže pažljivo podignite i odmah zamijenite!

1. Transportirajte proizvod samo u priloženoj ambalaži.
2. Ako je vanjska ambalaža oštećena ili više nije dostupna, postavite prikladnu zaštitu od vlage i zaprljanosti.
3. Vanjsku ambalažu uklonite tek na mjestu rada.

4.3 Skladištenje

OPREZ

Materijalna šteta zbog nestručnog skladištenja!

Vlažnost i određene temperature mogu oštetiti proizvod.

- Proizvod valja zaštititi od vlage i mehaničkih oštećenja.
- Izbjegavajte temperature niže od -10 °C i više od +60 °C.

5 Instalacija i električni priključak

5.1 Mjesto postavljanja

- Mjesto postavljanja mora biti suho, dobro prozračeno i zaštićeno od zamrzavanja. Proizvod nije koncipiran za postavljanje na otvorenom.
- Održavajte temperaturu okoline, vidi tehničke podatke.
- Mjesto postavljanja odaberite u skladu s dimenzijama proizvoda.
- Mora postojati slobodan pristup priključcima.
- Izbjegavajte vibracije ili mehanička opterećenja zbog priključenih cjevovoda.

5.2 Hidraulički priključak



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nepropisne montaže.

- Isključivo kvalificirano osoblje smije provoditi montažu.
- Pridržavajte se propisa o zaštiti od nezgoda.
- Pridržavajte se lokalnih propisa.

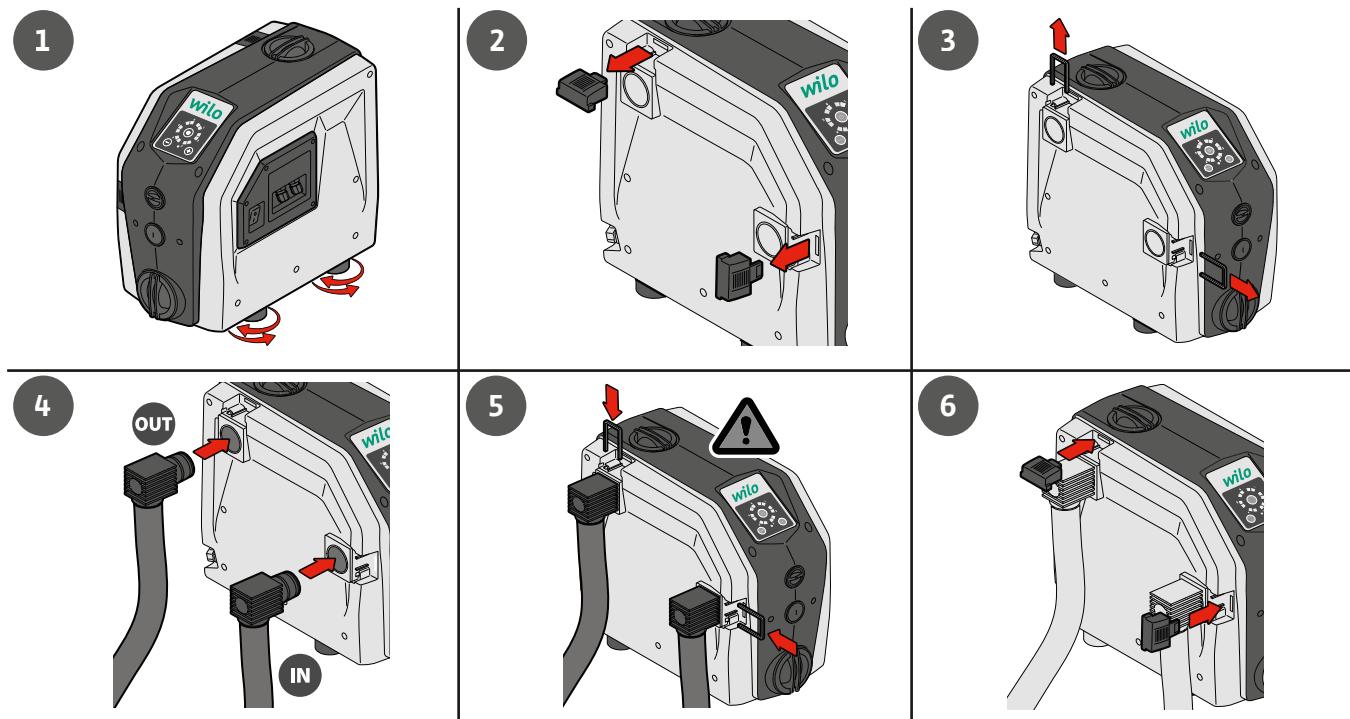


Fig. 5: Hidraulički priključak

- ✓ Upotrebjavajte priključne vodove otporne na tlak.
 - ✓ Izbjegavajte prejako savijanje priključnih vodova.
1. Poravnajte proizvod s pomoću podesivih nožica tako da stoji vodoravno.
 2. Uklonite poklopce na držaćima tlačnih i usisnih priključaka.
 3. Uklonite prihvatu napravu tlačnih i usisnih priključaka.
 4. Priklučite tlačno postojane priključne vodove na hidrauličke priključke (opseg isporuke). Unutarnji promjer priključnog voda: G1"
 5. Umetnute usisni i tlačni priključak s brtvom.
 6. Montirajte prihvatu napravu tlačnih i usisnih priključaka.
 7. Montirajte poklopce na držaćima tlačnih i usisnih priključaka.

5.3 Električni priključak



OPASNOST

Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!

Nestručan električni priključak može dovesti do strujnog udara.

- Električne radove uvijek mora obavljati električar.
- Pridržavajte se propisa o zaštiti od nezgoda.
- Pridržavajte se lokalnih propisa.

- Instalirajte zaštitnu nadstrujnu sklopku (30 mA, razred A).
- Provjerite je li priključak uzemljenja propisno instaliran.
- Pobrinite se da električno napajanje odgovara podacima na tipskoj pločici.

5.3.1 Priključivanje karte proširenja



OPASNOST

Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!

Napon vanjskog naponskog napajanja postoji čak i kad je glavna sklopka isključena!

- Prije svih radova izvucite utikač iz naponskog napajanja.
- Električne radove uvijek mora obavljati električar.
- Pridržavajte se lokalnih propisa.

OPREZ

Materijalna šteta zbog nestručne instalacije!

- Uređaji priključeni na kartu proširenja smiju se pokretati isključivo odvojenim niskim naponom (separated extra-low voltage, SELV).
- Pri uklanjanju poklopca nemojte vući kabele glavne sklopke.

1. Uklonite pričvrste vijke na poklopcu.

2. Kako biste sačuvali pristup steznoj letvici karte proširenja, djelomično uklonite poklopac.

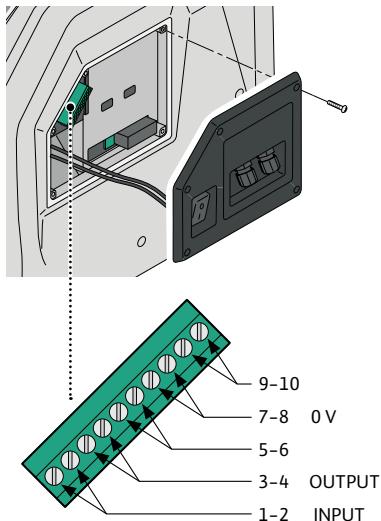


Fig. 6: Prikључci karte proširenja

6 Puštanje u pogon

6.1 Usisni način rada

OPREZ

Materijalna šteta zbog rada na suho!

Ako pumpa radi na suho, oštećuju se klizno-mehaničke brtve.

- Napunite pumpu vodom i odzračite je prije puštanja u pogon.

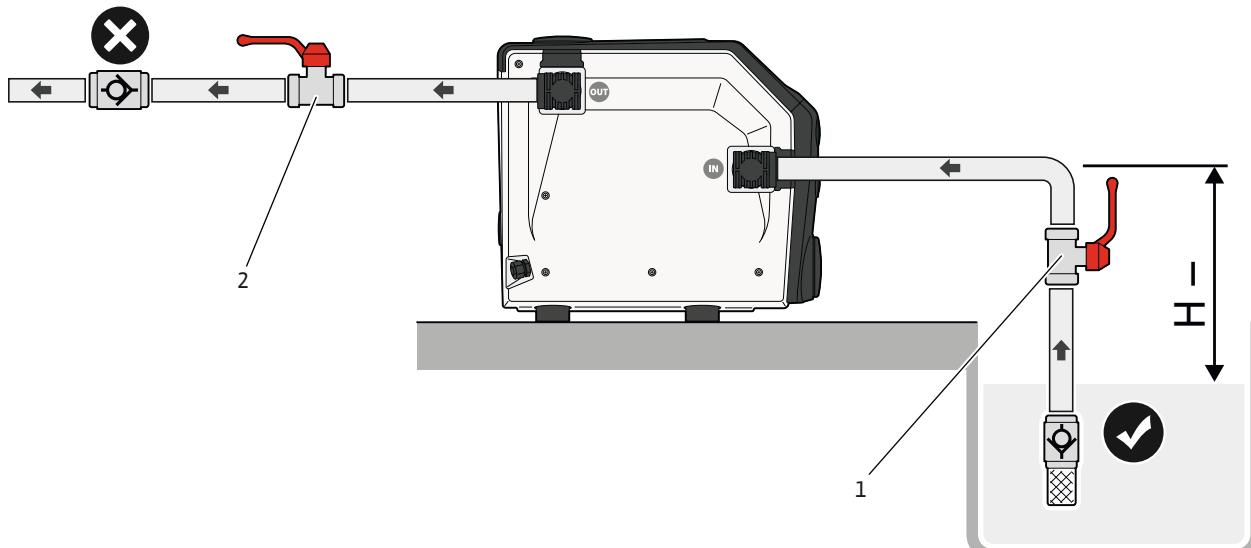


Fig. 7: Usisni način rada

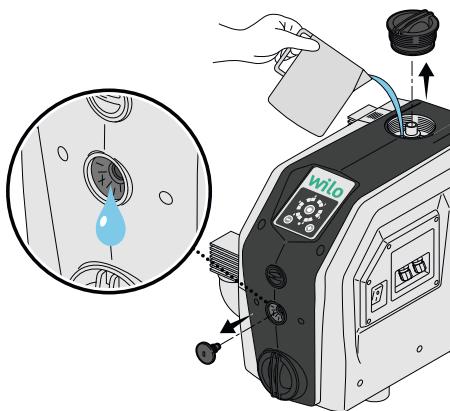


Fig. 8: Punjenje

- ✓ Proizvod se nalazi u usisnom načinu rada.
1. Uklonite poklopac otvora za punjenje i vijak za odzračivanje.
 2. Punite proizvod vodom (oko 1,5 l) dok voda ne izđe iz otvora za ventilaciju (Fig. 8).
 3. Montirajte poklopac otvora za punjenje i vijak za odzračivanje.
 4. Otvorite zasun (poz. 1, 2).
 5. Povežite mrežni utikač s električnim napajanjem.
 6. Uključite proizvod glavnom sklopkom.
 7. Istovremeno pritisnite tipke za posluživanje „+“ i „-“ na 5 sekundi (Fig. 9).
⇒ Proizvod se prebacuje u usisni način rada.
 8. Pritisnite tipku za posluživanje „uklj./isklj.“ na poslužnom polju (Fig. 10).
⇒ Usisavanje traje maksimalno pet minuta. Pumpa se automatski zaustavlja na pet sekundi nakon isteka svake minute i nakon toga ponovno se pokreće. Postupak se ponavlja sve dok proizvod ne bude spreman za rad. LE diode trepete tijekom postupka. Usisavanje završava nakon 5 minuta ili po završetku usisavanja. LE diode više ne trepere.
 9. Ako pumpa samostalno ne usisava, ponovite postupak.
 10. Pritisnite tipku za posluživanje „uklj./isklj.“ na poslužnom polju.



Fig. 9: Tipka za posluživanje + i -



Fig. 10: Tipka za posluživanje uklj./isklj.

6.2 Deaktiviranje usisnog načina rada

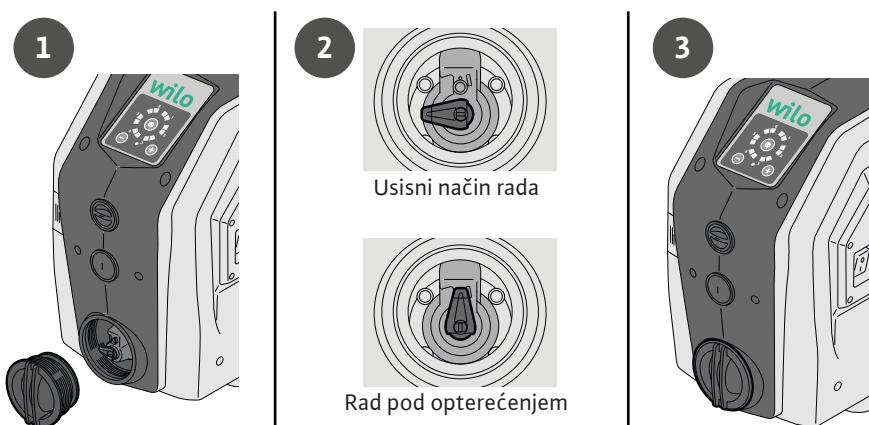


Fig. 11: Deaktiviranje usisnog načina rada

Proizvod je tvornički namješten na usisni način rada. Automatski usisni način rada može se isključiti ako je propisani rad pod opterećenjem zajamčen ili je dotok već pod tlakom.

1. Uklonite poklopac ispusnog vijka.
2. Okrenite preklopku u okomiti položaj.
3. Montirajte poklopac ispusnog vijka.

6.3 Rad pod opterećenjem

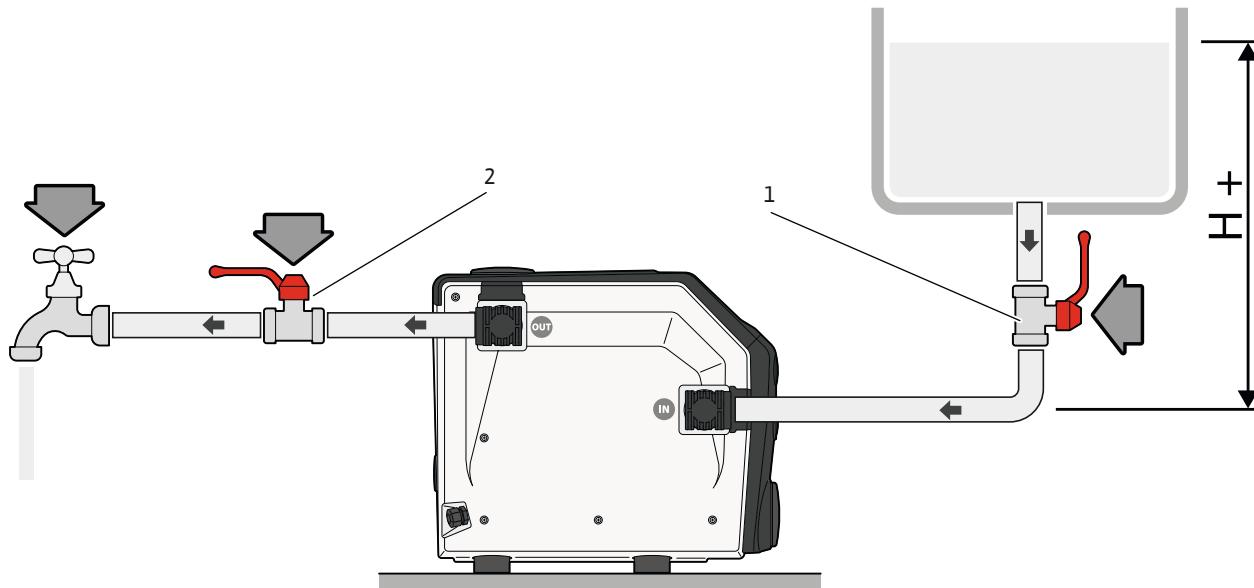


Fig. 12: Rad pod opterećenjem

1. Kada proizvod treba raditi pod opterećenjem. Deaktivirajte usisni način rada [► 14].
2. Otvorite zasun (poz. 1, 2).
3. Povežite mrežni utičac s električnim napajanjem.
4. Uključite proizvod glavnom sklopkom.
5. Pritisnite tipku za posluživanje „uklj./isklj.“ na poslužnom polju (Fig. 13).



Fig. 13: Tipka za posluživanje uklj./isklj.

6.4 Podešavanje radnog tlaka

LE diode „pogonsko stanje“ prikazuju željeni radni tlak.


Radni tlak može biti postavljen između 1 bar i 5,5 bar.

- Za prikaz radnog tlaka: pritisnite tipku za posluživanje „+“.
- Za promjenu radnog tlaka po 0,5 bar: pritisnite tipke za posluživanje „-“ ili „+“.

Primjer:


1. Pritisnite tipku za posluživanje „+“

► Prikazuje se radni tlak (2 bar).



1. Povećajte radni tlak na 3 bar tako što ćete dva puta pritisnuti tipku za posluživanje „+“ (0,5 bar + 0,5 bar).

► LE diode „pogonsko stanje“ prikazuju aktualni radni tlak (3 bar).



6.5 Punjenje membranske ekspanzijske posude

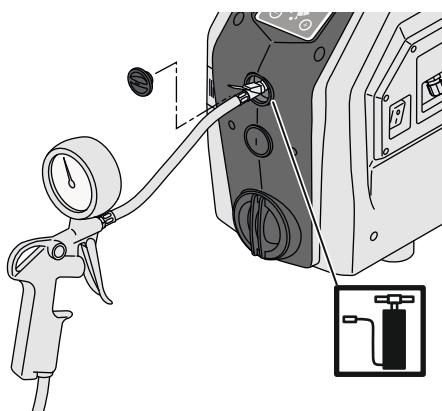


Fig. 14: Punjenje membranske ekspanzijske posude



OPREZ

Prijevremeno oštećenje proizvoda zbog nestručne instalacije!

Ugrađena membranska ekspanzijska posuda tvornički je prethodno napunjena na tlak od 1,5 bar. Maksimalni tlak punjenja iznosi 4 bar.

- Napunite membransku ekspanzijsku posudu pri tlaku sustava od nula.
- Napunite membransku ekspanzijsku posudu prema tablici.
- Prilagodite tlak punjenja membranske ekspanzijske posude pri svakoj promjeni radnog tlaka.

| Željeni radni tlak (bar) | Tlok punjenja (bar) membranske ekspanzijske posude |
|--------------------------|--|
| 1,0 | 0,5 |
| 1,5 | 1,0 |
| 2,0 | 1,0 |
| 2,5 | 1,5 |
| 3,0 | 1,5 |
| 3,5 | 2,0 |
| 4,0 | 2,5 |
| 4,5 | 3,0 |
| 5,0 | 3,5 |
| 5,5 | 4,0 |


- ✓ Dostupan je kompresor ili pumpa s manometrom.
1. Zatvorite zasun (Fig. 7 – poz. 1, 2) na usisnoj i tlačnoj strani.
 2. Uklonite vijak na poklopcu membranske ekspanzijske posude.
 3. Povežite kompresor ili zračnu pumpu (ručna pumpa) s poklopcom membranske ekspanzijske posude.
 4. Napunite membransku ekspanzijsku posudu kako biste postigli željeni i postavljeni radni tlak.



UPUTA

Po potrebi instalirajte dodatnu membransku ekspanzijsku posudu na tlačnoj strani kako biste izbjegli vršne tlakove.

6.6 Kodovi alarma

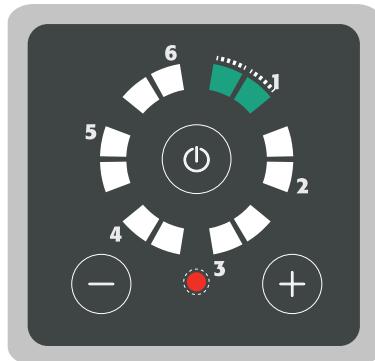


LE dioda u području 1 – 6 treperi zeleno + LE dioda treperi crveno

| | |
|---------|---|
| Alarm 1 | Nedostatak vode Ako na usisnoj strani nedostaje vode više od 7 sekundi, oglasit će se alarm. <ul style="list-style-type: none">• Provjerite dovod vode na usisnoj strani.• Napunite pumpu. Proizvod se automatski ponovno pokreće nakon 1 minute, 15 minuta, 30 minuta, 1 sata itd. |
| Alarm 2 | Proizvod ne dostiže postavljeni tlak. <ul style="list-style-type: none">• Kontaktirajte korisničku službu. |
| Alarm 3 | / |
| Alarm 4 | Ispusni tlak manji od 0,2 bar (oštećen cjevovod). <ul style="list-style-type: none">• Uklonite uzrok.• Da biste resetirali alarm, isključite i ponovno uključite proizvod tipkom za posluživanje „Uklj./Isklj.“ (Fig. 2, poz. 3).• Provjerite zašto je tlak resetiran na nulu. |

LE dioda u području 1 – 6 treperi zeleno + LE dioda treperi crveno

| | |
|---------|--|
| Alarm 5 | Opskrbni napon je prenizak. <ul style="list-style-type: none">Osigurajte naponsko napajanje od $230\text{ V} \pm 10\%$. |
| Alarm 6 | Signal za isključivanje izvana |
| Primjer | Nedostatak vode: LE dioda 1 treperi zeleno + crvena LE dioda treperi |

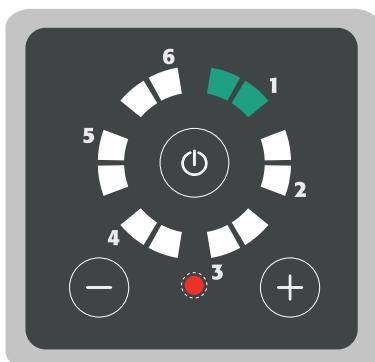LE dioda u području 1 – 6 svijetli zeleno + LE dioda treperi crveno


| | |
|---------|--|
| Alarm 1 | Kratki spoj <ul style="list-style-type: none">Isključite postrojenje.Kontaktirajte korisničku službu.Da biste resetirali alarm, isključite i ponovno uključite proizvod tipkom za posluživanje „Uklj./isklj.” (Fig. 2, poz. 3). |
| Alarm 2 | Prejaka struja Potrošnja struje prekoračuje dopuštenu toleranciju. <ul style="list-style-type: none">Da biste resetirali alarm, isključite i ponovno uključite proizvod tipkom za posluživanje „Uklj./isklj.” (Fig. 2, poz. 3).Ako se alarm i dalje prikazuje, obavijestite korisničku službu. |
| Alarm 3 | Temperatura modula previsoka <ul style="list-style-type: none">Provjerite temperaturu medija.Ako je temperatura medija veća od $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, obavijestite korisničku službu. <p>Proizvod se automatski resetira kada se temperatura spusti ispod praga alarma.</p> |
| Alarm 4 | Temperatura motora previsoka. <ul style="list-style-type: none">Provjerite temperaturu medija.Ako je temperatura medija veća od $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, obavijestite korisničku službu. <p>Proizvod se automatski resetira kada se temperatura spusti ispod praga alarma.</p> |
| Alarm 5 | Greška signala senzora tlaka <ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte korisničku službu. |
| Alarm 6 | Greška signala senzora količine protoka <ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte korisničku službu. |
| Primjer | Kratki spoj: LE dioda 1 svijetli zeleno + crvena LE dioda treperi |

7 Održavanje

7.1 Održavanje senzora protoka

- ✓ Ispustite tlak iz sustava zatvaranjem zasuna na usisnoj i tlačnoj strani.
- ✓ Ispraznjite proizvod putem ispusnog vijka.

1. Uklonite poklopac otvora za punjenje.
2. Optopnite pričvršni vijak kako biste uklonili senzor protoka.
3. Provjerite i po potrebi očistite senzor protoka.
4. Ponovno montirajte senzor protoka i pazite da bude ispravno centriran.
5. Ponovno montirajte poklopac otvora za punjenje.

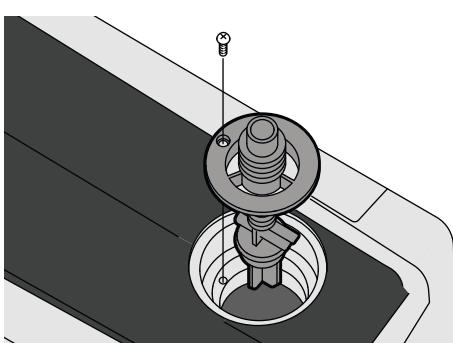
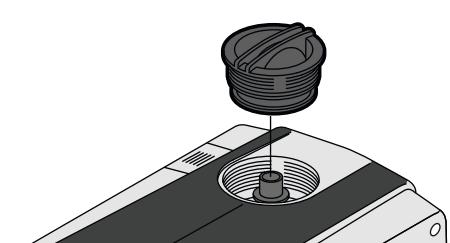


Fig. 15: Senzor protoka

7.2 Održavanje nepovratnog ventila u usisnom priključku


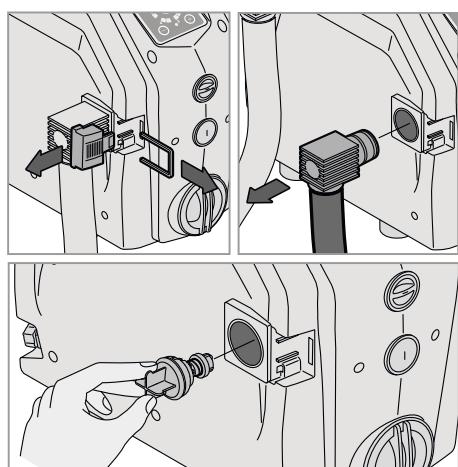


Fig. 16: Nepovratni ventil u usisnom priključku

7.3 Održavanje poklopca membranske ekspanzijske posude



OPREZ

Prijevremeno oštećenje proizvoda zbog nestručnog održavanja!

- Minimalno jednom godišnjem (Wilo preporučuje: svakih šest mjeseci): provjerite i po potrebi napunite tlak punjenja membranske ekspanzijske posude.
- Prilagodite tlak punjenja membranske ekspanzijske posude pri svakoj prilagodbi radnog tlaka.

8 Smetnje, uzroci i uklanjanje



OPASNOST

Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!

Napon vanjskog naponskog napajanja postoji čak i kad je glavna sklopka isključena!

- Prije svih radova izvucite utikač iz naponskog napajanja.
- Električne radove uvijek mora obavljati električar.
- Pridržavajte se lokalnih propisa.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nepropisnog popravka!

- Isključivo kvalificirano osoblje smije provoditi popravak.

| Smetnja | LED signal | Uklanjanje |
|-----------------------------|--|--|
| Poslužno polje ne svijetli. | LE diode ne svijetle. | Provjerite je li glavna sklopka uključena. Provjerite opskrbni napon i propisno stanje zaštitne nadstrujne sklopke. |
| Pumpa se ne pokreće. | LE dioda statusa sustava trajno svijetli crveno. | Uključite postrojenje tipkom za posluživanje „uklj./isklj.”. |
| | LE dioda statusa sustava treperi crveno. | Vidi „Kodovi alarma [▶ 16]”. |
| | LE dioda statusa sustava trajno svijetli zeleno. | Tlok sustava ne pada ispod podešenog radnog tlaka. |

| Smetnja | LED signal | Uklanjanje |
|-----------------|--|--|
| Nedostatak vode | LE dioda statusa sustava treperi crveno. LE diode pogonskog stanja trepere zeleno. | Provjerite je li usisavanje opskrbljeno vodom. Pobrinite se da usisavanje nije začepljeno. Napunite pumpu i pustite je da usisava. |
| Kratki spoj | LE dioda statusa sustava treperi crveno. LE diode pogonskog stanja trajno svijetle zeleno. | Pobrinite se da postrojenje nije blokirano: <ul style="list-style-type: none"> • Otvorite čep na stražnjoj strani motora i okrenite vratilo. |
| | | Provjerite jesu li kabel, utikač i utičnica neoštećeni i ima li curenja struje. |
| Prenizak napon | LE dioda statusa sustava treperi crveno. LE diode pogonskog stanja trepere zeleno u odjeljku „5”. | Napon je niži za 15 % od vrijednosti navedene na tipskoj pločici. Pobrinite se da je napon unutar graničnih vrijednosti ±15 %. |

9 Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi naručuju se putem korisničke službe. Da biste izbjegli dodatna pitanja i pogrešne narudžbe, uvijek navedite broj artikla i datum proizvodnje. **Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!**

10 Zbrinjavanje

10.1 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda

Propisnim zbrinjavanjem i stručnim recikliranjem ovog proizvoda izbjegavaju se štete za okoliš i opasnosti za osobno zdravlje ljudi.



UPUTA

Zabranjeno je zbrinjavanje u kućni otpad!

U Europskoj uniji ovaj se simbol može pojaviti na proizvodu, pakiranju ili popratnoj dokumentaciji. Označava da se dotični električni i elektronički proizvodi ne smiju zbrinuti s kućnim otpadom.

Za propisno rukovanje, recikliranje i zbrinjavanje dotičnih rabljenih proizvoda obratite pažnju na sljedeće:

- Ove proizvode predajte isključivo na skupljalištima otpada koja su za to predviđena i certificirana.
- Pridržavajte se lokalno valjanih propisa!

Informacije o propisnom zbrinjavanju potražite u lokalnoj općini, najbližoj službi za zbrinjavanje otpada ili kod trgovca kod kojeg je proizvod kupljen. Ostale informacije o recikliranju na www.wilo-recycling.com.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!









wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com