




Wilo-DrainLift SANI-M

Kompaktowa przepompownia ścieków, gotowa do podłączenia, z pompą pojedynczą na potrzeby przetłaczania ścieków zawierających fekalia.

Przykładowy schemat instalacji i spis wyposażenia

Zestawienie zawiera spis wyposażenia objętego zakresem dostawy oraz zalecanego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego działania urządzenia.

Wyposażenie objęte dostawą i zalecane wyposażenie dodatkowe

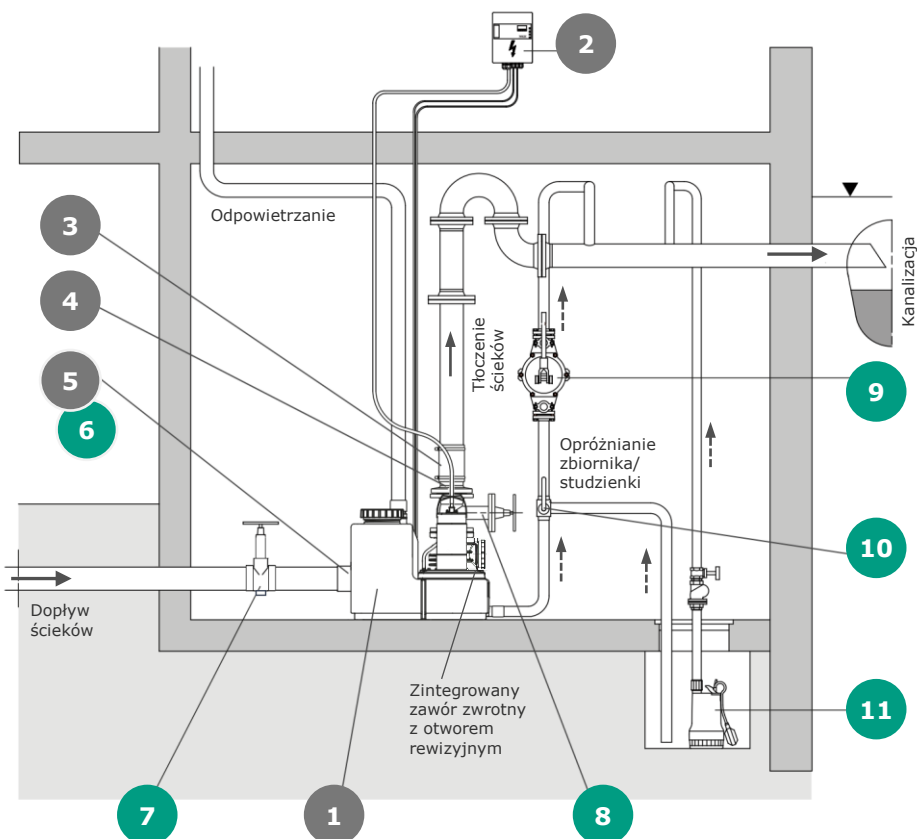

Lp.	Wyposażenie objęte dostawą
1	Przepompownia ścieków Wilo-DrainLift SANI-M
2	Sterownik Wilo-Control MS-L (dla wersji „1”) lub Wilo-Control EC-L (dla wersji „4”)
3	Mankiet uszczelniający DN 100 (Ø110 mm) do przyłącza tłocznego
4	Króciec kołnierzowy DN 80 (Ø90 mm)/ DN 100 (Ø110 mm)
5	Zestaw uszczelek dopływu DN 100 z otwornicą Ø124 mm, uszczelką i opaską zaciskową (w razie potrzeby podłączenia rurociągu DN 150 → poz.6. z wyposażenia dodatkowego)

Lp.	Zalecane wyposażenie dodatkowe	Nr art.
6	Zestaw uszczelek dopływu DN 150 z otwornicą Ø175 mm, uszczelką i opaską zaciskową (w przypadku potrzeby podłączenia rurociągu dopływu ścieków DN 150)	 2515145
7	Zasuwa odcinająca PVC DN 100 z tworzywa sztucznego (w zależności od średnicy rurociągu z dopływem ścieków)	 2529808
	Zasuwa odcinająca PVC DN 150 z tworzywa sztucznego (w zależności od średnicy rurociągu z dopływem ścieków)	2529809
8	Zasuwa odcinająca DN 80 , EN-GJL-250 z żeliwa, z przyłączami kołnierzowymi (do montażu na rurociągu tłocznym)	 2017162
9	Ręczna pompa membranowa do awaryjnego opróżniania zbiornika przepompowni ścieków i studzienki odwadniającej	 2060166
10	Zawór kulowy 3-drogowy - do przełączania pomiędzy zbiornikiem, a studzienką odwadniającą	 2511607
11	Pompa odwodnieniowa – usuwanie ścieków ze studzienki (zależnie od geometrii instalacji)	