


Wilo-Medana CH1-L, Wilo-Medana CH3-LE

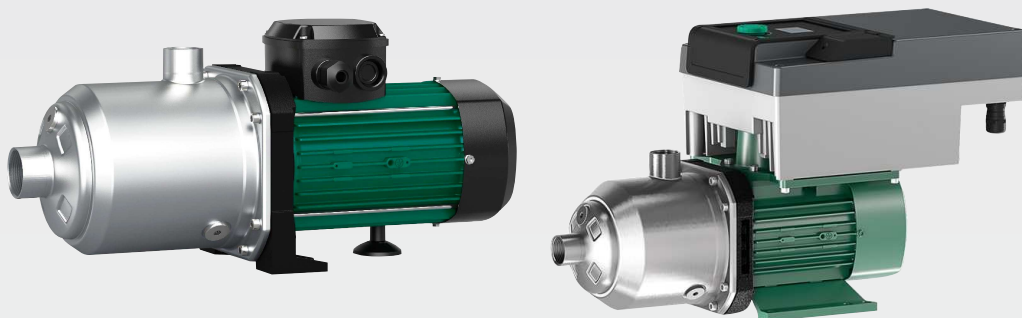

lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija



Fig. 1

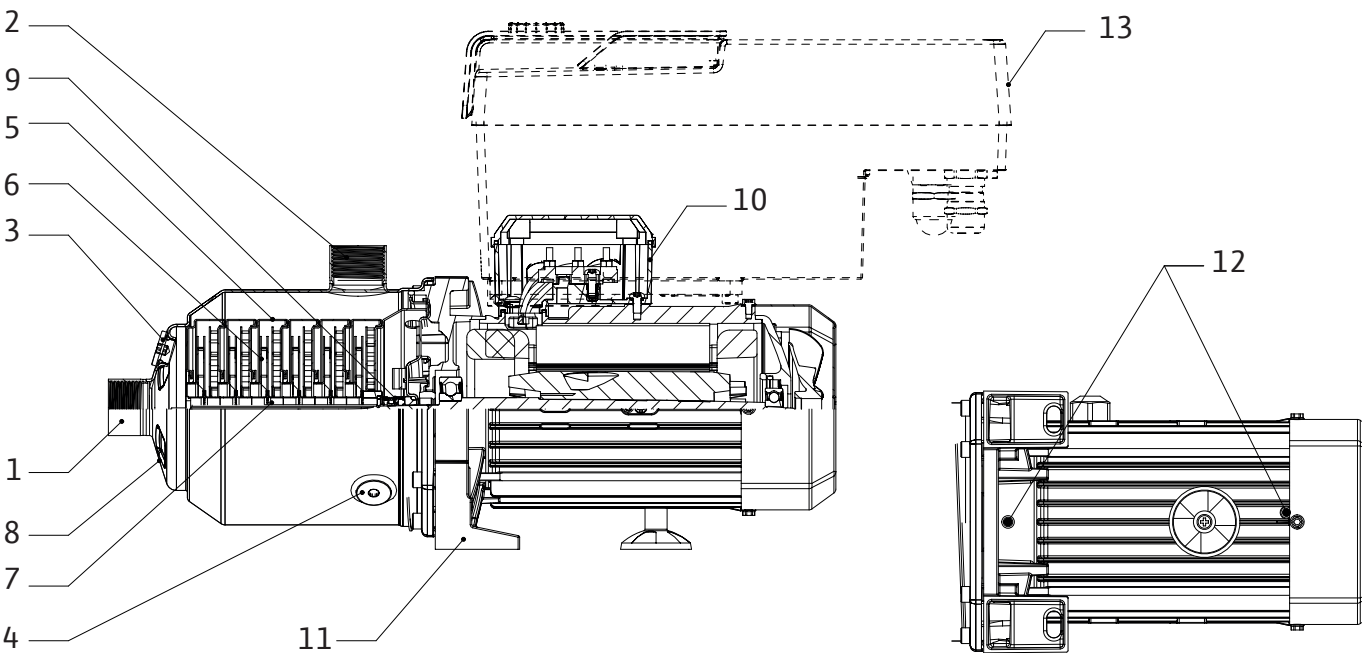


Fig. 2a

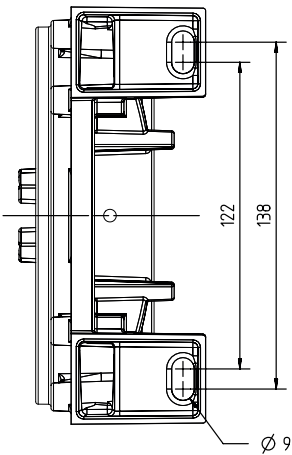


Fig. 2b

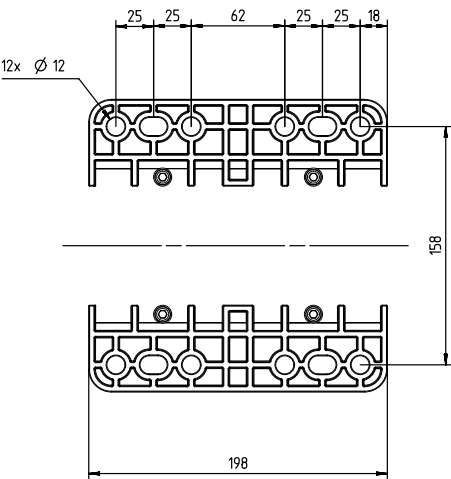


Fig. 2c

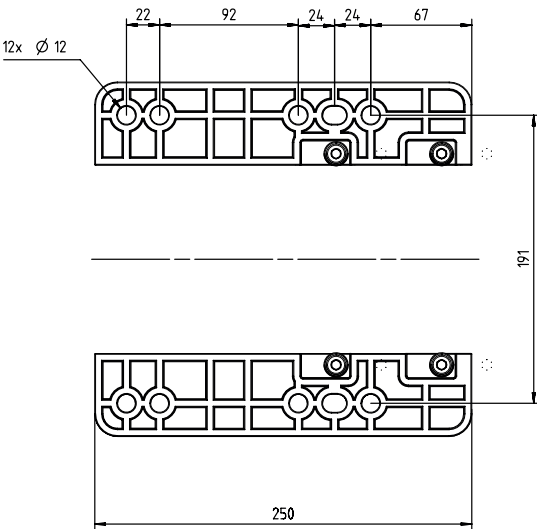


Fig. 2d

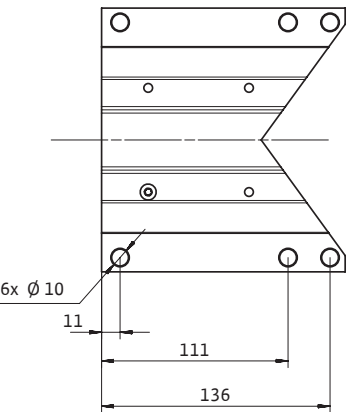


Fig. 3a

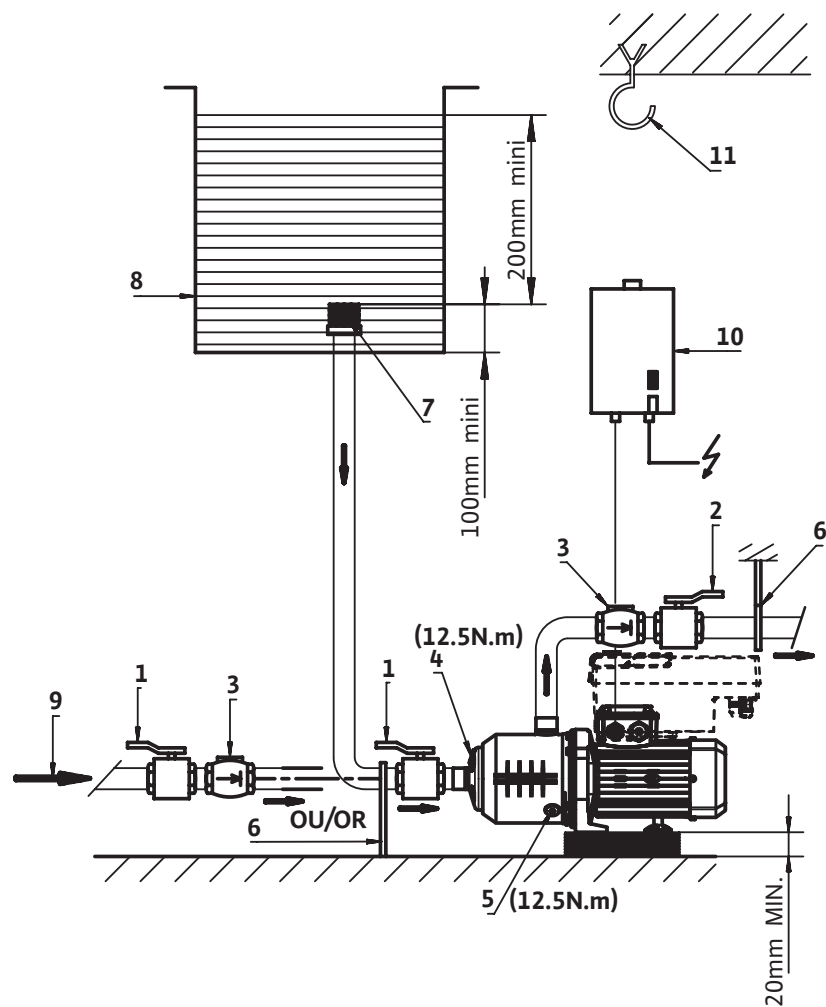


Fig. 3b

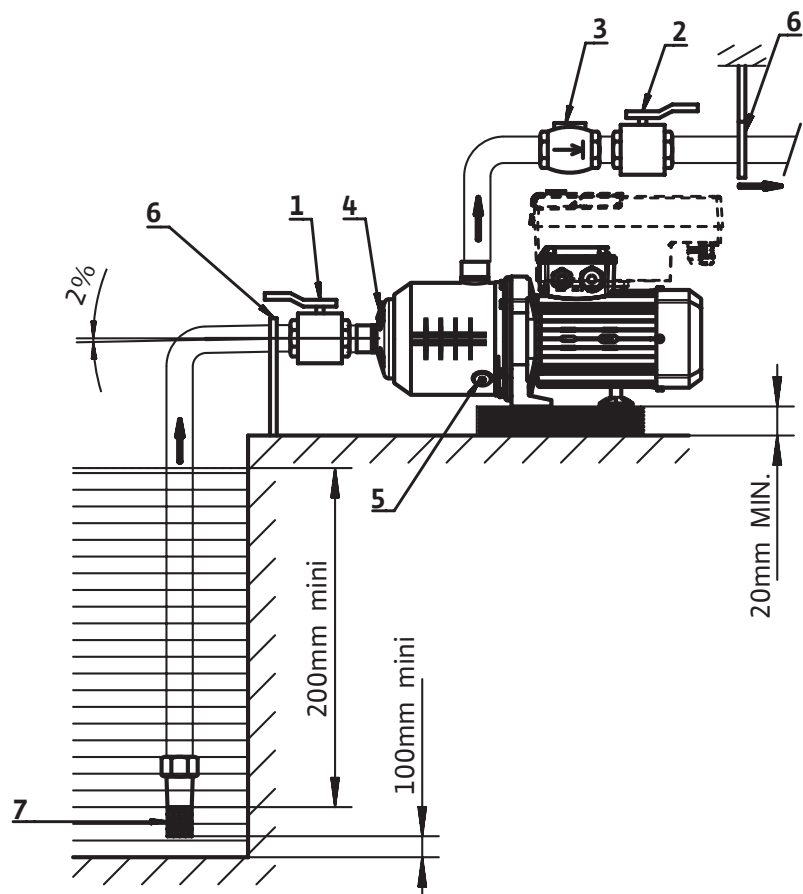


Fig. 3c

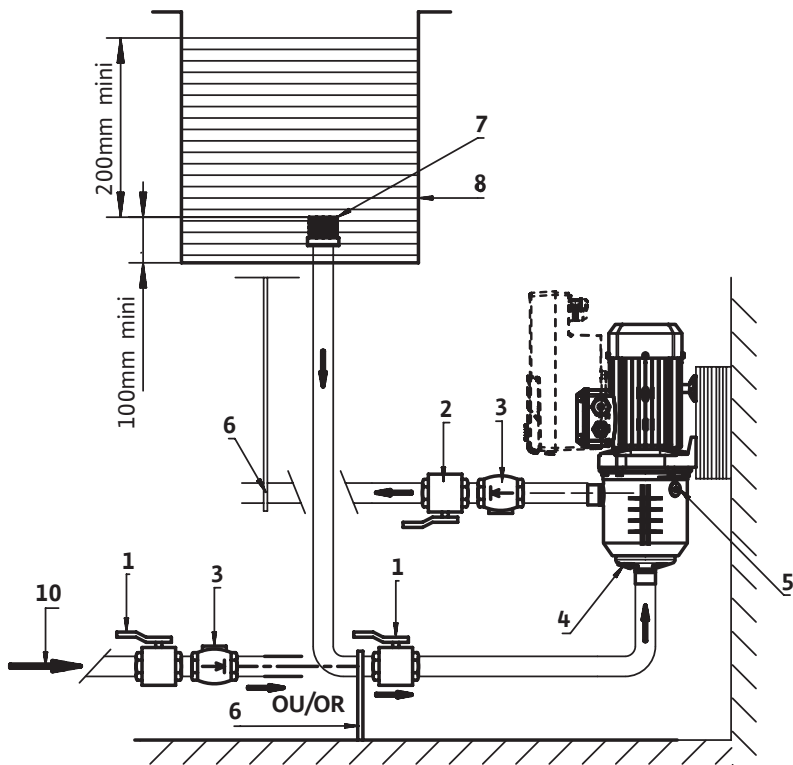


Fig. 4

Fig. 5

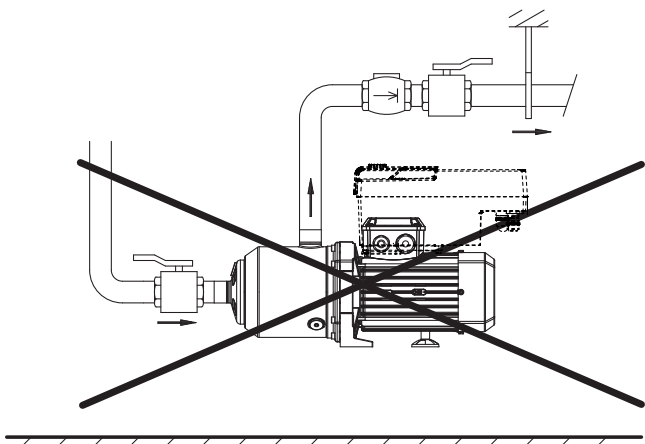
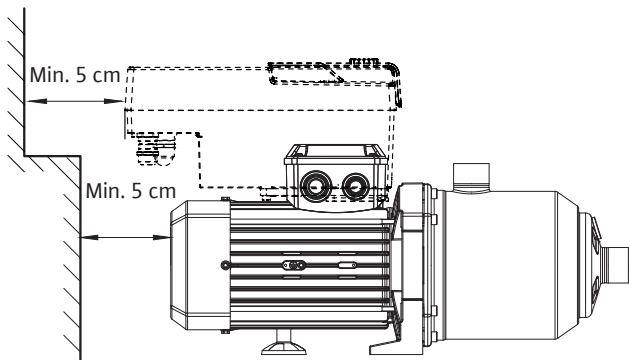


Fig. 6

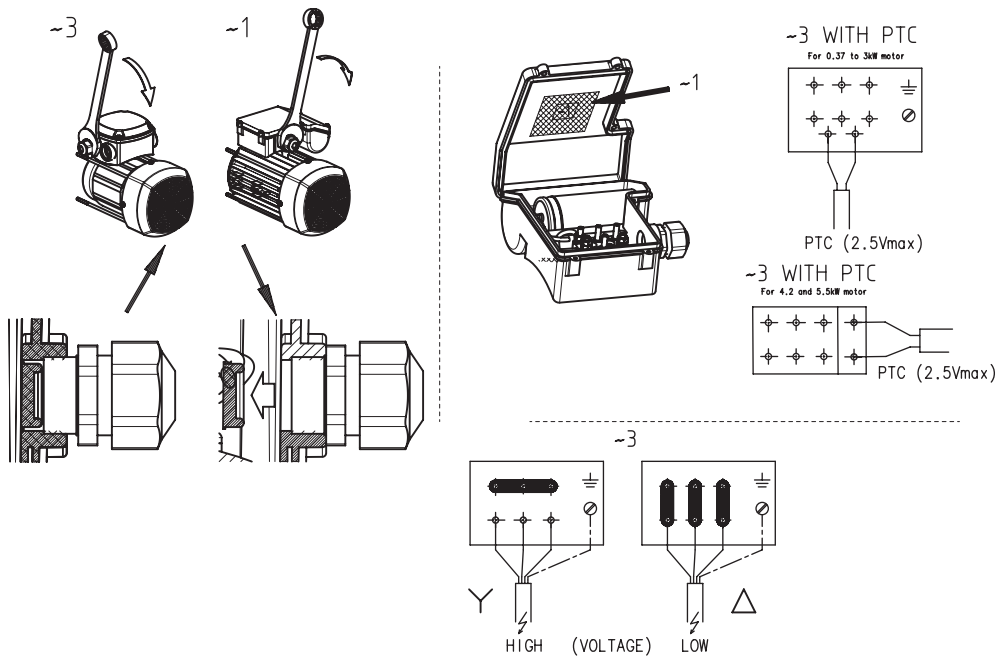


Fig. 7

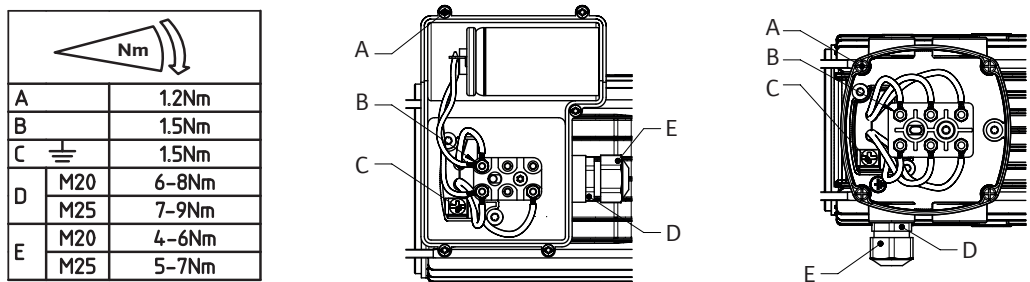


Fig. 8

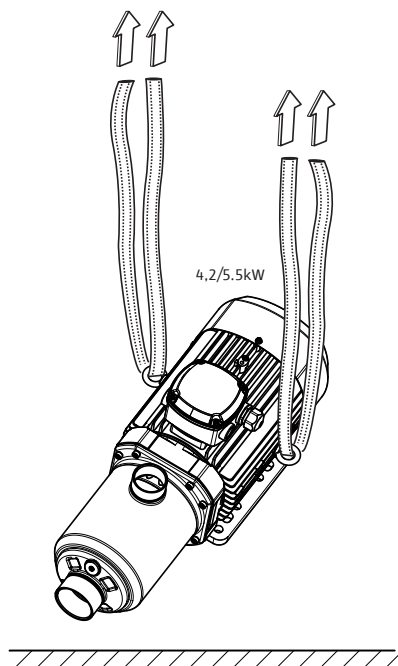


Fig. 9a


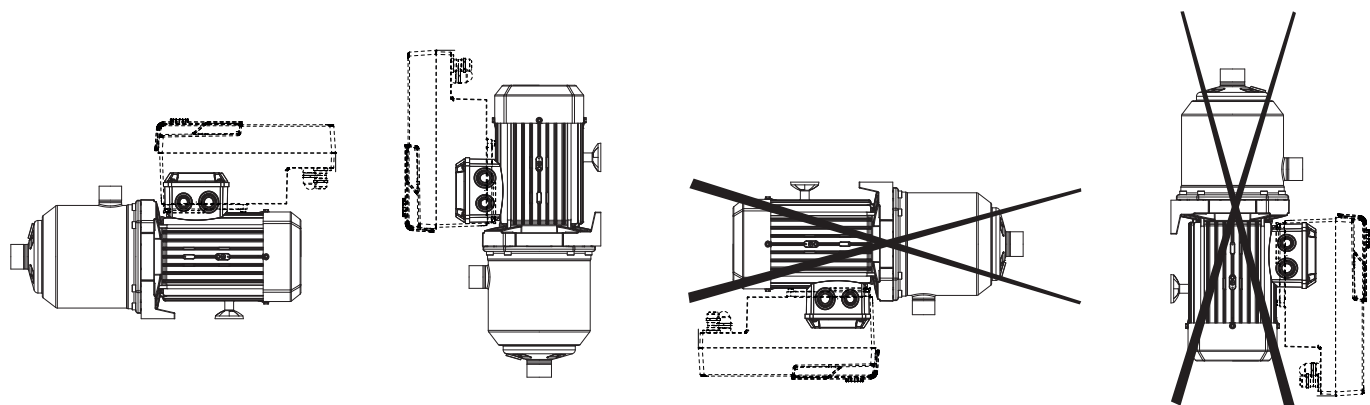


Fig. 10

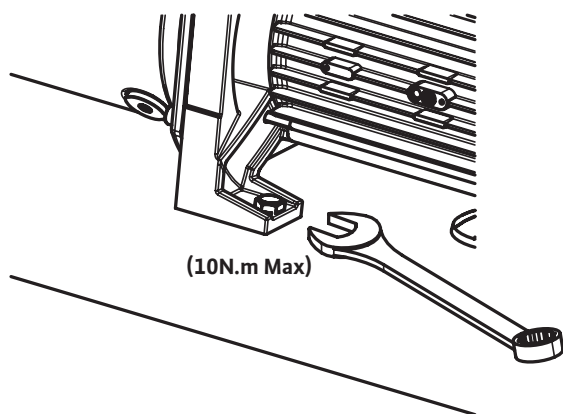

Saturs

1	Vispārīga informācija.....	8
1.1	Par šo pamācību	8
2	Drošība	8
2.1	Simboli	8
2.2	Personāla kvalifikācija	8
2.3	Apzināta darba drošība	9
2.4	Operatora drošības noteikumi	9
2.5	Montāžas un apkopes darbu drošības informācija.....	9
2.6	Patvaļīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana	9
2.7	Nepieļaujamās ekspluatācijas metodes.....	9
3	Produkta tehniskie dati.....	9
3.1	Modeļa koda atšifrējums.....	9
3.2	Datu tabula	10
3.3	Piegādes komplektācija	11
3.4	Piederumi	11
4	Transportēšana un pagaidu uzglabāšana	11
5	Pielietojums.....	11
6	Produkta apraksts un darbības princips.....	12
6.1	Produkta apraksts.....	12
6.2	Produkta īpašības.....	12
7	Montāža un pieslēgums elektrotīklam	12
7.1	Iekārtas saņemšana	13
7.2	Uzstādīšana	13
7.3	Elektrotīkla pieslēgums.....	13
7.4	Pieslēgšana elektrotīklam.....	14
7.5	Darbība ar frekvences pārveidotāju	14
8	Ekspluatācijas uzsākšana	15
8.1	Piepildīšana un atgaisošana	15
8.2	Palaide	16
9	Apkope.....	16
10	Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana	17
11	Rezerves daļas	18
12	Utilizācija	18

1 Vispārīga informācija

1.1 Par šo pamācību

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst produkta komplektācijā. Pirms jebkura darba veikšanas izlasiet šo instrukciju un glabājiet to viegli pieejamā vietā. Lai šo produktu pareizi uzstādītu un izmantotu, strikti jāievēro šī instrukcija. Ievērojiet visas norādes un zīmes, kas redzamas uz produkta.

Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir angļu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.

2 Drošība

Šajā nodaļā ir ietvertas būtiskas instrukcijas, kas jāievēro dažādu sūkņa darbmūža fāžu laikā. Neievērojot šo instrukciju, var rasties apdraudējums cilvēkiem, videi un produktam, kā arī garantija var zaudēt spēku. Neievērošana var izraisīt šādas briesmas:

- Ievainojumi, kas rodas elektrisku, mehānisku un bakterioloģisku faktoru un elektromagnētisko lauku ietekmē.
- Vides piesārņojums, noplūstot bīstamām vielām.
- Iekārtas bojājumi.
- Svarīgu produkta funkciju atteice.

Ievērojiet arī norādes un drošības norādījumus citās nodaļās!

2.1 Simboli

Simboli:



BRĪDINĀJUMS

Vispārīgas drošības simbols



BRĪDINĀJUMS

Elektriskie riski



IEVĒRĪBAI

Piezīmes

Brīdinājumi:



BĪSTAMI

Nenovēršams apdraudējums. Ja briesmas netiek novērstas, tās var izraisīt nāves iestāšanos vai smagus ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS

Neievērošana var izraisīt (ļoti) smagus ievainojumus.



UZMANĪBU

Produkts var tikt sabojāts. „Uzmanību” lieto, ja produkts ir pakļauts riskam tādēļ, ka lietotājs neievēro procedūras.



IEVĒRĪBAI

Piezīme ietver lietotājam noderīgu informāciju par produktu. Tā palīdz lietotājam problēmas gadījumā.

2.2 Personāla kvalifikācija

Personālam, kas atbild par uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi, jābūt atbilstoši kvalificētam, lai veiktu šos darbus. Operatoram jānodrošina, lai būtu noteikta šī personāla atbildības joma, darba uzdevumi un notiktu uzraudzība. Ja personālam nav vajadzīgo zināšanu, tas attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja nepieciešams, šo apmācību pēc operatora pieprasījuma var veikt produkta ražotājs.

- 2.3 Apzināta darba drošība** Jāievēro spēkā esošās direktīvas par nelaimes gadījumu novēršanu. Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Jāievēro vietējās vai vispārīgās direktīvas [piemēram, IEC (International Electrotechnical Commission, Starptautiskā elektrotehniskā komisija), VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvienība) u. c.] un vietējo elektroapgādes uzņēmumu norādījumi.
- 2.4 Operatora drošības noteikumi** Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot, ja šīs personas šo ierīci lieto par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai šī persona ir sniegusi detalizētus norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Ja uzstādīšana vai produkta karstās vai aukstās detaļas rada bīstamību, klientam ir pienākums tās aizsargāt pret pieskaršanos.
 - Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargus pret pieskaršanos, kas aizsargā personas no saskares ar kustīgajām detaļām (piemēram, savienojuma elementiem).
 - Bīstamu šķidrumu (t.i., sprādzienbīstamu, toksisku vai karstu šķidrumu) noplūdes (piemēram, vārpstas blīvījumā) jānovada tā, lai tās neapdraudētu personas vai vidi. Jāievēro valsts tiesību akti.
 - Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Jāievēro vietējās vai vispārīgās direktīvas [piemēram, IEC (International Electrotechnical Commission, Starptautiskā elektrotehniskā komisija), VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvienība) u. c.] un vietējo elektroapgādes uzņēmumu norādījumi.
- 2.5 Montāžas un apkopes darbu drošības informācija** Operatoram jānodrošina, lai visus apkopes un uzstādīšanas darbus veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kurš ieguvis pietiekamas zināšanas, sīki iepazīstoties ar ekspluatācijas instrukcijās sniegto informāciju. Visus ar produktu/iekārtu saistītos darbus drīkst veikt tikai tad, kad produkts ir miera stāvoklī. Vienmēr obligāti jāievēro uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā norādītā kārtība par produkta/iekārtas deaktivizēšanu.
- Pēc darba beigšanas nekavējoties ir jāuzstāda visas drošības un aizsardzības ierīces un jāatjauno to darbība.
- 2.6 Patvaļīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izmantošana** Patvaļīga detaļu pārveidošana un neapstiprinātu rezerves daļu izgatavošana mazina produkta/personāla drošību, un šādā gadījumā nav spēkā ražotāja sniegtās drošības garantijas. Produktu atļauts pārveidot tikai pēc saskaņošanas ar ražotāju.
- Originālās rezerves daļas un ražotāja apstiprinātie piederumi garantē drošību. Citu daļu izmantošana atbrīvo ražotāju uzņēmumu no jebkādas atbildības.
- 2.7 Nepieļaujamās ekspluatācijas metodes** Piegādātā produkta darba drošība tiek garantēta, to izmantojot tikai tam paredzētajam nolūkam saskaņā ar uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas 4. sadaļā sniegto informāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vai pazemināt katalogā/datu lapā norādītās robežvērtības.

3 Produkta tehniskie dati

3.1 Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:	Medana CH3-LE.602-1/E/1/10T
Wilo	Zīmols
Medana	Daudzpakāpju cirkulācijas sūkņi
C	Komerscērija
H	Horizontālais sūknis
1	Sērijas līmenis (1 = sākuma līmenis, 3 = standarta līmenis, 5 = uzlabotais līmenis)
L	L = Garā vārpsta E = Elektroniska kontrole
6	Sūknēšanas plūsma m ³ /h
02	Darba ratu skaits
1	1 = sūkņa korpuss no nerūsējoša tērauda 1.4308 + nerūsējoša tērauda hidrolika 1.4307 2 = sūkņa korpuss no nerūsējoša tērauda 1.4409 + nerūsējoša tērauda hidrolika 1.4404
E	E = EPDM blīvējums V = FKM blīvējums

Piemērs:	Medana CH3-LE.602-1/E/1/10T
A	Medana CH3 1 = vienfāzes motors 3 = trīsfāzu strāvas motors Medana CH1 A = frekvence 50 Hz / vienfāzes / 230 V (Δ) IE2 B = frekvence 60 Hz / vienfāzes / 220 V (Δ) IE2 C = frekvence 60 Hz / vienfāzes / 230 V (Δ) IE2 D = frekvence 50 Hz / trīsfāžu / 400 V (Δ) IE3 E = frekvence 50 Hz / trīsfāžu / 230 V (Δ) līdz 400 V (Y) IE3 F = frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 220 V (Δ) līdz 380 V (Y) IE3 G = frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 265 V (Δ) līdz 460 V (Y) IE3 I = frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 460 V (Δ) IE3 L = frekvence 60 Hz / trīsfāžu / 380 V (Δ) IE3
10	Sūkņa maksimālais spiediens bāros
T	T = Skrūvsavienojumi P = Victaulic pieslēgumi N = Savienojumi ar fiksēto uzgriezni C = Trīsdaļīgi savienojumi
xxxx	Opcijas kods (pēc izvēles) C1 = krāsa RAL3000 M1nn = oriģinālā aprīkojuma ražotājs QQ = silīcija karbīda mehāniskais blīvslēgs

3.2 Datu tabula

Maksimālais izmantošanas spiediens	
Maksimālais darba spiediens	Skatīt sūkņa modeļa koda atšifrējumu uz tipa tehnisko datu plāksnītes un 3.1. paragrāfu
Maksimālais plūsmas spiediens	6 bāri
Ievērojiet: plūsmas spiedienam (P _{ieejā}) + spiedienam ar nulles sūkņēšanas jaudu (P _{nulles} sūkņēšanas jauda) ir vienmēr jābūt zemākam par maksimālo atļauto darba spiedienu (P _{max}). P _{ieejā} + P _{nulles} sūkņēšanas jauda ≤ P _{max} . Lai uzzinātu maksimālo darba spiedienu, skatiet sūkņa tipa tehnisko datu plāksnīti: P _{max} .	
Temperatūras diapazons	
Šķidrums temperatūra	no -20 °C līdz +120 °C ar EPDM blīvējumu no -20 °C līdz +90 °C, ar FKM blīvējumiem
Apkārtējā gaisa temperatūra	no -15 °C līdz +50 °C, paredzēts MEDANA CH1-L no 0 °C līdz +50 °C, paredzēts MEDANA CH3-LE
Elektrotehniskie dati	
Motora aizsardzības klase	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Aizsardzības klase	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Frekvence	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Spriegums	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Motora lietderības koeficients	Skatiet tehnisko datu plāksnīti
Citi parametri	
Mitrums	< 90% bez kondensāta
Augstums	≤ 1000 m (> 1000 m pēc pieprasījuma)
Maksimālais uzsūkšanas augstums	Atbilstoši sūkņa NPSH

Trokšņu līmenis

Motora jauda (kW)	Frekvence (Hz)	Fāze	dB(A) pie 1 m, BEP tolerance 0 – 3 dB(A)
0,37	50	3	54
0,55	50	3	54
0,75	50	3	55
1.1	50	3	55
1,5	50	3	56
1,85	50	3	57
2,5	50	3	58
3	50	3	59
4,2	50	3	61
0,55	60	3	58
0,75	60	3	58
1.1	60	3	59
1,5	60	3	59
1,85	60	3	60
2,5	60	3	61
3	60	3	62
4,2	60	3	64
5,5	60	3	66
0,37	50	1	52
0,55	50	1	53
0,75	50	1	53
1.1	50	1	54
1,5	50	1	56

3.3 Piegādes komplektācija

- Augstspiediena, vairāpkāpju, centrālās sūkņa sistēmas sūkņa
- Sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- Frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

3.4 Piederumi

Piederumu sarakstu, lūdzu, skatiet Wilo katalogā.

4 Transportēšana un pagaidu uzglabāšana

Saņemot produktu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Konstatējot kādu defektu, sazinieties ar pārveidotāju un noteiktajā laika periodā veiciet visus nepieciešamos pasākumus.



UZMANĪBU

Materiālu zaudējumu risks

Ja piegādātie materiāli tiks uzstādīti vēlāk, glabājiet tos sausā vietā un aizsargājiet no jebkādiem triecieniem un ārējās iedarbības (mitruma, sala utt.). Temperatūras diapazons transportēšanas un uzglabāšanas laikā ir no -30 °C līdz +60 °C.

Rīkojieties ar iekārtu saudzīgi, lai to nesabojātu pirms uzstādīšanas.

5 Pielietojums

Šis produkts ir konstruēts, lai sūknētu karstu vai aukstu ūdeni, ūdens/glikola maisījumus vai citus šķidrumus ar zemu viskozitāti, kas nesatur minerāļus, cietas vai abrazīvas vielas vai materiālus ar garām šķiedrām.



UZMANĪBU

Motora pārkaršanas risks

Pirms šķidruma, kas ir blīvāks par ūdeni, sūkņēšanas ir nepieciešams tehniskais atzinums.



BĪSTAMI

Sprādziena risks

Neizmantojiet šo sūkni, lai sūknētu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus šķidrumus.

Izmantošanas sfēras:

Modelis ar nerūsējošā tērauda korpusu:

MEDANA CH1-L

Sadale un spiediena paaugstināšana

Rūpnieciskās iekārtas

Ūdens dzesēšanas cirkulācijas sistēmas

Apūdeņošanas iekārtas

6 Produkta apraksts un darbības princips

6.1 Produkta apraksts

Sk. Fig. 1

1. Sūknēšanas īscaurule
2. Spiediena īscaurule
3. Pildskrūve
4. Tvertnes iztukšošanas skrūve
5. Pakāpju korpus
6. Darba rats
7. Hidraulikas vārpsta
8. Iesūces korpus
9. Mehāniskā blīve
10. Termināļa kārbā
11. Starpkorpus
12. Kondensāta aizbāžņi
13. Variators

Sk. Fig. 3a

1. Vārsts iesūkšanas kanālā
2. Vārsts izplūdes pusē
3. Pretvārsts
4. Pildskrūve
5. Tvertnes iztukšošanas skrūve
6. Cauruļvads vai apskaves turētāji
7. Sūknēšanas nodalījuma vāks
8. Rezervuārs
9. Tīkla ūdens ūdensapgāde
10. Motora aizsardzības slēdzis
11. Pacelšanas āķis

6.2 Produkta īpašības

- Daudzpakāpju horizontālās ass cirkulācijas sūknis (no 2 līdz 7 pakāpēm atkarībā no modeļa), nav pašuzsūcošs.
- Sūknēšanas/izplūdes pieslēgvietas ar skrūvsavienojumiem. Aksiāla nosūkšana, radiāla izplūde augšup.
- Vārpsta blīvēta ar standarta mehānisko blīvi.
- Integrēta termiska motora aizsardzība (vienfāzes modelis), automātiska atiestatīšana.
- Kondensators integrēts termināļa kārbā (vienfāzes modelis).
- Lai sūkni pārvietotu, izmantojiet siksnas, kas ir droši nostiprinātas pie motora transportēšanas rokturiem $\geq 4,2$ kW (Fig. 8).

7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam

Visus uzstādīšanas un elektriskā pieslēguma darbus drīkst veikt tikai pilnvarots un kvalificēts personāls saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.



BRĪDINĀJUMS

Iespējamās traumas

Jāievēro piemērojamie noteikumi par izvairīšanos no nelaimes gadījumiem.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums.

7.1 Iekārtas saņemšana

7.2 Uztādīšana

Izpakojiet sūkni un nododiet pārstrādei vai izmetiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.

Sūknis ir jāuzstāda sausā, labi vēdināmā un no sala iedarbības aizsargātā vietā ar līdzenu, stingru virsmu, izmantojot atbilstošās skrūves.



UZMANĪBU

Pastāv risks sabojāt sūkni

Ja sūkņa korpusā ir nonākuši svešķermeņi vai netīrumi, tie var ietekmēt produkta darbību.

Jebkādas lodēšanas un metināšanas darbus ieteicams veikt pirms sūkņa uzstādīšanas.

Pirms sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas pilnībā izskalojiet sistēmas kontūru.

- Sūknis jāuzstāda viegli pieejamā vietā, lai atvieglotu tā pārbaudi vai nomaiņu.
- Uztādiet sūkni uz līdzenas virsmas.
- Sūknis jānostiprina, izmantojot sūkņa kronšteina atveres:
 - (Fig. 2a) lietojiet 2 skrūves, Ø M8.
 - (Fig. 2b un Fig. 2c) lietojiet vismaz 4 skrūves, Ø M10.
 - (Fig. 2d) lietojiet vismaz 4 skrūves, Ø M8.
- Ieteicamais pievilkšanas griezes moments ir 10 Nm (Fig. 10).
- Nodrošiniet minimālo attālumu starp motora ventilatoru un jebkurām virsmām (Fig. 4).
- Smagiem sūkņiem vienā līmenī ar sūkņa asi uztādiet pacelšanas āķi (Fig. 3a, 11. apzīmējums), lai atvieglotu sūkņu demontēšanu.
- Ja sūknis atrodas vidē ar kondensātu, noņemiet kondensāta aizbāžņus (Fig. 1, 12. apzīmējums). Šajā gadījumā vairs nebūs nodrošināta IP55 motora aizsardzība.



BRĪDINĀJUMS

Nelaimes gadījumu risks karstu virsmu dēļ!

Sūknis jāuzstāda tā, lai tā darbības laikā neviens nevarētu nonākt saskarē ar sūkņa karstajām virsmām.



BRĪDINĀJUMS

Pakļupšanas risks

Nodrošiniet, lai sūknis būtu pareizi nostiprināts pie līdzenas, stingras virsmas.



UZMANĪBU

Svešķermeņu risks sūknī

Pirms uzstādīšanas pārliedcinieties, ka no sūkņa korpusa ir izņemti visi sagatavošanas aizbāžņi.



IEVĒRĪBAI

Iespējams, ka katrs sūknis ir pārbaudīts rūpnīcā, lai pārbaudītu tā hidrolikas darbību, un tādēļ produktā var būt ūdens. Higiēnas nolūkos sūknis pirms lietošanas ir jāizskalo.

Uztādiet izolējošu materiālu (korķi vai pastiprinātu gumiju) zem sūkņa, lai novērstu trokšņa piesārņojuma un vibrācijas novadīšanu uz sistēmu.

7.3 Elektrotīkla pieslēgums

- Sūknis nedrīkst turēt cauruļvadu svaru (Fig. 5).
- Atļautie sūkņa montāžas stāvkļi (Fig. 9.a).

- Iesakām aprīkot sūkni ar noslēdzdošiem aizbīdņiem sūknēšanas un spiediena pusē.
- Ja nepieciešams, izmantojiet elastīgus savienojumus, lai mazinātu sūkņa radīto troksni un vibrācijas.
- Caurules šķēsgriezumam ir jābūt vismaz vienādam ar sūkņa korpusa sūkšanas īscaurules diametru.
- Spiediena caurulē ieteicams uzstādīt pretvārstu, lai sūkni aizsargātu pret spiediena pieaugumu.
- Ja iesūkšanas caurules kontaktligzda ir savienota tieši ar sabiedriskā dzeramā ūdens vadu, tai jābūt aprīkotai arī ar pretvārstu un noslēgvārstu.
- Ja iesūkšanas caurules kontaktligzda ir savienota netieši caur rezervuāru, tai jābūt aprīkotai ar iesūces sietu, lai novērstu piemaisījumu iekļūšanu sūknī, un pretvārstu.

7.4 Pieslēgšana elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS

Termināļa kārbas un motora elektrotīkla pieslēguma spaiļu bloka bojājumu risks

- Kabeļu saišķa montāžai neizmantojiet urbjmašīnu vai citu urbšanas aprīkojumu.
- Nofiksējiet kabeļu saišķi ar spriegotāju, līdz tiek izstumts termināļa kārbas pārsegs (skat. Fig. 6).



BĪSTAMI

Nāvējoša elektrotrieciena risks

Neatbilstoša elektriskā savienojuma gadījumā pastāv elektrotrieciena risks.

- Iekārtas pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet tikai tādām elektriķim, kuru ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus veic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Pirms elektriskā pieslēguma izveides sūknim ir jābūt bez sprieguma un jānodrošinās pret tā nepilnvarotu ieslēgšanu.
- Sūknis pareizi jāieņem ar barošanas zemēšanas spailēm (Fig. 6 un Fig. 7 marķējums „C”).

- Pārbaudiet, vai izmantotā nominālā strāva, spriegums un frekvence atbilst informācijai, kas norādīta uz sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītes.
- Sūknis jāpieslēdz elektrotīklam, izmantojot kabeli, kas aprīkots ar spraudni vai slēdzi.
- Trīsfāžu motori ir jāpievieno apstiprinātai aizsardzības sistēmai. Iestatītai nominālai strāvai ir jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz motora uzlīmes.
- Vienfāzes motori sērijveidā ir aprīkoti ar termisko motora aizsardzību, kas aptur sūkni, ja tiek pārsniegta pieļaujamā tinuma temperatūra, un automātiski atkal to ieslēdz pēc atdzišanas.
- Pieslēguma kabelis jānovieto tā, lai tas nenonāktu saskarē ar kanalizācijas sistēmu un/vai sūkņa korpusu un motora korpusu.
- Sūknis/iekārta jāieņem saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Jāveic atbilstoši pasākumi aizsardzībai pret izolācijas traucējumiem. Piemēram, noplūdes strāvas drošības slēdža izmantošana. Pārstrāvas aizsargierīču atslēgšanās jaudai jābūt lielākai par to, kāda ir pieņemtā īsslēguma strāva pie ierīcēm.
- Tīkla savienojumam ir jāatbilst elektriskajai shēmai (Fig. 6).



BRĪDINĀJUMS

Savienojumu zonā pastāv traumu gūšanas un ūdens iekļūšanas risks

Ievērojiet pievilkšanas griezes momentu (Fig. 7)

Lai nodrošinātu IP55 līmeņa aizsardzību, ievērojiet kabeļa blīvējuma vada diametru (skatīt Fig. 7/[E]):

M20 = min. Ø6 – maks. Ø12

M25 = min. Ø13 – maks. Ø18

7.5 Darbība ar frekvences pārveidotāju

Sūkņa ātrumu ir iespējams pielāgot, izmantojot frekvences pārveidotāju. Ātruma iestatīšanas robežvērtības ir šādas:

40 % nomināli $\leq n \leq 100$ % nomināli. Pieslēdzot to un uzsākot darbu, jāievēro frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas instrukcijas. Lai izvairītos no motora tinuma pārsildes, kas var izraisīt bojājumus un nevēlamu troksni, frekvences pārveidotājs

nevar radīt sprieguma pieauguma ātruma pakāpes, kas augstākas par 500 V/ μ s vai sprieguma smaili $U > 650$ V.

Lai šādas sprieguma pieauguma ātruma pakāpes būtu iespējamas, starp frekvences pārveidotāju un motoru jāuzstāda LC filtrs (motora filtrs). Šī filtra specifikācijas jāsniedz frekvences pārveidotāja filtra ražotājam. Wilo piegādātajām vadības iekārtām ar frekvences pārveidotāju ir integrēts filtrs.

8 Eksploatācijas uzsākšana

8.1 Piepildīšana un atgaisošana

Pārbaudiet, vai ūdens līmenis rezervuārā un pieplūdes spiediens ir pietiekams.



BRĪDINĀJUMS

Infekcijas risks

Mūsu sūkņi var tikt pārbaudīti rūpnīcā, lai pārbaudītu to hidraulikas darbību. Ja sūkņī ir ūdens paliekas, higiēnas nolūkos sūknis pirms lietošanas ir jāizskalo.



UZMANĪBU

Iespējams sūkņa bojājums

Nekādā gadījumā nedarbiniet sausu sūkni. Pirms sūkņa ieslēgšanas tas ir jāuzpilda.



UZMANĪBU

Iespējams sūkņa bojājums

Ievērojiet pildskrūves (Fig. 1, apz. 4) un iztukšošanas skrūves (Fig. 1, apz. 5) pievilkšanas griezes momentu.

Sūknis horizontālā stāvoklī zem ūdens līnijas (Fig. 3a)

Aizveriet noslēdzošos aizbīdņus (1+2 apz.).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Lēni atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Kad ūdens ir iztecējis cauri skrūves vārtiem (gaiss izsūkņēts), atkal aizskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Pilnībā atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Atveriet vārstu noslēdzošā spiediena pusē (2. apz.).

Sūknis horizontālā pozīcijā sūkņēšanas režīmā (Fig. 3b)



IEVĒRĪBAI

Pārliecinieties, vai iesūkšanas cauruļvads neaiztur gaisu pārejās un liekuma vietās.

Sūkņa un iesūkšanas cauruļvada uzpildei, iespējams, būs nepieciešams ilgs laiks.

Aizveriet noslēdzošo aizbīdņi (2. punkts).

Atveriet noslēdzošo aizbīdņi (1. punkts).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Izmantojot portā ievietoto piltuvi, lēni pilnībā uzpildiet sūkni un iesūkšanas cauruļvadu. Kad gaiss ir izgājis un sūkņī plūst šķidrums, aizveriet pildskrūvi (4. apz.).

Pēc motora atbloķēšanas funkcijas un griešanās virziena pārbaudes:

- Palaidiet motoru ar impulsu, uzgaidiet pāris sekundes, lai gaiss nosēstos.
- Mazliet atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.), lai izlaistu gaisu. Ja neparādās ūdens strūkļa, noņemiet šo skrūvi, lai sūkņī piepildītu pareizo ūdens līmeni. Pirms atkārtotas ieslēgšanas uzlieciet skrūvi atpakaļ.
- Atkārtojiet šo darbību, ja nepieciešams.

Sūkņis vertikālā pozīcijā ievades režīmā (Fig. 3c)

Aizveriet noslēdzošos aizbīdņus (1+2 apz.).

Atskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Lēni atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Kad ūdens ir iztecējis cauri skrūves vārtiem (gaiss izsūknēts), atkal aizskrūvējiet pildskrūvi (4. apz.).

Pilnībā atveriet vārstu sūkšanas pusē (1. apz.).

Atveriet vārstu noslēdzošā spiediena pusē (2. apz.).

8.2 Palaide**UZMANĪBU****Pastāv risks sabojāt sūkni**

Sūkni nedrīkst darbināt ar nulles plūsmas ātrumu (aizvērts vārsts spiediena pusē) ilgāk par 10 minūtēm.

Iesakām nodrošināt minimālo izplūdes plūsmu, kas ir 10 % no nominālās izplūdes.

**BRĪDINĀJUMS****Traumu gūšanas risks**

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūknēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.

**UZMANĪBU****Griešanās virziens**

Nepareizs griešanās virziens rada nepareizu sūkņa jaudu un potenciālu motora pārslodzi.

Motora griešanās virziena pārbaude (tikai trīsfāzu maiņstrāvas motoriem)

Īsi ieslēdziet sūkni, lai pārbaudītu, vai sūkņa griešanās virziens atbilst bultiņai uz sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītes. Ja griešanās virziens nav pareizs, pārslēdziet 2 sūkņa fāzes termināļa kārbā.

**IEVĒRĪBAI**

Vienfāzes motori ir paredzēti ekspluatācijai ar pareizo griešanās virzienu.

Atveriet vārstu noslēdzošā spiediena pusē un apturiet sūkni.

9 Apkope**Visus apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvarots un kvalificēts personāls!****BRĪDINĀJUMS****Elektriskās strāvas trieciena risks**

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Pirms veicat jebkādas darbus ar elektrisko iekārtu, ir jāpārliedzina, ka sūkņa barošana ir izslēgta un iekārta ir nodrošināta pret neautorizētu restartēšanu.

**BRĪDINĀJUMS****Apdegumu risks**

Ja tiek izmantots karsts ūdens un augsts iekārtas spiediens, aizveriet pirms un aiz sūkņa izvietotos aizsargvārstus. Vispirms ļaujiet sūknim atdzist.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūkņēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.

- Eksploatācijas laikā nav nepieciešams veikt īpašus apkopes darbus.
- Lai izvairītos no sūkņu bojājumiem, ja tie netiek izmantoti sala laikā, no tiem jāizvada ūdens.

Aizveriet noslēdzošos aizbīdņus, pilnībā atveriet tvertnes iztukšošanas skrūves un pildskrūves (Fig. 1, apz. 3. un 4.), iztukšojiet sūkni.



UZMANĪBU

Pastāv risks sabojāt sūkni

Ievērojiet pildskrūves (Fig. 1, apz. 4) un iztukšošanas skrūves (Fig. 1, apz. 5) pievilkšanas griezes momentu.

10 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks

Jānovērš elektriskās strāvas izraisīts apdraudējums. Pirms veicat jebkādus darbus ar elektrisko iekārtu, ir jāpārliedz, ka sūkņa barošana ir izslēgta un iekārta ir nodrošināta pret neautorizētu restartēšanu.



BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks

Ja tiek izmantots karsts ūdens un augsts iekārtas spiediens, aizveriet pirms un aiz sūkņa izvietotos aizsargvārstus. Vispirms ļaujiet sūknim atdzist.



BRĪDINĀJUMS

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no sūkņa vai iekārtas darbības apstākļiem (izvadītā šķidruma temperatūra un sūkņēšanas plūsmas) sūkņa agregāts, ieskaitot motoru, var kļūt ļoti karsts. Pieskaroties sūknim, pastāv apdegumu risks.

Traucējumi	Cēloņi	Traucējumu novēršana
Sūknis nedarbojas	Nav elektroenerģijas padeves	Pārbaudiet drošinātājus, slēdžus un vadus
	Motora aizsardzība ir izslēgusi jaudu	Novērsiet jebkādu motora pārslodzi
Sūknis darbojas, bet neizvada šķidrumu	Nepareizs griešanās virziens	Pārslēdziet 2 fāzes barošanas tīklā
	Sūkņa cauruļvadu daļas nosprosto svešķermeņi	Pārbaudiet un iztīriet cauruļvadus un sūkni
	Sūkņēšanas caurulē ir iekļuvis gaiss	Nodrošiniet, lai iesūkšanas cauruļvads būtu hermētisks
	Iesūkšanas cauruļvads pārāk šaurs	Uzstādiet platāku iesūkšanas cauruļvadu
	Spiediens pie sūkņa pieplūdes ir nepietiekams	Pārbaudiet uzstādīšanas apstākļus un ieteikumus, kas minēti šajā instrukcijā
Sūkņa izplūdes nav regulāras	Sūkņēšanas cauruļvada diametrs ir mazāks nekā sūknim	Iesūkšanas cauruļvada diametram jābūt vienādam ar sūkņa iesūkšanas atveres diametru
	Sūkņēšanas nodalījuma vāks un iesūkšanas cauruļvads ir daļēji nosprostoti	Izjauciet un iztīriet tos
	Nepareiza sūkņa izvēle	Uzstādiet jaudīgākus sūkņus
	Nepareizs griešanās virziens	Trīsfāzu maiņstrāvas modelim pārslēdziet 2 fāzes barošanas tīklā

Traucējumi	Cēloņi	Traucējumu novēršana
Nepietiekams spiediens	Plūsma ir pārāk maza, iesūkšanas cauruļvads ir bloķēts	Iztīriet iesūkšanas filtru un cauruļvadu
	Vārsts nav pietiekami atvērts	Atveriet vārstu
	Sūkni nosprosto svešķermeņi	Iztīriet sūkni
Sūknis vibrē	Sūknī ir svešķermenis	Iztīriet to no svešķermeņiem
	Sūknis nav stingri nostiprināts	Nostipriniet enkurskrūves
Motors pārkarst, ieslēdzas motora aizsardzība	Nepietiekams spriegums	Pārbaudiet drošinātājus, vadus un savienojumus
	Iekļuvuši svešķermeņi, ir bojāti gultņi	Iztīriet sūkni Nododiet sūkni klientu servisā
	Pārāk augsta apkārtējā gaisa temperatūra	Nodrošiniet dzesēšanu

Ja kļūmi nevar novērst, lūdzu, sazinieties ar Wilo klientu servisu.

11 Rezerves daļas

Visas rezerves daļas ir jāpasūta Wilo klientu servisā. Lai izvairītos no kļūdām, veicot pasūtījumu, vienmēr norādiet sūkņa tipa tehnisko datu plāksnītes datus. Rezerves daļu katalogs ir pieejams vietnē www.wilo.com

12 Utilizācija

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu.

Produkta pienācīga utilizācija un pārstrāde ļauj izvairīties no kaitējuma videi un jūsu veselībai.



IEVĒRĪBAI

Utilizācija kopā ar māsasaimniecības atkritumiem aizliegta!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai pavaddokumentos. Tas nozīmē, ka attiecīgos elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst utilizēt reizē ar māsasaimniecības atkritumiem.

Lai nodrošinātu atbilstošu apiešanos ar attiecīgajiem nolietotajiem izstrādājumiem, to transportēšanu, pārstrādi un utilizāciju, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Nododiet šos produktus tikai šim nolūkam paredzētos, sertificētajos savākšanas punktos.
- Ievērojiet spēkā esošos vietējos noteikumus! Lai saņemtu informāciju par pareizu utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, tuvāko atkritumu utilizācijas punktu vai izplatītāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Lai saņemtu papildu informāciju par pārstrādi, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.wilo-recycling.com.

Tiek paturētas tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.





Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com