



**Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1/CE+ .../ER
Wilo-Comfort-Vario COR-1-GE .../VR**

TR Montaj ve kullanma kılavuzu


Şek. 1a

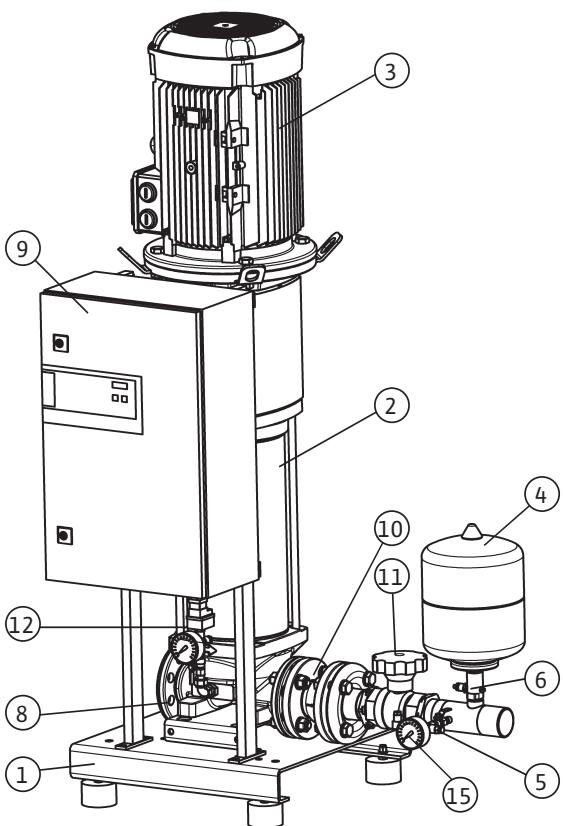


Şek. 1b

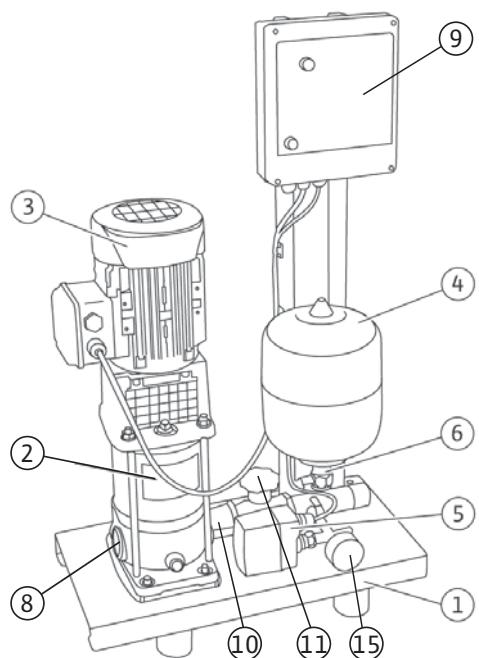

Şek. 1c


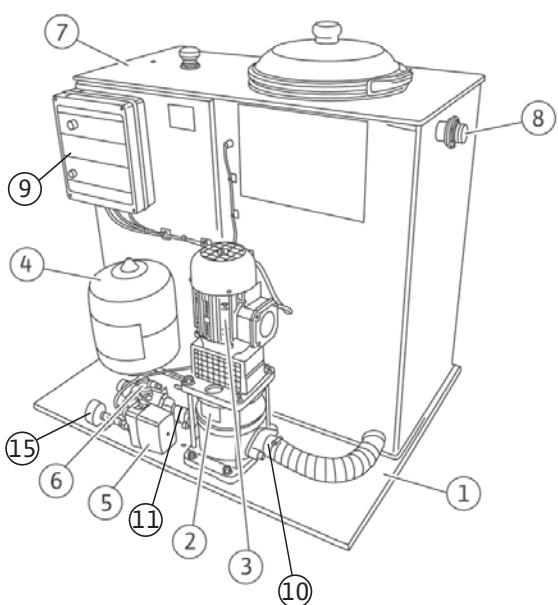


Şek. 1d

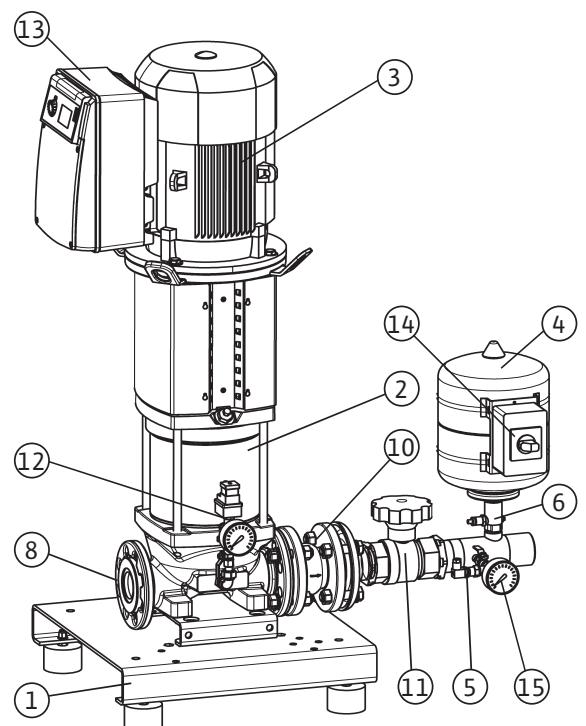


Şek. 1e


Şek. 1f

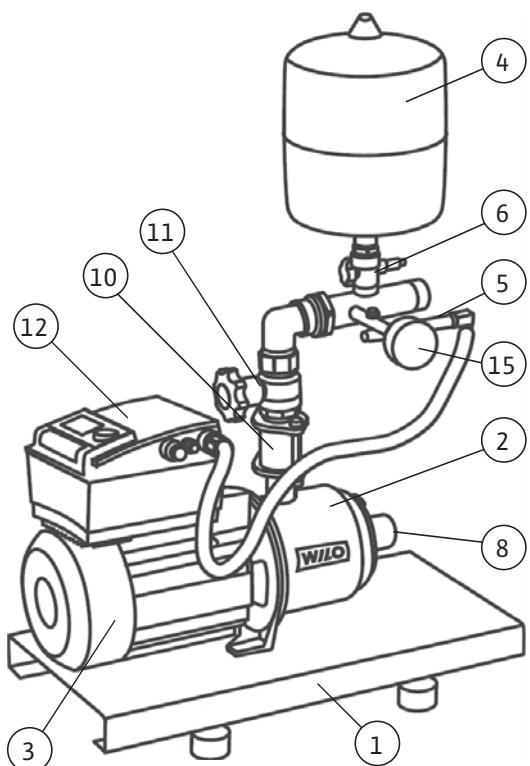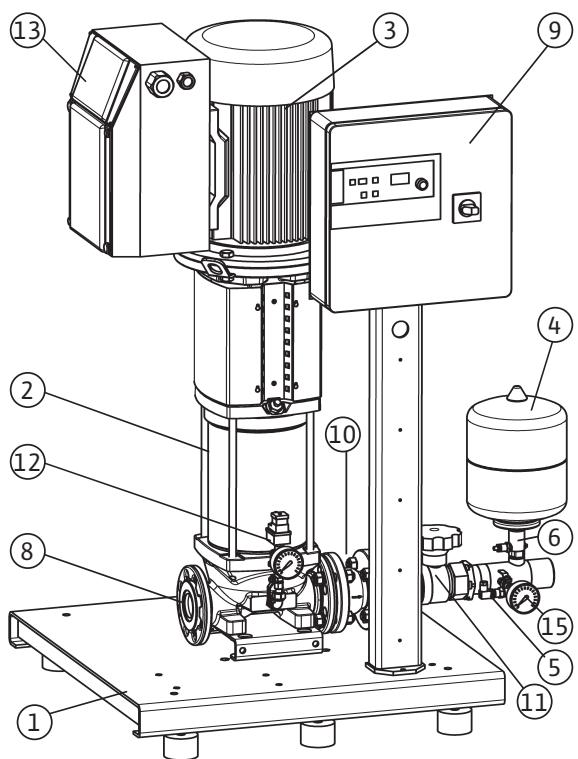


Şek. 1g






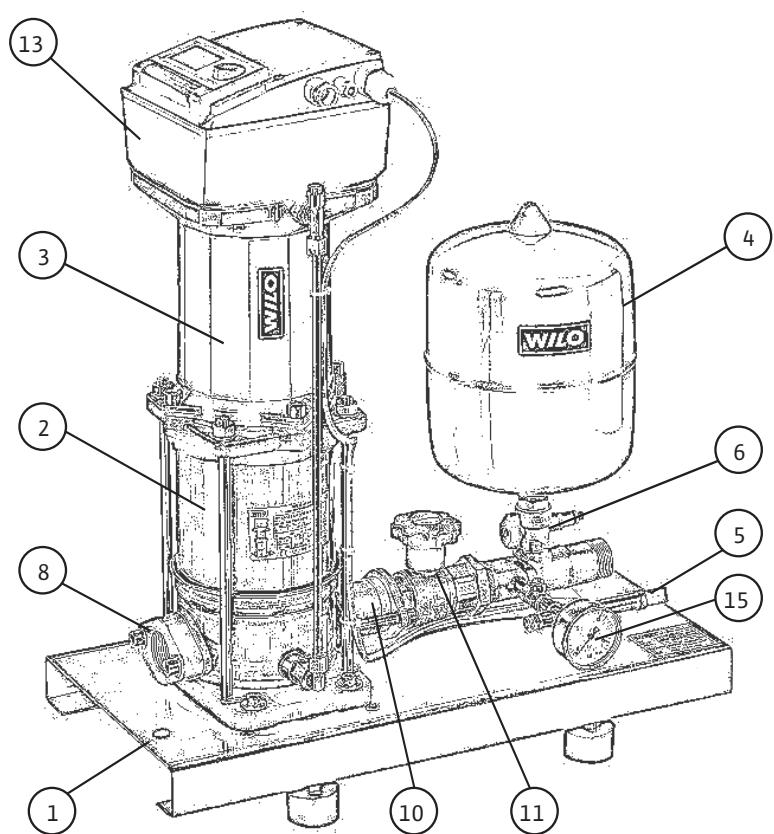



Şek. 2a

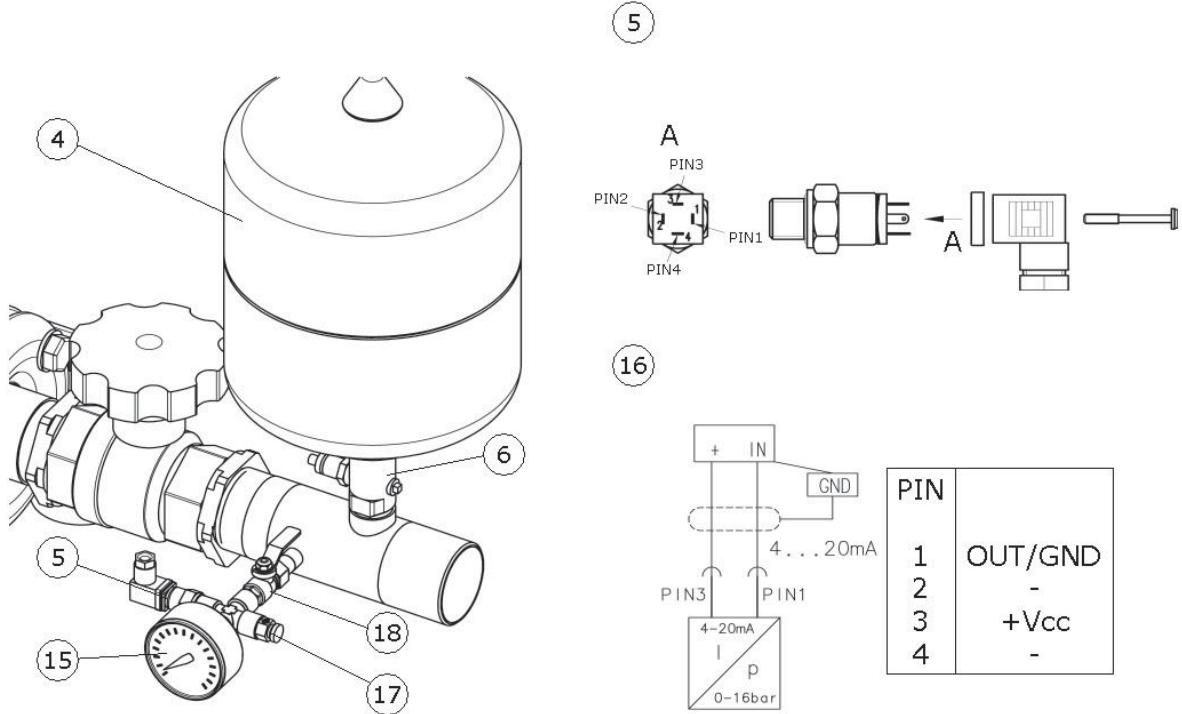


Şek. 2b

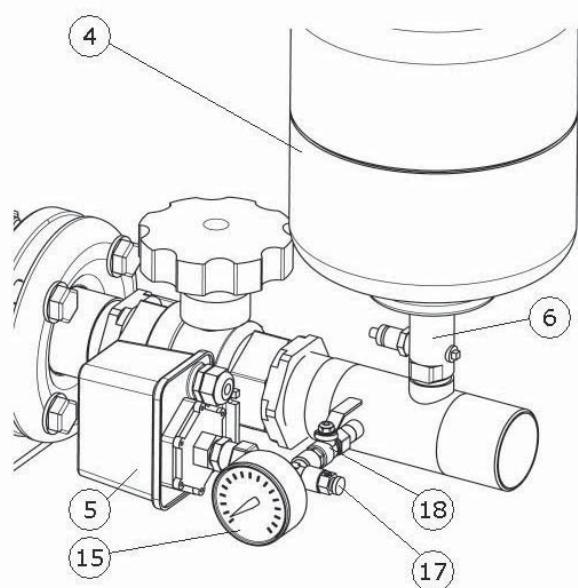

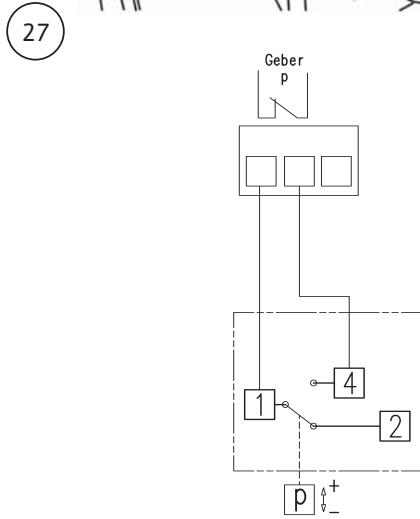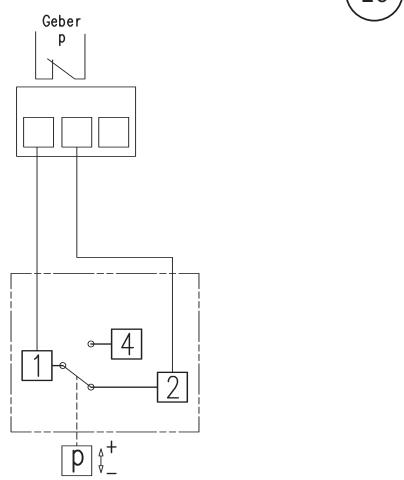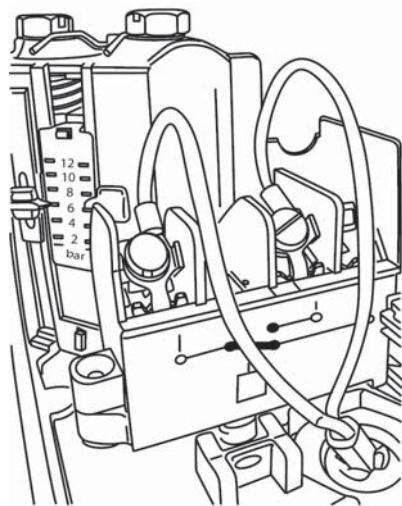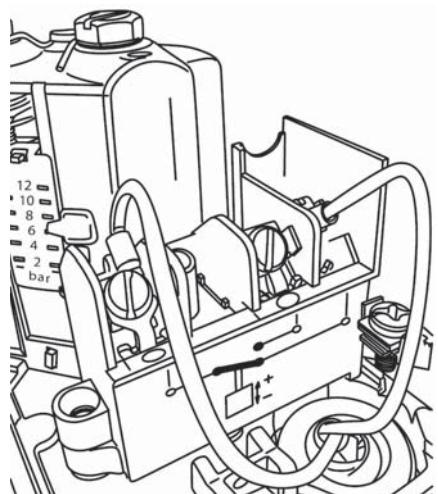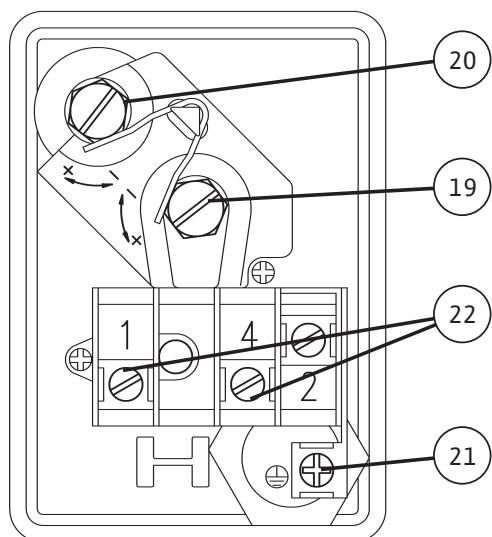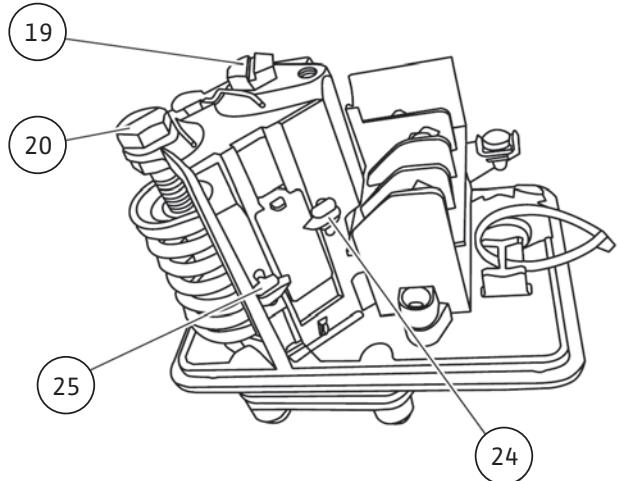

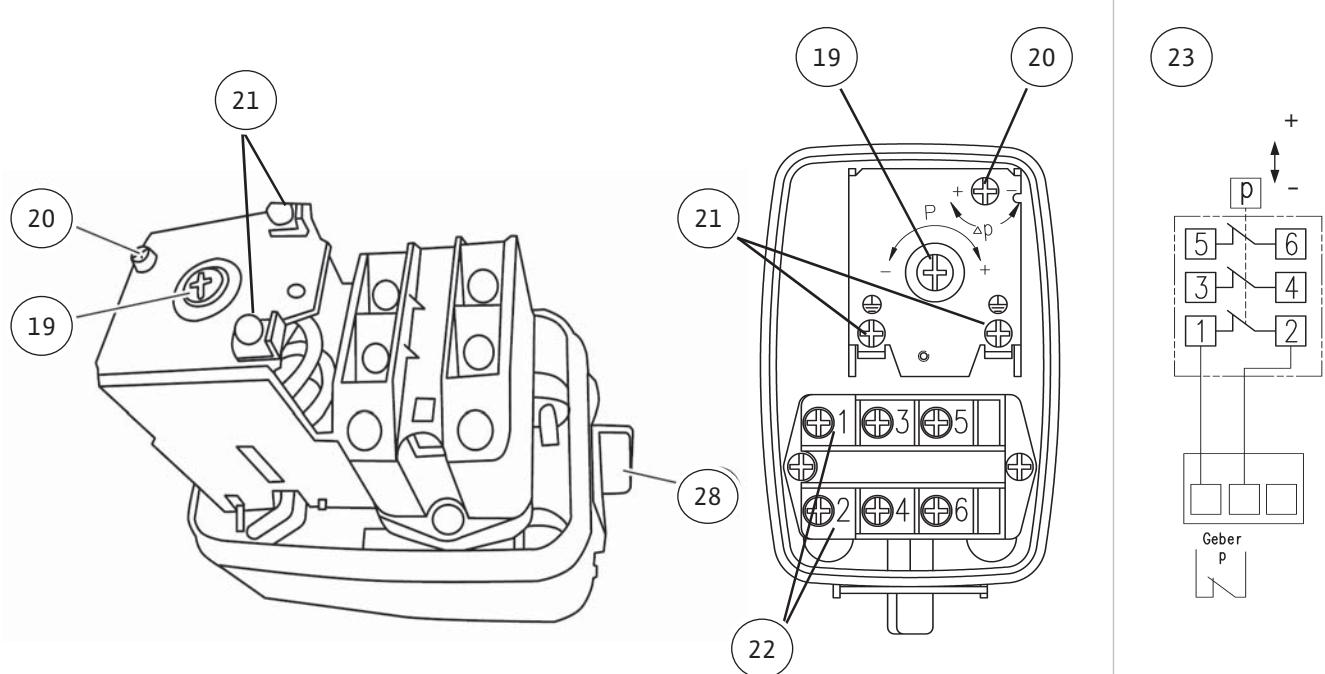

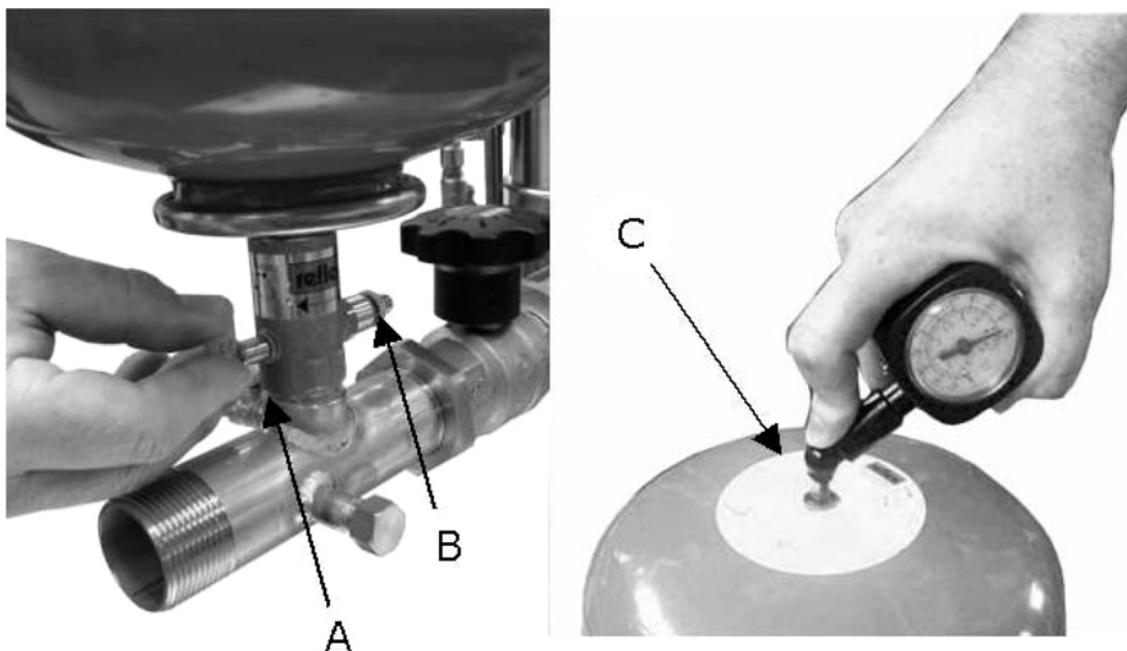

Hinweis / advice / attention /atención



- a → Stickstoffdruck entsprechend der Tabelle / Nitrogen pressure according to the table
Pression d'azote conformément au tableau / Presión del nitrógeno según la tabla
- b → PE [bar] Einschaltdruck / starting pressure / Pression de démarrage / Comenzar la presión
- c → PN₂ [bar] Stickstoffdruck / Nitrogen pressure / Pression d'azote / Presión del nitrógeno

PE	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
PN ₂	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	7,1


PE	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
PN ₂	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13

1bar = 100000Pa = 0.1MPa = 0.1N/mm² = 10200kp/m² = 1.02kp/cm²(at) = 0.987atm = 750Torr = 10.2mWs


- d → Stickstoffmessung ohne Wasser / Nitrogen measurement without water /
Mesure d'azote hors eau / Medida del nitrógeno sin el agua
- e → **Achtung: Nur Stickstoff einfüllen / Note: Only fill in nitrogen /**
Nota: Remplir Seulement à l'azote / Nota: Completar solamente el nitrógeno

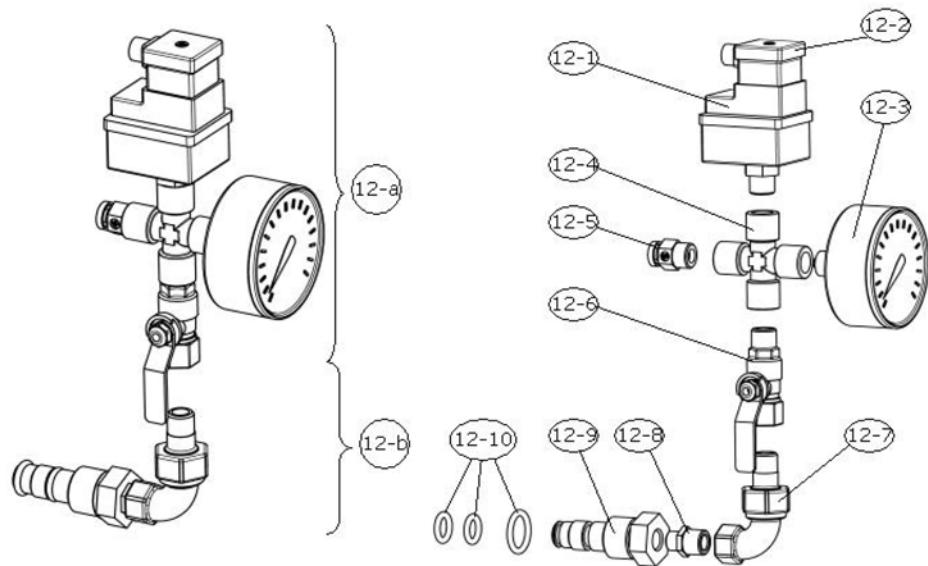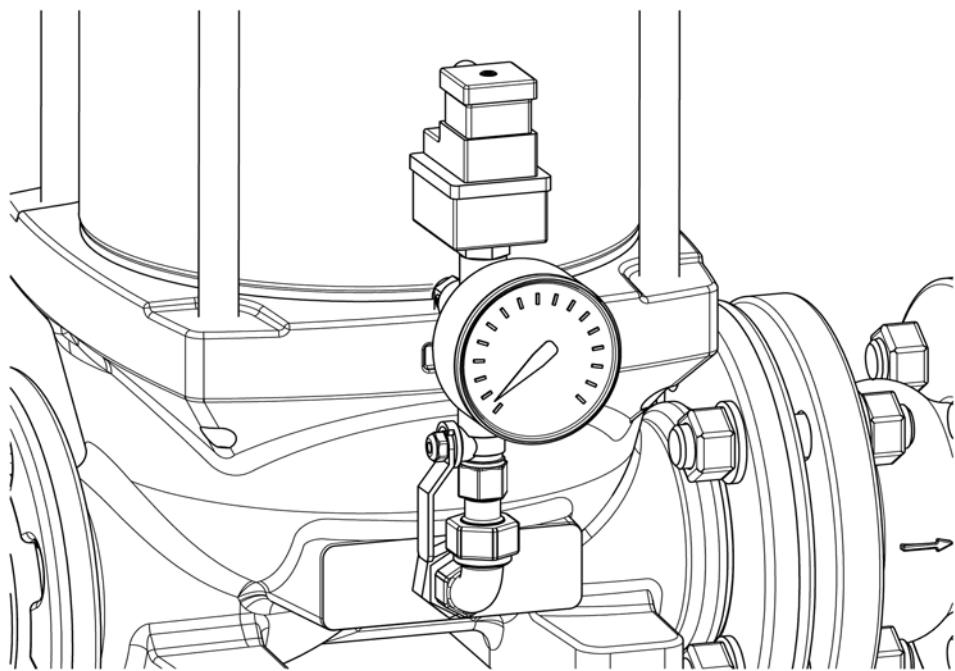


Şek. 6b


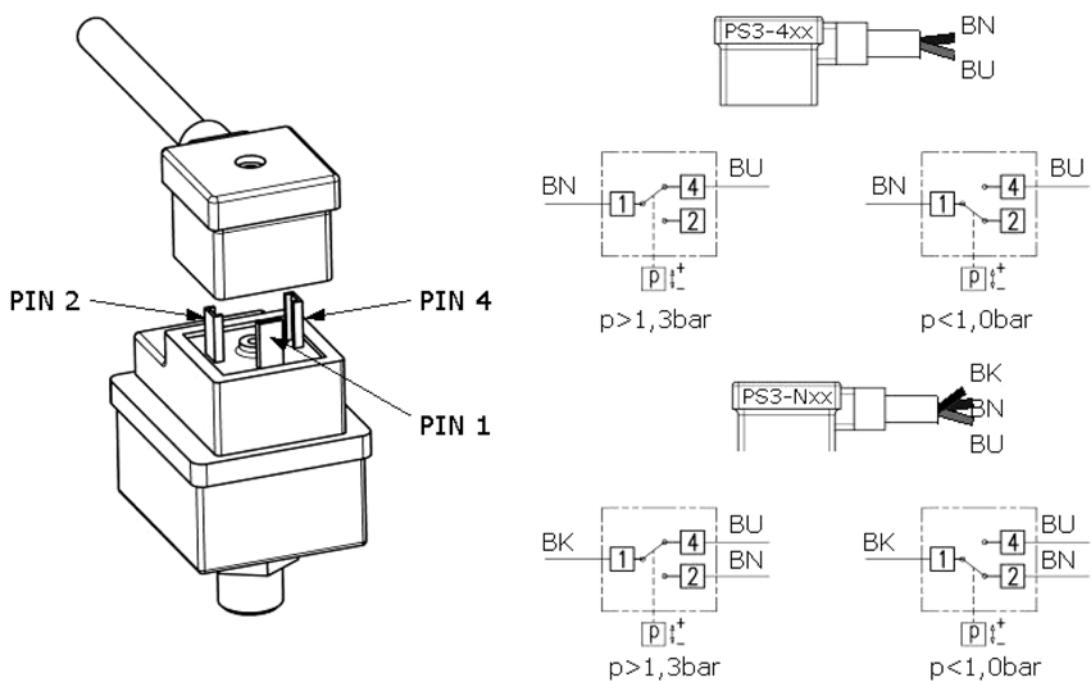


Şek. 7a

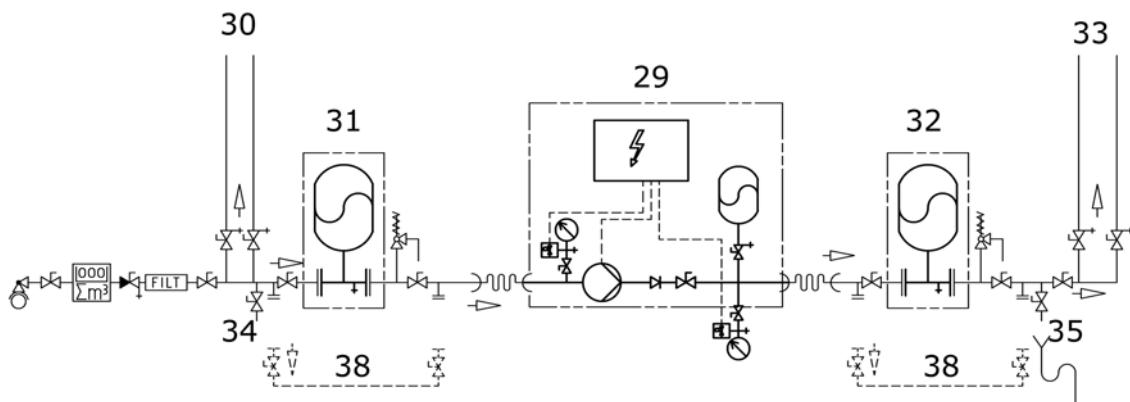


Şek. 7b

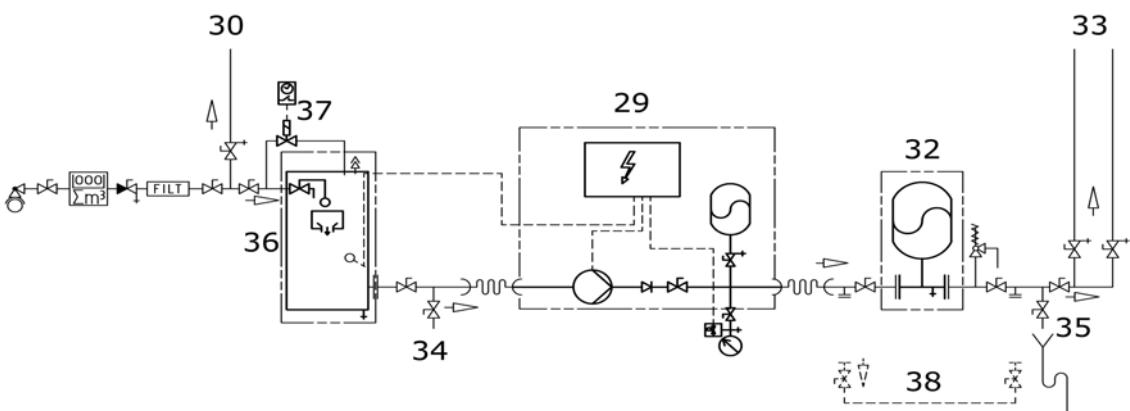


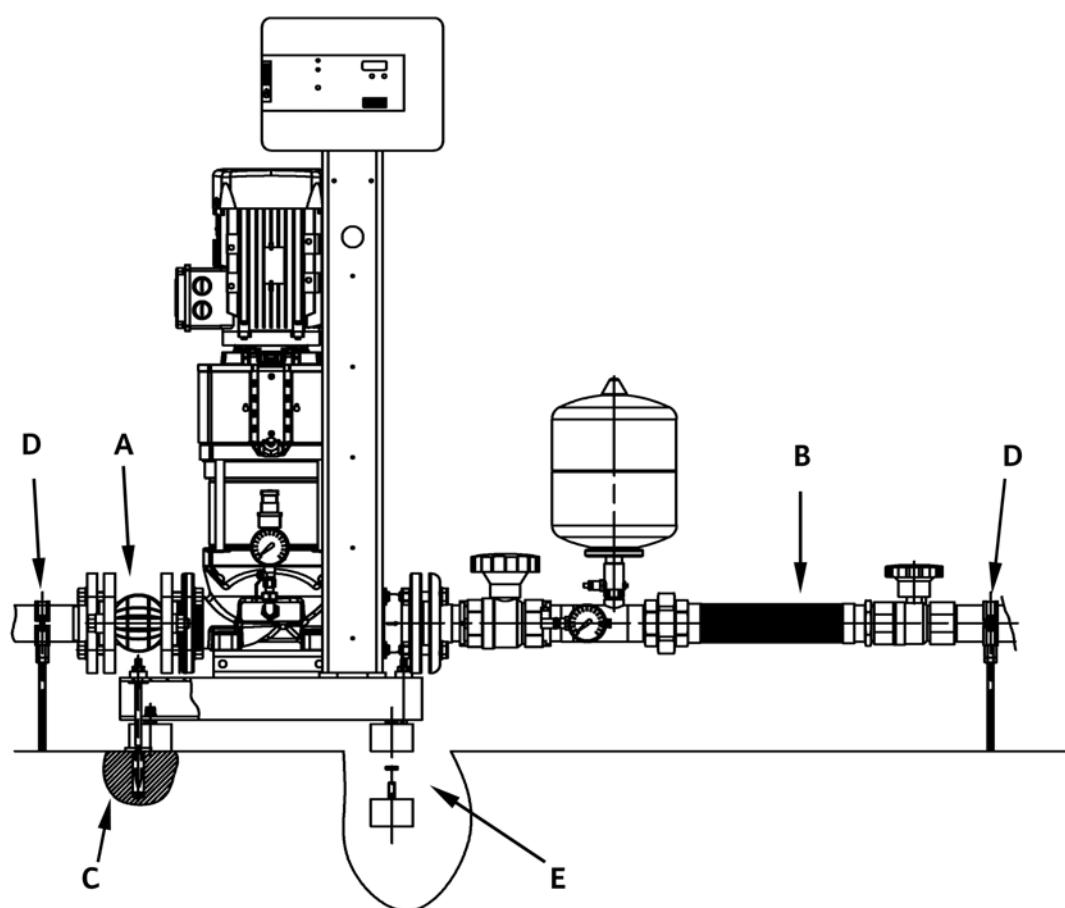
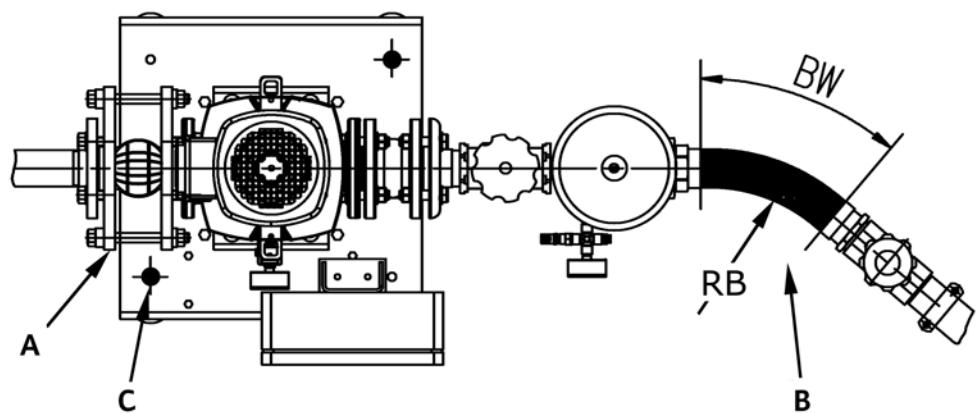


Şek. 9

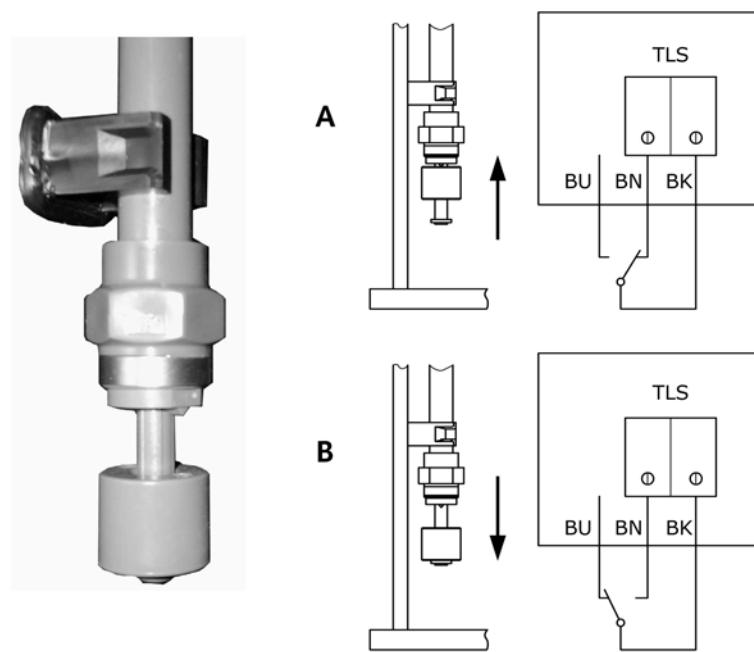

Şek. 10a

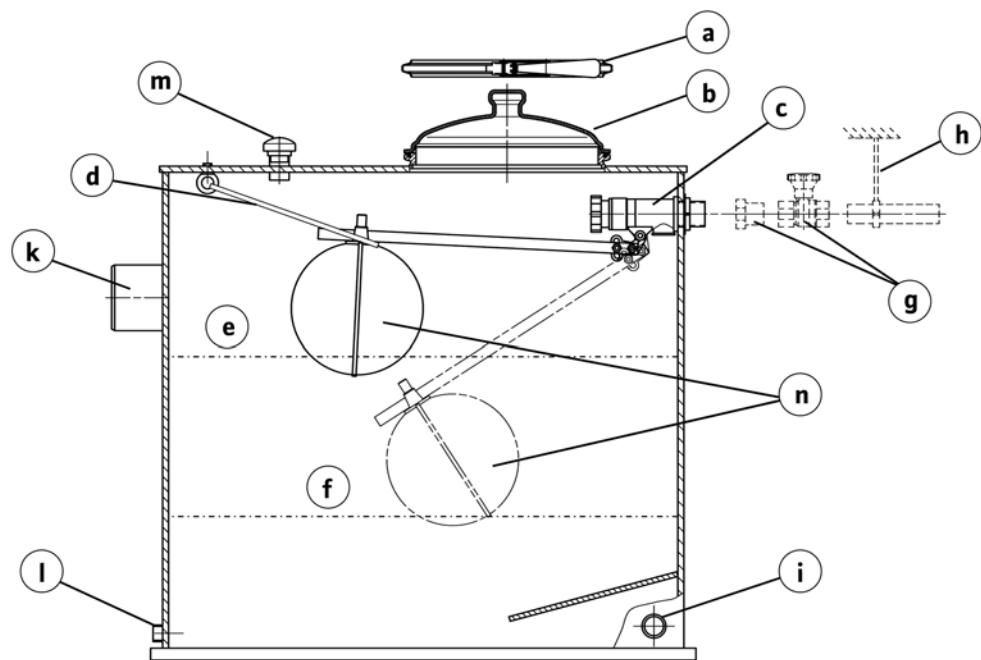

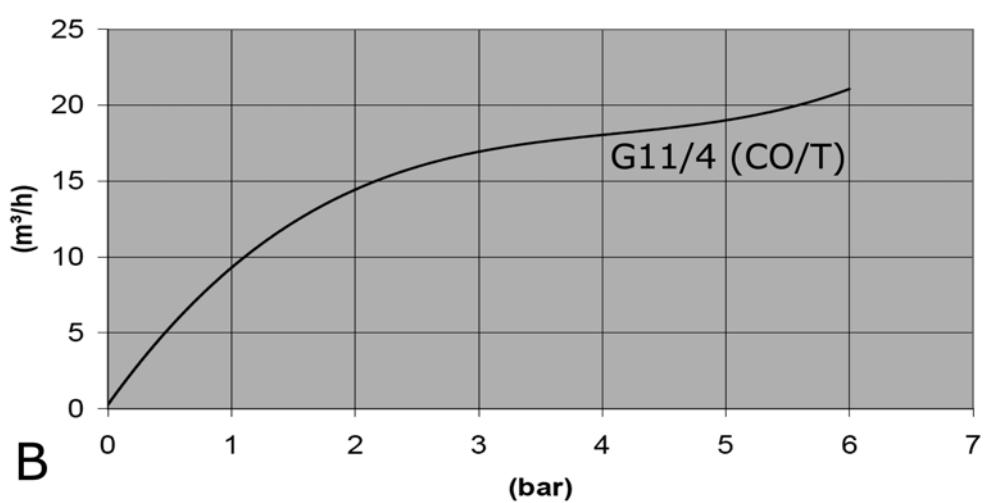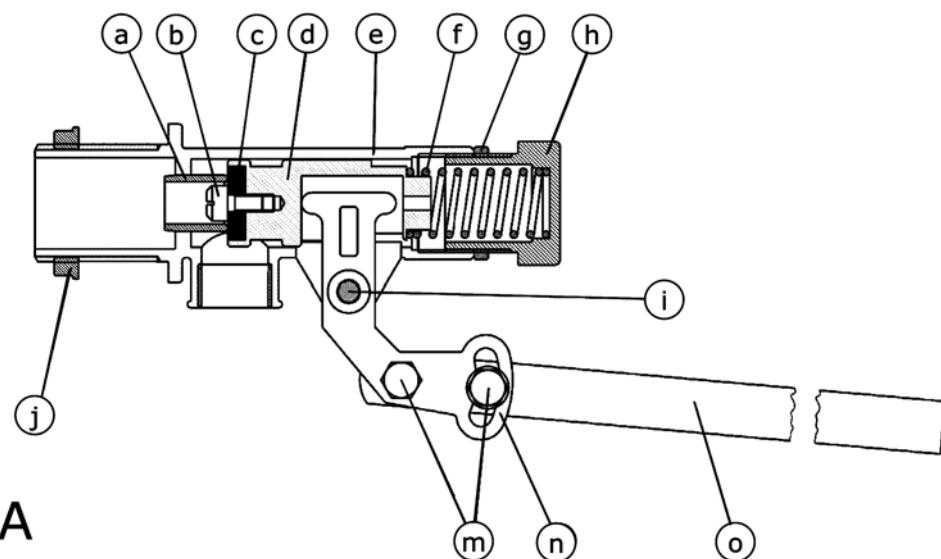

1	Genel hususlar	4
1.1	Döküman hakkında	4
2	Emniyet	4
2.1	Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembollerı	4
2.2	Personel eğitimi	4
2.3	Emniyet tedbirlerinin alınmadaı durumlarda karşılaşılacak tehlike	4
2.4	İşletim için emniyet tedbirleri	4
2.5	Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri	4
2.6	Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi	5
2.7	Hatalı kullanım	5
3	Nakliye ve ara depolama	5
4	Kullanım amacı	5
5	Ürün hakkında bilgiler	6
5.1	Tip kodlaması	6
6	Ürünün ve aksesuarların tanımlanması	6
6.1	Genel tanımlama	6
6.2	Tesisin bileşenleri	7
6.3	Tesisin fonksiyonu	8
6.4	Gürültü davranışı	8
6.5	Teslimat kapsamı	8
6.6	Aksesuarlar	9
7	Kurulum/montaj	9
7.1	Kurulum yeri	9
7.2	Montaj	9
7.3	Elektrik bağlantısı	13
8	İlk çalışma/şartlıdan çıkış	13
8.1	Genel hazırlıklar ve kontrol önlemleri	13
8.2	Su eksikliği koruması (WMS)	15
8.3	Tesisin çalıştırılması	15
8.4	Tesisin işletimden çıkartılması	15
9	Bakım	16
10	Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri	16
11	Yedek parçalar	16

Resim lejantları:

Şek. 1a	Örnek CO-1HELIX V...../CE+
Şek. 1b	Örnek CO-1MVI...../ER
Şek. 1c	Örnek CO/T-1MVI.../ER
Şek. 1d	Örnek COR-1HELIX VE..... -GE
Şek. 1e	Örnek COR-1HELIX VE...../VR
Şek. 1f	Örnek COR-1MHIE...-GE
Şek. 1g	Örnek COR-1MVISE...-GE
1	Ana kasa
2	Pompa
3	Motor
4	Diyaframlı basınç tankı
5	Basınç şalteri ve/veya basınç sensörü
6	Akiş armatürü
7	Ön hızne (sadece CO/T)
8	Giriş bağlantısı
9	Kumanda ünitesi
10	Çekvalf
11	Kapatma armatürü
12	Su eksikliği koruması (WMS), opsiyonel
13	Frekans konvertörü
14	Ana şalter (HS), opsiyonel (sadece COR-1...GE)
15	Manometre
Şek. 2a	Basınç verici ve diyaframlı basınç tankı montaj seti
4	Diyaframlı basınç tankı
5	Basınç verici
6	Akiş armatürü
15	Manometre
16	Elektrik bağlantısı, basınç verici
17	Boşaltma/hava tahliyesi
18	Kapatma vanası
Şek. 2b	Basınç verici ve diyaframlı basınç tankı montaj seti
4	Diyaframlı basınç tankı
5	Basınç verici
6	Akiş armatürü
15	Manometre
17	Boşaltma/hava tahliyesi
18	Kapatma vanası
Şek. 3a	Basınç şalteri, FF tipi (değiştirme kontağı)
19	Kapama basıncı ayar cıvatası (üst kumanda noktası)
20	Fark basınç ayar cıvatası (alt kumanda noktası)
21	Topraklama bağlantısı (PE)
22	Terminal bloğu/kontaklar
24	Kapama basıncı skalası
25	Fark basınç skalası
26	Normalde kapalı kontak olarak bağlantı (basınç arttığında kontak açılır)
27	Normalde açık kontak olarak bağlantı (basınç arttığında kontak kapanır)

Şek. 3b Basınç şalteri, CS tipi (normalde kapalı kontak)

19	Kapama basıncı ayar cıvatası (üst kumanda noktası)
20	Fark basınç ayar cıvatası (alt kumanda noktası)
21	Topraklama bağlantısı (PE)
22	Terminal bloğu/kontaklar
23	Bağlantı şeması (basınç arttığında kontak açılır)
28	0/Otomatik ayarı manuel şalteri

Şek. 4 Diyaframlı basınç tankı basınç kontrolü/akış armatürü kumandası

A	Açma/kapama
B	Boşaltma
C	Ön pres basıncı kontrolü

Şek. 5 Diyaframlı basınç tankı azot basıncı bilgi tablosu (örnek)

A	Tabloya göre azot basıncı
B	Temel yük pompası açma basıncı, bar PE cinsinden
C	Azot basıncı, bar PN2 cinsinden
d	Susuz azot ölçümü
e	Dikkat! Sadece azot doldurun

Şek. 6a Su Eksikliği Koruması Montaj Seti (WMS)**Şek. 6b WMS elektrik bağlantısı versiyonları/ kumanda mantığı****12-a WMS montaj seti**

12-1	Basınç şalteri PS3
12-2	PS3-Nxx veya PS3-4xx fişi
12-3	Manometre
12-4	Dağıtıcı parçası
12-5	Hava boşaltma valfi
12-6	Kapatma vanası

12-b CO-1 için WMS bağlantı seti montaj seti

12-7	Rakor bağlantısı
12-8	Fiting
12-9	Boşaltma cıvatası MVI
12-10	O-ring contalar
PS3-4xx	İki damarlı bağlantı kablosu, normalde kapalı kontak fonksiyonu (basınç düşerken)
PS3-Nxx	Üç damarlı bağlantı kablosu, değiştirme fonksiyonu
BN	Kahverengi
BU	Mavi
BK	Siyah

Regülasyon cihazında bağlantı (bkz. ekteki bağlantı şeması)

Şek. 7a Doğrudan bağlantı örneği (hidrolik şema)

29	Tesis CO-1....
30	Tesisin önündeki tüketici bağlantıları
31	Diyaframlı basınç tankı (aksesuar), emme tarafinda, baypas hattı ile
32	Diyaframlı basınç tankı (aksesuar), basınç tarafinda, baypas hattı ile
33	Tesisin arkasındaki tüketici bağlantıları
34	Tesis yıkama için besleme bağlantısı
35	Tesis yıkama için drenaj bağlantısı
36	Giriş tarafında basınsız ön hazne (aksesuar)
37	Ön hazne giriş bağlantısı yıkama düzeneği
38	Revizyon/bakım için baypas hattı (sabit olarak monte edilmemiştir)

Şek. 8 Montaj örneği

A	Uzunluk sınırlayıcılı kompanzatör (aksesuar)
B	Esnek bağlantı hattı (aksesuar)
C	Zemin sabitlemesi, mekanik titreşimden ayrılmış (müşteri tarafından sağlanır)
D	Boru hattı sabitlemesi, örn. boru kelepçesi ile (müşteri tarafından sağlanır)
E	Salının söñümleyicilerini (teslimat kapsamında mevcuttur) öngörülen dişli bagalara vidalayın ve kontra somunlarla sabitleyin
BW	Esnek bağlantı hattı bükme açısı
RB	Esnek bağlantı hattı bükme yarıçapı

Şek. 9 Su eksikliği sinyal vericisi (şamandıra şalter) CO/T

A	Hazne dolu, kontak kapalı
B	Hazne boş, kontak açık
	BN = Kahverengi
	BU = Mavi
	BK = Siyah
TLS	Su eksikliği sinyal vericisi kumanda cihazındaki kontaklar

Şek. 10a Ön hazne ve şamandıra valf CO/T

a	Kapak kilidi sıkma bileziği
b	Kapaklı revizyon deliği
c	Şamandıra valf (doldurma valfi)
d	Şamandıra valf nakliye emniyeti
e	Maksimum su seviyesi
f	Minimum su seviyesi
g	Rakor bağlantılı kapatma armatürü (müşteri tarafından sağlanır)
h	Boru hattı sabitlemesi, örn. boru kelepçesi ile (müşteri tarafından sağlanır)
i	Pompa için çıkış bağlantısı
k	Taşma bağlantısı
l	Boşaltma
m	Havalandırma ve hava tahliyesi
n	Doldurma valfi şamandırası

Şek. 10b Şamandıra valf

A	Yapısı
a	Valf yuvası
b	Civata
c	Conta
d	Valf gövdesi
e	Gövde
f	Yay
g	Dişli halka
h	Tapa
i	Pirm
j	Kavrama somunu
k	Conta şimi, dış
l	Conta şimi, iç
m	Civata
n	Manivela
o	Manivela çubuğu
B	Şamandıra valf karakteristik eğrisi CO/T (11/4)
m³/h	Debi
bar	Giriş basıncı

1 Genel hususlar

Sadece yetkili personel tarafından monte edilmeli ve işletmeye alınmalıdır!

1.1 Döküman hakkında

Orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun dili Almancadır. Bu kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal montaj ve kullanım kılavuzunun bir çevirisidir. Montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün bir parçasıdır. Bu kılavuz daima ürünün yakınında bulundurulmalıdır. Ürünün amacına uygun ve doğru kumanda edilmesi için bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulması ön koşuludur. Montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün modeline ve bu kılavuzun basıldığı tarihte geçerli olan emniyet teknigi normlarına uygundur. AT Uygunluk belgesi: AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi, bu montaj ve kullanma kılavuzunun bir parçasıdır. Bize danışmadan, bu belgede belirtilen yapı türlerinde yapılan teknik bir değişiklikte, bu belge geçerliliğini kaybeder.

2 Emniyet

Bu montaj ve kullanma kılavuzu, kurulum ve işletme sırasında uyulması gereken temel notlar içerir. Bu nedenle, montajdan ve ilk kez çalıştırıldan önce bu kullanma kılavuzu, montör ve yetkili işletici tarafından mutlaka okunmalıdır. Sadece bu emniyet ana maddesi altında sunulan genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda müteakip ana maddeler altında tehlike sembollerile sunulan özel emniyet tedbirleri de dikkate alınmalıdır.

2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembollerı

Semboller:

Genel tehlike simbolü



Elektrik çarpmalarına karşı uyarı simbolü



NOT: ...

Uyarı kelimeleri:

TEHLİKE!

Acil tehlike durumu.

Önlemi alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI!

Ciddi yaralanma riski. "Uyarı" ikazının dikkate alınmaması durumunda, kişilerde (ağır) yaralanmalara neden olabileceği belirtir.

DİKKAT!

Ürüne/cihaza zarar verme tehlikesi mevcut.

"Dikkat" uyarısı, dikkate alınmaması durumunda üründe oluşabilecek muhtemel hasarlara işaret eder.

NOT:

Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı olası problemler konusunda uyarır.

2.2 Personel eğitimi

Montajı gerçekleştirecek personel, bu işlemler için uygun eğitimi almış olmalıdır.

2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadağı durumlarda karşılaşılacak tehlike

Emniyet tedbirlerinin dikkate alınmaması, kişiler ve ürün/testis için tehlikelerin ortayamasına yol açabilir. Emniyet tedbirlerine uyulmaması, her türlü garanti hakkının yitirilmesine neden olabilir. Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağıdaki tehlikeler meydana gelebilir:

- Ürünün/testisin kritik işlevlerinin devre dışı kalması,
- Özel bakım ve onarım metodlarının uygulanamaması,
- Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmaları,
- Sistem özelliklerinde hasar.

2.4 İşletim için emniyet tedbirleri

Kazaların önlenmesine yönelik varolan yönetmeliklerin tamamına dikkatle uyulmalıdır.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararası kabul görmüş yönetmelikler ve yöresel elektrik dağıtım kuruluşlarının direktiflerine uyulmalıdır.

Bu cihaz, fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya bu kişiden cihazın nasıl kullanılacağına dair talimatlar alındığında kullanılabilir.

Çocuklar gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamamaları sağlanmalıdır.

2.5 Kontrol ve montaj için emniyet tedbirleri

Cihazın kontrol ve montajının, bu kılavuzu dikkatle okuyup anlamış, yetkilendirilmiş ve kalifiye elemanlarca gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır. Ürün/testis üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca makine durdurulmuş durumdayken gerçekleştirilmelidir. Ürünü/testisi durdurmak için montaj ve kullanma kılavuzunda belirtilen yönteme mutlaka uyulmalıdır.

2.6 Onaylanmamış ürün değişikliği ve yedek parça üretimi

Ürün üzerindeki değişikliklere sadece üretici ile görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve kullanımı üretici tarafından onaylanmış aksesuarlar gerekli güvenlik şartları sağlamaktadır. Bunların dışında kalan parçaların kullanımından doğabilecek sorunlar üretici sorumluluğu kapsamında olmayabilir.

2.7 Hatalı kullanım

Teslimatı yapılan ürünün işletim güvenilirliği, sadece montaj ve kullanma kılavuzunun 4. bölümündeki talimatlara uygun olarak kullanıldığından garanti edilir. Katalogta/bilgi sayfasında belirtilen sınır değerleri kesinlikle aşılmamalıdır veya bu değerlerin altına düşülmemelidir.

3 Nakliye ve ara depolama

Palet, taşıma takozları veya nakliye sandığı ile teslim edilen tesis, folyo ile neme ve toza karşı koruma altına alınmıştır. Ambalajın üzerinde yer alan nakliye ve saklama notlarına uyulmalıdır.

DİKKAT! Maddi hasar tehlikesi!

Nakliyede izin verilmiş olan yük bağlantı ekipmanları kullanılmalıdır. Özellikle pompaların konstrüksiyonu nedeniyle ağırlık merkezi üstte kaydığinden (üstten yüklenme), sabit ve dengeli bir duruş sağlanmasına dikkat edilmelidir. Taşıyıcı kemer ve halatlar mevcut nakliye kulplarına bağlanmalı veya ana kasaya dolanmalıdır. Boru hatları ve armatürler yük taşımak için uygun değildir ve nakliyede bağlantı noktası olarak kullanılmalıdır.

DİKKAT!

Nakliye sırasında boru hatlarına yük binmesi sızıntılarına yol açabilir!

Tesisin nakliye ölçülerini, ağırlıklarını, gerekli giriş boşluklarını ve nakliye boş alanları ürünle birlikte verilen kurulum planından veya diğer dokümanlardan alınmalıdır.

DİKKAT!

Tesis, uygun önlemlerle neme, dona, ısuya ve maddi hasara karşı koruma altına alınmalıdır!

Tesisin kendisi ve tesisle birlikte gönderilen aksesuarlar paketlerinden çıkartıldığında ambalajda düşme veya benzeri bir durumdan kaynaklanabilecek hasarlar saptanmışsa, tesiste ve/veya aksesuar parçalarında herhangi bir sorun olup olmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir.

Gerekiyorsa, ilk etapta herhangi bir hasar bulunmasa da, teslim eden firmaya (nakliyeci) veya Wilo fabrika müşteri servisine haber verin.

Ambalajından çıkartıldıktan sonra tesis, tarif edilen kurulum şartlarına (bkz. Kurulum/Montaj bölümü) uygun bir şekilde saklanmalı ve/veya monte edilmelidir.

4 Kullanım amacı

Otomatik çalışan tek pompalı basınç yükseltme tesisleri – devamda sadece tesis olarak adlandırılacaktır –, normal şebeke basıncından daha yüksek basınçlara ihtiyaç duyulan ve yedek pompanın gerekligi endüstriyel ve özel alanlarda kullanılır, örn.:

- Şahsi su temini ve soğutma sistemleri
- Sanayi tipi su temin ve soğutma sistemleri
- Yangın söndürme suyu temin sistemleri
- Sulama ve yağmurlama sistemleri.
- Planlama ve montajda gerekiyorsa şu normlar ve yönetmelikler (ve/veya bunların yerel muadilleri) dikkate alınmalıdır:
 - DIN 1988
 - DIN 2000
 - 98/83/AT sayılı AB yönetmeliği
 - TrinkwV 2001 sayılı Alman içme suyu yönetmeliği
 - DVGW yönetmelikleri.

Basilan akışkanın tesiste kullanılan malzemelere kimyasal veya mekanik açıdan zarar vermemesine ve aşındırıcı veya uzun lifli bileşenler içermemesine dikkat edilmelidir.

CO-1.. (Şek. 1a ve Şek. 1b) veya COR-1.. (Şek. 1d ilâ Şek. 1f) tipi tesisler doğrudan veya dolaylı olarak, Wilo programında yer alan veya müşteri tarafından sağlanan bir ön hazne üzerinden kamusal su şebekesine bağlanabilir.

CO/T... (Şek. 1c) tipi tesisler ise entegre ön hizmeye sahiptir ve kamusal su temin şebekesine dolaylı bağlantı için hazırlanmıştır.



5 Ürün hakkında bilgiler

5.1 Tip kodlaması

örn.: CO-1 Helix V22 08/CE+

CO	C OMPACT Basınç Yükseltme Tesisи
1	Tek pompalı
Helix V	Pompa ürün serisi tanımlaması (bkz. ürünle birlikte verilen pompa dokümantasyonu)
22	Nominal debi Q [m ³ /h]
08	Pompaların kademe sayısı
CE+	Regülasyon cihazı, burada Controller Economy +

örn.: CO/T-1 MVI 2 04/ER

CO	C OMPACT Basınç Yükseltme Tesisи
/T	Sistem ayrimı olarak entegre ön hazne ile
1	Tek pompalı
MVI	Pompa ürün serisi tanımlaması (bkz. ürünle birlikte verilen pompa dokümantasyonu)
2	Nominal debi Q [m ³ /h]
04	Pompaların kademe sayısı
ER	Regülasyon cihazı, burada Economy Regülasyon cihazı

örn.: COR -1 Helix VE22 03 -GE

CO	C OMPACT Basınç Yükseltme Tesisи
R	Frekans konvertörüyle regülasyon
1	Tek pompalı
Helix VE	Pompa ürün serisi tanımlaması (bkz. ürünle birlikte verilen pompa dokümantasyonu)
22	Nominal debi Q [m ³ /h]
03	Pompaların kademe sayısı
GE	G = Temel E = Ünite, yani ayrıca bir regülasyon cihazı yoktur Regülasyon, pomtaya entegre edilmiş bir frekans konvertörüyle yapılır

örn.: COR-1Helix VE5203/3/VR

CO	C OMPACT Basınç Yükseltme Tesisи
R	Frekans konvertörüyle regülasyon
1	Tek pompalı
Helix VE	Pompa ürün serisi tanımlaması (bkz. ürünle birlikte verilen pompa dokümantasyonu)
52	Nominal debi Q [m ³ /h]
03	Pompaların kademe sayısı
/3	Düşürülmüş kademe sayısı
VR	Regülasyon cihazı, burada Vario Regülasyon cihazı

örn.: COR-1MHIE 406-2G-GE

CO	C OMPACT Basınç Yükseltme Tesisи
R	Frekans konvertörüyle regülasyon
1	Tek pompalı
MHIE	Pompa ürün serisi tanımlaması (bkz. ürünle birlikte verilen pompa dokümantasyonu)
4	Nominal debi Q [m ³ /h]
03	Pompaların kademe sayısı
2G	Jenerasyon bilgisi
GE	G = Temel E = Ünite, yani ayrıca bir regülasyon cihazı yoktur Regülasyon, pomtaya entegre edilmiş bir frekans konvertörüyle yapılır

6 Ürünün ve aksesuarların tanımlanması

6.1 Genel tanımlama

Dikey (MV... veya Helix V...) veya yatay (MH...) olarak monte edilen normal emişli, çok kademeli bir **yüksek basınçlı santrifüj pompa** sahip olan ve kompakt tesis olarak sunulan bu tesis, boru bağlantıları döşenmiş olarak ve bağlanmaya hazır bir şekilde gönderilir. Sadece giriş ve basınç hattı bağlantıları ile elektrik şebekesi bağlantısının yapılması gereklidir. CO-1 (Şek. 1a ve 1b) ve COR-1 (Şek. 1d ilâ 1f) serisi tesisler, salının sönümlerinin yer aldığı bir çelik ana kasaya monte edilmiştir. CO/T (Şek. 1e) serisi tesisler ise plastik bir ön hazne ile birlikte plastik bir ana kasada yer alır. Ayrıca sipariş edilmiş olan aksesuarların da montajı yapılmalıdır.

CO-1 ve COR-1 tesisleri hem doğrudan (Şek. 7a'daki şema), hem de dolaylı (Şek. 7b'deki şema) olarak su temin şebekesine bağlanabilir. Kendinden emişli pompa ile teslim edilmişse (özel model) bu sistem sadece dolaylı olarak (basınçsız ön hazne ile sistem ayrimı) kamusal su temin şebekesine bağlanabilir. Kullanılan pompa yapı türüne ilişkin bilgiler, pompayla birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzundan alınacaktır. CO/T tipi tesisler, seviyeye bağlı takviye beslemeye ve sistem ayrimına sahip entegre ön hazne ile kamusal su temin şebekesine dolaylı bağlantı için önceden hazırlanmıştır.

Kullanma suyu temini ve/veya yangından korunma amaçlı su temini için geçerli yasal düzenlemelere ve normlara uyulmalıdır. **Tesisler, geçerli düzenlemeler (Almanya için DIN 1988 (DVGW)) doğrultusunda, su temininde sürekli bir işletim güvenilirliği sağlanacak ve ne kamusal su temini, ne de başka bir tüketim tesisini olumsuz etkileyerek bir şekilde işletilmeli ve bakıma alınmalıdır.** Kamusal su şebekelerine yapılacak bağlantıda ve seçilen bağlantı türünde geçerli normlara veya yönetmeliklere (bkz. Bölüm 4 "Üretim amacına uygun kullanım", sayfa 5) uyulmalı; bu norm ve düzenlemeler gerekiyorsa **su temin şirketinin (WVU) ve yangından korunmaya yönelik yetkili mercinın direktifleri** ile tamamlanmalıdır. Ayrıca yerel özelliklere (örn. bir basınç düşürücünün monte edilmesini gerektirebilecek aşırı yüksek veya oynak ön basınç) de dikkat edilmelidir.

6.2 Tesisin bileşenleri

Tesis birden fazla ana bileşenden oluşmaktadır; bu bileşenler devamda tarif edilmiştir. Kullanım açısından önemli parçalar/bileşenler için ayrı bir montaj ve kullanma kılavuzu teslimat kapsamında yer almaktadır (bkz. ayrıca ekteki kurulum planı).

Mekanik ve hidrolik tesis bileşenleri:

CO-1 ve COR-1 serisi (Şek. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f) Tesis, **salınım sökülmeyici/i** (1) bir ana kasaya monte edilmiştir. Bu tesis **trifaze akım motorlu (3)** bir yüksek basınçlı santrifüj pompadan (3) oluşmaktadır, bu pompanın basınç tarafına bir **kapatma armatürü (11)** ve bir **çekvalf (10)** monte edilmiştir. Ayrıca **basınç sensörünün veya basınç şalterinin (5)** (regülasyon cihazı türüne göre) ve **manometrenin (15)** yer aldığı kilitlenebilir bir yapı grubu ve yine kilitli bir **akış armatürüne (6)** sahip 8 litrelük bir **diyaframlı basınç tankı (4)** (DIN 4807 Kısım 5'e uygun akış için) da tesiste yer almaktadır. Pompanın boşaltma bağlantısına veya giriş hattına opsiyonel olarak bir **su eksikliği koruması (WMS) (12)** yapı grubu monte edilmiş olabilir veya sonrasında monte edilebilir. **Regülasyon cihazı (9)**, konsol standı ile ana kasaya monte edilmiş ve sistemin elektrik bileşenleri ile bağlantıları kurulmuştur. CO/T-1 serisi (Şek. 1c).

Tesis, **ön hazneye (7)** ait **plastik bir ana kasa (1)** üzerine monte edilmiştir. Bu tesis **trifaze akım motorlu (3)** bir yüksek basınçlı santrifüj pompadan (2) oluşmaktadır, bu pompanın basınç tarafına bir **kapatma armatürü (11)** ve bir **çekvalf (10)** monte edilmiştir. Ayrıca **basınç sensörünün veya basınç şalterinin (5)** (regülasyon cihazı türüne göre) ve **manometrenin (15)** yer aldığı kilitlenebilir bir yapı grubu ve yine kilitli bir **akış armatürüne (6)** sahip 8 litrelük bir **diyaframlı basınç tankı (4)** (DIN 4807 Kısım 5'e uygun akış için) da tesiste yer almaktadır. Ön haznede su eksikliği koruması sinyal vericisi olarak bir **şamandıra şalter (Şek. 9)** mevcuttur. Temin şebekesinden ön hazneye su iletimi, seviyeye bağlı olarak açılıp kapanan bir **şamandıra valf (Şek. 10a und 10b)** üzerinden gerçekleşir.

Regülasyon cihazı (9), haznedeki bir montaj placasına monte edilmiş ve sistemin elektrik bileşenleri ile bağlantıları kurulmuştur.

Bu montaj ve kullanma kılavuzunda sistem sadece genel olarak açıklanmış, regülasyon cihazının kullanımını ayrıntılı olarak ele alınmamıştır (bu hususta bkz. Bölüm 7.3 ve ürünle birlikte verilen regülasyon cihazı dokümantasyonu).

Trifaze akım motorlu (3) yüksek basınçlı santrifüj pompa (2):

Kullanım amacına ve talep edilen performans parametrelerine göre tesise farklı tipte çok kademeli yüksek basınçlı santrifüj pompalar takılır. Pompası hakkında daha fazla bilgiyi, ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzundan edinebilirsiniz.

Regülasyon cihazı (9):

Tesisin kumandası ve regülasyonu için farklı konsütrüksiyonlara ve farklı konfor düzeylerine sahip çeşitli kumanda ve regülasyon cihazları monte edilebilir ve gönderilir. Bu tesise monte edilmiş olan regülasyon cihazı hakkındaki bilgiyi, ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzundan edinebilirsiniz.

COR-1...GE serisi tesislerde ayrı bir regülasyon cihazı yoktur. Regülasyon, pompanın entegre frekans konvertörü modülü ile yapılır. Kullanım ve hareket şekli için pompanın montaj ve kullanma kılavuzuna bakınız.

Basınç verici/diyaframlı basınç tankı montaj seti (Şek. 2a):

CO-1.../CE+ ; CO/T-1.../CE+; COR-1.../GE ve COR-1.../VR serisi tesislerde mevcuttur

- Akış armatürlü (6) diyaframlı basınç tankı (4)
- Manometre (15)
- Basınç verici (5)
- Elektrik bağlantısı, basınç verici (16)
- Boşaltma/hava tahliyesi (17)
- Kapatma vanası (18)

Basınç şalteri/diyaframlı basınç tankı montaj seti (Şek. 2b ve Şek. 3a veya Şek. 3b):

CO-1.../ER ; CO/T-1.../ER serisi tesislerde mevcuttur

- Akış armatürlü (6) diyaframlı basınç tankı (4)
- Manometre (15)
- Basınç şalteri (5), FF tipi (Şek. 3a) veya CS tipi (Şek. 3b)
- Elektrik bağlantısı, FF basınç şalteri (Şek. 3a,) veya CS basınç şalteri (Şek. 3b)
- Boşaltma/hava tahliyesi (17)
- Kapatma vanası (18)

6.3 Tesisin fonksiyonu

Wilo tek pompalı basınç yükseltme tesisleri standart olarak normal emişli, çok kademeli, trifaze akım motorlu bir yüksek basınçlı santrifüj pompanya sahiptir. Giriş bağlantısı (8) üzerinden bu pompaya su ilettilir. Kendinden emişli bir pompanın kullanılması durumunda ya da genel olarak derin haznelerden su emme işletiminde, ayak valfine sahip, vakuma ve basınçta dayanıklı ayrı bir emme hattı tesis edilmeli; bu hat Hazneden pompa bağlantısına kadar sürekli yükselecek bir şekilde döşenmelidir. Pompa, basıncı yükselterek suyu basınç hattı üzerinden tüketiciye iletir. Bunun için pompa, basıncı bağlı olarak açılır, kapatılır ve ayarlanır. Regülasyon cihazı tipine göre basınç kontrolü için bir basınç sensörü (Şek. 2a) veya mekanik bir basınç şalteri (Şek. 2b) kullanılabilir.

- **ER donanımlı CO-1 ve CO/T-1 serisi tesislerde basınç şalteri:**

Mekanik basınç şalteri, pompanın tüketici tarafındaki mevcut basıncın denetlenmesini sağlar. Su alımı arttığında tüketici hattındaki basınç düşer. Basınç şalterinde ayarlanan minimum açma basıncına ulaşıldığında, regülasyon cihazına bir kumanda sinyali gönderilir ve pompa hemen açılır. Aynı şekilde alım azaldığında (çeşmeler kapatıldığında) da sistem basıncı artacaktır. Basınç şalterinde ayarlanan kapama basıncına ulaşıldığında, regülasyon cihazına yine bir kumanda sinyali gönderilir ve pompa kapanır. Regülasyon şeklinin ve sürecinin daha ayrıntılı bir açıklaması için regülasyon cihazının montaj ve kullanma kılavuzuna bakılmalıdır.

- **CE+ donanımlı CO-1 ve CO/T-1 tipi veya COR-1..-GE ve COR-1.../VR tipi tesislerde basınç sensörü:**

Basınç gerçek değeri basınç sensörü tarafından sürekli olarak ölçülür, analog bir akım sinyaline dönüştürülür ve mevcut regülasyon cihazına ilettilir. Regülasyon cihazı ile, ihtiyaca ve regülasyon şekline göre, pompa açılıp kapatılır veya pompanın devir hızı ayarlanan regülasyon parametrelerine ulaşacak şekilde değiştirilir. Regülasyon şeklinin ve sürecinin daha ayrıntılı bir açıklaması ve ayarlama olana için regülasyon cihazının montaj ve kullanma kılavuzuna bakılmalıdır.

Monte edilmiş olan diyaframlı basınç tankı (4) (toplam kapasitesi yak. 8 litre) basınç verici üzerinde bir tampon etkisi yaratır ve tesis açıp kapatırken regülasyonda dalgalanma olmasını önerir. Ayrıca bu tank, pompa açılmadan mevcut depodan belirli bir miktar su alınmasına (örn. küçük sizıntıarda) da izin verir. Böylece kumanda sıklığı azalır ve tesisin çalışma durumu stabilize olur.

DIKKAT!

Mekanik salmastranın veya kaydırma yataklarının güvenliği için pompa kuru çalışmaşmamalıdır.
Kuru çalışma, pompadıa sizıntıya yol açabilir!
 Kamusal su şebekesine doğrudan bağlantı için aksesuar olarak, mevcut ön basıncı denetleyen ve gönderdiği kumanda sinyalleri regülasyon cihazı tarafından işleme alınan bir su eksikliği koruması (WMS) (ayınlıklar için bkz. 6a ve 6b) sunulmaktadır.

WMS montaj setinin montajı, pompanın boşaltma deliğinden (bunun için ek olarak Wilo aksesuar programındaki CO-1'e yönelik WMS bağlantı seti (Şek. 6a, 12b) gereklidir) veya giriş hattındaki bunun için öngörülen bir delikten yapılabilir. Dolaylı bağlantıda (basınsız ön hazne ile sistem ayrimı) ise kuru çalışma emniyeti olarak ön hazneye yerleştirilmiş, seviyeye bağlı bir sinyal vericisi bulunmalıdır. CO/T serisi tesislerde veya Wilo ön hazne kullanılmışsa teslimat kapsamında bir şamandıra şalter (Şek. 9) yer alır. Müşteri tarafından daha önceki tesis edilmiş hazneler için Wilo programında sonradan monte edilebilecek çeşitli sinyal vericileri sunulmaktadır (örn. şamandıra şalter WA65 veya seviye röleli su eksikliği elektrotları SK277).

UYARI!

Kullanma suyu tesisatında suyun kalitesini olumsuz etkilemeyecek malzemeler kullanılmamalıdır!

6.4 Gürültü davranışı

Tesis, güç ihtiyacına bağlı olarak, gürültü ve titreşim davranışları değişiklik gösterebilecek farklı pompalarla gösterilmektedir. Buna ilişkin bilgileri pompanın montaj ve kullanma kılavuzunda veya katalog bilgilerinde bulabilirsiniz.

6.5 Teslimat kapsamı

- Tek pompalı basınç yükseltme tesisi,
- tek pompalı basınç yükseltme tesisinin montaj ve kullanma kılavuzu,
- pompaların montaj ve kullanma kılavuzu,
- regülasyon cihazının montaj ve kullanma kılavuzu,
- fabrika teslimi kontrol sertifikası (EN 10204 3.1.B'ye göre),
- gerekiyorsa kurulum planı,
- gerekiyorsa elektrik bağlantı şeması,
- gerekiyorsa frekans konvertörünün montaj ve kulanma kılavuzu,
- gerekiyorsa frekans konvertörü fabrika ayarı bilgi kağıdı,
- gerekiyorsa sinyal vericinin montaj ve kullanma kılavuzu,
- gerekiyorsa yedek parça listesi.



Mekanik salmastranın veya kaydırma yataklarının güvenliği için pompa kuru çalışmaşmamalıdır.

Kuru çalışma, pompadıa sizıntıya yol açabilir!

Kamusal su şebekesine doğrudan bağlantı için aksesuar olarak, mevcut ön basıncı denetleyen ve gönderdiği kumanda sinyalleri regülasyon cihazı tarafından işleme alınan bir su eksikliği koruması (WMS) (ayınlıklar için bkz. 6a ve 6b) sunulmaktadır.

6.6 Aksesuarlar

Aksesuarlar ihtiyaç durumunda ayrıca sipariş edilmelidir. Wilo programında yer alan aksesuar parçalarının bazıları şunlardır:

- Açık ön hazne
- Büyük boy diyaframlı basınç tankı (ön veya son basınç tarafında)
- Emniyet valfi
- Kuru çalışma koruması:
 - Besleme işletiminde (en az 1,0bar) su eksikliği koruması (WMS) (Şek. 6a ve 6b) (siparişe bağlı olarak tesise montajı yapılmış olarak gönderilir)
 - Şamandıra şalter
 - Seviye röleli su eksikliği elektrotları
 - Hazne işletimi için elektrotlar (istek üzerine gönderilen özel aksesuardır)
- Esnek bağlantı hatları
- Kompanzatörler
- Vidalı flanşlar
- Ses yalıtımlı kaplama (istek üzerine gönderilen özel aksesuardır)

7 Kurulum/montaj

7.1 Kurulum yeri

- Tesis, teknik merkezde veya iyi havalandırılan, dona karşı emniyetli, ayrı, kuru ve kilitlenebilir bir odada kurulmalıdır (gerekliyse DIN 1988 normuna öngörülen şartlara uyulmalıdır).
- Kurulumun yapıldığı odada yeterli ebatta bir zemin drenajı (kanal bağlantısı v.b.) öngörmelidir.
- Odada zararlı gazlar girmemeli veya odada bulunmamalıdır.
- Bakım çalışmaları için yeterli boş alan bırakılmalıdır, ana ölçüler ekteki kurulum planından alınacaktır. Tesise en az iki yanından serbestçe ulaşılabilirmelidir.
- Kurulum yüzeyi yatay ve düz olmalıdır. Alt zeminin statik yük kapasitesi yeterli olmalıdır.
- Tesis bağılı nem oranı % 50 olan +0 °C ile 40 °C arası azami çevre sıcaklığı için tasarlanmıştır.
- Yaşama ve uyuma alanlarının yakınında kurulması ve çalıştırılması tavsiye edilmez.
- Mekanik titreşimin aktarımını önlemek ve önceki/sonraki boru hatlarıyla gerilimsiz bir bağlantı sağlamak için uzunluk sınırlayıcı kompanzatörler veya esnek bağlantı hatları kullanılmalıdır!

7.2 Montaj

7.2.1 Kaide/alt zemin

Tesisin yapı şekli, düz beton kaplamalı zemin üzerine kuruluma izin vermektedir. Ana kasanın yükseklik ayarlı salınım sönmüleyicilerinin üzerine kurulması yoluyla mekanik titreşimin yapıya karşı yalıtımı sağlanmıştır.

NOT:

Nakliye teknüğine bağlı nedenlerle salınım sönmüleyicileri teslimat sırasında monte edilmemiş olabilir. Tesisin kurulumunu yapmadan önce tüm salınım sönmüleyicilerinin monte edildiğinden ve dişli somunlarla kontralandığından emin olun (bkz. ayrıca Şek. 8).

Tesis müşteri tarafından ayrıca zemine sabitlenecekle, mekanik titreşimin aktarımını önleyecek uygun önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir.

7.2.2 Hidrolik bağlantı ve boru hatları

- Kamusal kullanma suyu şebekesine bağlantıda yetkili yerel su temin şirketinin gerekliliklerine dikkat edilmelidir.
- Tesisin bağlantısı, ancak tüm kaynak ve lehim çalışmaları tamamlandıktan, gönderilen tesis ve boru sistemi yıkandıktan ve gerekiyorsa dezengekte edildikten sonra yapılmalıdır (bkz. madde 7.2.3).
- Müşteriye ait boru hatları mutlaka gerilimsiz olarak tesis edilmelidir. Boru bağlantılarının gerilmemesi ve tesis titreşiminin boru tesisatına aktarımının asgari düzeyde tutulması için bu amaçla uzunluk sınırlamalı kompanzatörler kullanmanız tavsiye edilir. Mekanik titreşimin yapıya aktarılmasını önlemek için boru hattı sabitlemeleri tesis borulamasına tesbit edilmemelidir (örneğin bkz. Şek. 8).
- Emme hattındaki akış direnci mümkün mertebe düşük tutulmalıdır (kısa hat, az dirsek, yeterli ebatta kapatma armatürleri), aksi takdirde büyük debilerde yüksek basınç kayipları nedeniyle su eksikliği koruması tetiklenebilir. (Pompanın NPSH'sine dikkat edin, basınç kaybı ve kavitasyondan kaçının.)

7.2.3 Hijyen (TrinkwV 2001)

Sunulan tesis geçerli teknik kurallara uygundur ve sorunsuz çalışıp çalışmadığı fabrika tarafından test edilmiştir. Kullanma suyu alanında kullanılacaksa, tüm kullanma suyu temin sisteminin işleticiye hijyenik açıdan sorunsuz durumda teslim edilmesi gerektiğini unutmayın! Bunun için ilgili yerel direktiflere de dikkat edilmelidir. (Almanya için: DIN 1988, Bölüm 2 Bölüm 11.2 ve DIN yorumları; Bu husus, TwVO § 5. Par 4, "Mikrobiyolojik gereklilikler" uyarınca gerekiyorsa yıkama ve dezenfeksiyonu da içermektedir. Uyulması gereken limit değerler TwVO § 5'ten alınacaktır.)



- **Hatların ve tesisin yıklanması, kullanma suyu kalitesinin düşmesi riskini azaltacaktır!**
- **Tesis uzun süre çalışmamışsa su mutlaka yenilenmelidir!**

Tesis, teslim edildikten sonra mümkün olduğunda kısa bir sürede montaj yerine monte edilmelidir. Genel bir yıkama yapın.

Tesinin kolayca yıkanabilmesi için tesisin tüketici tarafına, (son basınç tarafında diyaframlı basınç tankı varsa hemen bunun arkasına) bir sonraki kapatma düzeneğinden önce bir T parçasının monte edilmesi önerilir. Bir kapatma düzeneğine sahip olan buna ait devre parçası, yıkama sırasında atık su sistemine boşaltım yapılmasını sağlar. Bu devre parçası bir pompanın azami debisi için yeterli ebatta olmalıdır (bkz. ayrıca Şek. 7a ve 7b'deki şema). Serbest bir çıkış tesis edilemiyorsa, örn. hortum bağlantısında DIN 1988 Bölüm 5'e öngörülen modellere uyulmalıdır.

7.2.4 Kuru çalışma/su eksikliği koruması (aksesuar)

- Kuru çalışma korumasının montajı:
 - Kamusal su şebekesine doğrudan bağlantıda: Su eksikliği korumasını (WMS) emme hattında bunun için öngörelecek bir bağlantı ağızına (sonradan monte edildiğinde) veya pompadaki boşaltma ağızına takın ve yalıtın (Şek. 6a). Bunun için ayrıca CO-1... için WMS bağlantı setini kullanın. Regülasyon cihazındaki elektrik bağlantıları, regülasyon cihazının bağlantı şemasına ve montaj ve kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
 - CO/T serisi tesislerde kuru çalışma koruması olarak seviye kontrolü için bir şamandıra şalter standarttır (Şek. 9).
 - Bir Wilo ön hazırlı ile doğlayıcı bağlantıda da kuru çalışma koruması olarak seviye kontrolü için bir şamandıra şalter standart kapsamda mevcuttur. Burada sadece tesisin egülasyon cihazına giden elektrik bağlantıları, regülasyon cihazının bağlantı şemasına ve montaj ve kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde kurulacaktır. Bunun için ön hazırlının kullanma kılavuzuna da dikkat ediniz.
 - Dolaylı bağlantıda, yani önceden mevcut hazırlarla işletimde:
 - Şamandıra şalteri, su seviyesi azaldığında çıkış bağlantısının yakl. 100 mm üstünde "su eksikliği" kumanda sinyali verilecek şekilde hazneye monte edin.
- Alternatif olarak:

Giriş haznesine 3 adet daldırma elektrodu monte edin. Yerleşim şu şekilde olmalıdır: 1. Elektrod, bir ist als topraklama elektrodu olarak hazne tabanının biraz üstüne monte edilmelidir (her zaman suyun altında olmalıdır), alt kumanda seviyesi (su eksikliği) için 2. elektrodu çıkış bağlantısının yakl. 100 mm üstüne yerleştirin. Üst kumanda seviyesi (su eksikliği giderildi) için ise 3. elektrod alt elektrodun en az 150 mm üstüne takılır. Regülasyon cihazındaki elektrik bağlantıları, regülasyon cihazının bağlantı şemasına ve montaj ve kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

7.2.5 Diyaframlı basınç tankı (aksesuar)

Tesisin teslimat kapsamında yer alan diyaframlı basınç tankı (8 litre) nakliye ile ilgili teknik nedenlerden dolayı ve hijyen nedeniyle monte edilmemiş olarak (ayıri bir pakette) gönderilir. Tesis işletme alınmadan önce bu tank akış armatürüne monte edilmelidir (bkz. Şek. 4).

NOT:

Bu işlemde, akış armatürünün yanlış yöne döndürülmemesine dikkat edilmelidir. Boşaltma valfi (bkz. ayrıca Şek. 4) ve/veya basılı akış yönü okları basınç hattına paralelse, armatür doğru monte edilmiştir.

Örneğin devir sayısı regülatörsüz pompalı bir tesiste ek olarak büyük bir diyaframlı basınç tankının monte edilmesi gerekiyorsa, ilgili montaj ve kullanma kılavuzuna dikkat edilmelidir. Kullanma suyu tesisatında DIN 4807'ye uygun, içinden su akan bir diyaframlı tank kullanılmalıdır. Diyaframlı tankta yapılacak bakım ve değişim için yeterli yer kalmasına dikkat edilmelidir.

NOT:

Diyaframlı basınç tankı için 97/23/AT sayılı yönetmelik doğrultusunda düzenli kontroller yapılmalı-

dır! (Almanya'da ayrıca Alman İşletme Güvenliği Nizamnamesi – Betriebssicherheitsverordnung §§ 15(5) ve 17 ile Ek 5'e de uyulmalıdır).

Tankın önünde ve arkasında, boru hattında yapılacak kontrol, revizyon ve bakım çalışmaları için bir kapatma armatürü öngörlülmelidir. Tesisin durmasını önlemek istiyorsanız, bakım çalışmaları için diyaframlı basınç tankının önünde ve arkasında baypas hattı bağlantıları öngörülebilir. Suyun durulmaması için bu tür bir baypas hattı, çalışmalar tamamlandıktan sonra tamamen çıkartılmalıdır! (Örnekler için bkz. Şek. 7a ve 7b'deki şema). Özel bakım ve kontrol bilgileri, ilgili diyaframlı basınç tankının montaj ve kullanma kılavuzundan alınacaktır.

Diyaframlı basınç tankının boyutları belirlenirken tesisin basma verileri ve tesis şartları dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, diyaframlı tankta yeterli akış olmasına dikkat edilmelidir. Tesisin azami debisi, diyaframlı basınç tankı bağlantısında izin verilen azami debiyi (bkz. Tablo 1, isim plakasındaki bilgiler ve haznenin montaj ve kullanma kılavuzu) aşmamalıdır.

Diyaframlı basınç tankı bağlantıları

Nominal çap DN	20	25	32	50	65	80	100
Bağlantı	R _P 3/4"	R _P 3/4"	R _P 3/4"	Flanş	Flanş	Flanş	Flanş
Maks. debi, m ³ /h cinsinden	2,5	4,2	7,2	15	27	36	56

Tablo 1

7.2.6 Emniyet valfi (aksesuar)

Basınç yükseltme tesisinin azami basma basıncı ile mümkün olan azami ön basıncın toplamı kurulu bir tesis bileşeninde izin verilen işletme fazla basıncını aşma ihtimali varsa, son basınç tarafına parça kontrolü yapılmış bir emniyet valfi takılmalıdır. Bu emniyet valfi, izin verilen işletme fazla basıncının 1,1 katında basınç yükseltme tesisinde oluşan debiyi boşaltacak şekilde planlanmalıdır (planlama bilgileri basınç yükseltme tesisinin veri föylerinden/karakteristik eğrinden alınacaktır). Dışarı akan su güvenli bir şekilde tahliye edilmelidir. Emniyet valfinin montajı için ilgili montaj ve kullanma kılavuzuna ve geçerli hükümlere dikkat edilmelidir.

7.2.7 Basınçsız ön hazırla (aksesuar)

Tesisin kamusal kullanma suyu şebekesine dolaylı bağlantısı için kurulum, basınçsız bir ön hazırla ile DIN 1988 doğrultusunda yapılmalıdır (CO/T serisi hariç). Ön hazırlenin kurulumu için basınç yük-seltme tesi ile aynı kurallar geçerlidir (bkz. 7.1). Haznenin tabanı boşluksuz olarak sert bir alt zeminin üzerinde durmalıdır. Alt zeminin taşıma kapasitesi planlanırken, ilgili hazırlenin azami doluluk miktarı dikkate alınmalıdır. Kurulum sırasında revizyon çalışmaları için yeterli alan bırakılmalıdır (en az hazırlenin 600 mm üstü ve bağlantı taraflarında 1000 mm). Dengesiz bir yüklenim tahribaba yol açabileceğinden, dolu hazırlenin eğimli durmasına izin verilmemektedir. Tarafımızdan aksesuar olarak gönderilen, basınçsız (yani atmosferik basınç altındaki), kaplı PE hazırla, ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde tesis edilmelidir. Genel olarak şu hareket şekli geçerlidir: Hazne, işletme alınmadan önce mekanik olarak gerilimsiz bir şekilde bağlanmalıdır. Yani bağlantı, kompanzatörler veya hortumlar gibi esnek yapı elemanları ile yapılmalıdır. Hazneye ait taşıma düzeneği, geçerli hükümlere (Almanya'da DIN 1988 Kısım 5'e) uygun bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlantı hatları üzerinden ısı aktarımı uygun önlemlerle önlenmelidir. Wilo programında yer alan PE hazırleler sadece temiz su için tasarlanmıştır. Azami su sıcaklığı 50 °C'yi aşamamalıdır!

**DİKKAT!**

Hazneler, statik olarak nominal içeriğe göre tasarlanmıştır. Sonradan yapılan değişiklikler statığını olumsuz etkileyebilir, haznede izin verilmeyen deformasyonlar ve hatta tahribata yol açabilir!

Basınç yükseltme tesisi işletme alınmadan önce tesisin regülatör cihazı ile elektrik bağlantısı (su eksikliği koruması) da kurulmalıdır (buna ilişkin bilgiler regülatör cihazının montaj ve kullanma kılavuzundan alınacaktır).

NOT:

Hazne doldurulmadan önce temizlenmeli ve yıkanmalıdır!

**DİKKAT!**

Plastik haznelerin üzerine basılmamalıdır! Kapaklına üzerine basılması veya yüklenilmesi hasara yol açabilir!

7.2.8 Kompanzatörler (aksesuar)

Tesisin gerilimsiz bir şekilde monte edilmesi için boru hatları kompanzatörler ile bağlanmalıdır (örnek Şek. 8, A). Bu kompanzatörler, oluşan tepki kuvvetlerinin emilmesi için mekanik titreşim yalıtmış bir uzunluk sınırlamasına sahip olmalıdır. Kompanzatörler gerdirlmeden boru hatlarına monte edilmelidir. Yanlış ayarlamalar veya borularaki kaymalar kompanzatörlerle dengelenmemelidir. Montaj sırasında civatalar eşit şekilde çapraz olarak sıkılmalıdır. Civata uçları flanşlarda çıkma yapmamalıdır. Yakındaki kaynaklama çalışmalarında kompanzatörlerin üstü örtüerek korunmalıdır (uçusun kırılcımlar, yayılan ısı).

Kompanzatörlerin kauçuk parçaları boyanmamalı



ve yağa karşı korunmalıdır. Tesiste kompanzatörler her zaman kontrol için ulaşılmalıdır. Bu nedenle kompanzatörler boru izolasyonlarının içinde kalmamalıdır.

NOT:

Kompanzatörler aşınmaya tâbidir. Çatlak veya kabarcık, serbest bölümler veya başka bir kusur olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir (bkz. DIN 1988'deki tavsiyeler).

7.2.9 Esnek bağlantı hatları (aksesuar)

Dişli bağlantıya sahip boru hatlarında, tesisin gerilimsiz olarak monte edilmelisi için, borularda hafif bir kayma varsa esnek bağlantı hatları kullanılabilir (örnek Şek. 8). Wilo programında yer alan esnek bağlantı hatları, paslanmaz çelik örgülü, yüksek kaliteli paslanmaz çelik bir kıvrımlı hortumdan oluşmaktadır. Tesise montaj için ucunda, iç vida dişli silme yerleşen paslanmaz çelik bir rakor yer almaktadır. Devam eden borulamaya bağlantı için diğer ucta bir dış boru yivi vardır. Söz konusu olan yapı boyuna bağlı olarak izin verilen azami deformasyonlara uyulmalıdır (bkz. Tablo 2 ve şekil 8). Esnek bağlantı hatları, eksenel titreşimleri emmek ve ilgili hareketleri dengelemek için uygun değildir. Hatların montaj sırasında büükülmesi veya burulması, uygun bir aletle engellenmelidir. Boru hattı dirseklerinde kayma varsa, tesis, mekanik titreşimleri azaltacak uygun önlemler de alınarak zemine sabitlenmelidir. Tesiste esnek bağlantı hatlarına her zaman kontrol için ulaşılmalıdır. Bu nedenle bağlantı hatları boru izolasyonlarının içinde kalmamalıdır.

İzin verilen maksimum deformasyon

Nominal bağlantı çapı DN	Vida dışı rakoru R _P	Konik diştan dışlı R	İzin verilen bükmeye yarıçapı ∞ ile mm cinsinden yaricap	Maks. bükmeye açısı 0 ilâ ° olarak açı
32	1 1/4"	1 1/4"	220	75
40	1 1/2"	1 1/2"	260	60
50	2"	2"	300	50
65	2 1/2"	2 1/2"	370	40

Tablo 2



NOT:

Esnek boru hatları, çalışmaya bağlı bir aşınmaya tâbidir. Sızıntı veya başka bir sorun olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir (bkz. DIN 1988'deki tavsiyeler).

7.2.10 Basınç düşürucusu (aksesuar)

Giriş hattında 1 bar'ın üzerinde basınç dalgaları varsa, ön basınç dalgalanması tesinin kapanmasını gerektirecek kadar yüksekse ya da tesinin toplam basıncı (ön basınç ve sıfır miktar noktasındaki pompa basma yükseklüğü - bkz. karakteristik eğri) nominal basıncı aşıyorsa, bir basınç düşürücü kullanılmalıdır. Basınç düşürucusunun işlevini yerine getirebilmesi için, yakl. 5 m'lik veya 0,5 bar'lık bir asgari basınç eğimi mevcut olmalıdır. Basınç düşürucusunun arkasındaki basınç (arka basınç), DEA'nın toplam basma yükseklüğü belirlenirken başlangıç noktasını oluşturur. Basınç düşürucusu takılırken, ön basınç tarafında yakl. 600 mm'lik bir giriş mesafesi olmalıdır.

7.3 Elektrik bağlantısı



TEHLIKE!

Elektrik bağlantısının, yerel enerji dağıtım şirketinin ruhsat verdiği bir elektrik teknisyeni tarafından geçerli yerel yönetmeliklere (VDE yönetmelikleri) uygun olarak yapılması gereklidir.

Tesis farklı tipte regülatör cihazlarıyla donatılabilir. Elektrik bağlantısı için ilgili montaj ve kullanma kılavuzuna ve ürünle birlikte verilen elektrik bağlantı şemalarına mutlaka dikkat edilmelidir. Genel olarak dikkate alınması gereken noktalar devamda belirtilmiştir:

- Elektrik bağlantısında akım türü ve voltaj, regülatör cihazının bağlantı şemasındaki ve isim plakalarındaki bilgilere uygun olmalıdır
- Elektrik bağlantı hattı, tesinin toplam gücü için yeterli olmalıdır (bkz. isim plakası ve veri foyü)
- Harici sigorta DIN 57100/VDE 0100 Kısım 430 ve Kısım 523'e göre yapılmalıdır (bkz. veri foyü ve bağlantı şemaları)
- Koruyucu önlem olarak tesis, kurallara uygun bir şekilde (yani yerel hükümler ve şartlar doğrultusunda) topraklanmalıdır, bunun için öngörülen bağlantılar işaretlenmiştir (bkz. ayrıca bağlantı şemasi).

TEHLIKE!



Tehlikeli temas gerilimlerine karşı koruyucu önlem olarak:

- frekans konvertörsüz tesiste (CO-1...) 30 mA trip akımlı bir kaçak akıma karşı koruma şalteri (FI koruma şalteri) veya,
- frekans konvertörlü tesiste (COR-1...) 300 mA trip akımlı, her akım türüne duyarlı bir kaçak akıma karşı koruma şalteri monte edilmelidir.
- tesinin ve bileşenlerin koruma sınıfı isim plakalarından ve/veya veri foyelerinden alınmalıdır,
- diğer önlemler/ayarlar v.s. için regülatör cihazının bağlantı şemasına ve montaj ve kullanma kılavuzuna başvurulmalıdır.

8 İlk çalışma/İşletimden çıkışma

Tesinin ilk işletme alınışının Wilo yetkili servisi tarafından yapılması tavsiye ediyoruz. Bunun için bayinize, en yakın Wilo temsilciliğine veya doğrudan merkezi yetkili servisimize başvurabilirsiniz.

8.1 Genel hazırlıklar ve kontrol önlemleri

- Tesisi ilk kez çalıştırmadan önce müşteri tarafından sağlanan kablolamanın doğru yapılmış yapılmadığını, özellikle de topraklamayı kontrol edin
- Boru bağlantılarının gerilimsiz olup olmadığını kontrol edin
- Tesisi doldurun ve sızıntı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin
- Emme ve basınç hattındaki kapatma armatürlerini açın
- Pompayı doldurun ve havasını alın: Pompanın hava alma civatasını açın ve hava tamamen dışarı çıkanın kadar pompaya yavaşça su doldurun (bkz. ayrıca pompaya ait montaj ve kullanma kılavuzunun "Doldurma" bölümü).

DİKKAT!

Pompaları kuru çalıştmayın. Kuru çalışma, mekanik salmastrayı (MVI(E), Helix V(E)) tahrip edecek ve/veya motora aşırı yüklenilmesine yol açacaktır (MVIS(E)).

- Emme işletiminde (ön hazne ile pompa arasında negatif seviye farkında) pompa ve emme hattı, hava alıtma civatasının boşluğundan doldurulmalıdır (gerekirse huni kullanın). (bkz. ayrıca pompaya ait montaj ve kullanma kılavuzunun "Doldurma" bölümü).
- Diyaframlı basınç tankında ön pres basıncının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin (bkz. Şek. 4). Bunun için tankı su tarafında basınsız Hale getirin [(akış geçiş armatürünü kapatın (A, Şek. 4) ve kalan suyun boşaltma düzeneği üzerinden dışarı akmasını sağlayın (B, Şek. 4)].
- Bu aşamada gaz basıncını diyaframlı basınç tankının hava valfinden (üste, koruyucu kapağı çıkartın) hava ölçüm cihazı ile kontrol edin (C, Şek. 4),
- Şayet fazla düşükse, basıncı [(PN2 = Pompa açılış basıncı pmin eksi 0,2–0,5 bar) ve/veya değeri hiznedeği tabloya göre (bkz. ayrıca Şek. 5)] azot doldurarak (Wilo yetkili servisi) düzeltin. Basınç fazla yüksekse, istenen değerle ulaşana kadar azotu valf üzerinden boşaltın. Sonra koruyucu kapağı tekrar yerleştirin, akış geçiş armatüründeki boşaltma valfini kapatın ve akış geçiş armatürünü açın.
- PN16'dan yüksek tesis basınçlarında, diyaframlı basınç tankı için montaj ve kullanma kılavuzunda (ekte verilmiştir) yer alan üreticinin doldurma taliimatlarına uyulmalıdır.

**DİKKAT!**

Diyaframlı basınç tankındaki ön pres basıncının (azotun) aşırı yüksek olması, haznenin zarar görmesine veya tahrif olmasına ve bunun sonucunda yaralanmalara yol açabilir.

Basınçlı kaplar ve teknik gazlarla çalışmada alınacak güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır.

Bu dokümantasyondaki basınç bilgileri (Şek. 5) bar cinsinden verilmiştir. Farklı basınç ölçüm skalalarının kullanılması durumunda dönüşüm kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir!

- Dolaylı bağlantıda giriş haznesindeki su seviyesinin, doğrudan bağlantıda ise giriş basıncının yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir (asgari giriş basıncı 1 bar).
- Doğru kuru çalışma korumasının düzgün bir şekilde monte edilmelidir (Bölüm 7.2.4).
- Ön hıznede su eksikliği koruması için elektrotları ve/veya şamandıra şalterleri, asgari su seviyesinde tesis kesin kapatılacak şekilde yerleştirin (Bölüm 7.2.4).
- Standart motorlu pompalarda dönüş yönü kontrolü (enteğre frekans konvertörsüz): Kısa bir süre için açarak, pompaların (Helix V, MVI veya MHI) dönme yönünün pompa gövdesindeki okla aynı olup olmadığını kontrol edin. MVIS tipi pompalarda dönme yönünün doğru olduğu, klemens kutusundaki işletim lambasının yanmasıyla gösterilir. Hatalı dönme yönü söz konusu olduğunda 2 faz değiştirilmelidir.

TEHLIKE!

Hatları değiştirmeden önce tesisin ana şalterini kapatın!

- Regülyasyon cihazındaki motor koruma şalterinin, motor isim plakalarındaki bilgiler doğrultusunda doğru nominal akıma ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bunun için regülyasyon cihazının montaj ve kullanma kılavuzuna dikkat edin.
- Pompalar sadece basınç tarafındaki kesme sürgüsü kapalıken kısa süreli olarak çalıştırılmalıdır.
- Reüglasyon cihazında, ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzunda istenen işletim parametreleri kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır.

CO-1.../ER ve CO/T-1.../ER tipi tesislerde gereklisiyorsa basınç şalterinin ayarı kontrol edilmeli ve düzeltilemelidir. Bu değer fabrika tarafından ön basınçsız işletimde optimum debiye ayarlanmıştır.

TEHLIKE!

Voltaj altındaki parçalara temas edilmesi ölümle sonuçlanabilir! Basınç şalterini ayarlarken izolasyonlu bir tornavida kullanın!

Basınç şalteri ayarında şu şekilde hareket edilmelidir:

FF4.... tipi basınç şalteri kullanılıyorsa (Şek. 3a)

- Basınç şalteri kapağını açın.
- Basınç tarafındaki kesme sürgüsünü ve bir çesmeyi açın.
- Kapama basıncını ayar civatasından (Şek. 3a – Poz. 19) ayarlayın. Basınç, kadranlı göstergede (Şek. 3a – Poz. 24) bar olarak gösterilir. Bu ayar fabrika tarafından, ürünle birlikte verilen teslim kontrol sertifikasına göre yapılmıştır.
- Çeşmeyi yavaşça kapatın.
- Manometrede kapama noktasını kontrol edin ve gerekirse ayar civatasını (Şek. 3a – Poz. 19) çevirecek düzeltin.
- Çeşmeyi yavaşça açın.
- Açma basıncı ayar civatasından (Şek. 3a – Poz. 20) ayarlanır. Basınç farkı kadranlı göstergede (Şek. 3a – Poz. 25) gösterilir. (Kapama ve açma basıncı arasındaki basınç farkı Δp , fabrika tarafından yaklaşı 1,0 bar olarak ayarlanmıştır.)
- Çeşmeyi tekrar kapatın.
- Basınç şalteri kapağını tekrar yerleştirin.

FF4 tipi basınç şalteri, konstrüksiyonu açısından 1 kutuplu bir değiştirme kontağıdır. Fabrika tarafından kablolama, basınç düştüğünde kontak kapanacak ve **basınç yükselte** modu devreye girecek şekilde yapılmıştır (bkz. ER kumanda cihazının montaj ve kullanma kılavuzu). Pompanın **yangın söndürme sistemi** modunda (ER kumanda cihazından ayarlanır, bkz. ürünle birlikte verilen montaj ve kullanma kılavuzu) çalıştırılması gerekiyorsa, basınç düştüğünde kontağı açan ve hedef basınç ulaşıldığında kapatılan bir basınç şalteri gereklidir (yani pompa verici kontağı açıkken çalışacaktır). FF4 tipi basınç şalterinde, şalterdeki bağlantı kablosu kontak 2'den kontak 4'e alınarak kumanda mantığı değiştirilebilir (Şek. 3a 26 ve 27). Bu bağlantı değişiminden sonra kontak basınç düştüğünde açılacak ve nominal basınç ulaşıldığında kapanacaktır.

CS... tipi basınç şalteri kullanılıyorsa (Şek. 3b)

- Basınç şalterindeki manuel şalteri (Şek. 3b - Poz. 28) "0"'a getirin.
- Basınç şalteri kapağını açın.
- Kapama basıncını merkezi cıvataдан (-P+, Şek. 3b – Poz. 19) ayarlayın. Basınç, kadranlı göstergede (yanda) bar olarak gösterilir. Bu ayar fabrika tarafından, ürünle birlikte verilen teslim kontrol sertifikasına göre yapılmıştır.
- Basınç tarafındaki kesme sürgüsünü ve bir çesmeyi açın.
- Basınç şalterindeki manuel şalteri (28) "AUT" ayarına getirin.
- Çeşmeyi yavaşça kapatın.
- Manometrede kapama noktasını kontrol edin ve gerekirse merkezi cıvatayı (-P+, Şek. 3b – Poz. 19) çevirerek düzeltin.
- Çeşmeyi yavaşça açın.
- Açma basıncı cıvataдан (+Δp-, Şek. 3b – Poz. 20) ayarlanır. Basınç farkı Δp fabrika tarafından yaklaşımlı 1,0 bar olarak ayarlanmıştır.
- Çeşmeyi tekrar kapatın.
- Basınç şalterindeki manuel şalteri "0"'a getirin.
- Basınç şalteri kapağını tekrar yerleştirin.
- Basınç şalterindeki manuel şalteri "AUT" ayarına getirin (otomatik işletim).

CS tipi basınç şalteri, konstrüksiyonu açısından 3 kutuplu bir normalde kapalı kontaktır (yani basınç düşüğünde kontaklar kapanır ve hedef basınç ulaşlığında açılır). Bu basınç şalteri ile tesis sadece basınç yükselme modunda (bkz. ER kumanda cihazı montaj ve kullanma kılavuzu) işlenebilir. Mevcut uygulamada yanım söndürme sistemi modundan çalışılması kaçınılmazsa, bu modda basınç düşerken kontağın açılması gereğinden basınç şalteri değiştirilmelidir.

8.2 Su eksikliği koruması (WMS)

Ön basıncın kontrolüne yönelik su eksikliği koruması (WMS) (Şek. 6a ve 6b) fabrika tarafından sabit olarak 1 bar (altına düşüldüğünde tesis kapatılır) ve 1,3 bar (üstüne çıktıduğunda tesis tekrar açılır) değerlerine ayarlanmıştır.

8.3 Tesisin çalıştırılması

Tüm hazırlıklar ve kontrol önlemleri Bölüm 8.1 doğrultusunda tamamlandıktan sonra, tesis regülatör cihazındaki ana şalter ile açılmalı ve regülatör 'otomatik işletim' moduna ayarlanmalıdır. (COR-1...GE tipi tesislerde ayrı bir ana şalter öngörmeli) Basınç regülatyonu, tüketici boru hatları su ile dolana ve ayarlanan basınç oluşana kadar pompayı açar.

DİKKAT!

Tesis henüz yıkanmadıysa, en geç bu aşamada iyice yıkanmalıdır. (bkz. Bölüm 7.2.3).



8.4 Tesisin işletimden çıkartılması

Tesisin bakım, onarım veya başka önlemler nedeniyle işletimden çıkarılması gerekiyorsa aşağıdaki gibi hareket edilmelidir!

- Voltaj girişini kapatın ve yetkisi olmayanların açamayacağı bir şekilde emniyete alın
- Tesisin önündeki ve arkasındaki kesme armatürü kapatın
- Akış armatüründeki diyaframlı basınç tankını kapatın ve boşaltın
- Gerekiyorsa tesi tamamen boşaltın

9 Bakım

Mümkün olan minimum işletim giderleriyle maksimum işletim güvenilirliğinin sağlanması için tesisin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakıma alınması tavsiye edilir (bkz. DIN 1988 sayılı norm). Bunun için, uzman bir işletmeyle veya merkezi yetkili servisimizle bir bakım sözleşmesi yapmanız tavsiye edilir. Şu kontroller düzenli olarak yapılmalıdır:

- DEA'nın çalışmaya hazır durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Pompanın mekanik salmastrası kontrol edilmelidir. Mekanik salmastralıların yağlanması için su gereklidir; salmastradan dışarı az miktarda su çıkabilir. Bariz bir su çıkışı varsa, mekanik salmastra değiştirilmelidir.
- Diyaframlı basınç tankında ön pres basıncının (bkz. Resim 2b) doğru ayarlanıp ayarlanmadığı kontrol edilmelidir (3 aylık periyotlarla yapılması tavsiye edilir).

DİKKAT!

Yanlış ön pres basıncında diyaframlı basınç tankı düzgün çalışmayacak, bunun sonucunda diyafram daha fazla aşınacaktır. Bu durum tesiste arızalara yol açabilir.

Bunun için tankı su tarafında basınsız hale getirin [akış geçiş armatürüne kapatın (A, Şek. 4) ve kalan suyun boşaltma düzeneği üzerinden dışarı akmasını sağlayın (B, Şek. 4)]. Bu aşamada, gaz basıncını diyaframlı basınç tankının valfinden (üstte, koruyucu kapağı çıkartın) hava basıncı ölçüm cihazı ile ölçün (C, Şek. 4), gerekiyorsa azot doldurarak basıncı düzeltin. ($PN_2 = \text{Pompa açılış basıncı } p_{min}$ eksi $0,2\text{--}0,5$ bar veya haznenin üstündeki tabloda yer alan değer (Şek. 5) – Wilo yetkili servisi). Aşırı yüksek basınçta azotu valf üzerinden boşaltın.

DİKKAT!

Diyaframlı basınç tankındaki ön pres basıncının (azotun) aşırı yüksek olması, haznenin zarar görmesine veya tahrip olmasına ve bunun sonucunda yaralanmalara yol açabilir.

Basıncı kaplar ve teknik gazlarla çalışmada alınacak güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır. Bu dokümantasyondaki basınç bilgileri (Şek. 5) bar cinsinden verilmiştir. Farklı basınç ölçüm skalalarının kullanılması durumunda dönüştürme kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir!

- Frekans konvertörlü tesislere fanın giriş ve çıkış filtresi, bariz bir kirlenme varsa temizlenmelidir.
- Uzun süreli işletimden çıkış durumunda 8.4'teki gibi hareket edin ve pompayı pompa ayağındaki boşaltma tapasını açarak boşaltın. (Bunun için pompayaya ait ekteki montaj ve kullanma kılavuzunun ilgili bölümünü de dikkat edin)

10 Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri

Arızaların giderilmesi (özellikle pompalardaki veya regülatörlerdeki arızalar) sadece Wilo yetkili servisi veya bir uzman firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

NOT:

Tüm bakım ve onarım çalışmalarında genel emniyet tedbirlerine uyulmalıdır! Lütfen pompaların ve regülasyon cihazının montaj ve kullanma kılavuzuna da dikkat edin!

Burada yer almayan pompa ve regülasyon cihazı arızalarına ilişkin açıklamalar için ilgili bileşen ile birlikte verilmiş olan dokümantasyona başvurulmalıdır.

İşletim arızalarının giderilemediği durumlarda, uzman satış noktalarına ya da en yakın Wilo yetkili servisine veya temsilcisine başvurunuz.

11 Yedek parçalar

Yedek parça siparişleri ve tamir talepleri yerel uzman kuruluşlar ve/veya Wilo yetkili servisi üzerinden verilir.

Yanıtlanmamış soruları ve yanlış siparişleri önlemek için, verilen her siparişte, isim plakasında yer alan tüm bilgiler belirtilmelidir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility – directive

Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

**EN 806, EN 809, EN1717,
EN ISO 14121-1, 60204-1,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4**

Applied harmonized standards, in particular:

Normes harmonisées, notamment:

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.

Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE

Quality Department

Anderslebener Str. 161

39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010


i.V. 
Erwin Prieß
Quality Manager



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

D EG – Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :

Herewith, we declare that the product type of the series:

Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

Wilo Economy-CO-1 Helix V.../CE

Wilo Comfort-N-CO-1...6 MVIS.../CC

Wilo Comfort-Vario-COR-1 Helix VE.../GE

Wilo Comfort-CO-1...6 MVI/Helix V.../CC

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

in its delivered state complies with the following relevant provisions:

est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility – directive

Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

Applied harmonized standards, in particular:

Normes harmonisées, notamment:

EN 806, EN 809, EN1717,

EN ISO 14121-1, 60204-1,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.

Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Mandataire pour le complément de la documentation technique est :


WILO SE

Quality Department

Anderslebener Str. 161

39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

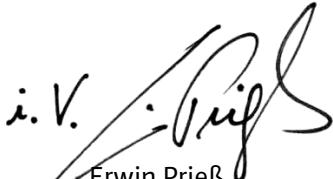
i. V. Erwin Prieß
Quality Manager

Document: 210729.1



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

<p>NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden. Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina</p>	<p>I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 2006/42/EG Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente</p>	<p>E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 2006/42/EG Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior</p>
<p>P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior</p>	<p>S CE- försäkran Härmede förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG-Maskindirektiv 2006/42/EG Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningssdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG. EG-Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida</p>	<p>N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som leverer er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG-Maskindirektiv 2006/42/EG Lavspændingsdirektivets væremål overholder i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG. EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG anvendte harmoniserte standarder, særligt: se forrige side</p>
<p>FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määritäksiä: EU-kondirektiivit: 2006/42/EG Pienjännitedirektiivin suojaavatotoiteita noudattetaan kondirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti. Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.</p>	<p>DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU–maskindirektiver 2006/42/EG Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholder i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF. Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side</p>	<p>H EK-megfelelőségi nyilatkozat Ennen kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Gépek irányelv: 2006/42/EK A kifeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesít. Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt</p>
<p>CZ Prohlášení o shodě ES Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkovoltových jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana</p>	<p>PL Deklaracja Zgodności WE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrob jest zgodny z następującymi dokumentami: dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona</p>	<p>RUS Декларация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам: Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EG. Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу</p>
<p>GR Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: Οδηγίες EK για μηχανήματα 2006/42/EK Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαρμόλης τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παρότριμα I. ap. 1.5.1 της οδηγίας οχεικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EK-2004/108/EK Εναρμονισμένα χρηματοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα</p>	<p>TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği şekilde aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 2006/42/EG Alçak gerilim yörəgesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yörəgesi Ekl. I, no. 1.5.1'e uygundur. Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG kismen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa</p>	<p>RO EC-Declarație de conformitate Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile: Directive CE pentru mașini 2006/42/EG Sunt respectate obiectivele de protecție din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mașinile 2006/42/CE. Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă</p>
<p>EST EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga tööndame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Madalpingedirektiivi kaitse –eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EU I lisä punktile 1.5.1. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ kohaldatud harmoniseeritud standardid, eriti: vt eelmist lk</p>	<p>LV EC – atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekotajiem noteikumiem: Mašīnu direktīva 2006/42/EC Zemspringuma direktīvas drošības mēriki tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EC pielikumam I, Nr. 1.5.1. Elektromagnetiskās savietojamības direktīva 2004/108/EC piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusī</p>	<p>LT EB atitinkties deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminis atitinka šias normas ir direktyvas: Mašīnu direktīvą 2006/42/EB Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašīnu direktīvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą. Elektromagnetinio sunderinamumo direktīvą 2004/108/EB pritaikytus vienengus standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapyje</p>
<p>SK ES vyhlášenie o zhode Týmto vyhľadujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej súrady v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: Stroje - smernica 2006/42/ES Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napäti sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu</p>	<p>SLO ES – izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljenre vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom: Direktiva o strojih 2006/42/ES Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogom I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi. Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran</p>	<p>BG EO-Декларация за съответствие Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания: Машинна директива 2006/42/EО Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно. Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/ЕС. Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО Хармонизирани стандарти: вж. предната страница</p>
<p>M Dikarazzjoni ta' konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispozizzjonijiet relevanti li ġejjin: Makkinariju - Direttiva 2006/42/KE L-objettivi tas-sigura tad-Direttiva dwar il-Vultaggħ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinariju 2006/42/KE. Kompatibiltà elettromagnetica - Direttiva 2004/108/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-paġġa ta' qabel</p>	<p>WILo</p>	<p>WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany</p>



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmon.com.ar	Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökpalánk (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.yu	Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wileomutaiwan.com.tw
Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T +43 507 507-0 office@wilo.at	Czech Republic WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	Slovakia WILO Slovakia s.r.o. 82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122 wilo@wilo.sk	Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34530 İstanbul T +90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr
Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borreomeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si	Ukraine WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiev T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua
Belarus WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393 wilobel@wilo.by	Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6509780 info@wilo.ee	Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 in.pak@wilo.kz	Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za	Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T +84 8 8109975 nkm@salmson.com.vn
Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be	Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	Korea WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gyeongnam T +82 55 3405800 wilo@wilo.co.kr	Russia WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es	United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T +971 4 3453633 info@wilo.com.sa
Bulgaria WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	France WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr	Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 67 145229 mail@wilo.lv	Romania WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@orc.ru	Sweden WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se	USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia 31792 T +1 229 5840097 info@wilo-emu.com
Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com	Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	Greece WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	Macedonia WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb	Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com	Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch
China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 80493900 wilibj@wilo.com.cn					

Wilo – International (Representation offices)

Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T +213 21 247979 chabane.hamdad@salmson.fr	Bosnia and Herzegovina 71000 Sarajevo T +387 33 714510 zeljko.cvjetkovic@wilo.ba	Macedonia 1000 Skopje T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk	Moldova 2012 Chisinau T +373 2 223501 sergiu.zagurean@wilo.md	Tajikistan 734025 Dushanbe T +992 37 2232908 farhod.rahimov@wilo.tj	Uzbekistan 100015 Tashkent T +998 71 1206774 info@wilo.uz
Armenia 375001 Yerevan T +374 10 544336 info@wilo.am	Georgia 0179 Tbilisi T +995 32 306375 info@wilo.ge	Mexico 07300 Mexico T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wilo.com.mx	Rep. Mongolia Ulaanbaatar T +976 11 314843 wilo@magicnet.mn	Turkmenistan 744000 Ashgabad T +993 12 345838 wilo@wilo-tm.info	March 2009

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord

WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost

WILO SE
Vertriebsbüro Berlin
Juliusstraße 52–53
12051 Berlin-Neukölln
T 030 6289370
F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

G3 Ost

WILO SE
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Süd-Ost

WILO SE
Vertriebsbüro München
Adams-Lehmann-Straße 44
80797 München
T 089 4200090
F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

G5 Süd-West

WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Mitte

WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

G7 West

WILO SE
Vertriebsbüro Düsseldorf
Westring 19
40721 Hilden
T 02103 90920
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.

- Antworten auf
- Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten

– Informationen über Ansprechpartner vor Ort

– Versand von Informationsunterlagen

Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
Heimgartenstraße 1
95030 Hof

T 09281 974-550

7•8•3•9•4•5•6

F 09281 974-551

F 0231 4102-7666

Werkskundendienst Gebäudetechnik

Kommune
Bau + Bergbau

Industrie

WILO SE

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 W•I•L•O•K•D*

9•4•5•6•5•3

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo–Fr von

7–17 Uhr.

Wochenende und feiertags

9–14 Uhr elektronische

Bereitschaft mit

Rückruf-Garantie!

– Kundendienst-Anforderung

– Werksreparaturen

– Ersatzteilfragen

– Inbetriebnahme

– Inspektion

– Technische Service-Beratung

– Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wien:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Eitnergasse 13
1230 Wien
T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:

Gnigler Straße 56

5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich:

Trattnachtalstraße 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
4310 Rheinfelden
T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumänien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serben und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Südafrika, Taiwan,
Tschechien, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen möglich.