



**Wilo-Economy CO-1 ..., CO/T-1/CE+ .../ER
Wilo-Comfort-Vario COR-1-GE .../VR**

BG Инструкция за монтаж и експлоатация


Фиг. 1а

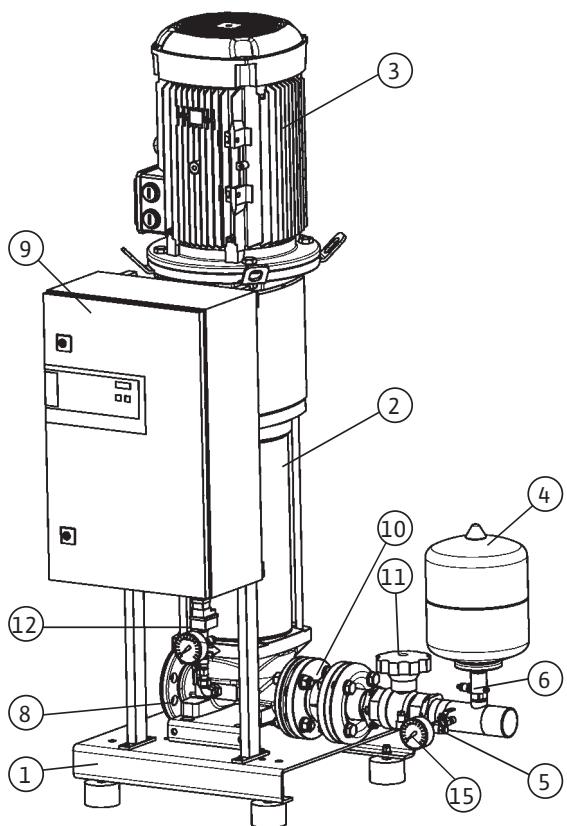


Фиг. 1б

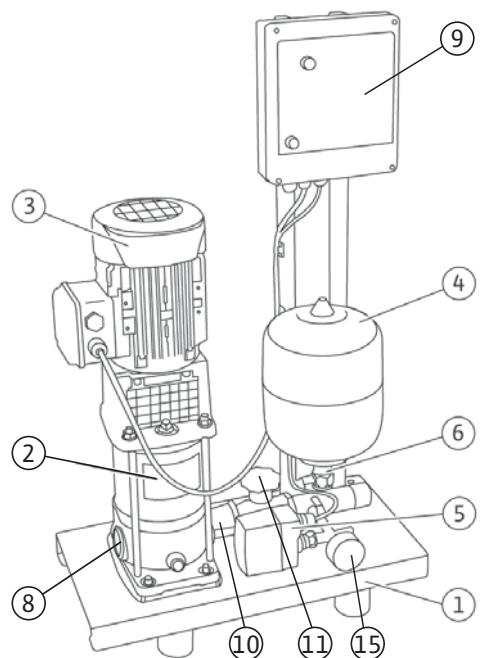


Фиг. 1с

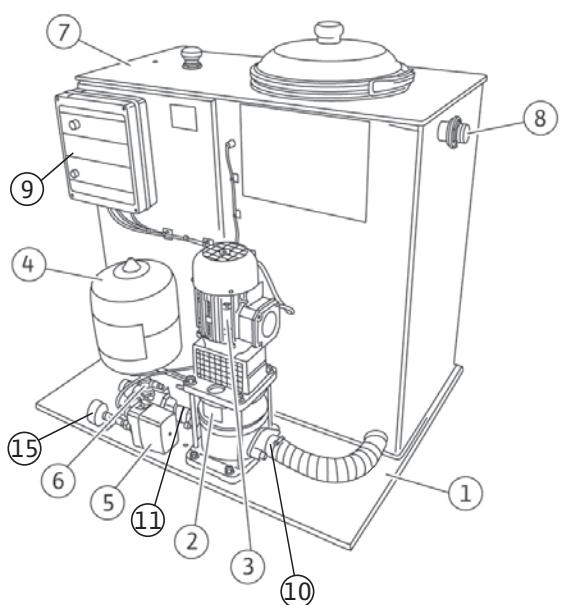


Фиг. 1д

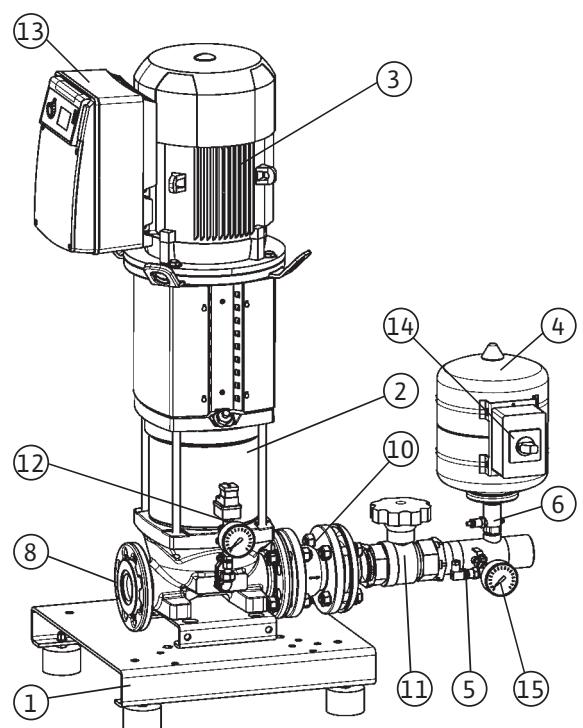


Фиг. 1e

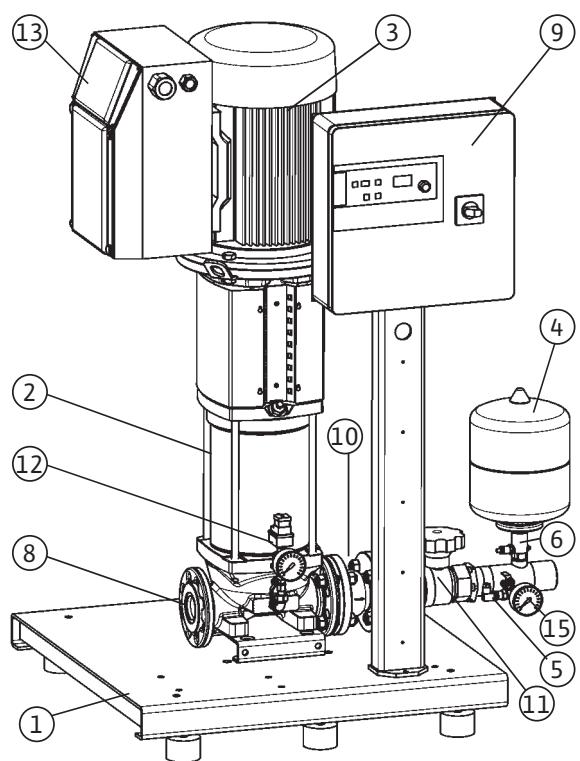


Фиг. 1f

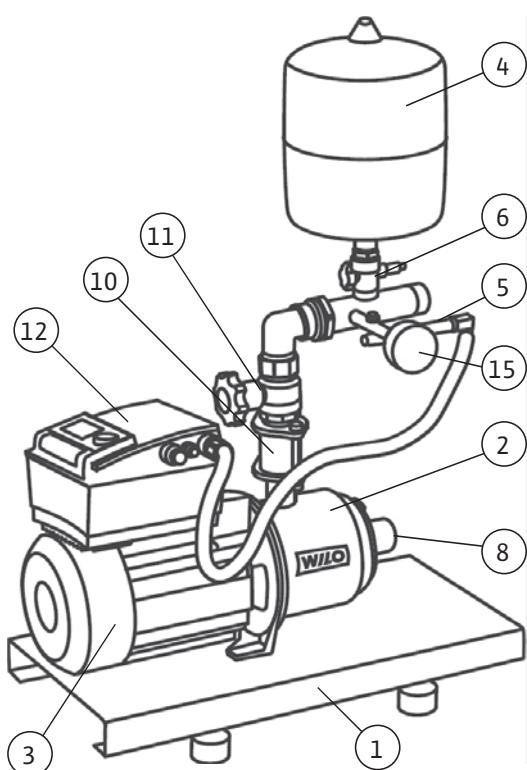


Фиг. 1g

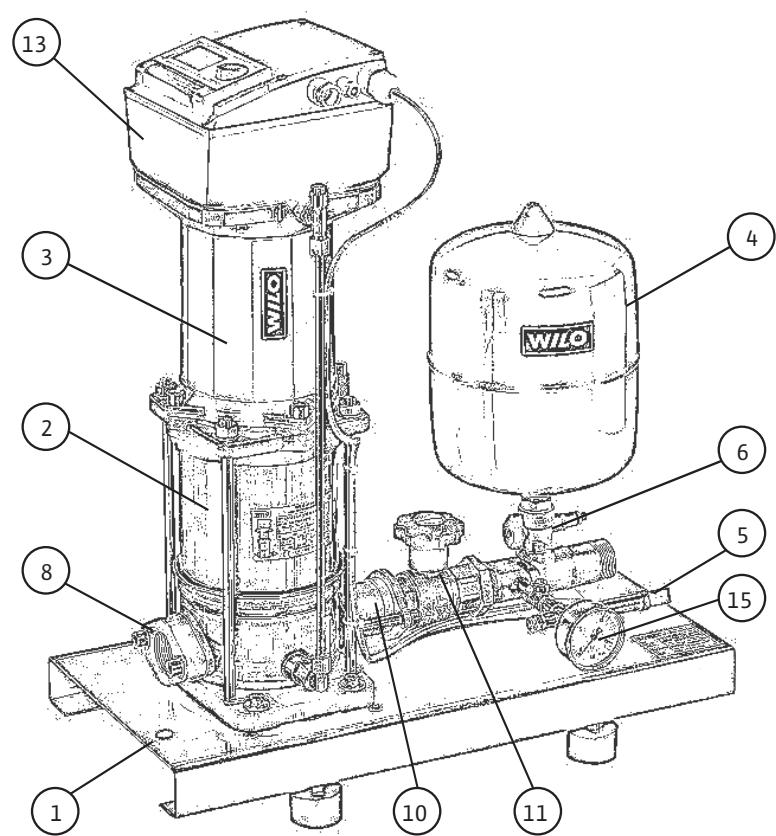


Фиг. 2а

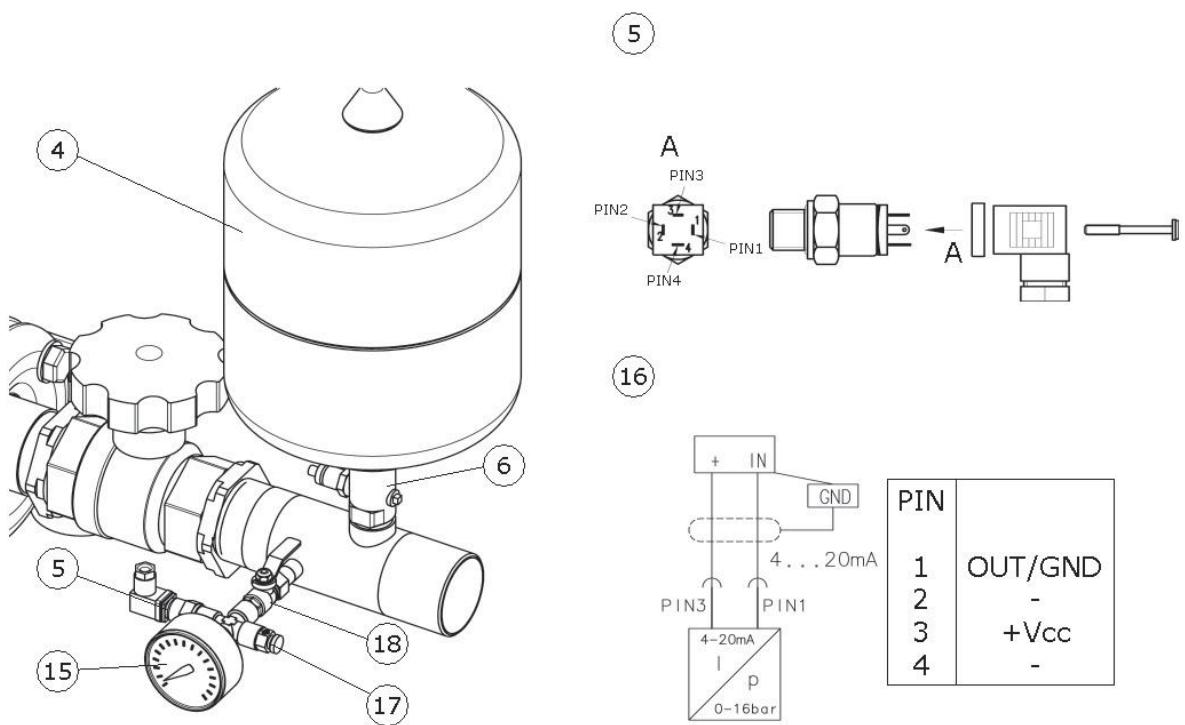


Фиг. 2б

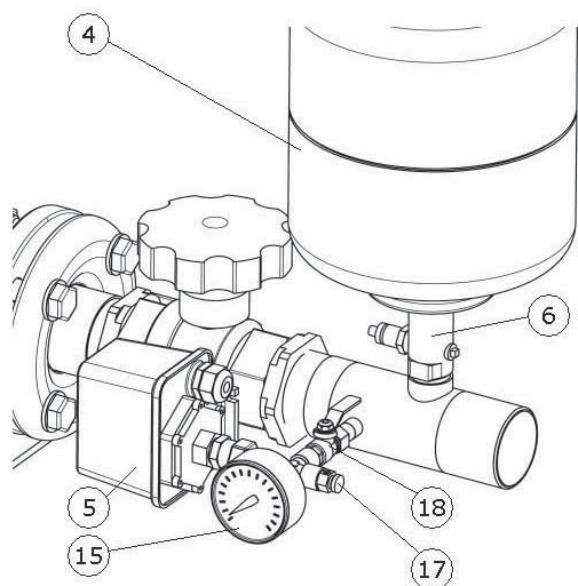


Фиг. 3а

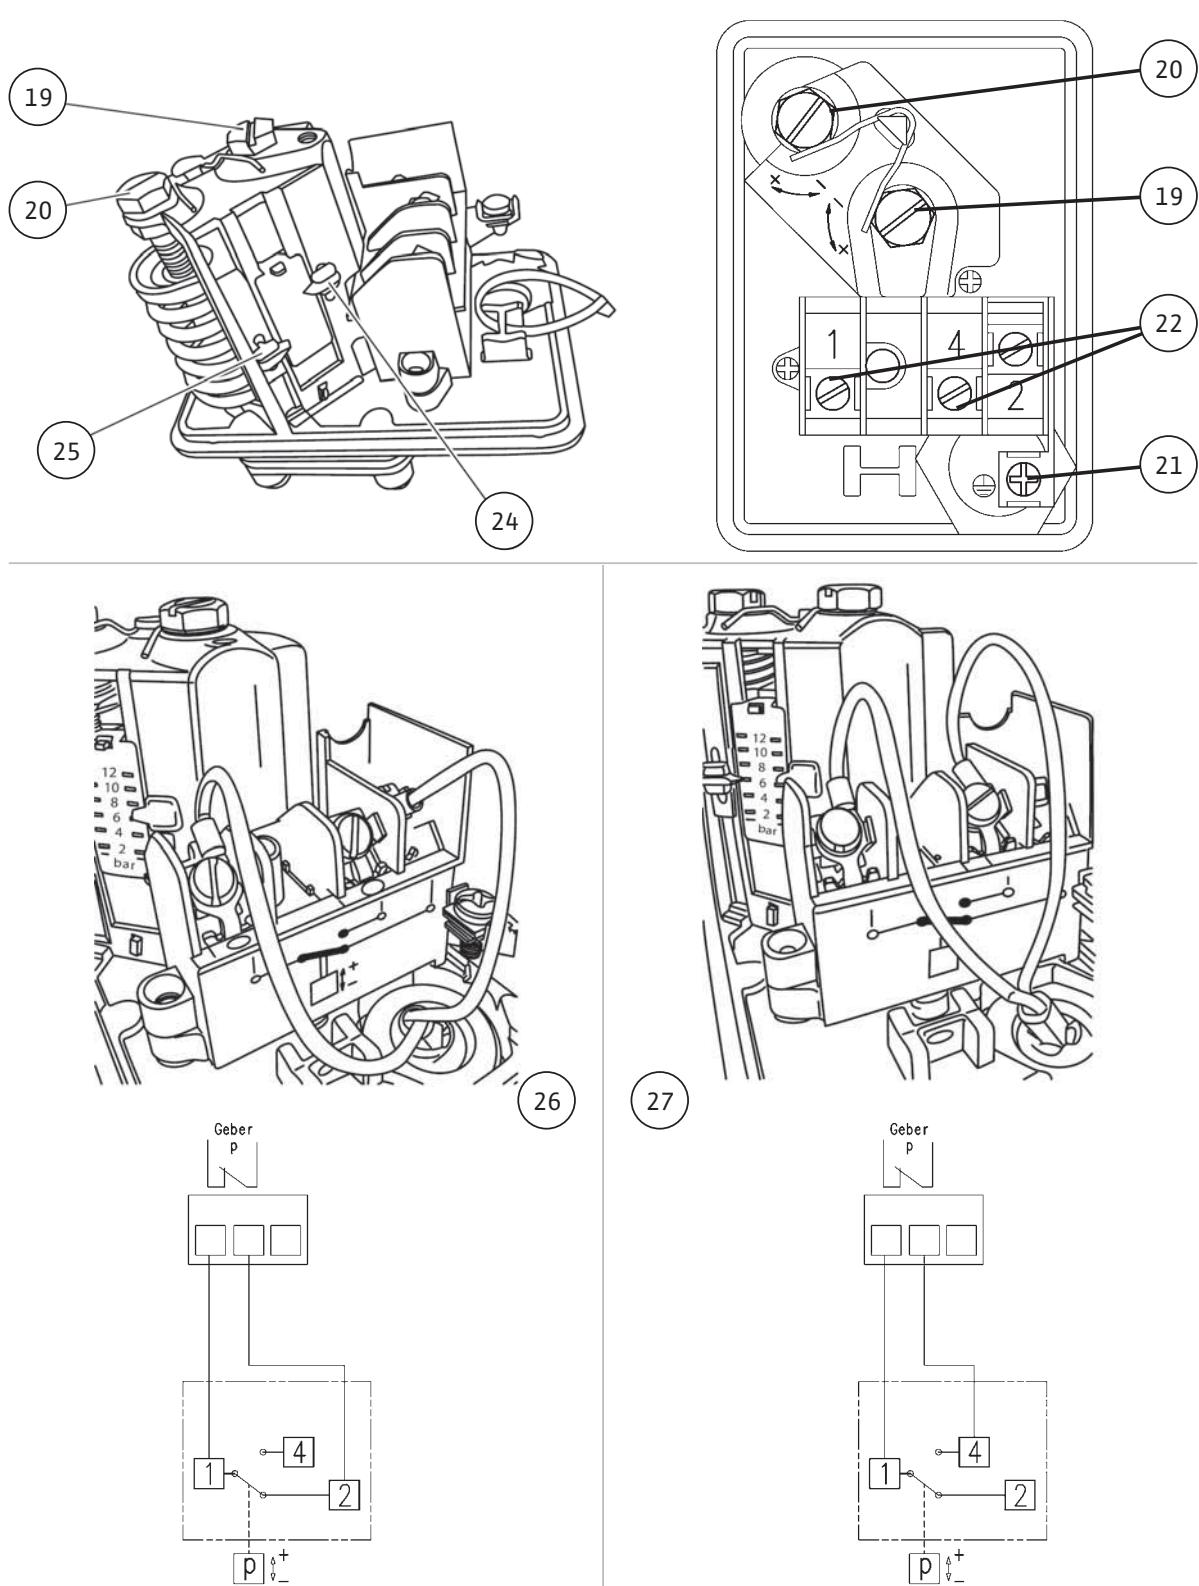

Фиг. 3в

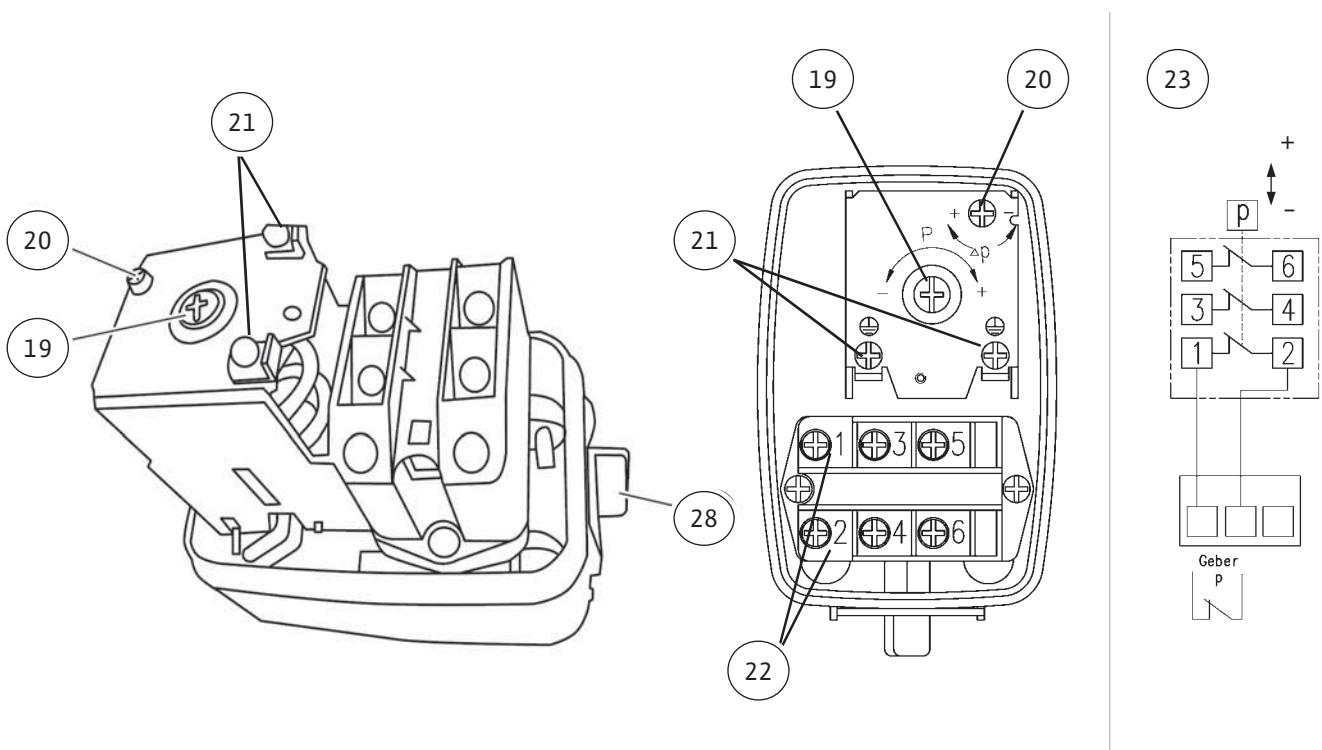

Фиг. 4

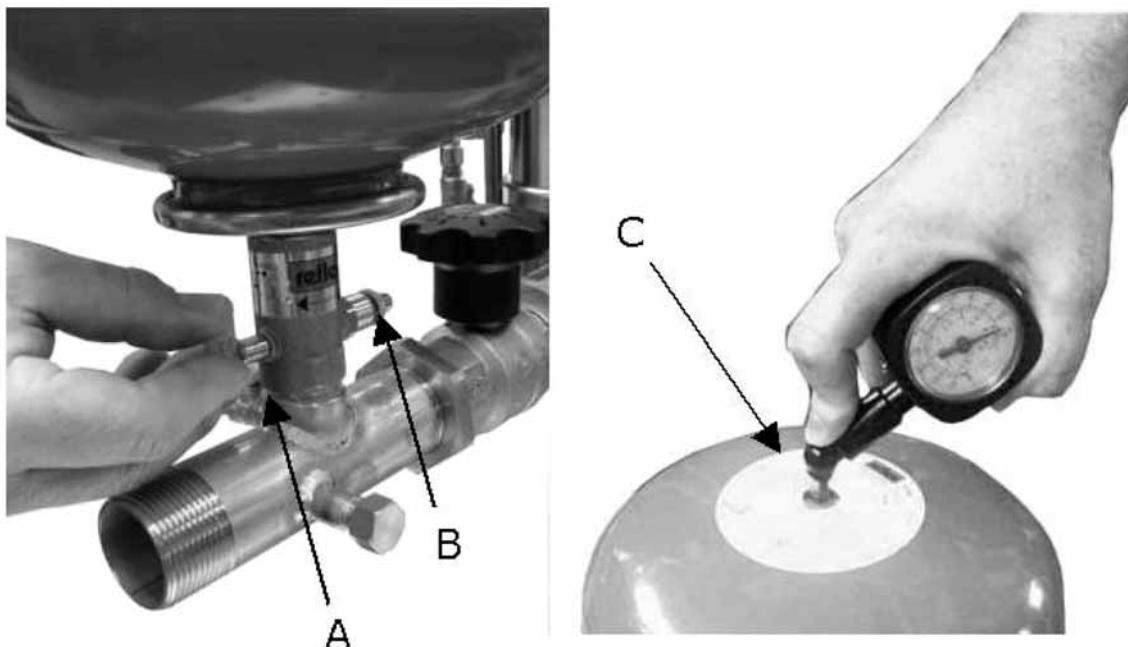

Фиг. 5

Hinweis / advice / attention / atención

- a → Stickstoffdruck entsprechend der Tabelle / Nitrogen pressure according to the table
Pression d'azote conformément au tableau / Presión del nitrógeno según la tabla
- b → PE [bar] Einschaltdruck / starting pressure / Pression de démarrage / Comenzar la presión
- c → PN₂ [bar] Stickstoffdruck / Nitrogen pressure / Pression d'azote / Presión del nitrógeno



PE	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
PN ₂	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	7,1

PE	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
PN ₂	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13


1bar = 100000Pa = 0.1MPa = 0.1N/mm² = 10200kp/m² = 1.02kp/cm²(at) = 0.987atm = 750Torr = 10.2mWs

- d → Stickstoffmessung ohne Wasser / Nitrogen measurement without water / Mesure d'azote hors eau / Medida del nitrógeno sin el agua
- e → Achtung: Nur Stickstoff einfüllen / Note: Only fill in nitrogen / Nota: Remplir Seulement à l'azote / Nota: Completar solamente el nitrógeno


Фиг. 6а

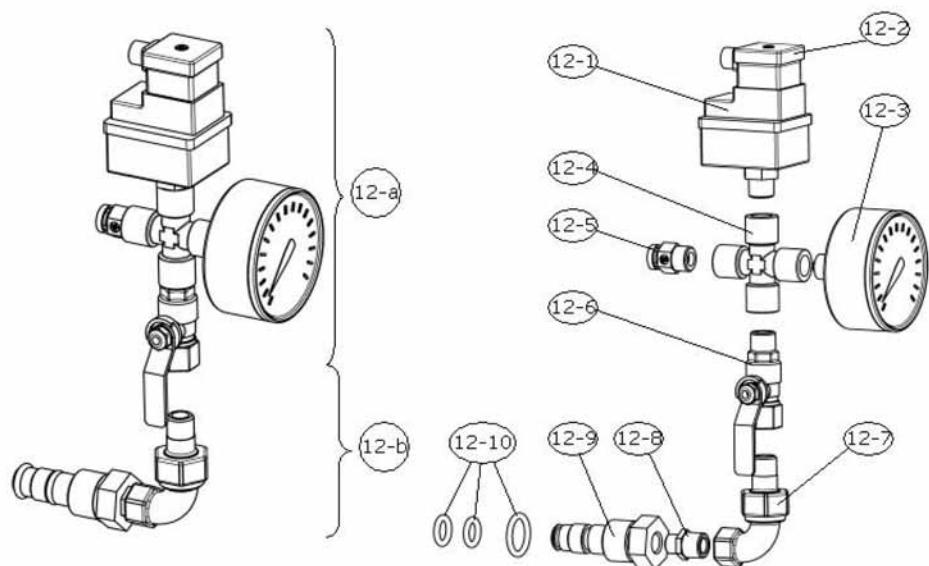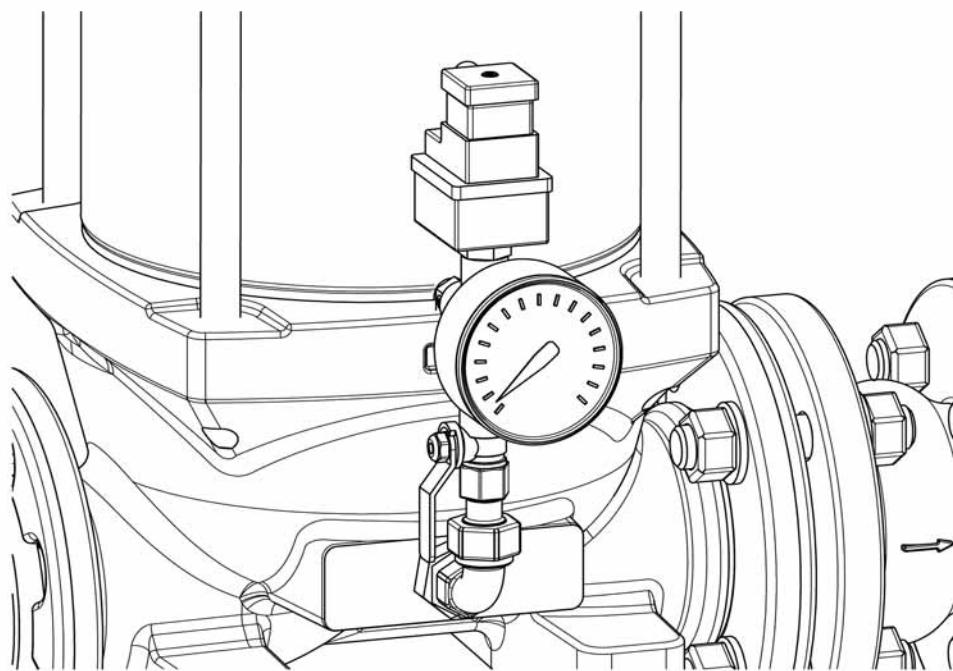


Фиг. 6в

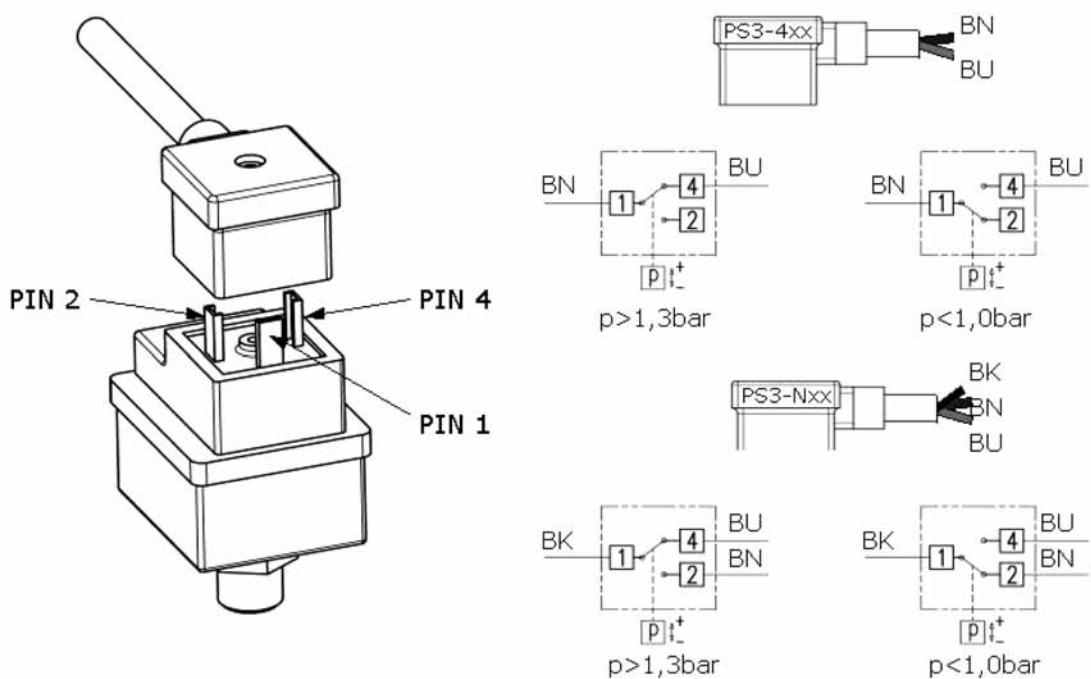


Фиг. 7а

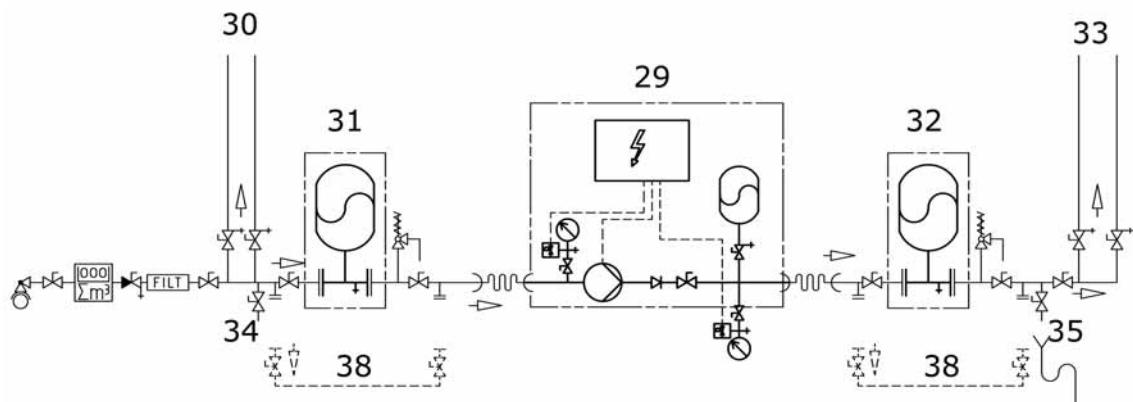


Фиг. 7б

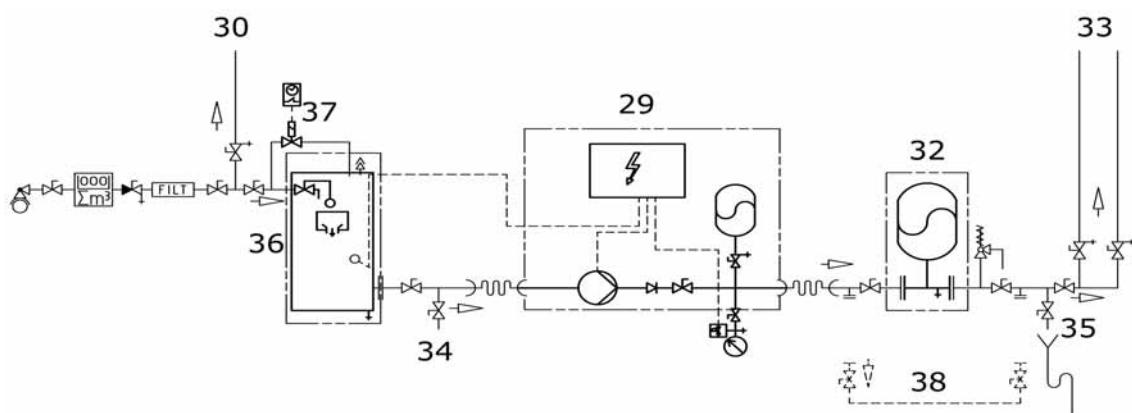


Фиг. 8

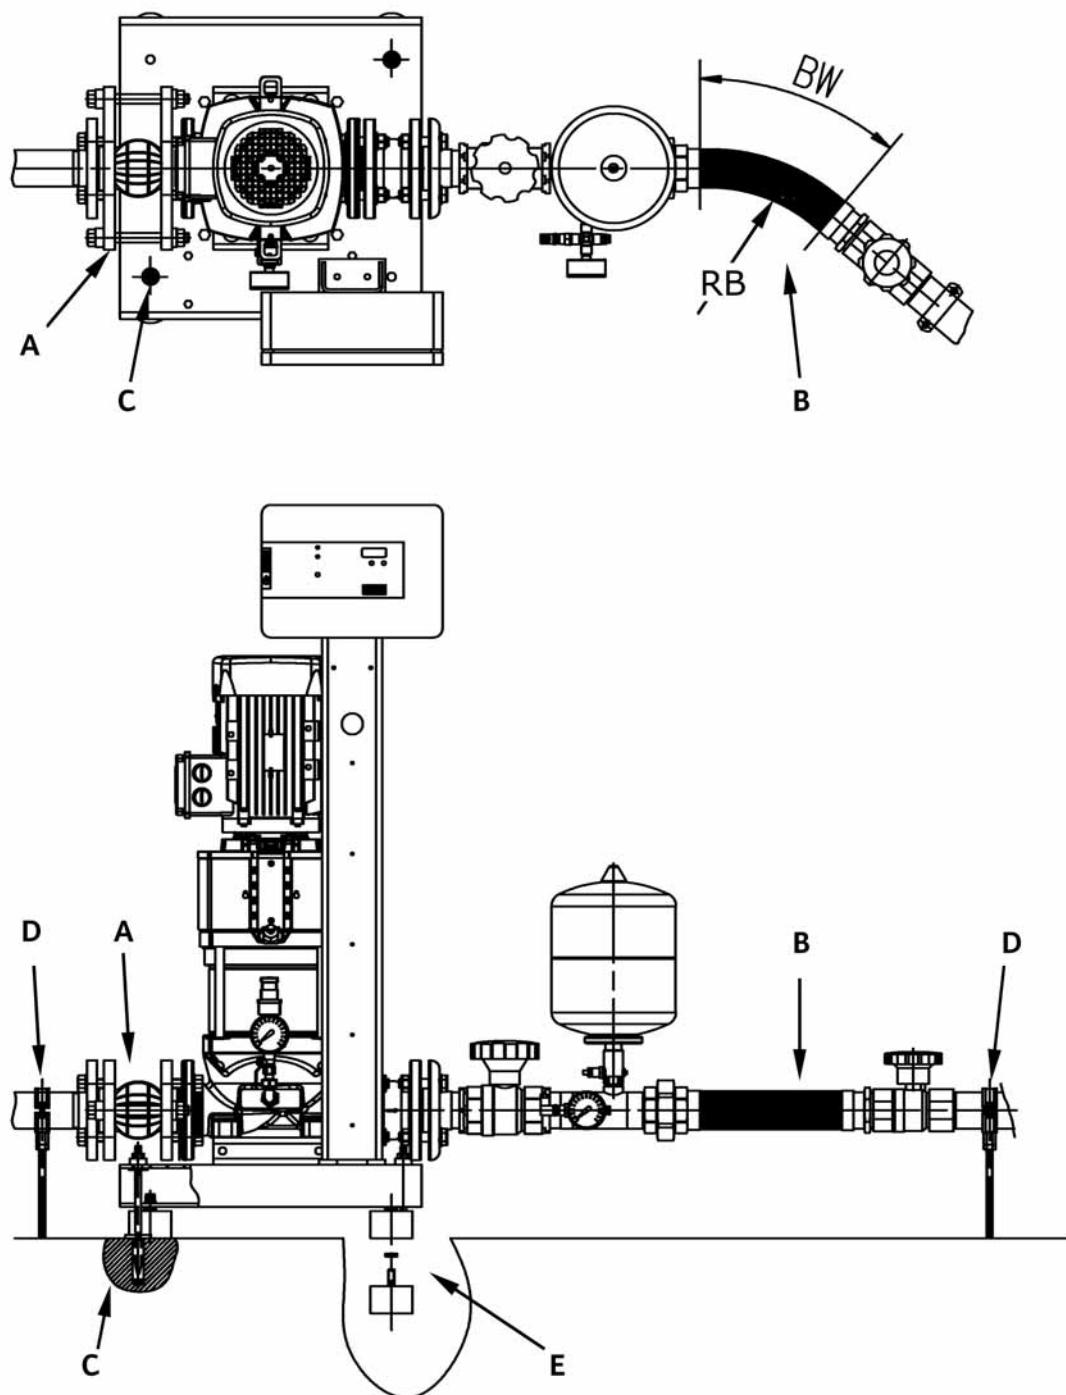



Фиг. 9

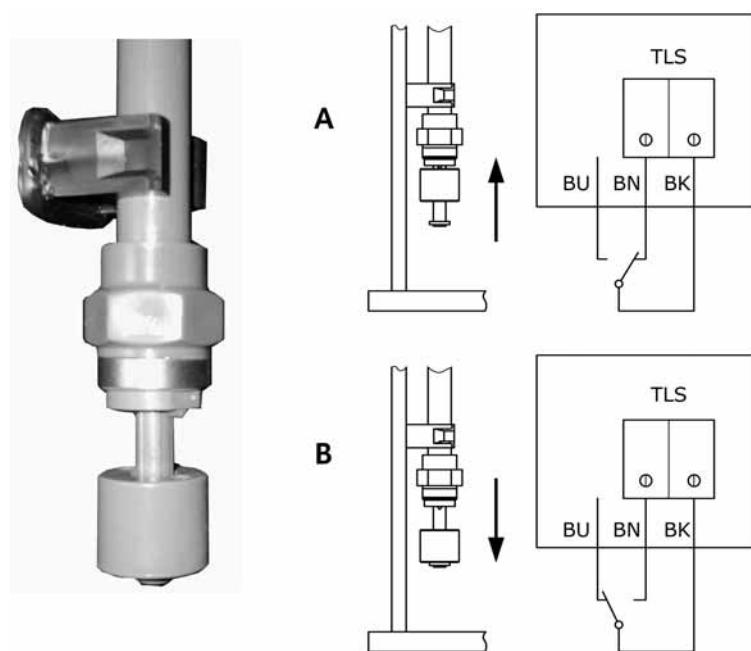

Фиг. 10а

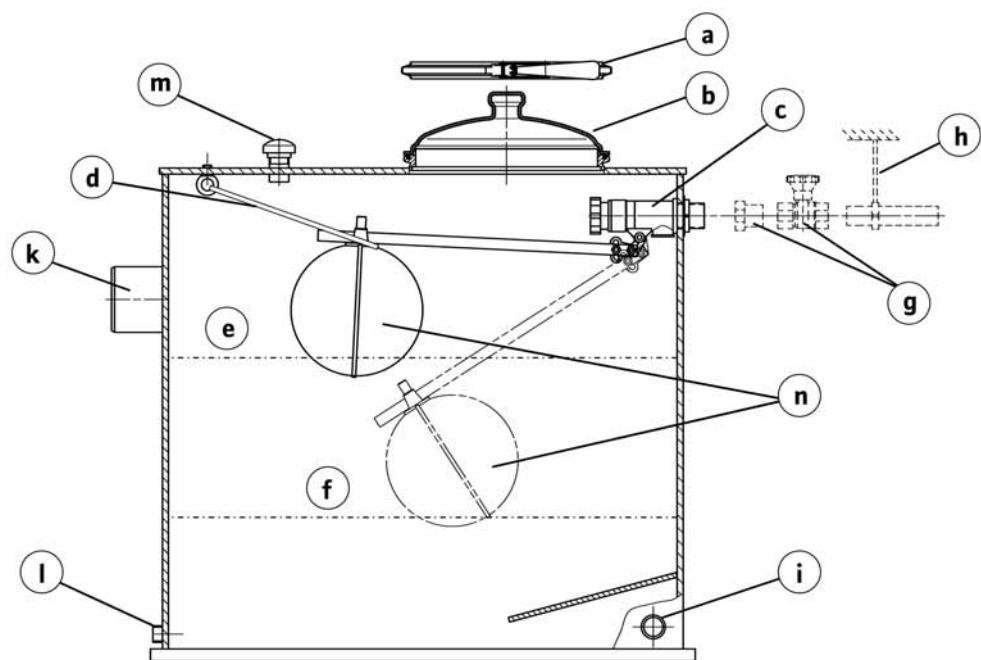

Фиг. 10b

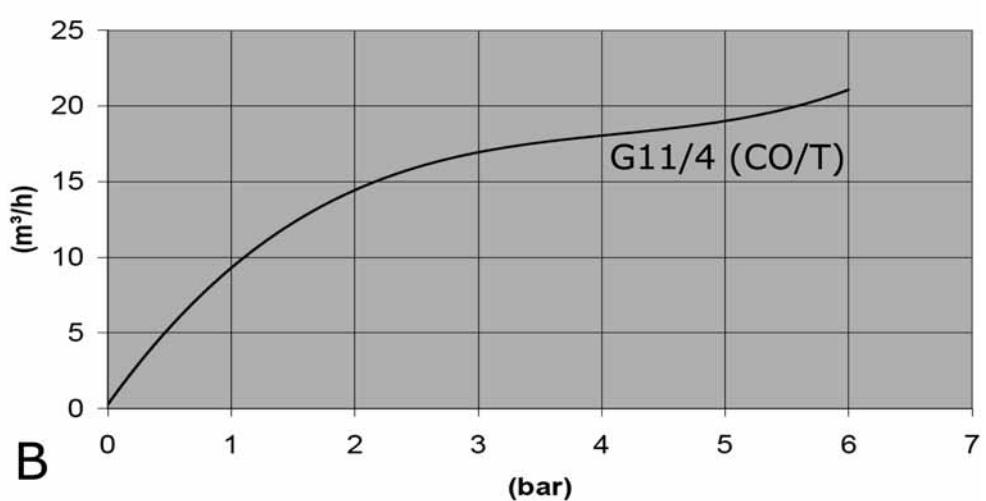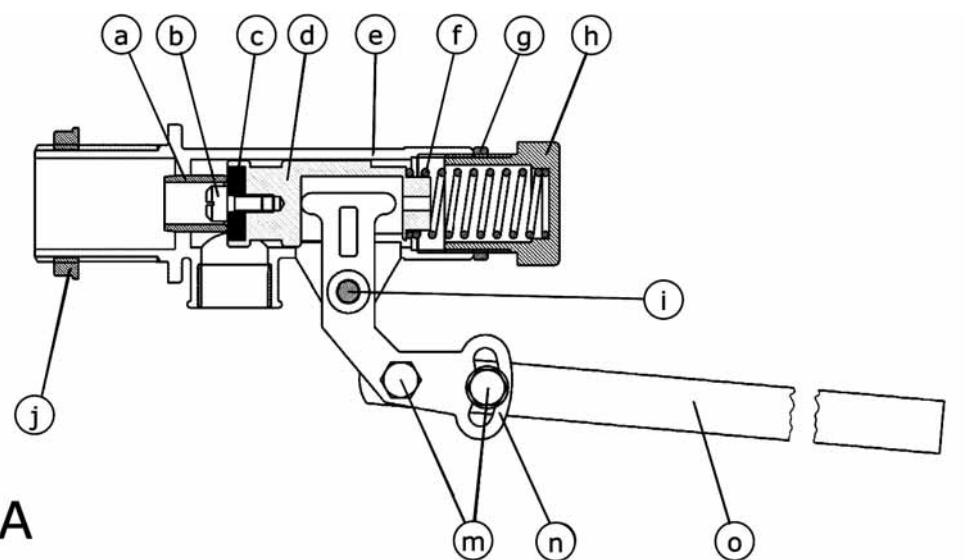

1	Обща информация	4
1.1	За този документ	4
2	Безопасност	4
2.1	Символи за опасност, използвани в инструкцията	4
2.2	Обучение на персонала	4
2.3	Рискове при неспазване на изискванията за безопасност	4
2.4	Изисквания за безопасност към оператора	4
2.5	Безопасност при монтаж и инспекция	4
2.6	Неоторизирана модификация и неоригинални резервни части	5
2.7	Неразрешен режим на работа	5
3	Транспорт и междинно съхранение	5
4	Предназначение	5
5	Данни за изделието	6
5.1	Кодово означение на типовете	6
6	Описание на изделието и окомплектовката	6
6.1	Общо описание	6
6.2	Компоненти на системата	7
6.3	Функциониране на системата	8
6.4	Шум	8
6.5	Комплект на доставката	9
6.6	Окомплектовка	9
7	Инсталиране/монтаж	9
7.1	Място на монтажа	9
7.2	Монтаж	9
7.3	Електрическо свързване	13
8	Пускане в/извеждане от експлоатация	13
8.1	Общи подготвителни и контролни мерки	13
8.2	Зашита от работа на сухо (WMS)	15
8.3	Пускане в експлоатация на системата	15
8.4	Извеждане на системата от експлоатация	15
9	Поддръжка	16
10	Повреди, причини и отстраняване	16
11	Резервни части	16

Легенди към фигураните:**Фиг. 1а** Пример CO-1HELIX V..... /CE+**Фиг. 1б** Пример CO-1MVI..... /ER**Фиг. 1с** Пример CO/T-1MVI.../ER**Фиг. 1д** Пример COR-1HELIX VE..... -GE**Фиг. 1е** Пример COR-1HELIX VE..... /VR**Фиг. 1ф** Пример COR-1MHIE...-GE**Фиг. 1г** Пример COR-1MVISE...-GE

1 Основна рама

2 Помпа

3 Мотор

4 Разширителен мембраниен съд

5 Реле за налягане,resp. сензор за налягане

6 Дренираща арматура

7 Приемен резервоар (само CO/T)

8 Входен отвор

9 Табло за управление

10 Възвратен клапан

11 Затваряща арматура

12 Защита срещу работа на сухо (WMS), опционално

13 Честотен преобразувач

14 Главен прекъсвач (HS), опционално (само COR-1...GE)

15 Манометър

Фиг. 2а Комплект датчик за налягане и разширителен мембраниен съд

4 Разширителен мембраниен съд

5 Датчик за налягане

6 Дренираща арматура

15 Манометър

16 Електрическо свързване, датчик за налягане

17 Изпразване/обезвъздушаване

18 Спирателен вентил

Фиг. 2б Комплект датчик за налягане и разширителен мембраниен съд

4 Разширителен мембраниен съд

5 Датчик за налягане

6 Дренираща арматура

15 Манометър

17 Изпразване/обезвъздушаване

18 Спирателен вентил

Фиг. 3а Реле за налягане, модел FF (преключващ контакт)

19 Регулиращ болт за налягането на изключване (горна точка на превключване)

20 Регулиращ болт за диференциалното налягане (долна точка на превключване)

21 Извод за заземяване (PE)

22 Присъединителни клеми/контакти

24 Скала за налягането на изключване

25 Скала за диференциалното налягане

26 Присъединяване като НЗ контакт (тоест при повишаващо се налягане контактът се отваря)

27 Присъединяване като НО контакт (тоест при повишаващо се налягане контактът се завтаря)

Фиг. 3б Реле за налягане, модел CS (НЗ контакт)

19 Регулиращ болт за налягането на изключване (горна точка на превключване)

20 Регулиращ болт за диференциалното налягане (долна точка на превключване)

21 Извод за заземяване (PE)

22 Присъединителни клеми/контакти

23 Схема на свързване (при повишаващо се налягане контактът се отваря)

28 Ръчен прекъсвач 0 / Автоматичен

Фиг. 4 Обслужване на дрениращата арматура/ проверка на налягането на разширителния мембраниен съд

A Отваряне/затваряне

B Изпразване

C Проверка на входното налягане

Фиг. 5 Справочна таблица за азотното налягане на разширителния мембраниен съд (пример)

a Азотно налягане съгласно таблицата

b Налягане на включване на основната натоварена помпа в bar PE

c Азотно налягане в bar PN2

d Измерване на азота без вода

e Внимание! Пълнене само с азот

Фиг. 6а Комплект за защита срещу работа на сухо (WMS)**Фиг. 6б** Варианти на електрическо свързване/ Схемна логика WMS**12-а** Комплект WMS

12-1 Реле за налягане PS3

12-2 Щепсел PS3-Nxx или PS3-4xx

12-3 Манометър

12-4 Разпределителен елемент

12-5 Обезвъздушителен (вентилационен) клапан

12-6 Спирателен вентил

12-б Комплект WMS-присъединителен комплект за CO-1

12-7 Холендър

12-8 Фитинг

12-9 Пробка за изпразване MVI

12-10 О-образни уплътнителни пръстени

PS3-4xx Двужилиен захранващ кабел, функция на НЗ контакт (при спадащо налягане)

PS3-Nxx Трижилиен захранващ кабел, функция на превключвател

BN кафяво

BU синьо

BK черно

Свързване в таблото за управление (виж приложената схема на свързване)

Фиг. 7а Пример за пряко включване (хидравлична схема)**Фиг. 7b Пример за непряко включване (хидравлична схема)**

29	Система CO-1....
30	Потребителски изводи преди системата
31	Разширителен мембраниен съд (аксесоар) от входната страна с байпас
32	Разширителен мембраниен съд (аксесоар) от нагнетателната страна с байпас
33	Потребителски изводи след системата
34	Захранващ извод за промиване на системата
35	Отводнителен извод за промиване на съоръжението
36	Безнапорен приемен резервоар (аксесоар) от входната страна
37	Устройство за промиване за свързване към входа на приемния резервоар
38	Байпас за проверка/обслужване (не е постоянно инсталиран)

Фиг. 8 Примерен монтаж

A	Компенсатор с ограничители на дължината (аксесоар)
B	Гъвкава тръбна връзка (аксесоар)
C	Закрепване към пода, шумоизолиращо (да се осигури от клиента)
D	Фиксиране на тръбната мрежа, напр. с тръбна скоба (да се осигури от клиента)
E	Завийте виброубивателите (включени в комплекта на доставката) в предвидените приставки с резба и ги фиксирайте посредством контрагайки
BW	Ъгъл на огъване на гъвкавата тръбна връзка
RB	Радиус на огъване на гъвкавата тръбна връзка

Фиг. 9 Сигнален датчик за защита от работа на сухо (поплавъчен прекъсвач) CO/T

A	Резервоар — пълен, контакт — затворен
B	Резервоар — празен, контакт — отворен
	BN = кафяв
	BU = син
	BK = черен
TLS	Контакти в таблото за управление за сигнализация датчик за защита от работа на сухо

Фиг. 10a Приемен резервоар и поплавъчен вентил CO/T

a	Притискателен пръстен за капака
b	Ревизионен отвор с капак
c	Поплавъчен вентил (пълнителен клапан)
d	Осигуровка при транспортиране за поплавъчния вентил
e	Максимално ниво на водата
f	Минимално ниво на водата
g	Затваряща арматура с холендър (да се осигури от клиента)
h	Фиксиране на тръбната мрежа, напр. с тръбна скоба (да се осигури от клиента)
i	Извод за засмукване за помпата
k	Преливник
l	Изпускателен отвор
m	Отвор за подаване и отвеждане на въздух
n	Поплавъчна сачма на пълнителния клапан

Фиг. 10b Поплавъчен вентил**A Конструкция**

a	Гнездо на вентила
b	Болт
c	Уплътнение
d	Тяло на вентила
e	Корпус
f	Пружина
g	Пръстен с резба
h	Тапа
i	Щифт
j	Задържаща гайка
k	Уплътнителна шайба, външна
l	Уплътнителна шайба, вътрешна
m	Болт
n	Рамо на лоста
o	Прът на лоста
B	Характеристика на поплавъчен вентил CO/T (11/4)
m³/h	Обемен поток
bar	Входно налягане

1 Обща информация

Монтаж и пускане в експлоатация само от специализиран персонал!

1.1 За този документ

Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкциите на всички други езици представляват превод на оригиналната инструкция за експлоатация.

Инструкцията за монтаж и експлоатация е неразделна част от продукта. Тя трябва да бъде на разположение по всяко време в близост до продукта. Точното спазване на това указание е предпоставка за правилното използване и обслужване на продукта.

Инструкцията за монтаж и експлоатация съответства на модела на продукта и актуалното състояние на стандартите за техническа безопасност към момента на отпечатването.

Декларация на ЕО за съответствие:

Копие от декларацията на ЕО за съответствие е неразделна част от тази инструкция за експлоатация.

При технически модификации на упоменатите в тази декларация конструкции, които не са съгласувани с нас, декларацията губи своята валидност.

2 Безопасност

Тази инструкция съдържа основни изисквания, които трябва да се спазват при монтаж и експлоатация. Затова е задължително детайлното и изучаване, както от монтажника, така и от оператора, отговорен за експлоатацията. Необходимо е спазването не само на общите изисквания за безопасност, посочени в т.2 «Безопасност», но и специалните изисквания и указания, маркирани със символи за опасност.

2.1 Символи за опасност, използвани в инструкцията

Символи:



Общ символ за опасност

Опасно високо електрическо напрежение

ЗАБЕЛЕЖКА: ...

Сигнални думи:

ОПАСНОСТ!

Изключително опасна ситуация.

Неспазването на изискването би довело до тежки и смъртоносни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от наранявания (дори тежки) или увреждане на здравето на хора при неспазване на изискването.

ВНИМАНИЕ!

Съществува опасност от повреждане на продукта/системата. 'Внимание' се отнася до възможни щети по продукта поради неспазване на указанieto.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Важна информация за работа с продукта.
Насочва вниманието към възможни проблеми.

2.2 Обучение на персонала

Персоналът, извършващ монтажа и пускането в експлоатация трябва да има съответната класификация за този вид дейности.

2.3 Рискове при неспазване на изискванията за безопасност

Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до заплаха за хората и продукта/системата. Неспазването им обезсилва всякакви претенции за гаранционни ремонти (замени) и компенсации на щети. В частност неспазването на изискванията за безопасност би довело до:

- Загуба на важни функции на продукта/системата,
- Повреди при неправилен начин на обслужване и ремонт,
- Опасност от нараняване на хора от електрически, механични и бактериални въздействия,
- Повреда на имущество.

2.4 Изисквания за безопасност към оператора

Да спазва действащите изисквания за безопасна работа.

Да спазва електротехническите изисквания за безопасност. Да спазва местните и общите нормативи (IEC, VDE и др.), както и на местните електроснабдителни дружества.

Този уред не е пригоден да бъде обслужван от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности или недостатъчен опит и/или недостатъчни познания, дори и ако тези лица бъдат надзорявани от отговорник по сигурността или ако са получили от него указания как да работят с уреда.

Децата трябва да бъдат контролирани, така че да се изключи възможността да си играят с уреда.

2.5 Безопасност при монтаж и инспекция

Изиска се всички монтажни, инспекционни и обслужващи дейности да се извършват от квалифициран персонал, запознат детайлно с инструкцията за монтаж и експлоатация.

Дейности по продукта/системата трябва да се извършват само в състояние на покой. Описана в инструкция за монтаж и експлоатация процедура за спиране на продукта/системата непременно трябва да се спазва.

2.6 Неоторизирана модификация и неоригинални резервни части

Изменения на продукта са допустими само след съгласуване с производителя. Оригиналните резервни части и одобрените от производителя аксесоари осигуряват безопасност. Използването на други части може да доведе до отпадане на отговорността за възникналите от това последици.

2.7 Неразрешен режим на работа

Експлоатационната безопасност на доставения продукт се гарантира само при използването му по предназначение съгласно раздел 4 от инструкцията за експлоатация. Да не се нарушават посочените гранични стойности на работните параметри.

3 Транспорт и междуинно съхранение

Системата се доставя върху поставка, върху дървени трупчета за транспортиране или в палет и защитена с фолио срещу влага и прах. Трябва да се спазват посочените на опаковката указания за транспорт и съхранение.



ВНИМАНИЕ! Опасност от материални щети!
Транспортът трябва да се извърши с разрешени товароподемни средства. При това трябва да се отдели особено внимание на стабилността, тъй като поради специфичната конструкция на помпите има изместване на центъра на тежестта към горната зона (диферент на носа!). Транспортиращите ремъци или въжета трябва да се прикрепят към наличните транспортни халки или да се прекарат около основната рама. Тръбите и арматурите не са пригодени за носене на товар и не бива да се използват като захващащи елементи при транспортиране.

ВНИМАНИЕ!

Натоварванията на тръбната мрежа по време на транспорта могат да станат причина за възникването на неуплътненост!

Транспортните размери, тежестите и необходимите отвори за внасяне и транспортиране на системата могат да се намерят в приложения монтажен план или в другата документация.

ВНИМАНИЕ!

Трябва да се вземат необходимите мерки за предпазване на системата от влага, студ и горещина, както и от механични повреди!

Ако при разопаковане на системата и на доставените аксесоари бъдат установени повреди на опаковката, които биха могли да бъдат причинени от падане или преобръщане, проверете внимателно системата и аксесоарите за евентуални дефекти.

Ако е необходимо информирайте фирмата-доставчик (спедитора) или сервисния отдел на Wilo, дори когато първоначално не е била установена повреда.

След сваляне на опаковката системата трябва да се съхранява или монтира в съответствие

с описаните условия за монтаж (виж раздел Инсталиране/монтаж).

4 Предназначение

Автоматичната система за повишаване на налягането с единична помпа, наричана по-долу само системата, се използва в търговски и в битовия сектор там, където има нужда от по-високо налягане от обичайното налягане във водопроводната мрежа и не е необходима резервна помпа, напр. за:

- Битови водоснабдителни и охлажддащи системи,
- Индустриски водоснабдителни и охлажддащи системи,
- Системи за снабдяване с вода за пожарогасене,
- Напоителни и дъждовални съоръжения.
- При проектиране и инсталация трябва да се имат предвид слепните стандарти и директиви (или техните местни съответствия):

- DIN 1988,
- DIN 2000,
- Европейска Директива 98/83/EO,
- Наредба за питейната вода TrinkwV 2001,
- Разпоредби на DVGW (Немски съюз на специалистите по газо- и водоснабдяване).

Трябва да се внимава работният флуид да не разяжда използваните в системата материали нито по химичен, нито по механичен начин и да не съдържа абразивни или дълговлакнести компоненти.

Моделите CO-1.. (фиг. 1a и фиг. 1b) или COR-1.. (фиг. 1d до фиг. 1f) могат да се свързват към обществената водопроводна мрежа както пряко, така и непряко посредством приемен резервоар от каталога на Wilo или приемен резервоар, осигурен от клиента.

Моделът CO/T... (фиг. 1c) се доставя с вграден приемен резервоар и по този начин вече е подготвен за непряко свързване към обществената водопроводна мрежа.



5 Данни за изделието

5.1 Кодово означение на типовете

Напр.: CO-1 Helix V22 08/CE+

CO	CO mpact — Компактна система за повишаване на налягането
1	С една помпа
Helix V	Серийно обозначение на помпите (виж приложената документация на помпите)
22	Номинален дебит Q [m ³ /h]
08	Брой на степените на помпите
CE+	Табло за управление, тук Controller Economy +

Напр.: CO/T-1 MVI 2 04/ER

CO	CO mpact — Компактна система за повишаване на налягането
/T	С вграден приемен резервоар за отдрягване на системата
1	С една помпа
MVI	Серийно обозначение на помпите (виж приложената документация на помпите)
2	Номинален дебит Q [m ³ /h]
04	Брой на степените на помпите
ER	Табло за управление, тук Economy Regler

Напр.: COR -1 Helix VE22 03 -GE

CO	CO mpact — Компактна система за повишаване на налягането
R	Регулиране посредством честотен преобразувател
1	С една помпа
Helix VE	Серийно обозначение на помпите (виж приложената документация на помпите)
22	Номинален дебит Q [m ³ /h]
03	Брой на степените на помпите
GE	Основен модул, тоест без допълнително табло за управление Регулирането се извършва посредством вградения честотен преобразувател на помпата

Напр.: COR-1Helix VE5203/3/VR

CO	CO mpact — Компактна система за повишаване на налягането
R	Регулиране посредством честотен преобразувател
1	С една помпа
Helix VE	Серийно обозначение на помпите (виж приложената документация на помпите)
52	Номинален дебит Q [m ³ /h]
03	Брой на степените на помпите
/3	Брой на редуцираните степени
VR	Табло за управление, тук Vario Regler

Напр.: COR-1MHIE 406-2G-GE

CO	CO mpact — Компактна система за повишаване на налягането
R	Регулиране посредством честотен преобразувател
1	С една помпа
MHIE	Серийно обозначение на помпите (виж приложената документация на помпите)
4	Номинален дебит Q [m ³ /h]
03	Брой на степените на помпите
2G	Указание за поколението
GE	Основен модул, тоест без допълнително табло за управление Регулирането се извършва посредством вградения честотен преобразувател на помпата

6 Описание на изделието и окомплектовката

6.1 Общо описание

Системата с нормално засмукваща, вертикално (MV... или Helix V...) или хоризонтално (MH...) инсталирани, многостъпална **центробежна помпа за високо налягане** се доставя като компактна система с цялостно затръбяване и заводски слобена. Трябва да се изпълни само свързването на входния и напорния тръбопровод, както и електрическото свързване. Системите от серията CO-1 (фиг. 1а и 1б) и COR-1 (фиг. 1д до 1f) са монтирани върху стоманена основна рама с виброубиватели. Системите от серията CO/T (фиг. 1е) са монтирани върху основна плоча от изкуствен материал заедно с приемен резервоар от изкуствен материал. Еventуалните отделно поръчани и доставени аксесоари трябва да се монтират допълнително.

Системите CO-1 и COR-1 могат да се свържат към водопроводната мрежа както пряко (схема на фиг. 7а), така и непряко (схема на фиг. 7б). При доставка със самозасмукваща помпа (специално изпълнение) системата може да бъде свързана към обществената водопроводна мрежа само непряко (отделяне на системата посредством безнапорен приемен резервоар). Указания за използвания вид помпа ще намерите в приложената инструкция за монтаж и експлоатация на помпата. Системите от модел CO/T са предварително подгответи за непряко свързване към обществената водопроводна мрежа посредством вградения приемен резервоар с допълнително захранване в зависимост от нивото и отделяне на системата.

При приложение за водоснабдяване с питейна вода и/или за противопожарна защита трябва да се спазват съответните валидни законови

разпоредби и норми. Съгласно валидните разпоредби (в Германия съгласно DIN 1988 (DVGW)) системите трябва да се есплоатират и поддържат така, че да се гарантира постоянно експлоатационна безопасност на водо-снабдяването и да не се влияе негативно нито на общественото водоснабдяване, нито на други потребителски системи. Относно свързването и вида на свързването към обществените водопроводни мрежи трябва да се спазват съответните валидни стандарти или директиви (виж Глава 4 «Предназначение» на страница 5); които евентуално могат да бъдат допълнени от **разпоредбите на водоснабдителните предприятия (ВП) или на компетентната служба за противопожарна охрана**. Освен това трябва да се вземат предвид местните особености (напр. твърде високо или много непостоянно входно налягане, което налага монтирането на редуцирвентил).

6.2 Компоненти на системата

Системата се състои от няколко основни компонента, които са описани по-долу. В комплекта на доставката е включена отделна инструкция за монтаж и експлоатация на най-важните за обслужването съставни части/компоненти (виж също и приложения монтажен план).

Механични и хидравлични компоненти на системата:

Серия CO-1 и COR-1 (фиг. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f) Системата е монтирана върху **основна рама с виброубиватели (1)**. Тя се състои от **центробежна помпа за високо налягане (2)** с **трифазен мотор (3)**, като от напорната страна на помпата са монтирани **затваряща арматура (11)** и **възвратен клапан (10)**. Освен това в системата е монтиран затварящ се модул с **реле за налягане или сензор за налягане (5)** (в зависимост от вида на таблото за управление) и **манометър (15)**, както и един 8-литров **разширителен мембраниен съд (4)** със затваряща се **проточна арматура (6)** (за пропичане съгласно DIN 4807, Част 5). Като опция на отводнителния извод или на входния тръбопровод на помпата може да бъде монтиран или да се монтира впоследствие модул за **защита от работа на сухо (WMS) (12)**. **Таблото за управление (9)** е монтирано на основната рама посредством стойка и е свързано фабрично с електрическите компоненти на системата.

Серия CO/T-1 (фиг. 1c)

Системата е монтирана на **основна плоча от изкуствен материал (1)**, върху която е монтиран и вградения **приемен резервоар (7)**. Тя се състои от **центробежна помпа за високо налягане (2)** с **трифазен мотор (3)**, като от напорната страна на помпата са монтирани **затваряща арматура (11)** и **възвратен клапан (10)**. Освен това в системата е монтиран затварящ се модул с **реле за налягане или сензор за**

налягане (5) (в зависимост от вида на таблото за управление) и **манометър (15)**, както и един 8-литров **разширителен мембраниен съд (4)** със затваряща се **проточна арматура (6)** (за пропичане съгласно DIN 4807, Част 5). В приемния резервоар е инсталиран **поплавъчен пре-късвач (фиг. 9)** като сигнален датчик за защита от работа на сухо. Подаването на вода от водоснабдителната мрежа в приемния резервоар става посредством **поплавъчен вентил (фиг. 10a и 10b)**, който се отваря и затваря в зависимост от нивото.

Таблото за управление (9) е монтирано на резервоара върху монтажен панел и е свързано фабрично с електрическите компоненти на системата.

В приложената инструкция за монтаж и експлоатация цялата система е описана само най-общо, без да се влеза в подробности относно обслужването на таблото за управление (по този въпрос виж раздел 7.3 и приложената документация на таблото за управление).

Центробежна помпа за високо налягане (2) с трифазен мотор (3):

В зависимост от предназначението и търсene мощностни параметри в системата се монтират различни видове многостъпални центробежни помпи за високо налягане.

Информация за помпата се съдържа в приложената инструкция за монтаж и експлоатация.

Табло за управление (9):

За управление и регулиране на системата могат да се доставят и монтират табла за управление с различна конструкция и различна степен на комфорт. Информация относно таблото за управление, монтирано в тази система, има в приложената инструкция за монтаж и експлоатация.

При системи от серията COR-1...GE няма отделно табло за управление. Регулирането става посредством вградения честотен преобразувател на помпата. Информация относно обслужването и начина на работа можете да намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на помпата.

Комплект датчик за налягане/разширителен мембраниен съд (фиг. 2a):

Наличен при системи с конструкция CO-1.../CE+ ; CO/T-1.../CE+; COR-1.../GE и COR-1.../VR

- Разширителен мембраниен съд (4) с проточна арматура (6)
- Манометър (15)
- Датчик за налягане (5)
- Електрическо свързване, датчик за налягане (16)
- Изправяване/обезвъздушаване (17)
- Спирателен вентил (18)

Комплект реле за налягане/разширителен мембраничен съд (фиг. 2b и фиг. За или фиг. 3b):
Наличен при системи с конструкция CO-1.../ER; CO/T-1.../ER

- Разширителен мембраничен съд (4) с проточна арматура (6)
- Манометър (15)
- Реле за налягане (5) модел FF (фиг. За) или модел CS (фиг. 3b)
- Електрическо свързване, реле за налягане FF (фиг. За.) или реле за налягане CS (фиг. 3b)
- Изпразване/обезвъздушаване (17)
- Спирателен вентил (18)

6.3 Функциониране на системата

Еднопомпените системи за повишаване на налягането Wilo серийно са оборудвани с нормално засмукваща, многостъпална центробежна помпа за високо налягане с трифазен мотор. Тя се захранва с вода от входния отвор (8). При използване на самозасмукваща помпа или като цяло при режим на засмукване от по-ниско разположени резервоари трябва да се инсталира отделен, устойчив на вакуум и на напор смукателен тръбопровод с приемен клапан, който трябва да е разположен с постоянен наклон от резервоара нагоре към входа на помпата. Помпата повишава налягането и изпомпва водата по напорния тръбопровод към потребителя. За тази цел тя се включва и изключва, resp. се регулира в зависимост от налягането. За контрол на налягането се използва, в зависимост от вида на таблото, или сензор за налягане (фиг. 2a) или механично реле за налягане (фиг. 2b).

• Реле за налягане при системи от серия CO-1 и CO/T-1 с ER:

Механичното реле за налягане служи за контрол на наличното налягане от тази страна на помпата, която води към консуматора. При увеличаващо се засмукване на вода налягането в тръбопровода към консуматора спада. При достигане на минималното налягане на включване, зададено на релето за налягане, към таблото за управление се изпраща комутационен сигнал, след което таблото за управление незабавно включва помпата. Обратно — при намаляване на засмукваната вода (затваряне на крана към водопроводната мрежа) налягането в системата се увеличава. При достигане на налягането на изключване, зададено на релето, отново се изпраща комутационен сигнал към таблото за управление и помпата се изключва. По-точно описание на режима и процеса на регулиране ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление.

• Сензор за налягане при системи от серия CO-1 и CO/T-1 с CE+ или COR-1...-GE и COR-1.../VR:

Сензорът за налягане постоянно измерва действителната стойност на налягането, преобразува я в аналогов токов сигнал и я предава на наличното табло за управление. В зависи-

most от нуждата и от вида на регулиране, таблото за управление включва или изключва помпата или променя скоростта на помпата така, че да се достигнат зададените параметри. По-точно описание на режима и процеса на регулиране и на възможните настройки ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление.

Монтираният разширителен мембраничен съд (4) (общ обем прибл. 8 литра) в определена степен играе ролята на буфер спрямо датчика за налягане, resp. релето за налягане и предотвратява колебанията в регулирането при включване и изключване на системата. Той обаче гарантира също и минимално засмукване на вода (напр. при малки течове) от наличния запасен обем, без да се включва помпата. По този начин се намалява честотата на включване на помпата и се стабилизира експлоатационното състояние на системата.

ВНИМАНИЕ!

За да се предпази механичното уплътнение, resp. плъзгащия лагер, помпата не бива да работи на сухо. Работата на сухо може да доведе до неуплътненост на помпата!

При пряко свързване към обществената водопроводна мрежа като аксесоар се предлага устройство за защита от работа на сухо (WMS) (12) (за подробности виж фиг. ба и 6b), което контролира наличното входно налягане и чийто комутационен сигнал се обработва от таблото за управление. Монтажът на комплекта за защита от работа на сухо WMS се извършва на отвора за източване на помпата (за тази цел е необходим допълнителен присъединителен комплект WMS (фиг. ба, 12b) за CO-1 от каталога с аксесоари на Wilo) или на монтажно място във входящия тръбопровод, което трябва да се предвиди специално за тази цел.

При непряко свързване (отделяне на система посредством безнапорен приемен резервоар) за защита от работа на сухо трябва да се предвиди сигнален датчик, който работи в зависимост от нивото и който се монтира в приемния резервоар. При системи от серията CO/T или при използване на приемен резервоар Wilo в комплекта на доставката е включен поплавъчен прекъсвач (фиг. 9). За осигурени от клиента резервоари в каталога на Wilo се предлагат различни сигнални датчици за допълнително монтиране (напр. поплавъчен прекъсвач WA65 или електроди за отчитане на работа на сухо с реле за нивоконтрол SK277).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При инсталации за питейна вода трябва да се използват материали, които не влошават качеството на водата!

6.4 Шум

В зависимост от необходимата мощност система се доставя с най-различни помпи, които могат да се различават значително и по отношение на образуването на шум и вибрации.

Информация за съответните данни има в инструкцията за монтаж и експлоатация на помпата, респ. в данните за помпата в каталога.

6.5 Комплект на доставката

- Еднопомпена система за повишаване на налягането,
- Инструкция за монтаж и експлоатация на еднопомпената система за повишаване на налягането,
- Инструкция за монтаж и експлоатация на помпите,
- Инструкция за монтаж и експлоатация на таблото за управление,
- Приемателен сертификат за проведено изпитване от завода (съгласно EN10204 3.1.B),
- Евентуално монтажен план,
- Евентуално електрическа схема,
- Евентуално инструкция за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател,
- Евентуално приложение за заводската настройка на честотния преобразувател,
- Евентуално инструкция за монтаж и експлоатация на сигналния датчик,
- Евентуално списък на резервните части.

6.6 Окомплектовка

При нужда аксесоарите се поръчват отделно.
Аксесоари от каталога на Wilo са напр.:
 • Открыт приемен резервоар,
 • По-голям разширителен мембраниен съд (от страната на входното или на крайното налягане),
 • Предпазен клапан,
 • Защита от работа на сухо:
 • Устройство за защита от работа на сухо (WMS) (фиг. 6a и 6b) при режим на захранване (поне 1,0 bar) (в зависимост от заданието може да се достави фабрично монтирано в системата),
 • Поплавъчен прекъсвач,
 • Електроди за отчитане на работа на сухо с реле за нивоконтрол,
 • Електроди за резервоар на клиента (специален аксесоар по поръчка),
 • Гъвкави свързвращи тръби,
 • Компенсатори,
 • Фланци с резба,
 • Звукопогъщаща обшивка (специален аксесоар по поръчка).

7 Инсталиране/монтаж

7.1 Място на монтажа

- Системата трябва да се монтира в техническата централа или в сухо, проветриво, защищено от студ отделно помещение, което може да се заключва (евентуално изискване на стандарта DIN 1988).
- В монтажното помещение трябва да се предвиди отводняване на пода в достатъчна степен (връзка с канализацията или др.).
- В помещението не бива да има или да проникват вредни газове.
- Трябва да се предвиди достатъчно място за работи по поддръжката, основните размери са посочени в приложени монтажен план. До системата трябва да има свободен достъп поне от две страни.
- Площта, на която ще се монтира системата, трябва да бъде хоризонтална и гладка. Фундаментът трябва да издръжка на достатъчно стично натоварване.
- Системата е предвидена за максимална температура на околната среда от +0 °C до 40 °C при относителна влажност на въздуха 50 %.
- Монтажът и експлоатацията в близост до жилищни и спални помещения са неподходящи.
- За да се избегне предаването на шума и за да се гарантира свързване без механично напрежение на тръбопроводите преди и след помпата трябва да се използват компенсатори с ограничители на дължината или гъвкави тръбни връзки!

7.2 Монтаж

7.2.1 Фундамент/основа

Конструкцията на системата позволява монтаж върху гладък бетонен под. С поставянето на опорната рама върху виброубиватели, регулируеми по височина, се създава шумоизолация спрямо корпуса.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Възможно е по технически причини във връзка с транспортирането виброубивателите да не са монтирани при доставката. Преди монтажа на системата се уверете, че всички виброубиватели са монтирани и фиксираны с контрагайки (виж също фиг. 8).

При допълнително закрепване към пода от страна на клиента трябва да се има предвид, че трябва да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на предаването на шума.

7.2.2 Хидравлично свързване и тръбна мрежа

- При свързване към обществената мрежа за питейна вода трябва да се спазват изискванията на оторизираните местни водоснабдителни предприятия.
- Свързването на системата може да се извърши едва след приключването на всички заваръчни и споителни работи и необходимо изплакване и, ако е нужно, дезинфекция на тръбната система и на доставената система (виж точка 7.2.3).
- Осигурената от монтажника тръбна мрежа непременно трябва да се инсталира без механично напрежение. За тази цел се препоръчват компенсатори с ограничение на дължината или гъвкави тръбни връзки, за да се избегне разтягането на тръбните връзки и да се сведе до минимум пренасянето на вибрациите на системата към инсталацията на сградата. Крепежните елементи на тръбопроводите не бива да се закрепват към затръбяването на системата, за да се избегне пренасянето на шум към корпуса (за пример виж фиг. 8).
- Съпротивлението по пътя на потока в засмукващия тръбопровод трябва да се поддържа възможно най-малко (т.е. къс тръбопровод, малобройни колена, достатъчно голяма затваряща арматура), в противен случай при голям дебит поради значителна загуба на налягането може да се задейства защитата от работа на сухо (поддържайте напора на помпата, избегвайте загуба на налягането и кавитация).

7.2.3 Хигиена (TrinkwV 2001)

Предоставената Ви система отговаря на валидните технически правила и е фабрично изпитана за безупречно функциониране. Моля имайте предвид, че при използване в системи за питейна вода цялата система за водоснабдяване с питейна вода трябва да бъде предадена на потребителя в безупречно хигиенно състояние! Освен това трябва да се спазват съответните местни разпоредби. (ИВ Германия: DIN 1988, Част 2, Раздел 11.2, и коментарите към DIN; съгласно TwVO § 5. алинея 4, това включва и микробиологични изисквания, ако е необходимо промиване,resp. при определени обстоятелства също и дезинфекция. Границите стойности, които трябва да бъдат спазвани, са посочени в TwVO § 5).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Замърсената питейна вода е заплаха за човешкото здраве!

- Промиването на тръбопроводите и системата намалява риска от влошаване на качеството на питейната вода!
- При по-дълъг период на покой на системата непременно подновете водата!

След доставката инсталирайте системата колкото е възможно по-бързо на предвиденото място за монтаж. Направете цялостно промиване. За по-лесно промиване на системата препоръчваме да се монтира тройник от страната, която води към консуматора (при разширите-

лен мембраниен съд от страната на крайното налягане — непосредствено зад него) преди следващия спирателен кран. Неговото разклонение, снабдено със спирателен кран, служи за изпразване в канализационната система по време на изплакването и трябва да бъде оразмерено в съответствие с максималния дебит на помпата (виж също схемата на фиг. 7a и 7b). Ако няма възможност за свободно оттиchanе, то при свързването на маркуч например трябва да се спазват изискванията на DIN 1988 част 5.

7.2.4 Защита от работа на сухо/недостиг на вода (окомплектовка)

- Монтиране на защитата от работа на сухо:
 - При директно свързване към обществената водоснабдителна мрежа:

Завийте устройството за защита от работа на сухо (WMS) към предвидения за тази цел съединителен накрайник в смукателния тръбопровод (при последващ монтаж) или към отвора за изпразване на помпата и го упълтнете (фиг. 6a). За тази цел използвайте допълнително присъединителния комплект WMS за CO-1.... Изпълните електрическото свързване в таблото за управление съгласно инструкцията за монтаж и експлоатация и електрическата схема на таблото.
 - Системите от серията CO/T серийно са оборудвани с поплавъчен прекъсвач за контрол на нивото като защита от работа на сухо (фиг. 9).
 - При непряко свързване посредством приемен резервоар Wilo също серийно е монтиран поплавъчен прекъсвач за контрол на нивото като защита от работа на сухо. В този случай трябва само да се направи електрическото свързване към таблото за управление на системата съгласно инструкцията за експлоатация и електрическата схема на таблото. Спазвайте също и инструкцията за експлоатация на приемния резервоар.
 - При непряко свързване, т.е. при работа с осигурени от клиента резервоари:

Монтирайте поплавъчния прекъсвач в резервоара така, че при спадане на нивото на водата до около 100 mm над отвора за засмукване на вода да подава сигнал «недостиг на вода».

Алтернатива:

Инсталирайте 3 потопяими електроди в приемния резервоар. Те трябва да бъдат разположени по следния начин: Първият електрод трябва да се постави като маса малко над дъното на резервоара (трябва винаги да е потопен), за долното ниво на превключване (недостиг на вода) вторият електрод трябва да се постави на около 100 mm над отвора за засмукване на вода. За горното ниво на превключване (отмяна на сигнала «недостиг на вода») третият електрод трябва да се монтира най-малко на 150 mm над долния електрод. Електрическото свързване с таблото за управление трябва да се направят в съответ-

ствие с инструкцията за монтаж и експлоатация и електрическата схема на таблото.

7.2.5 Разширителен мембраниен съд (окомплектовка)

От съображения за безопасност по време на транспорта и по-голяма хигиена разширителният мембраниен съд (8 литра), включен в комплекта на доставката на системата, може да бъде доставен без да е монтиран (тоест като допълнителен пакет). Преди пускане на системата в експлоатация той трябва да бъде монтиран на проточната арматура (виж фиг. 4).

ЗАБЕЛЕЖКА

При това трябва да се внимава да не се усуче проточната арматура. Арматурата е монтирана правилно, когато изпразваният клапан (виж също фиг. 4) респ. отпечатаните указателни стрелки за посоката на течението преминават паралелно на напорния тръбопровод.

Ако, например при система без помпа с управляеми обороти, трябва да се инсталира допълнителен по-голям разширителен мембраниен съд, то трябва да се спазва прилежащата инструкция за монтаж и експлоатация. При инсталации за питейна вода трябва да се използва разширителен мембраниен съд с пропитане съгласно DIN4807. Трябва да се осигури също така и достатъчно място за поддръжката или подмяната на мембраниния съд.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да се правят редовни проверки на разширителните мембранини съдове съгласно

директива 97/23/EO! (в Германия освен това трябва да се спазва и Наредбата за експлоатационна безопасност, чл. 15 (5) и чл. 17, както и Приложение 5)

За проверките, инспекциите и работите по поддръжката пред и зад резервоара трябва да се предвиди по една затваряща арматура в тръбопровода. За да се избегне спиране на системата, пред и зад разширителния мембраниен съд могат да се предвидят отвори за байпас за извършване на работите по поддръжката. Една такава байпасна връзка трябва да се сваля изцяло след приключване на работите по поддръжката, за да се избегне образуването на застояла вода! (За примери виж схемите на фиг. 7a и 7b). Специфични указания за поддръжката и проверката ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на съответния разширителен мембраниен съд. При оразмеряване на разширителния мембраниен съд трябва да се имат предвид съответните особености на системата и данните за дебита на системата. Трябва да се внимава и да се осигури достатъчно пропитане през разширителния мембраниен съд. Максималният дебит на системата не трябва да превишава максимално допустимия дебит на отвора на разширителния мембраниен съд (виж таблица 1, респ. данните от фирмата табелка и инструкцията за монтаж и експлоатация на резервоара).

Свързване на разширителния мембраниен съд

Присъед. размер DN	20	25	32	50	65	80	100
Свързване	R _p 3/4"	R _p 3/4"	R _p 3/4"	Фланец	Фланец	Фланец	Фланец
Дебит макс. в m ³ /h	2,5	4,2	7,2	15	27	36	56

Таблица 1

7.2.6 Предпазен клапан (окомплектовка)

От страната на крайното налягане трябва да се инсталира предпазен клапан тогава, когато сумата от максималното възможно входно налягане и максималното работно налягане на системата за повишаване на налягането може да превиши допустимото максимално работно налягане на някой от инсталирани компоненти на системата. Предпазният клапан трябва да бъде оразмерен така, че при налягане 1,1 пъти по-голямо от допустимото работно налягане възникващият дебит в системата за повишаване на налягането да може да се източа (данни за оразмеряването ще намерите в таблиците с параметри/графичните характеристики на системата). Отличащият се воден поток трябва да бъде отведен по безопасен начин. При монтажа на предпазния клапан трябва се спазват прилежащата инструкция за монтаж и експлоатация и действащите разпоредби.

7.2.7 Безнапорен приемен резервоар (окомплектовка)

За непряко свързване на системата към обществената водопроводна мрежа за питейна вода, монтажът трябва да се извърши с безнапорен приемен резервоар съгласно DIN 1988. За монтажа на приемния резервоар важат същите правила както за системата за повишаване на налягането (виж 7.1). Цялата повърхност на дъното на резервоара трябва да лежи пълно на основата. При определяне на товароносимостта на основата трябва да се вземе предвид максималния обем на съответния резервоар. При монтажа трябва да се внимава да остане достатъчно място за контролните работи (минимум 600 mm над резервоара и 1000 mm от страните на свързването). Недопустимо е пълният резервоар да се намира в наклонено положение, тъй като неравномерното натоварване може да доведе до повреда. Доставяният от нас като аксесоар безнапорен (т.е. с атмосферно налягане) затворен полиетиленов резервоар трябва да се инсталира съгласно прилежащата

към него инструкция за монтаж и експлоатация. За общия случай е в сила следния начин на процедиране: Преди пускането в експлоатация резервоарът трябва да се свърже без механично напрежение. Това означава, че присъединяването трябва да се извърши посредством гъвкави елементи като компенсатори или маркучи. Преливникът на резервоара трябва да се монтира съобразно действащите наредби (в Германия DIN 1988/част 3). Трябва да се вземат подходящи мерки за да се предотврати пренасянето на топлина по свързвашите тръбопроводи. Полиетиленовите резервоари от каталога на WILO са предвидени само за прием на чиста вода. Максималната температура на водата не бива да надвишава 50 °C!

ВНИМАНИЕ!

Резервоарите са статично оразмерени за номиналното съдържание. Направени впоследствие изменения могат да доведат до нарушаване на статиката и до недопустими изменения във формата на резервоара или дори до неговото разрушаване!

Преди пускането на системата в експлоатация трябва да се направи и електрическото свързване (защита от работа на сухо) към таблото за управление на системата (информация по този въпрос ще намерите в инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото).

ЗАБЕЛЕЖКА!

Преди напълване резервоарът трябва да се почисти и изплакне!

ВНИМАНИЕ!

Не бива да се стъпва по пластиковите резервоари! Стъпване или поставяне на големи тежести по капака може да стане причина за повреди!

7.2.8 Компенсатори (окомплектовка)

Тръбопроводите трябва да се свържат посредством компенсатори, за да се осигури монтаж на системата без механично напрежение (пример на фиг. 8, A). За улавянето на възникващите реактивни сили компенсаторите трябва да бъдат снабдени с шумоизолиращ ограничител на дължината. Компенсаторите трябва да се монтират в тръбопроводите без обтягане. Грешки в съсността или разместявания на тръбите не бива да се коригират чрез

компенсаторите. При монтажа болтовете трябва да се завинтят равномерно на кръст. Краишата на болтовете не бива да стърчат над фланеца. При заваръчни работи, извършващи се в близост до компенсаторите, те трябва да бъдат покрити, за да се предпазят (от прехвъръка искри, от излъчваната топлина).

Гumenите части на компенсаторите не бива да се боядисват и трябва да се пазят от контакт с масло. Компенсаторите в системата трябва по всяко време да бъдат достъпни за контролна проверка и затова не бива да се вкарват в тръбната изолация.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Компенсаторите се износват. Необходими са редовни проверки за нацепване или образуване на меухурчета, разпъната тъкан или други дефекти (виж препоръките в DIN 1988).

7.2.9 Гъвкави тръбни връзки (окомплектовка)

При тръбопроводите с резово присъединяване могат да се използват гъвкави тръбни връзки с цел да се осигури монтаж на системата без механично напрежение и да се компенсира леко разместяване на тръбите (пример на фиг. 8). Гъвкавите тръбни връзки от каталога на WILO се състоят от висококачествен гофриран маркуч от неръждаема стомана с оплетка от неръждаема стомана. За монтиране към системата в единия край имат винтова връзка от неръждаема стомана с плоско уплътняване и вътрешна резба. За свързване към следващите тръбопроводи на другия край имат външна резба. В зависимост от съответния монтажен размер трябва да се спазват определени максимално допустими деформации (виж таблица 2 и фиг. 8). Гъвкавите тръбни връзки не са пригодени да поемат осовите вибрации и да компенсират възникващи движения. При монтажа трябва да се използват подходящи инструменти, за да се изключи опасността от пречупване или усукване. При ъглово изместване на тръбопроводите е необходимо да се вземат подходящи мерки, за да се фиксира системата към пода с цел намаляване на шума. Гъвкавите тръбни връзки в системата трябва по всяко време да бъдат достъпни за контролна проверка и затова не бива да се вкарват в тръбната изолация.

Максимално допустими деформации

Присъед. размер на отвора DN	Резово съединение R _P	Конусовидна външна резба R	Допустим радиус на огъване ∞ до радиус в mm	Макс. ъгъл на огъване 0 до ъгъл в °
32	1 1/4"	1 1/4"	220	75
40	1 1/2"	1 1/2"	260	60
50	2"	2"	300	50
65	2 1/2"	2 1/2"	370	40

Таблица 2

ЗАБЕЛЕЖКА!

При работа гъвкавите тръбни връзки са подложени на износване. Необходимо е да се пра-

ват редовни контролни проверки за неуплътнености или други дефекти (виж препоръките в DIN 1988).

7.2.10 Редуцирвентил (окомплектовка)

Редуцирвентилът трябва да се прилага при колебания в налягането на входния тръбопровод, по-големи от 1 bar, или когато колебанието във входното налягане са толкова големи, че налагат изключване на системата, а също и когато общото налягане на системата (входно налягане и напора на помпата в нулевата точка — виж характеристиката) надвишава номиналното налягане. За да може редуцирвентилът да изпълнява функциите си, трябва да има минимален напор от прибл. 5 m,resp. 0,5 bar. Налягането зад редуцирвентила (изходно налягане) е отправната точка за определяне на общия напор на системата за повишаване на налягането. При монтирането на редуцирвентил от страната на входното налягане трябва да има поне около 600 mm място за извършване на монтажа.

7.3 Електрическо свързване

ОПАСНОСТ!

Електрическото свързване трябва да се извърши според съответните местни изисквания от електротехники, които имат разрешение от местната фирма за електроснабдяване.

Системата може да бъде оборудвана с различни модели таблица за управление. При електрическото свързване непременно трябва да се вземат под внимание инструкцията за монтаж и експлоатация и електрическата схема към съответното табло за управление. Поддолу са изброени общите положения, които трябва да се спазват:

- Видът на тока и напрежението от мрежата трябва да съответстват на данните от фирмата таблица и схемата за свързване на таблото за управление.
- Електрическият захранващ проводник трябва да бъде достатъчно оразмерен по отношение на общата мощност на системата (виж фирмата таблица и таблицата с параметрите)
- Външната защита с предпазители трябва да се осигури съгласно DIN 57100/VDE0100 Част 430 и Част 523 (виж таблицата с параметри и електрическите схеми).
- Като мярка за безопасност системата трябва да се заземи в съответствие с разпоредбите (тоест в съответствие с местните разпоредби и дадености), предвидените за целта изводи са обозначени по съответния начин (виж също електрическата схема).

ОПАСНОСТ!

Като мярка за безопасност срещу опасно напрежение при допир трябва да се инсталира:

- При системи без честотен преобразувател (CO-1...) — дефектнотокова защита с ток на изключване 30 mA, resp.
- При системи с честотен преобразувател (COR-1...) — дефектнотокова защита, чувствителна на променлив и постоянен ток, с ток на изключване 300 mA.

- Степента на защита на системата и на отделните компоненти е посочена на фирмени табелки и/или в таблиците с параметри,
- Други мерки/настройки и т.н. са посочени в инструкцията за монтаж и експлоатация, както и в електрическата схема на съответното табло за управление.

8 Пускане в/извеждане от експлоатация

Препоръчваме първото пускане в експлоатация на системата да се извърши от Сервизната служба на Wilo. За тази цел се обърнете към дистрибутора, най-близкото представителство на Wilo или директно към нашата централна сервизна служба.

8.1 Общи подготвителни и контролни мерки

- Преди първото включване трябва да се провери дали прокарването на кабелите от клиента е извършено правилно, като това важи особено за заземяването.
- Проверка за отсъствие на механично напрежение в тръбните връзки,
- Пълнене на системата и проверка чрез оглед за неупътнености,
- Отваряне на затварящите арматури в смукателния и в напорния тръбопровод,
- Пълнене и обезвъздушаване на помпата: Отворете вентила за обезвъздушаване на помпата и бавно напълнете помпата с вода, така че въздухът да може да излезе напълно (виж също и инструкцията за монтаж и експлоатация на помпата, раздела за пълненето).

ВНИМАНИЕ!

Не оставяйте помпата да работи на сухо.

Работата на сухо разрушава механичното уплътнение (MVI(E), Helix V(E)) и причинява претоварване на мотора (MVIS(E)).

- При смукателен режим на работа (т.е. негативна разлика в нивата на приемния резервоар и помпата) помпата и смукателния тръбопровод трябва да се пълнят през отвора на вентила за обезвъздушаване (евентуално използвайте фуния) (виж също инструкцията за монтаж и експлоатация на помпата, раздела за пълненето).
- Проверка на разширителния мембрлен съд за правилна настройка на входното налягане (виж фиг. 4). За тази цел резервоарът се декомпресира от страната на водата [(затворете проточната арматура (A, фиг. 4) и оставете остатъчната вода да изтече през отвора за изправване (B, фиг. 4)].
- Сега с уред за измерване на въздушното налягане проверете газовото налягане на въздушния вентил (горе, свалете предпазната капачка) на разширителния мембрлен съд (C, фиг. 4),
- евентуално коригирайте налягането, ако е твърде ниско [($PN2 =$ налягане на включване на помпата pm_{in} минус $0,2 - 0,5$ bar) resp. стойността от таблицата на резервоара (виж също фиг. 5)]
- чрез допълване с азот (сервизната служба на



Wilo)). При твърде високо налягане изпуснете азот през клапана до достигане на необходимата стойност. След това отново поставете предпазната капачка, затворете изправящия клапан на проточната арматура и я отворете.

- При налягания в системата по-големи от PN16 трябва да се спазват указанията на производителя за пълнене на разширителния мембрани съд съгласно инструкцията за монтаж и експлоатация (приложена)

ВНИМАНИЕ!

Твърде високото входно налягане (азот) в разширителния мембрани съд може да доведе до повреди или разрушаване на резервоара, а вследствие на това може да стане причина и за нараняване на хората. Непременно трябва да се спазват мерките за безопасност при работа със съдове под налягане и технически газове.

Данните за налягане в настоящата документация (фиг. 5) са посочени в мерната единица bar. Ако се използват различни скали за измерване на налягането, непременно трябва да се имат предвид правилата за преобразуване на мерните единици!

- При непряко свързване да се провери дали нивото на водата в приемния резервоар е достатъчно, а при пряко свързване — дали има достатъчно входно налягане (мин. входно налягане 1 bar)
- Правилно монтиране на подходящо устройство за защита от работа на сухо (раздел 7.2.4),
- Позиционирайте поплавъчния прекъсвач, resp. електродите за защита от работа на сухо в приемния резервоар така, че при минимално ниво на водата системата да се изключи (раздел 7.2.4),
- Проверка на посоката на въртене при помпи със стандартен мотор (без вграден честотен преобразувател): Посредством краткотрайно включване проверете дали посоката на въртене на помпите (Helix V, MVI или MHI) съвпада със стрелката на корпуса на помпата. При помпи тип MVIS светването на работната лампичка в клемната кутия сигнализира за правилна посока на въртене. При погрешна посока на въртене разменете две фази.

ОПАСНОСТ!

Преди да смените fazите изключете главния прекъсвач на системата!

- Проверка на защитния прекъсвач на мотора в таблото за управление за правилна настройка на номиналния ток в съответствие с предписаните от фирмени табелки на моторите. За тази цел спазвайте инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление.
- Помпите могат да работят само за много кратко време със затворен спирателен кран към нагнетателната страна.
- Проверка и настройка на необходимите работни параметри на таблото за управление съгласно приложената инструкция за монтаж и експлоатация.

При системи CO-1.../ER и CO/T-1.../ER трябва да се провери и ако е необходимо — да се коригира настройката релето за налягане.

Фабрично тази настройка е зададена за постигане на оптимален дебит при експлоатация без входно налягане.

ОПАСНОСТ!

Докосването на токопроводими елементи може да причини смърт! За настройката на релето за налягане трябва да се използва изолирана отвертка!

При настройката на релето за налягане процедирайте както следва:

Използвано реле за налягане модел FF4.... (фиг. 3a)

- Отворете капака на релето за налягане,
- Отворете спирателния кран от страната на нагнетателя и един от крановете към водопроводната мрежа,
- Настройте налягането на изключване от регулиращия болт (фиг. 3a —поз. 19). Налягането може да бъде отчетено на скалата (фиг. 3a —поз. 24) в bar. Фабричната настройка е съгласно приложения приемателен сертификат за проведено изпитване.
- Бавно затворете крана към водопроводната мрежа,
- Проверете точката на изключване на манометъра и ако е необходимо я коригирайте посредством завъртане на регулиращия болт (фиг. 3a —поз. 19),
- Бавно отворете крана към водопроводната мрежа,
- Налягането на включване може да бъде настроено от регулиращия болт (фиг. 3a —поз. 20). Разликата в налягането може да бъде отчетена на скалата (фиг. 3a —поз. 25). (Фабрично разликата Δр между налягането на изключване и налягането на включване е настроена на около 1,0 bar.)
- Затворете отново крана към водопроводната мрежа.
- Поставете отново капака на релето за налягане.

Релето за налягане модел FF4 е с конструкция на 1-полюсен превключващ контакт.

Фабрично окабеляването е изпълнено така, че при спадащо налягане контактът се затваря и се задава режимът **повишаване на налягането** (виж инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление ER). Ако се налага помпата да се експлоатира в режим **пожарогасителна система** (настройка в таблото за управление ER, виж приложената инструкция за монтаж и експлоатация), то тогава е необходимо такова реле за налягане, което при спадане на налягането отваря контакта, а при дОСТИГАНЕ на зададеното налягане го затваря (тоест помпата работи при отворен контакт на датчика). При релето за налягане модел FF4 е възможна промяна на схемната логика на прев-

ключване, при което се промени свързването на клемите на захранващия кабел в релето за налягане от контакт 2 към контакт 4 (фиг. За 26 и 27). След размяна на тези клеми контактът отваря при спадащо налягане и затваря при достигане на зададеното налягане.

Използвани реле за налягане модел CS... (фиг. 3b)

- Поставете ръчния прекъсвач (фиг. 3b —поз. 28) на релето за налягане в положение «0»,
- Отворете капака на релето за налягане,
- Настройте налягането на изключване от централния болт (-P+, фиг. 3b —поз. 19). Налагането може да бъде отчетено на скалата (отстрани) в bar. Фабричната настройка е съгласно приложения приемателен сертификат за проведено изпитване.
- Отворете спирателния кран от страната на нагнетателя и един от крановете към водопроводната мрежа,
- Поставете ръчния прекъсвач (28) на релето за налягане на положение «AUT»,
- Бавно затворете крана към водопроводната мрежа,
- Проверете точката на изключване на манометъра и ако е необходимо – я коригирайте посредством завъртане на централния болт (-P+, фиг. 3b —поз. 19),
- Бавно отворете крана към водопроводната мрежа,
- Налагането на включване може да бъде настроено от болта (+Δp-, фиг. 3b —поз. 20). Фабрично разликата в налягането Δp е настроена на около 1,0 bar.
- Затворете отново крана към водопроводната мрежа,
- Поставете ръчния прекъсвач на релето за налягане на положение «0».
- Поставете отново капака на релето за налягане,
- Поставете ръчния прекъсвач на релето за налягане на положение «AUT» (автоматичен режим).

Релето за налягане модел CS е с конструкция на 3-полюсен нормално затворен контакт (тоест контактите затварят при спадане на налягането и отварят при достигане на зададеното налягане). Това реле позволява експлоатация на системата само в режим «повишаване на налягането» (вжж инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление ER). Ако вследствие начина на приложение на системата се налага тя да може да работи в режим «пожарогасителна система», то тогава е необходимо да се подмени релето за налягане, тъй като за този режим е необходимо контактът да се отваря при спадане на налягането.

8.2 Защита от работа на сухо (WMS)

Устройството за защита от работа на сухо (WMS) (фиг. 6a и 6b) за контрол на входното налягане е с фабрична фиксирана настройка на стойностите 1 bar (системата се изключва, ако налягането падне под тази стойност) и 1,3 bar (системата се включва отново когато тази стойност бъде превишена).

8.3 Пускане в експлоатация на системата

След като са извършени всички подготвителни работи и проверки съгласно раздел 8.1, системата трябва да се включи от главния прекъсвач в таблото за управление и регулирането трябва да се настрои на режим «Автоматичен». (При системи от вида COR-1...GE трябва да се предвиди отделен главен прекъсвач). Благодарение на регулирането на налягането помпата се включва, докато тръбопроводите към консуматора се напълнят с вода и се достигне зададеното налягане.

ВНИМАНИЕ!

Ако до този момент системата не е била промивана, то сега е крайно време да се промие добре. (вжж раздел 7.2.3)

8.4 Извеждане на системата от експлоатация

Ако с цел поддръжка, ремонт или по друга причина системата трябва да бъде изведена от експлоатация, трябва да се процедира по следния начин:

- Изключете електрозахранането и подсигурете против неоторизирано повторно включване,
- Затворете спирателните кранове преди и след системата,
- Затворете и изпразнете разширителния мембраничен съд посредством проточната арматура.
- Ако е нужно, изпразнете системата напълно.

9 Поддръжка

За да се гарантира възможно най-висока експлоатационна безопасност при възможно най-ниски производствени разходи се препоръчва редовна проверка и поддръжка на системата (виж стандарта DIN 1988). За тази цел е препоръчително да се сключи договор за поддръжка със специализирана фирма или с нашата централна сервизна служба. Редовно трябва да се правят следните проверки:

- Проверка на експлоатационната готовност на системата за повишаване на налягането.
- Проверка на механичното уплътнение на помпата. За смазва механичното уплътнение се нуждае от вода, която може в минимални количества да излиза от уплътнението. При забележимо изтичане на вода механичното уплътнение трябва да се смени.
- Проверка на разширителния мембрлен съд (препоръчва се на всеки 3 месеца) за правилно настроено входно налягане (виж фиг. 2b).

ВНИМАНИЕ!

При неподходящо входно налягане не е гарантирана работата на разширителния мембрлен съд, което води до повищено износване на мембраната и може да доведе до повреди в системата.

За тази цел декомпресирайте резервоара от страната на водата (затворете проточната арматура (A, фиг. 4) и оставете останалата вода да изтече през отвора за изпразване (B, фиг. 4)). Сега с помощта на уред за измерване на въздушното налягане проверете газовото налягане на вентила на разширителния мембрлен съд (горе, свалете предпазната капачка) (C, фиг. 4), ако е необходимо коригирайте налягането чрез допълване с азот. ($\text{PN}_2 =$ налягане на включване на помпата pm_{in} минус $0,2\text{--}0,5 \text{ bar}$ resp. стойността съгласно таблицата на резервоара (фиг. 5) — сервизната служба на Wilo). При твърде високо налягане изпуснете азот през вентила.

ВНИМАНИЕ!

Твърде високото входно налягане (азот) в разширителния мембрлен съд може да доведе до повреди или разрушаване на резервоара, а вследствие на това може да стане причина и за наранявания на хората. Непременно трябва да се спазват мерките за безопасност при работа със съдове под налягане и технически газове.

Данните за налягане в настоящата документация (фиг. 5) са посочени в мерната единица bar. Ако се използват различни скали за измерване на налягането, непременно трябва да се имат предвид правилата за преобразуване на мерните единици!

- При системи с честотен преобразувател входния и изходния филтри на вентилатора трябва да се почистват, когато ясно се забелязва замърсяване.
- При по-дълъг период на извеждане от експлоатация процедурирайте както е описано

в точка 8.4 и изпразнете помпата посредством отваряне на изпускателната тапа в основата на помпата. (За тази цел спазвайте също и съответния раздел в приложената инструкция за монтаж и експлоатация на помпата)

10 Повреди, причини и отстраняване

Отстраняването на повреди, особено на помпите или на таблата за управление, трябва да се извърши единствено от сервизната служба на Wilo или от специализирана фирма.

ЗАБЕЛЕЖКА!

При всички работи по поддръжката и ремонта е задължително да се спазват общите указания за безопасност! Моля, спазвайте и инструкцията за монтаж и експлоатация на помпите и на таблата за управление! Пояснения относно повреди по помпите или таблата за управление, които не са изброени тук, можете да намерите в документацията, приложена към съответните компоненти.

Ако повредата не може да бъде отстранена, моля обърнете се към специализиран сервис или към най-близката сервизна служба или представителство на Wilo.

11 Резервни части

Поръчката на резервни части или заявките за ремонт се осъществяват посредством местни сервизи и/или чрез сервизната служба на Wilo. За да се избегнат обратни въпроси и погрешни поръчки, при всяка поръчка трябва да се посочват всички данни от фирменият табелка.

Запазено право на технически изменения.

D EG – Konformitätserklärung
GB EC – Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility – directive

Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

**EN 806, EN 809, EN1717,
EN ISO 14121-1, 60204-1,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4**

Applied harmonized standards, in particular:

Normes harmonisées, notamment:

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.

Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE

Quality Department

Anderslebener Str. 161

39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010


i.V. Erwin Prieß
Quality Manager

Document: 210728.1



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

D EG – Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :

Herewith, we declare that the product type of the series:

Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

Wilo Economy-CO-1 Helix V.../CE

Wilo Comfort-N-CO-1...6 MVIS.../CC

Wilo Comfort-Vario-COR-1 Helix VE.../GE

Wilo Comfort-CO-1...6 MVI/Helix V.../CC

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

in its delivered state complies with the following relevant provisions:

est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie

2004/108/EG

Electromagnetic compatibility – directive

Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

Applied harmonized standards, in particular:

Normes harmonisées, notamment:

EN 806, EN 809, EN1717,

EN ISO 14121-1, 60204-1,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.

Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Mandataire pour le complément de la documentation technique est :


WILO SE

Quality Department

Anderslebener Str. 161

39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

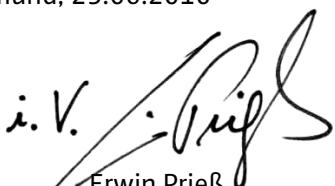
i. V. Erwin Prieß
Quality Manager

Document: 210729.1



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord
 WILO SE
 Vertriebsbüro Hamburg
 Beim Strohhause 27
 20097 Hamburg
 T 040 5559490
 F 040 55594949
 hamburg.anfragen@wilo.com

G3 Ost
 WILO SE
 Vertriebsbüro Dresden
 Frankenring 8
 01723 Kesselsdorf
 T 035204 7050
 F 035204 70570
 dresden.anfragen@wilo.com

G5 Süd-West
 WILO SE
 Vertriebsbüro Stuttgart
 Hertichstraße 10
 71229 Leonberg
 T 07152 94710
 F 07152 947141
 stuttgart.anfragen@wilo.com

G7 West
 WILO SE
 Vertriebsbüro Düsseldorf
 Westring 19
 40721 Hilden
 T 02103 90920
 F 02103 909215
 duesseldorf.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost
 WILO SE
 Vertriebsbüro Berlin
 Juliusstraße 52–53
 12051 Berlin-Neukölln
 T 030 6289370
 F 030 62893770
 berlin.anfragen@wilo.com

G4 Süd-Ost
 WILO SE
 Vertriebsbüro München
 Adams-Lehmann-Straße 44
 80797 München
 T 089 4200090
 F 089 42000944
 muenchen.anfragen@wilo.com

G6 Mitte
 WILO SE
 Vertriebsbüro Frankfurt
 An den drei Hasen 31
 61440 Oberursel/Ts.
 T 06171 70460
 F 06171 704665
 frankfurt.anfragen@wilo.com

**Kompetenz-Team
Gebäudetechnik**
 WILO SE
 Nortkirchenstraße 100
 44263 Dortmund
 T 0231 4102-7516
 T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
 7•8•3•9•4•5•6
 F 0231 4102-7666
 Erreichbar Mo–Fr von 7–18 Uhr.
 – Antworten auf
 – Produkt- und Anwendungsfragen
 – Liefertermine und Lieferzeiten
 – Informationen über Ansprechpartner vor Ort
 – Versand von Informationsunterlagen

**Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau**
 WILO EMU GmbH
 Heimgartenstraße 1
 95030 Hof
 T 09281 974-550
 F 09281 974-551

**Werkskundendienst
Gebäudetechnik**
Kommune
Bau + Bergbau
Industrie
 WILO SE
 Nortkirchenstraße 100
 44263 Dortmund
 T 0231 4102-7900
 T 01805 W•I•L•O•K•D*
 9•4•5•6•5•3
 F 0231 4102-7126
 kundendienst@wilo.com
 Erreichbar Mo–Fr von
 7–17 Uhr.
 Wochенende und feiertags
 9–14 Uhr elektronische
 Bereitschaft mit
 Rückruf-Garantie!

– Kundendienst-Anforderung
 – Werksreparaturen
 – Ersatzteilfragen
 – Inbetriebnahme
 – Inspektion
 – Technische Service-Beratung
 – Qualitätsanalyse

Wilo-International
Österreich
 Zentrale Wien:
 WILO Pumpen Österreich GmbH
 Eitnergasse 13
 1230 Wien
 T +43 507 507-0
 F +43 507 507-15
 Vertriebsbüro Salzburg:
 Gnígl Straße 56
 5020 Salzburg
 T +43 507 507-13
 F +43 507 507-15
 Vertriebsbüro Oberösterreich:
 Trattnachtalstraße 7
 4710 Grieskirchen
 T +43 507 507-26
 F +43 507 507-15

Schweiz
 EMB Pumpen AG
 Gerstenweg 7
 4310 Rheinfelden
 T +41 61 83680-20
 F +41 61 83680-21

**Standorte weiterer
Tochtergesellschaften**
 Argentinien, Aserbaidschan,
 Belarus, Belgien, Bulgarien,
 China, Dänemark, Estland,
 Finnland, Frankreich,
 Griechenland, Großbritannien,
 Irland, Italien, Kanada,
 Kasachstan, Korea, Kroatien,
 Lettland, Libanon, Litauen,
 Niederlande, Norwegen,
 Polen, Portugal, Rumänien,
 Russland, Saudi-Arabien,
 Schweden, Serbien und
 Montenegro, Slowakei,
 Slowenien, Spanien,
 Südafrika, Taiwan,
 Tschechien, Türkei, Ukraine,
 Ungarn, Vereinigte Arabische
 Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
 der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
 sind Preisabweichungen möglich.